



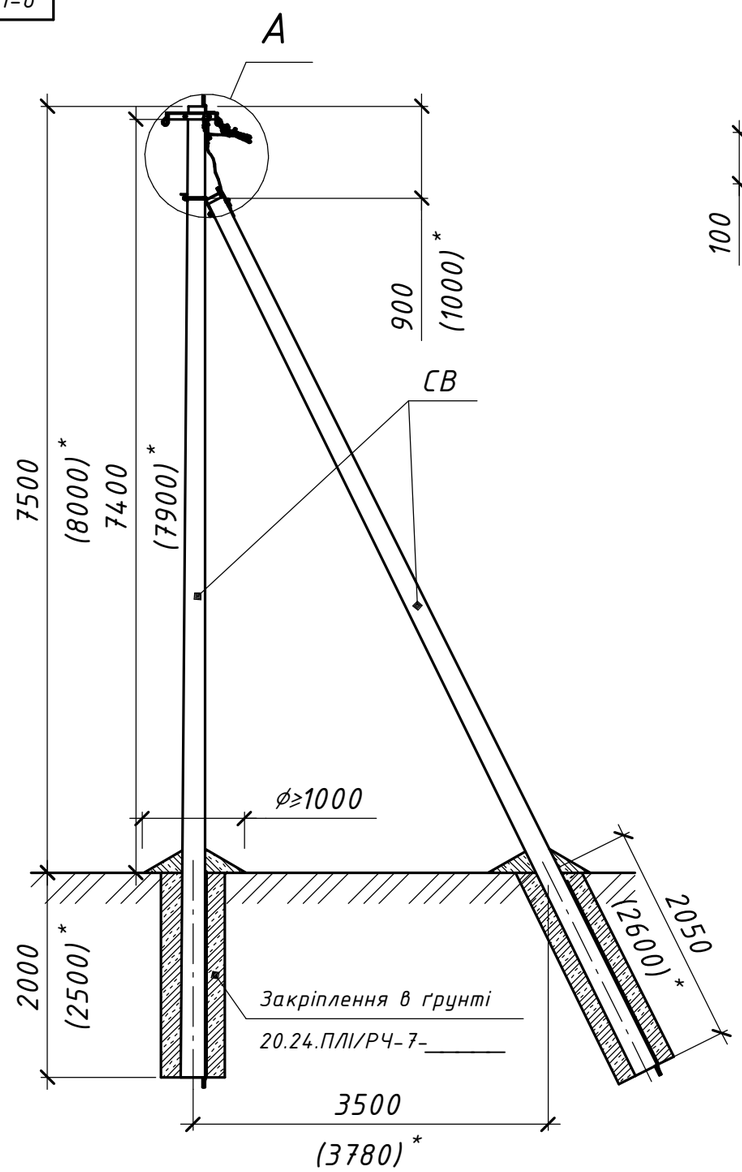


Схема встановлення опори

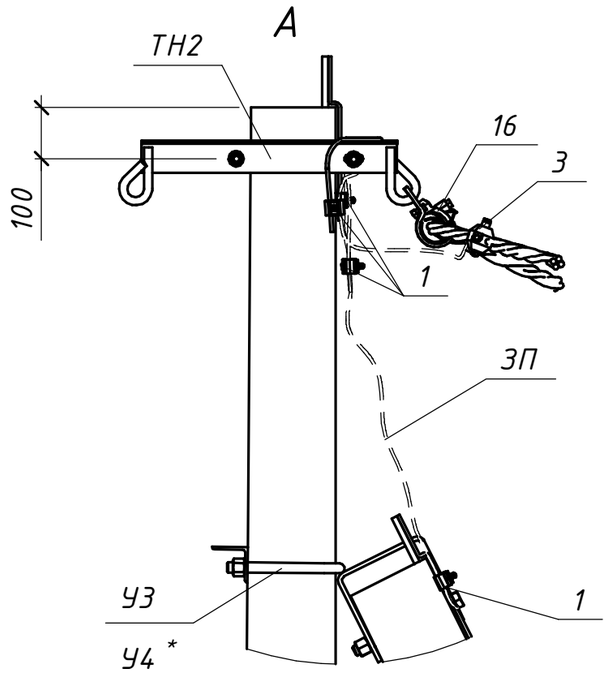

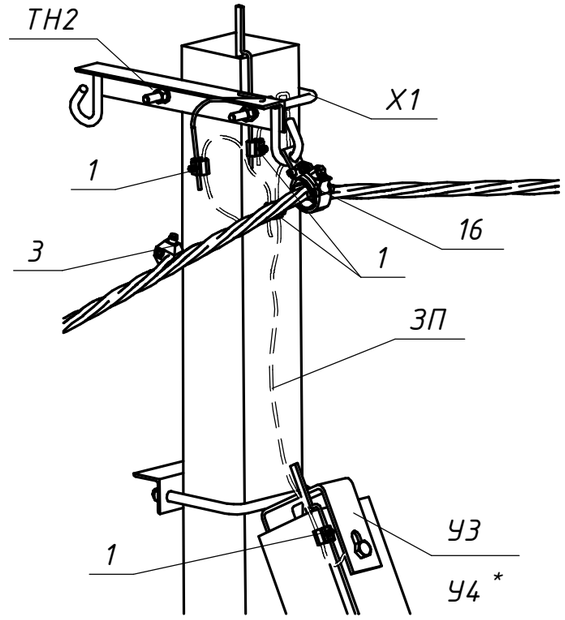

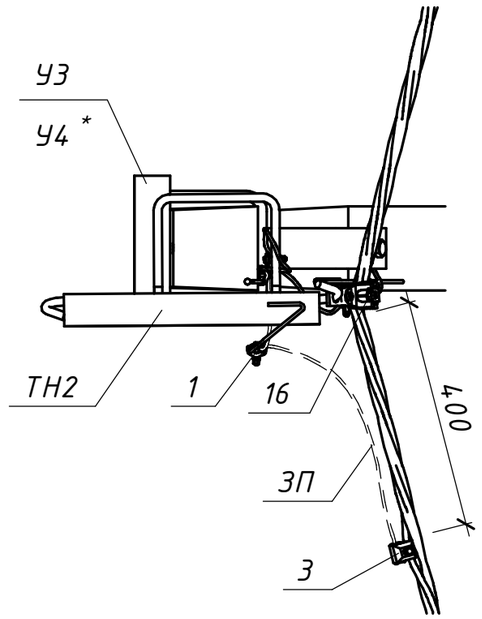

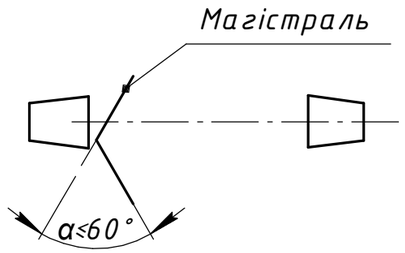

* Значення у дужках наведені для опори зі стояком СВ-105

1) Поз. 3 встановлюється для повторного заземлення PEN провідника на опорах, які мають заземлюючи пристрої (див. п.п. 2.4.40 ПУЕ:2014).

Поз.	Позначення (Виробник)	Найменування	Кільк.	Маса од. кг	Примітка
		Залізобетонні елементи:			
СВ	ТУ У В.2.6-00113997.003-94	Стояк СВ95-3	2	900	
		Стояк СВ105-5		1180	
		Сталеві конструкції:			
УЗ	20.24.ПЛІ/КМ-01	Кронштейн УЗ	1	5,3	Для СВ95
У4 *	20.24.ПЛІ/КМ-02	Кронштейн У4	1	6,9	Для СВ105
ТН2	20.24.ПЛІ/КМ-04	Траверса ТН2	1	3,62	
Х1	20.24.ПЛІ/КМ-06	Хомут Х1	1	1,3	
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16	2,5	0,62	м.п.
	Всього на опору, кг				
		Лінійна арматура:			
1	PGA 101 (SICAME)	Затискач плашковий	4	0,055	
3	TND 151 (SICAME)	Затискач для повторних заземлень	1	0,18	25-95 мм^2
	TND 241 (SICAME)			0,22	120 мм^2
16	PSP 122 (SICAME)	Затискач підтримуючий магістральний	1	0,255	

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата			
Розробив		Ястреба			04.24	20.24.ПЛІ/1-02		
Перевірив		Воєвода			04.24	Повітряні лінії напругою 0,4 кВ з самоутримними ізольованими проводами		
Н.контр.		Велещук			04.24	Будівельні рішення опор ПЛІ-0,4 кВ на траверсах (на базі стояків СВ 95-3 та СВ 105-5)	Стадія: Р	Аркуш: -	Аркушів: 1
ГІП		Корсак			04.24	Кутова проміжна одноколова опора КП1(2хСВ95-3)-1т КП1(2хСВ105-5)-1т	ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА" Київ 2024		

Привʼязаний

Інв. №

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № оригі.