


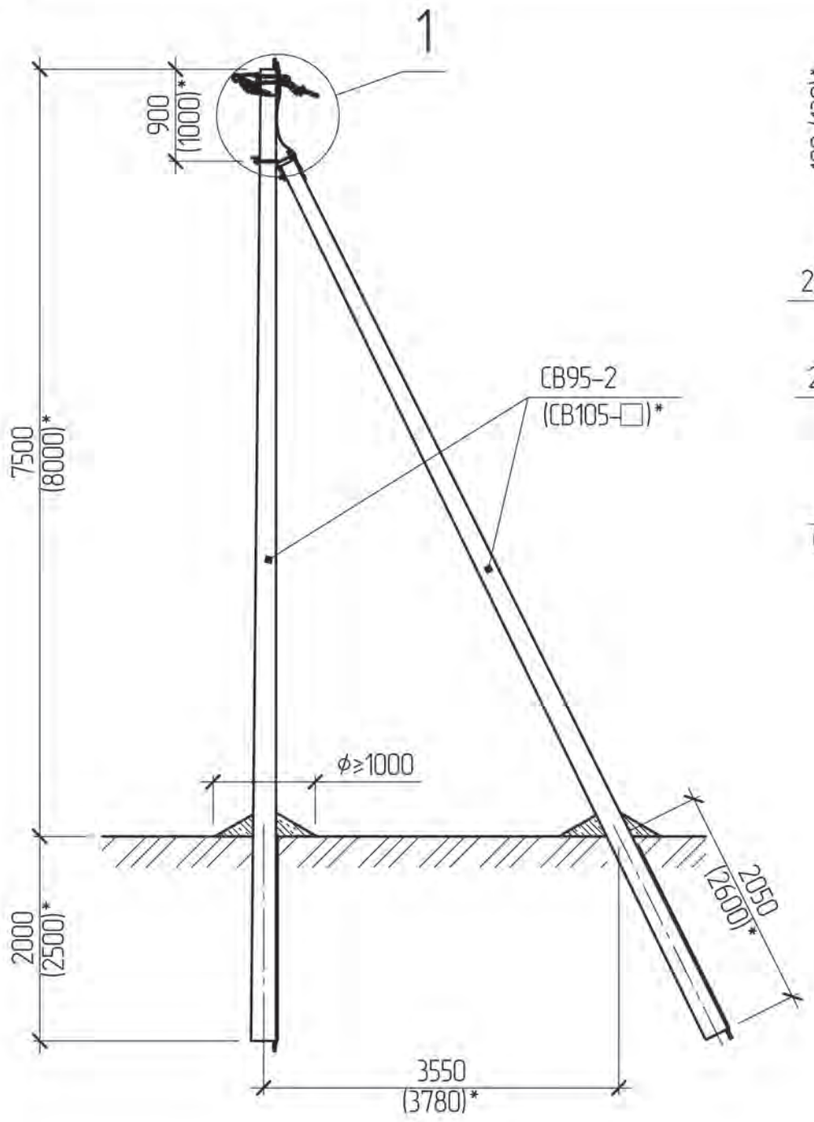


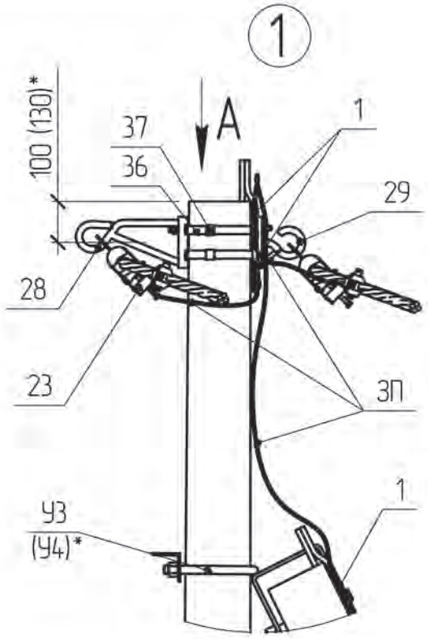


Вид А

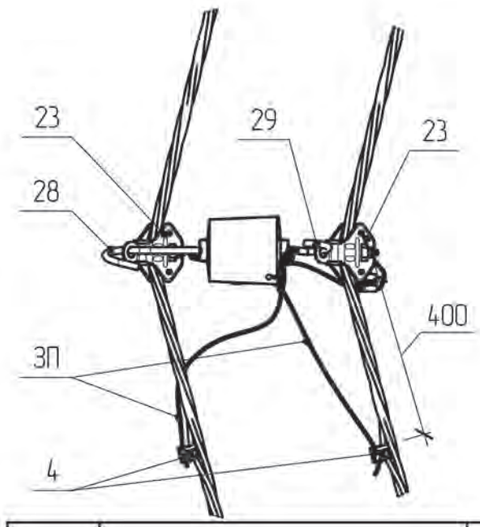

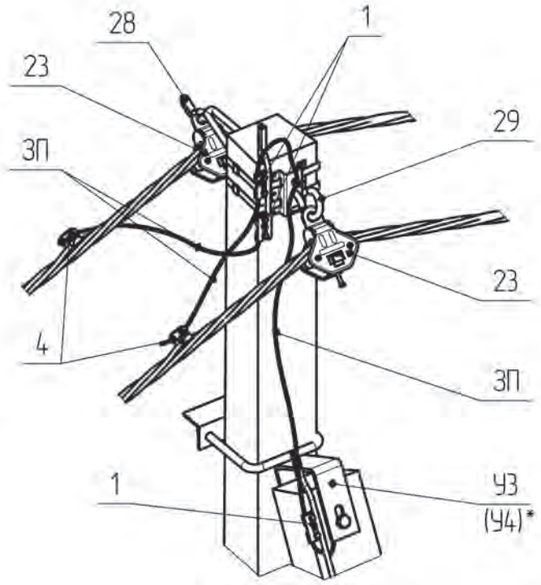

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од. кг	Примітка
		Залізобетонні елементи:			
СВ95-2	ТУ У В.2.6-00113997.003-94	Стояк СВ95-2	2	750	
СВ105-□	ТУ У В.2.6-00113997.004-94	Стояк СВ105-□	2	1180	
		Сталеві конструкції:			
28	SICAME	Гак зовнішнього кута GDN16	1	1.5	
29	SICAME	Гак універсальний CSC 16uz	1	1.0	
36	SICAME	Бандажна стрічка IF 207, L=2 п.м.	1	0.24	
37	SICAME	Скріпа CF 20	2	0.01	
У3	202.2н/9-1	Кронштейн У3	1	5.3	Для СВ95
У4	202.2н/9-2	Кронштейн У4	1	6.9	Для СВ105
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=3.0 п.м.	1	0.15	
	Всього на опору, кг	На базі стояка СВ95		8.21	
		На базі стояка СВ105		9.81	
		Лінійна арматура:			
1	ТУ У 3400130441.031-96	Затискач плашковий ПС-1-1	3	0.17	
4**	SICAME	Затискач для повторних заземлень TND 151	2	0.11	25-95 мм^2
		Затискач для повторних заземлень TND 231		0.17	120 мм^2
23	SICAME	Затискач підтримуючий кутовий GP2Q	2	1.11	

Схема встановлення опори

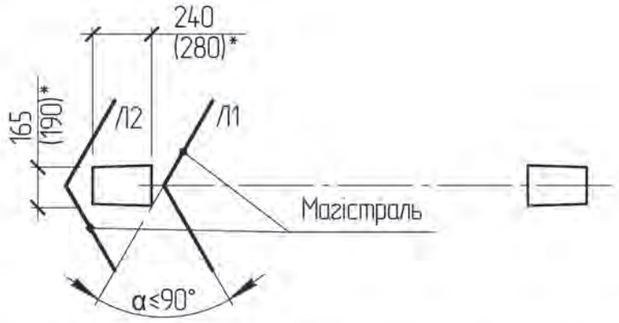

* Розміри у дужках наведені для опори зі стояком СВ-105
** Тип арматури залежить від перерізу, див 202.2н/10

Прив'язаний

Інв. №

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата
ГІП		Власюк			
Н.контр.		Галюк			
Перевір.		Борисенко			
Розроб.		Бовенко			

202.2н/4-14

Кутова проміжна опора
КП2(2хСВ95-2)-4
КП2(2хСВ105-3.6)-4
КП2(2хСВ105-5)-4

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	1	1

ВП НТЦЕ
ДП НЕК „УКРЕНЕРГО"
Київ

Інв. № ориг. | Підпис і дата | Зам. інв. №