


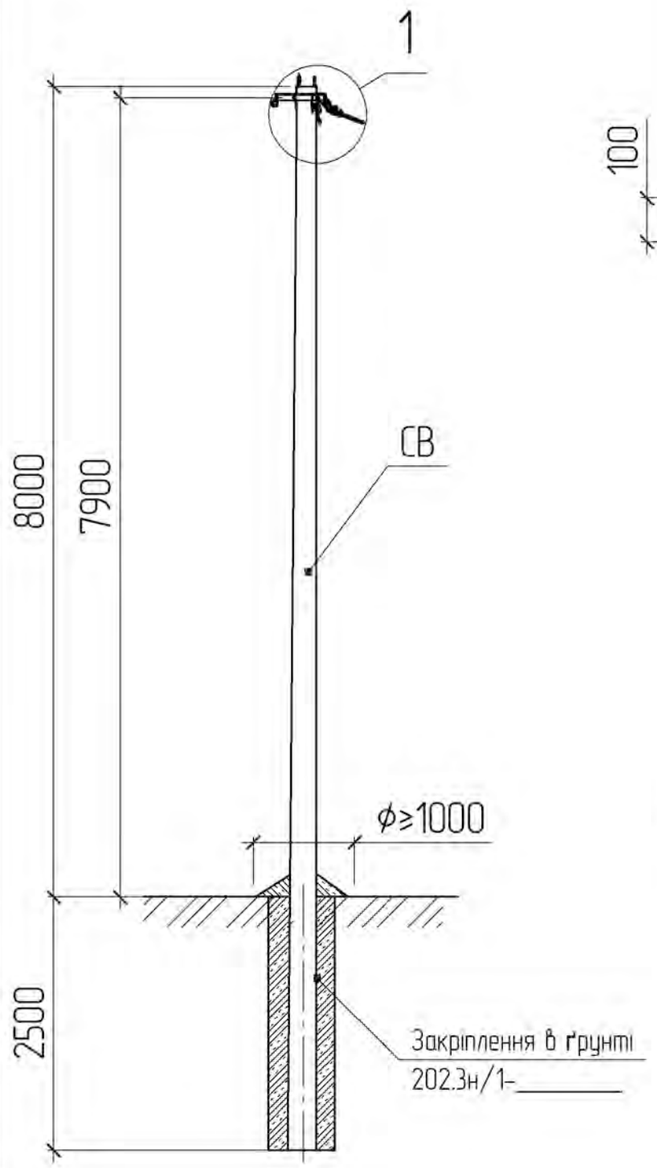



Схема встановлення опори

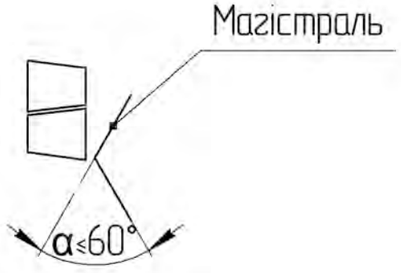

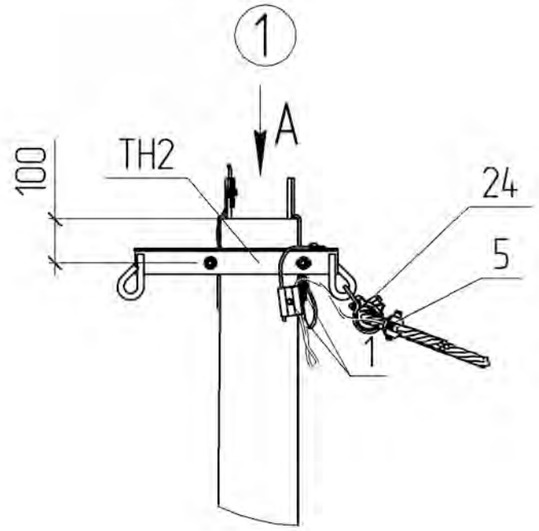

Вид А

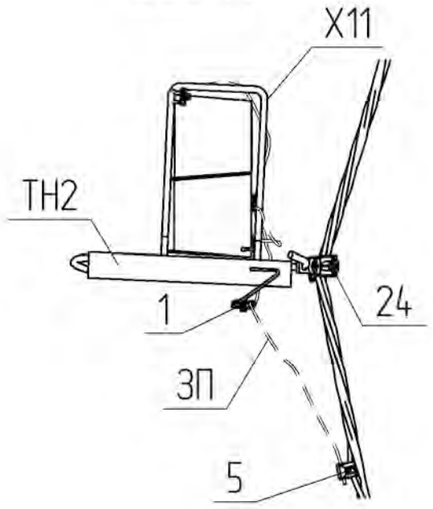

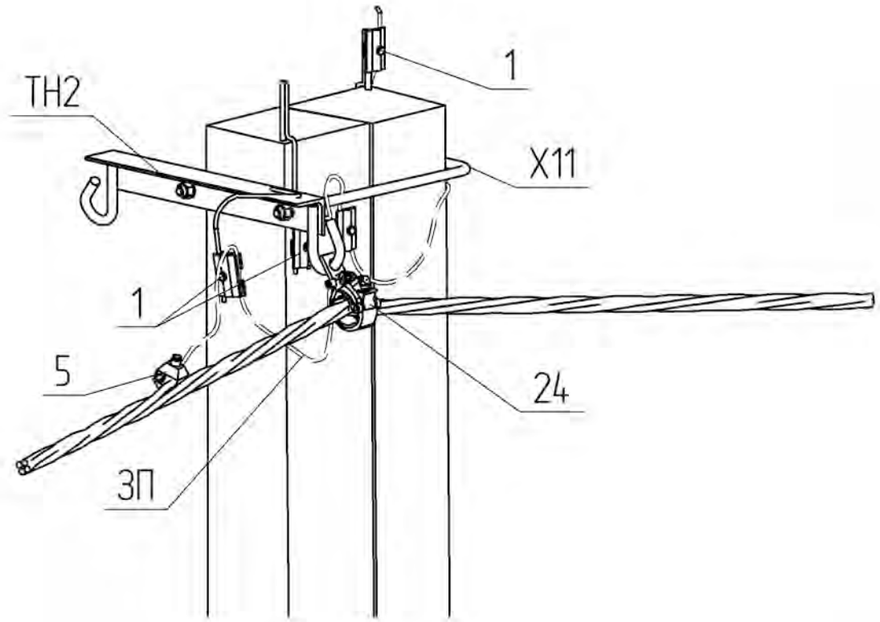

1) Поз. 5 встановлюється для повторного заземлення PEN провідника на опорах, які мають заземлюючи пристрої (див. п.п. 2.4.40 ПУЕ 2014)

2) Тип підтримуючого затискача поз. 24 залежить від перерізу проводу СІП та кута відхилення магістралі на опорі. Для перерізів СІП 25 – 70 мм та кута відхилення магістралі до 30° треба використовувати затискач підтримуючий PSP120. Для всіх інших випадків затискач підтримуючий PSP122.

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од. кг	Примітка
		Залізобетонні елементи:			
СВ	ТУ У В.2.6-00113997.004-94	Стояк СВ105-5	2	1180	
		Сталеві конструкції:			
ТН2	202.3н/5-02	Траверса ТН2	1	3.62	
Х11	202.3н/5-05	Хомут Х11	1	1.89	
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0,5 п.м.	4	0.03	
	Всього на опору, кг				
		Лінійна арматура:			
1	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	4	0.055	
5	SICAME	Затискач для повторних заземлень TND 151	1	0.1	25-70 мм²
		Затискач для повторних заземлень TND 241		0.12	95-120 мм²
24	SICAME	Затискач підтримуючий магістральний PSP 122	1	0.26	95-120 мм²
		Затискач підтримуючий магістральний PSP 120		0.20	25-70 мм²

Прив'язаний				Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис.	Дата
				ГІП		Понайда Ю.М.			
				Н.контр.		Галюк К.А.			
				Перевір.		Копилова Н.Ю.			
				Розроб.		Буряк З.С.			
Інв. №									

202.3н/2-05

Кутова проміжна одноколова опора КП1(2СПхСВ105-5)-1

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	1	1

ВП НТЦЕ ДП НЕК "УКРЕНЕРГО" Київ

Зам. інв. № | Підпис і дата | Інв. № ориг.