


Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	1	2


 ТОВ „ЕНЕРГО/ІГА”
 Київ 2019

Максимальний кут повороту α, °

Тип стояка	СК120-15	СК135-15
Макси- мальне тяжіння T _{max} , кН	Кут повороту α, град.	
4	55	45
8	25	20

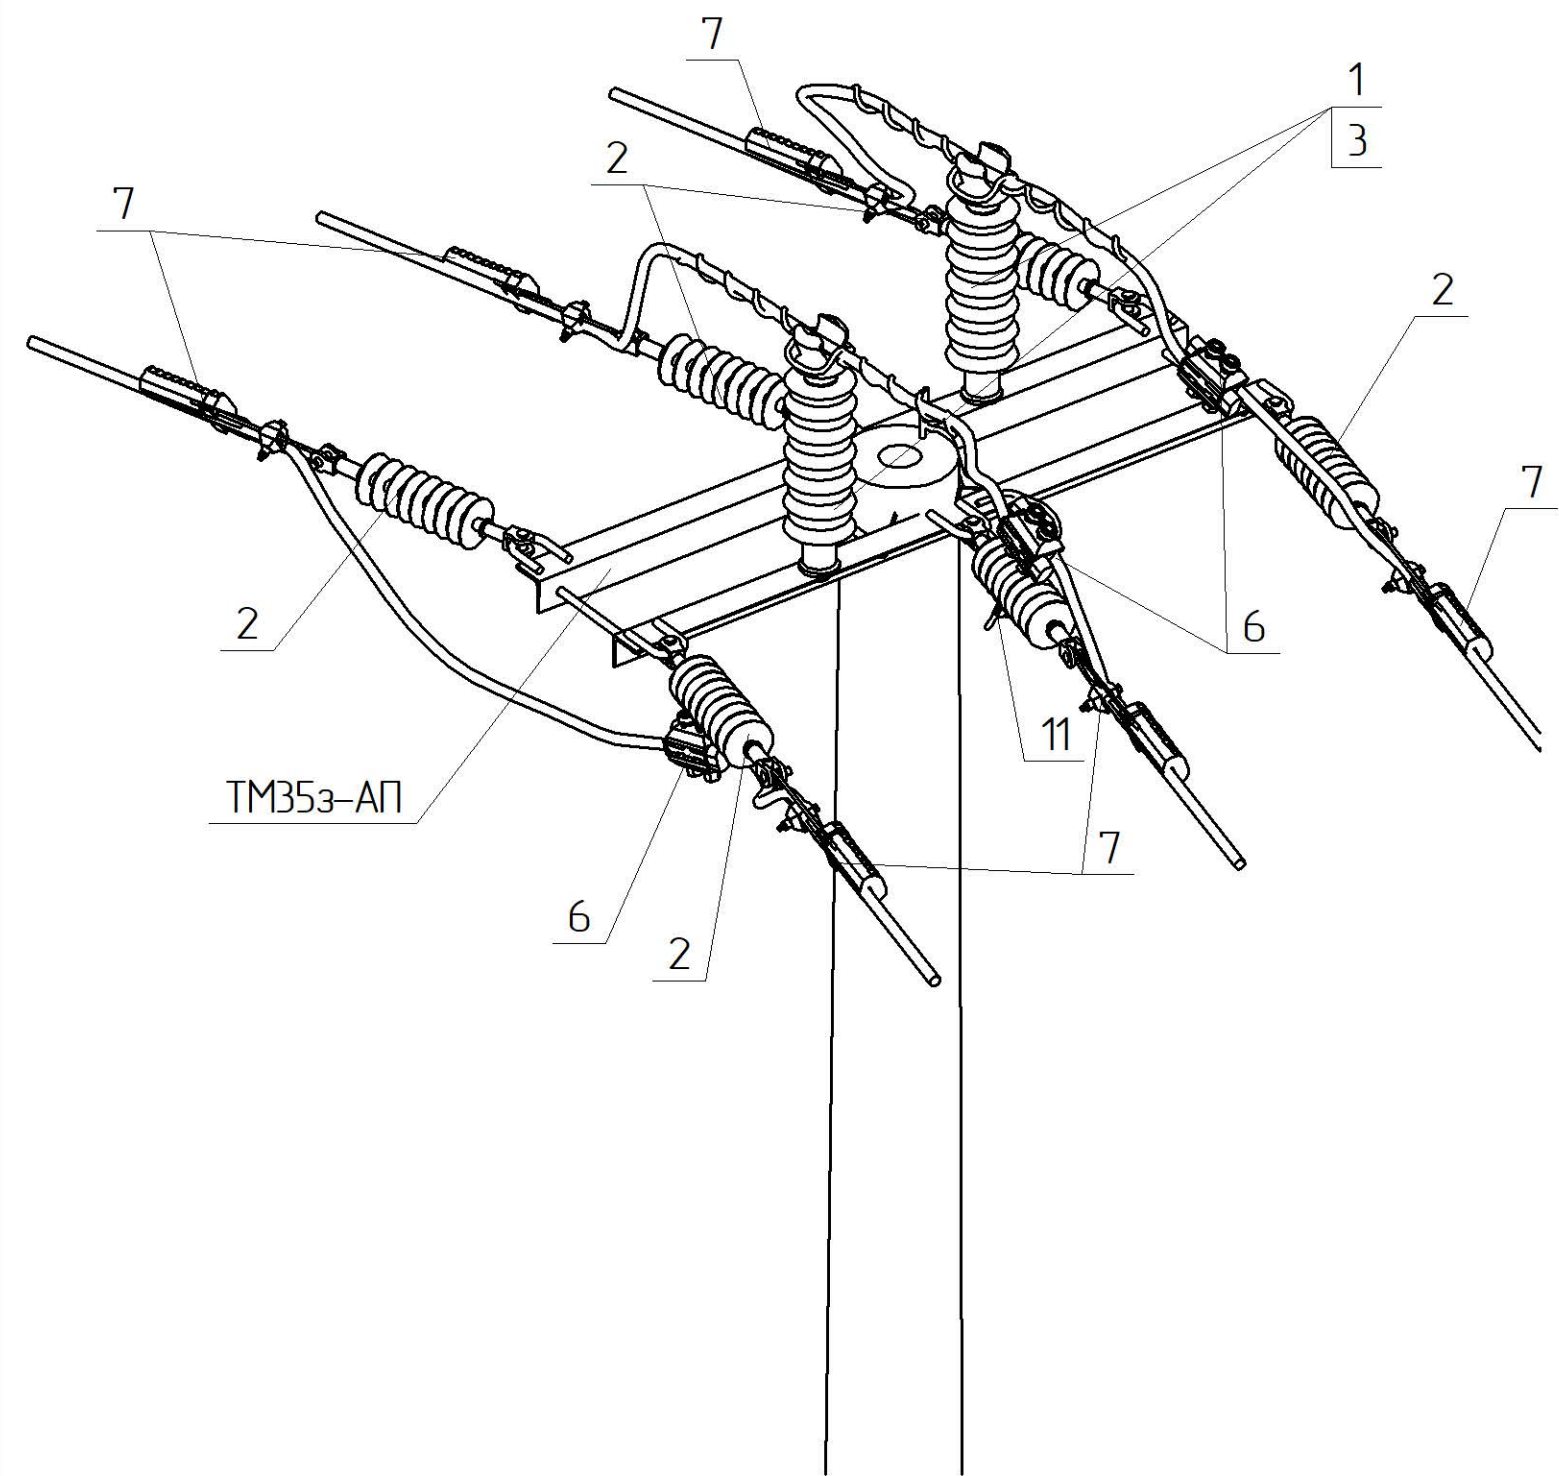

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од. кз	Примітка
		Залізобетонні елементи:			
СК120-[]	ТУ.У.В2.6.024.9543-35-95	Стояк СК120-[]	1	1800	
СК135-[]	ТУ.У.В2.6.024.9543-35-95	Стояк СК135-[]		1880	
		Сталеві конструкції:			
ТМ35з-АП	1.19/6-08	Траверса ТМ35з-АП	1	21,86	
32	ДСТУ ГОСТ 7798:2008	Болт М24х35	2	0,14	
38	ГОСТ 11371-78	Шайба 24	2	0,02	
39	ГОСТ 6402-70	Шайба пружинна 24	2	0,02	
	Всього на опорі, кз				
		Лінійна арматура:			
1 *1	PSI 42 RD	Ізолятор стрижневий	2	3,85	
2	PSI42CC	Ізолятор натяжний	6	1,9	
3 *1	PLDT3 CR	В'язка спіральна діелектрична	2	0,2	70-95 мм²
	PLDT4 CR			0,21	120-185 мм²
6 *1	TTDC45401 AT FP2D	Затискач проколюючий 35 кВ	3	0,50	70-120 мм²
	TTDC45501 AT FP2D			0,53	185 мм²
7 *1	PA4595 P	Затискач натяжний	6	1,20	70-95 мм²
	PA45120 P			1,22	120 мм²
	PA45185 P			1,34	185 мм²
11	PGA 101	Затискач плашковий	1	0,055	
	Додаткове обладнання				

Інв. № ориз.	Підпис і дата	Зам. інв. №