


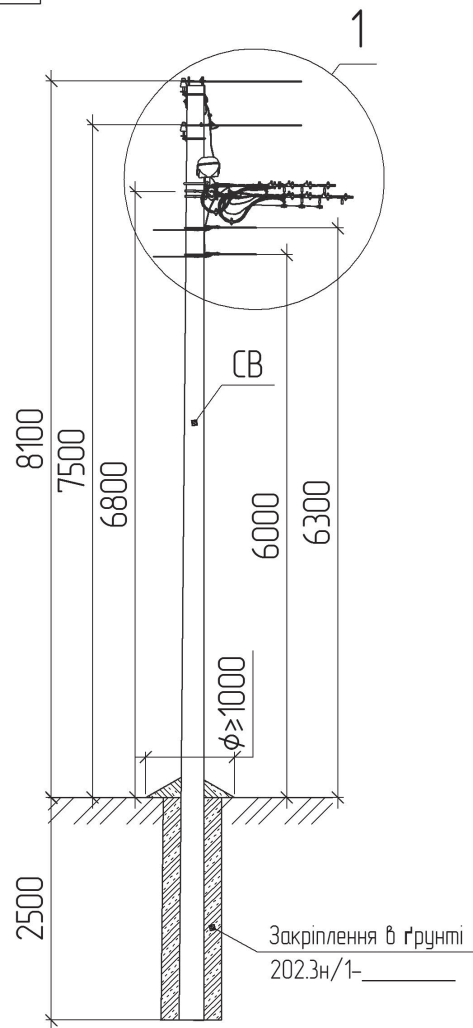


Схема встановлення опори


Магістраль П/Л 0,38 кВ



Магістраль П/Л 0,38 кВ



** Тип арматури залежить від перерізу, вибір арматури див. в розділі 1.17/1

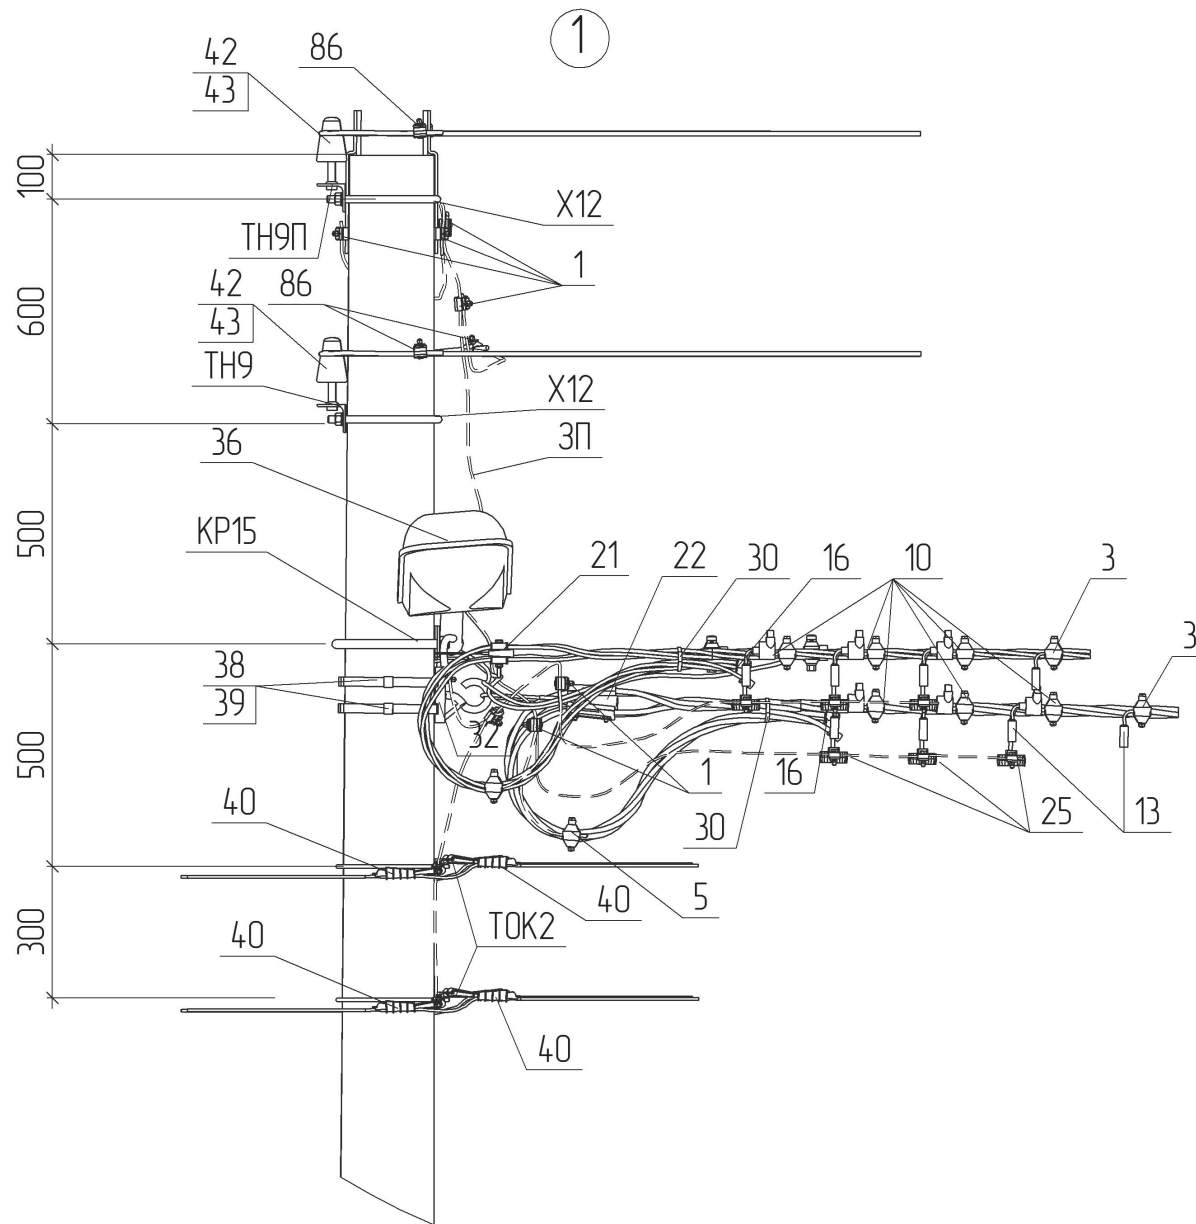

Інв. № ориг. Підпис і дата Зам. інв. №

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
ГІП		Журавльов		<i>Журавльов</i>	10.02
Н.контр.		Блінов		<i>Блінов</i>	08.02
Перевір.		Меркотан		<i>Меркотан</i>	09.02
Розроб.		Ішук		<i>Ішук</i>	08.02
Інв. №					


1.17/2-07

Кінцева опора

К1н(2СПхСВ105-5)-1+П/ЛК1+Л0.К+ВО/ЛЗ.А4

Стадія	Аркцш	Аркцшів
РП	1	2
НВП ТОВ „ЕНЕРГОЛІГА“		

Поз.	Позначення	Найменування	Кількість	Маса од. кз	Примітка
Залізобетонні елементи:					
СВ	ТУ У В.2.6-00113997.003-94	Стойка СВ105-5	2	1180	
Арматура для магістралі ПЛ-0,38 кВ з неізовльованим проводом					
ТН9П	117/3-04	Траверса ТН9П	2	4,74	
X12	202.3н/5-06	Хамут X12	2	1,61	
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0,5 п.м.	4	0,03	
1	SICAME	Запускач плашковий PGA 101	5	0,055	
42	ОСТ 34-13-939-87	Ізолятор ТФ-20	4	0,43	
43	ГОСТ 18380-80	Ковпачок К-5	4	0,01	
86**	SICAME	Запускач плашковий PGA 101 GCFM	5	0,06	16-70 мм ²
		Запускач плашковий PGA 402 GCFM		0,14	95-120 мм ²
Арматура для магістралі ПЛ-0,38 кВ з проводом ОП					
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0,5 п.м.	2	0,03	
1	SICAME	Запускач плашковий PGA 101	2	0,055	
3	SICAME	Запускач проколюючий для підкл. дод. од. ТТД 171 FJ2TA	1	0,12	16-120 мм ²
5**	SICAME	Запускач для повторних заземлень TND 151	1	0,18	16-70 мм ²
		Запускач для повторних заземлень TND 241		0,22	95-120 мм ²
10**	SICAME	Запускач проколюючий для двох абонентів TT2D 82	3	0,25	16-70 мм ²
		Запускач проколюючий для двох абонентів TT2D 87		0,26	95-120 мм ²
13	SICAME	Модуль для підключення заземлення FCC 1	4	0,08	
16	SICAME	Кінцевий ковпачок GPE__	4	0,01	
22**	SICAME	Запускач натяжний магістральний GUKa1	1	0,80	25-50 мм ²
		Запускач натяжний магістральний GUKa2		1,23	70-120 мм ²
25	SICAME	ОПН з індикатором пробою Protect 50	3	0,15	
30	SICAME	Хамут ССД 9-62	1	0,04	
32	SICAME	Гак універсальний CSC 16uz	1	0,73	
38	SICAME	Бандажна стрічка IF 207, L=3 п.м.	2	0,36	
39	SICAME	Скріпка CF 20	2	0,01	
Доповнення при підвісці лінії освітлення ЛО					
KP15	117/3-01	Кранштейн KP15	1	5,14	
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0,5 п.м.	2	0,03	
1	SICAME	Запускач плашковий PGA 101	2	0,055	
3	SICAME	Запускач проколюючий для підкл. дод. од. ТТД 171 FJ2TA	1	0,12	16-120 мм ²
5	SICAME	Запускач для повторних заземлень TND 151	1	0,18	16-70 мм ²
10	SICAME	Запускач проколюючий для двох абонентів TT2D 82	3	0,25	16-70 мм ²
13	SICAME	Модуль для підключення заземлення FCC 1	4	0,08	
16	SICAME	Кінцевий ковпачок GPE 3	4	0,01	
21	SICAME	Запускач натяжний GUKp4	1	0,20	
25	SICAME	ОПН з індикатором пробою Protect 50	3	0,15	
36	ГОСТ 17677-82	Ліхтар вуличного освітлення	1	8	
37	SICAME	Запускач проколюючий ліхтарний ТТД 051	2	0,075	
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0,5 п.м.	2	0,03	
Доповнення при підвісці двох/чотирьох кіл волоканно оптичних ліній зв'язку ВО/ІЗ					
			2 кола	4 кола	
ТОК2	117/3-05	Траверса ТОК2	1	2	0,87
ХОК2	117/3-06	Хамут ХОК2	1	2	0,39
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0,5 п.м.	1	2	0,03
1	SICAME	Запускач плашковий PGA 101	1	1	0,055
40	SICAME	Запускач для ВО/ІЗ PAB FO 160 D3-6	4	8	0,08

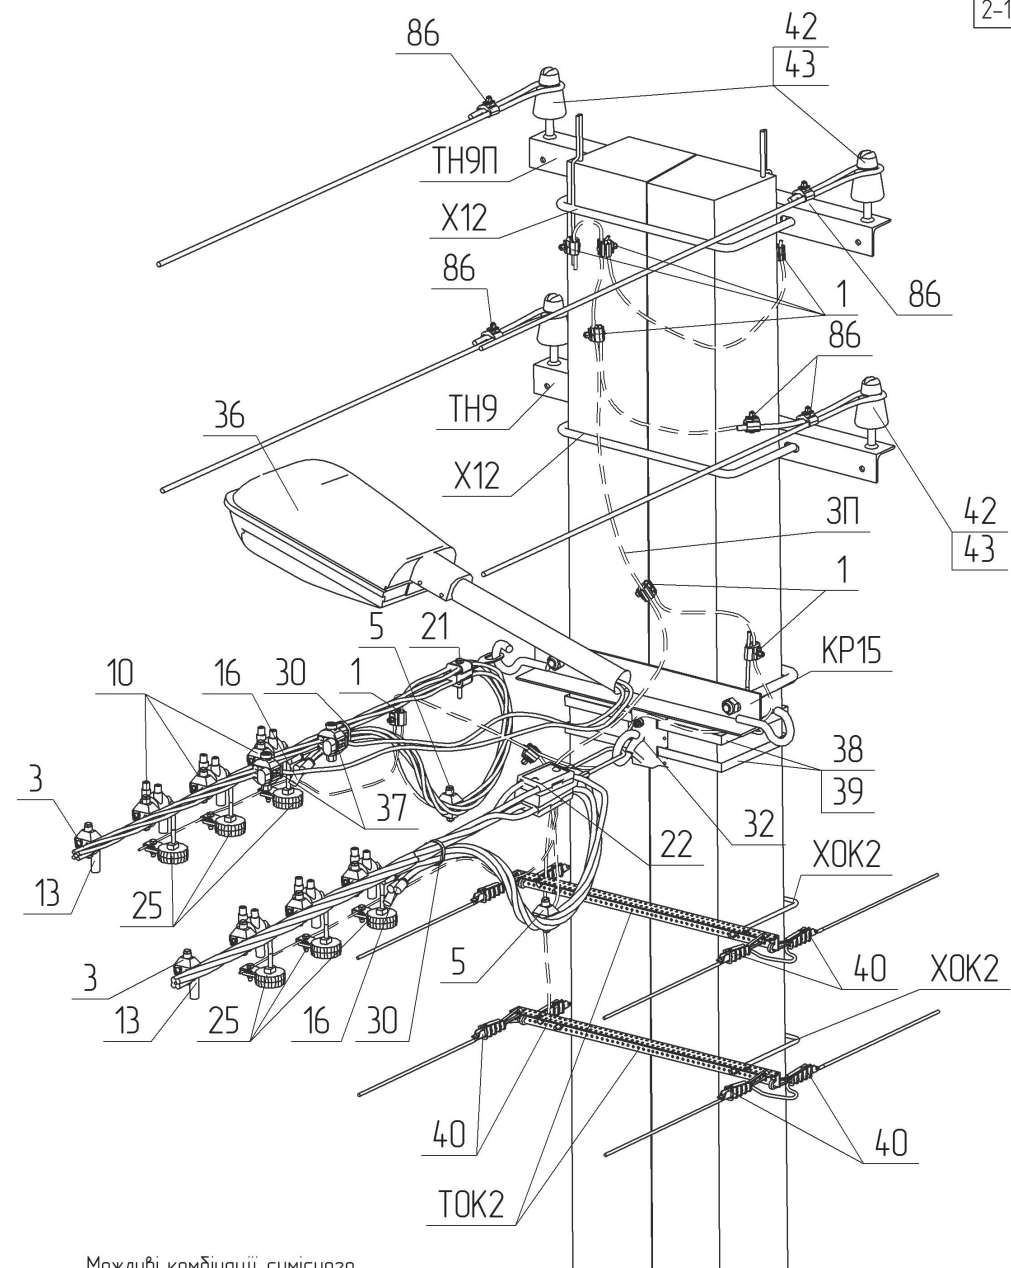

Можливі комбінації сумісного підвішування на опори

Макси-мально-тяжіння ПЛ 0,38кВ, кН	Кількість кіл ПЛ/ 0,38 кВ	Кількість кіл освітлення	Кількість кіл ВО/ІЗ
1	≤1	≤1	≤4
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.
Підпис	Дата		

Прив'язаний			
Інв. №			

117/2-07

Арк.

2

Інв. № ориг.

Підпис і дата

Зам. інв. №