

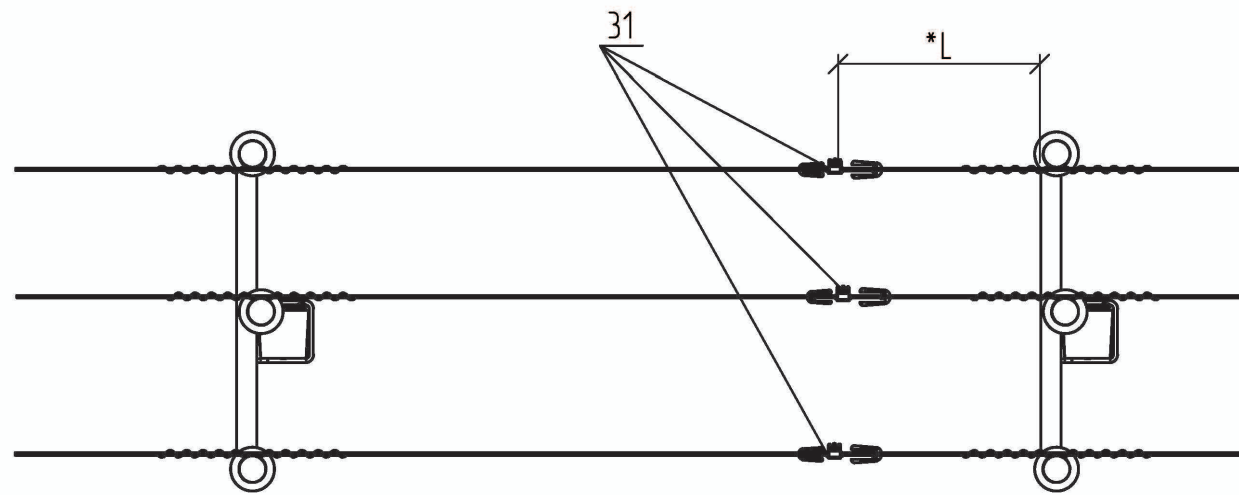
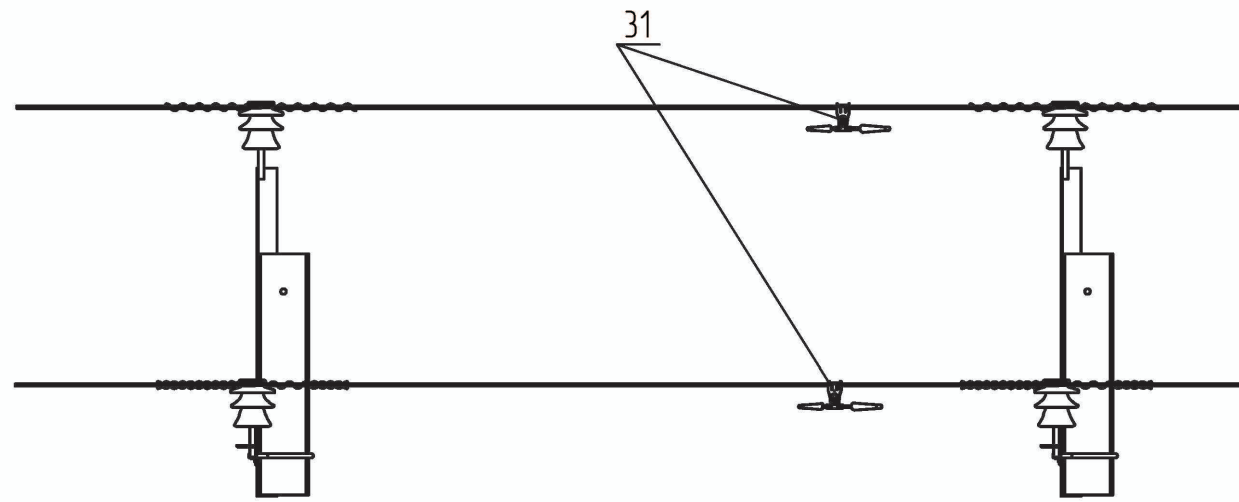


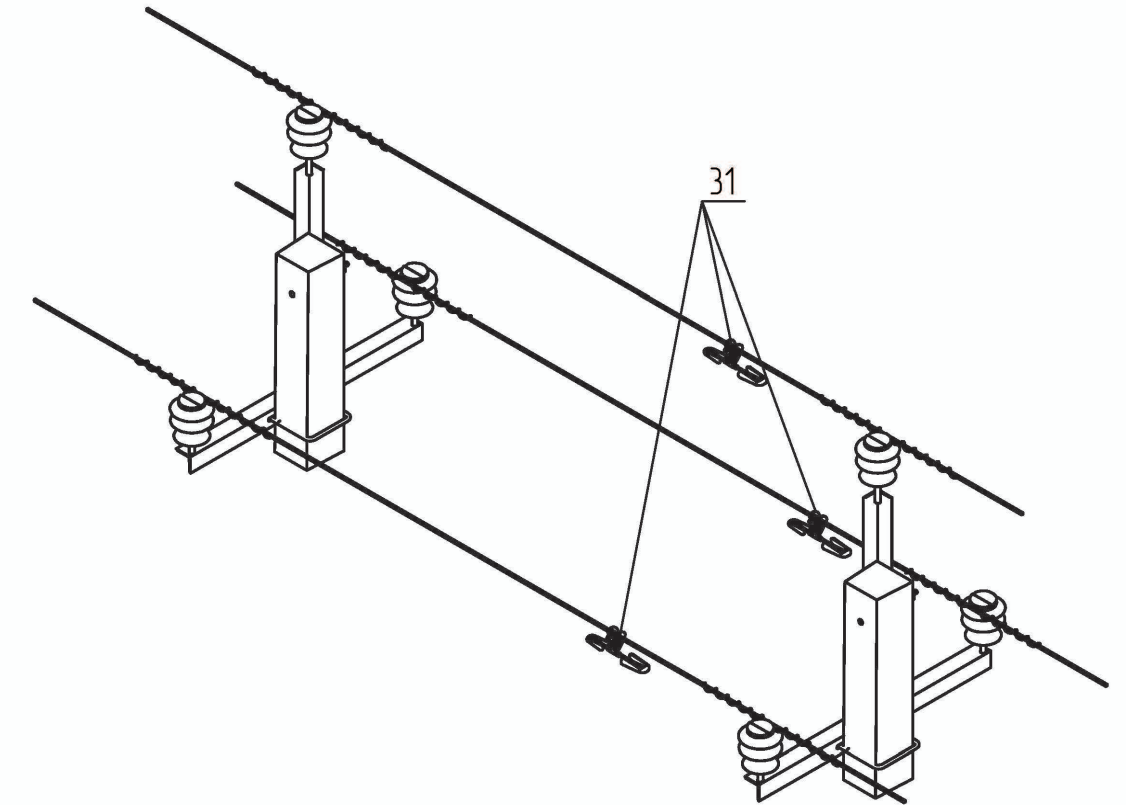

Поз. 31

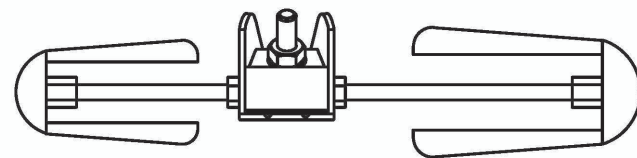

*Гасники вібрації слід встановлювати згідно СОУ 45.2-00100227-24:2010

Прив'язаний				Зм.	Кільк.	Арк. № док.	Підп.	Дата
				ГП		Журавльов	<i>[Signature]</i>	17.01
				Розробив		Меркотан	<i>[Signature]</i>	16.01
				Перевірів		Іщук	<i>[Signature]</i>	16.01
				Н. контр.		Блінов	<i>[Signature]</i>	11.01

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од., кг.	Примітка
		Лінійна арматура:			
31	SICAME	Відрозасник багаточастотний STJB	3	1,38	35-95 мм ²
		Відрозасник багаточастотний STJC	3	1,49	120 мм ²

1.16/3-32

Встановлення гасника вібрації

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	1	1
НВП ТОВ "Енерголіга"		