



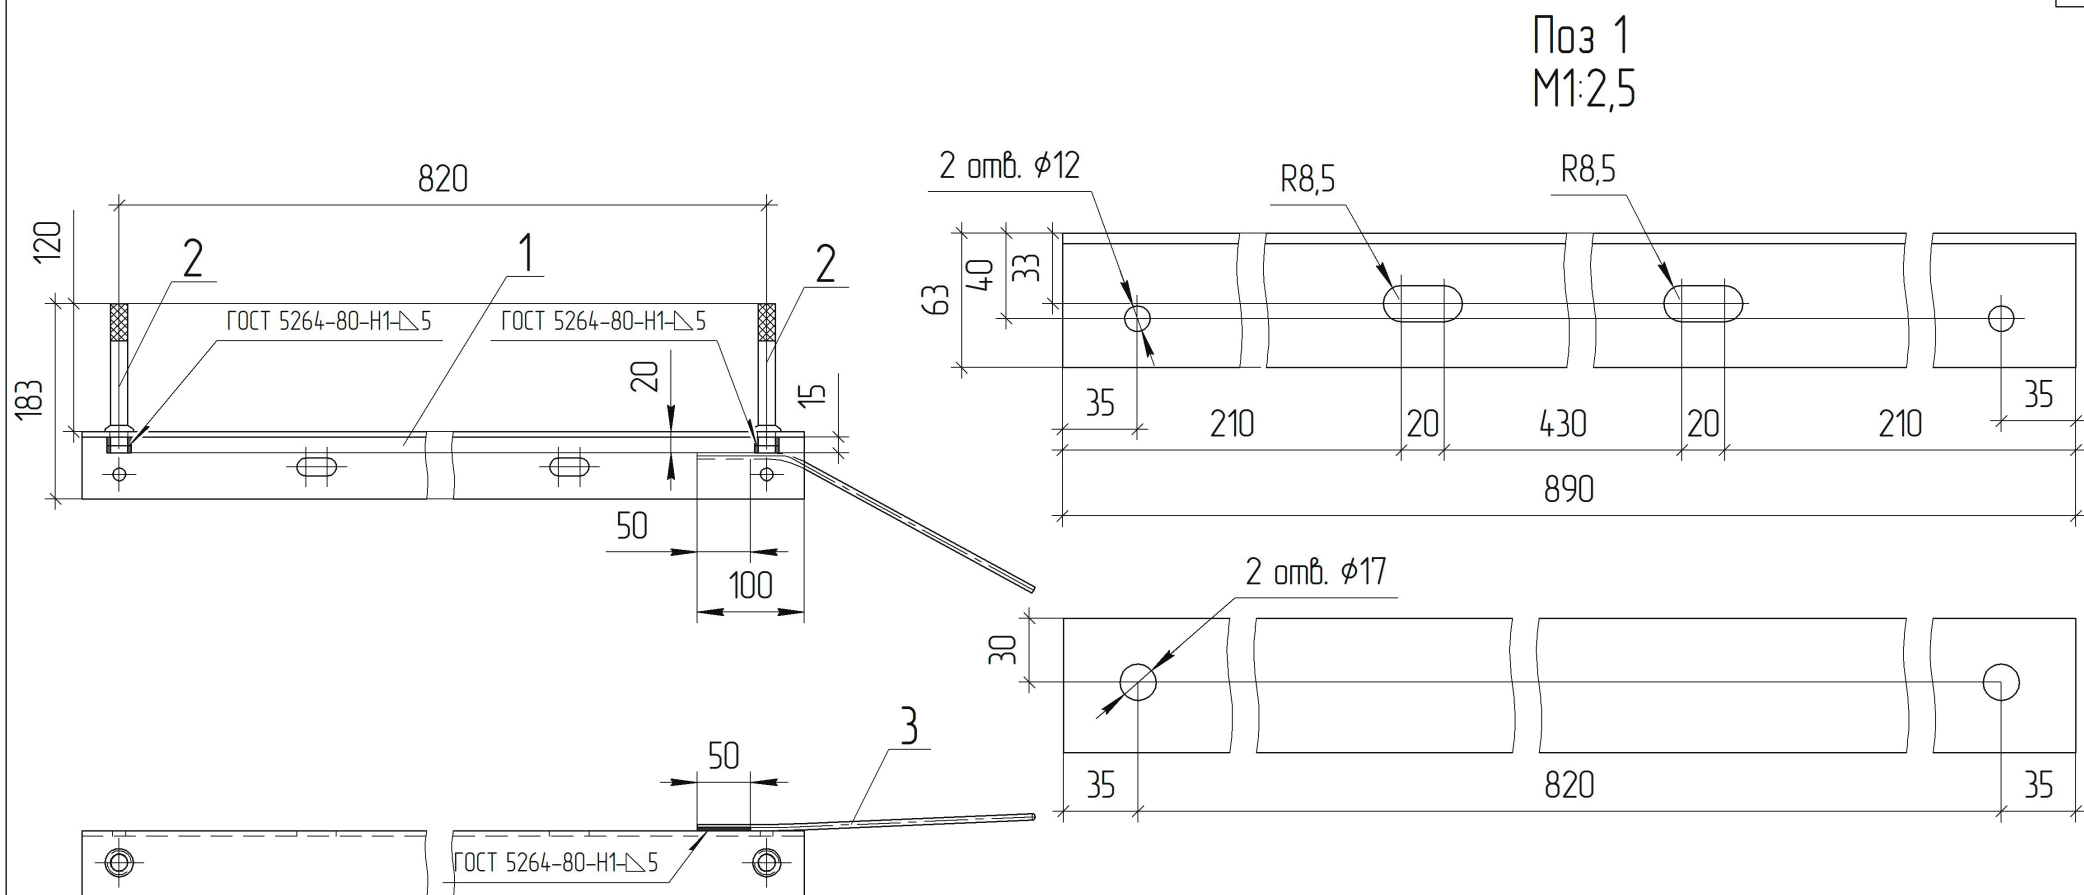

Поз. 2
М 1:2,5

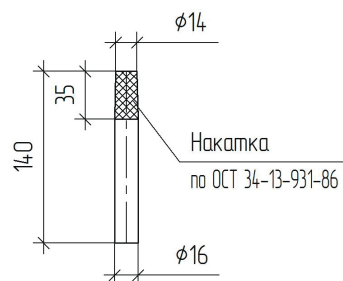

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Примітка
		Деталі		
1		Куттик 63x6 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=890	1	4,22 кг
2		Круг $\phi 16$ ГОСТ 2590-88 L=140	2	0,22 кг
3		Круг $\phi 6$ ДСТУ 4738-2007 С245 ГОСТ 27772-88 L=350	1	0,08
1.17/3-04				
Траверса ТН9П			Стадія	Маса
			Р	4,74
			Аркуш	Аркушів 1
			НВП ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА"	

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
ГП		Журавльов	1002		
Н.контр.		Блінов			08.02
Перевір.		Меркотан			09.02
Розроб.		Іщук			08.02
Прив'язаний					
Інв. №					

Зварні шви варити електродам Е42 ГОСТ 9467-75. Висота шва 5 мм.