
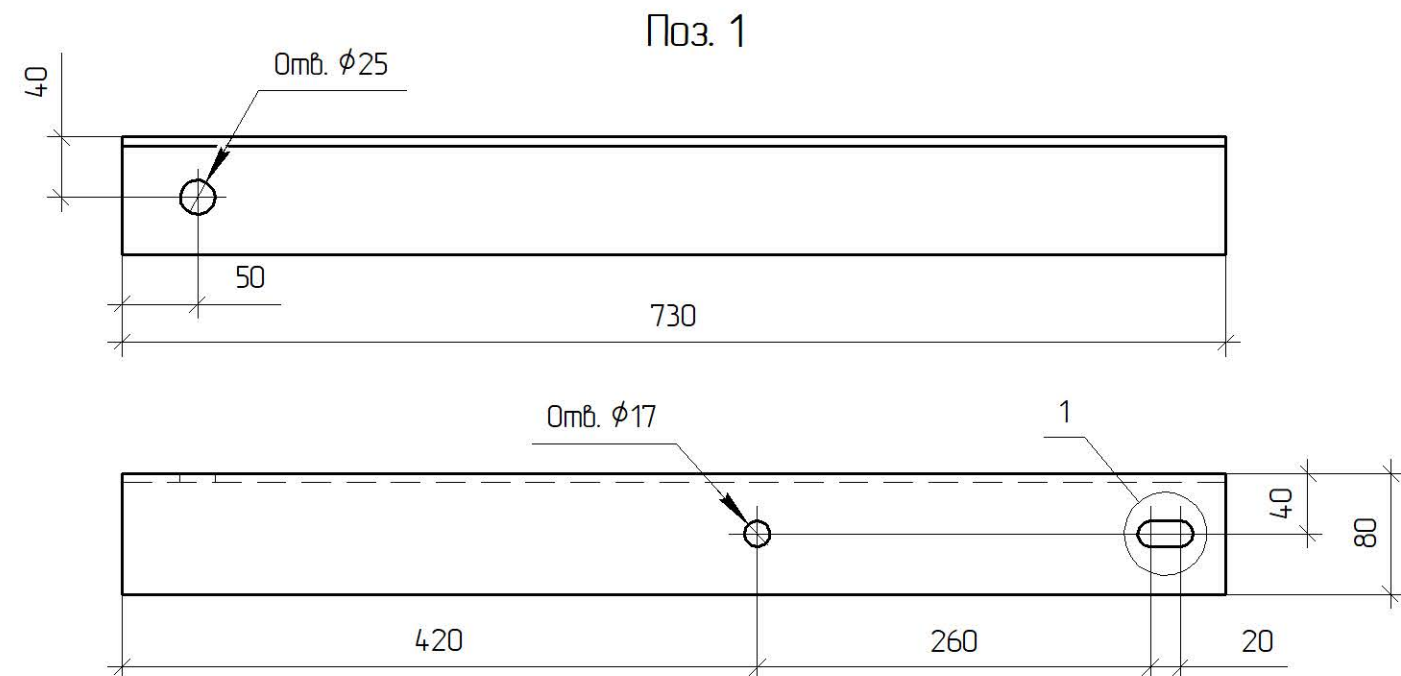


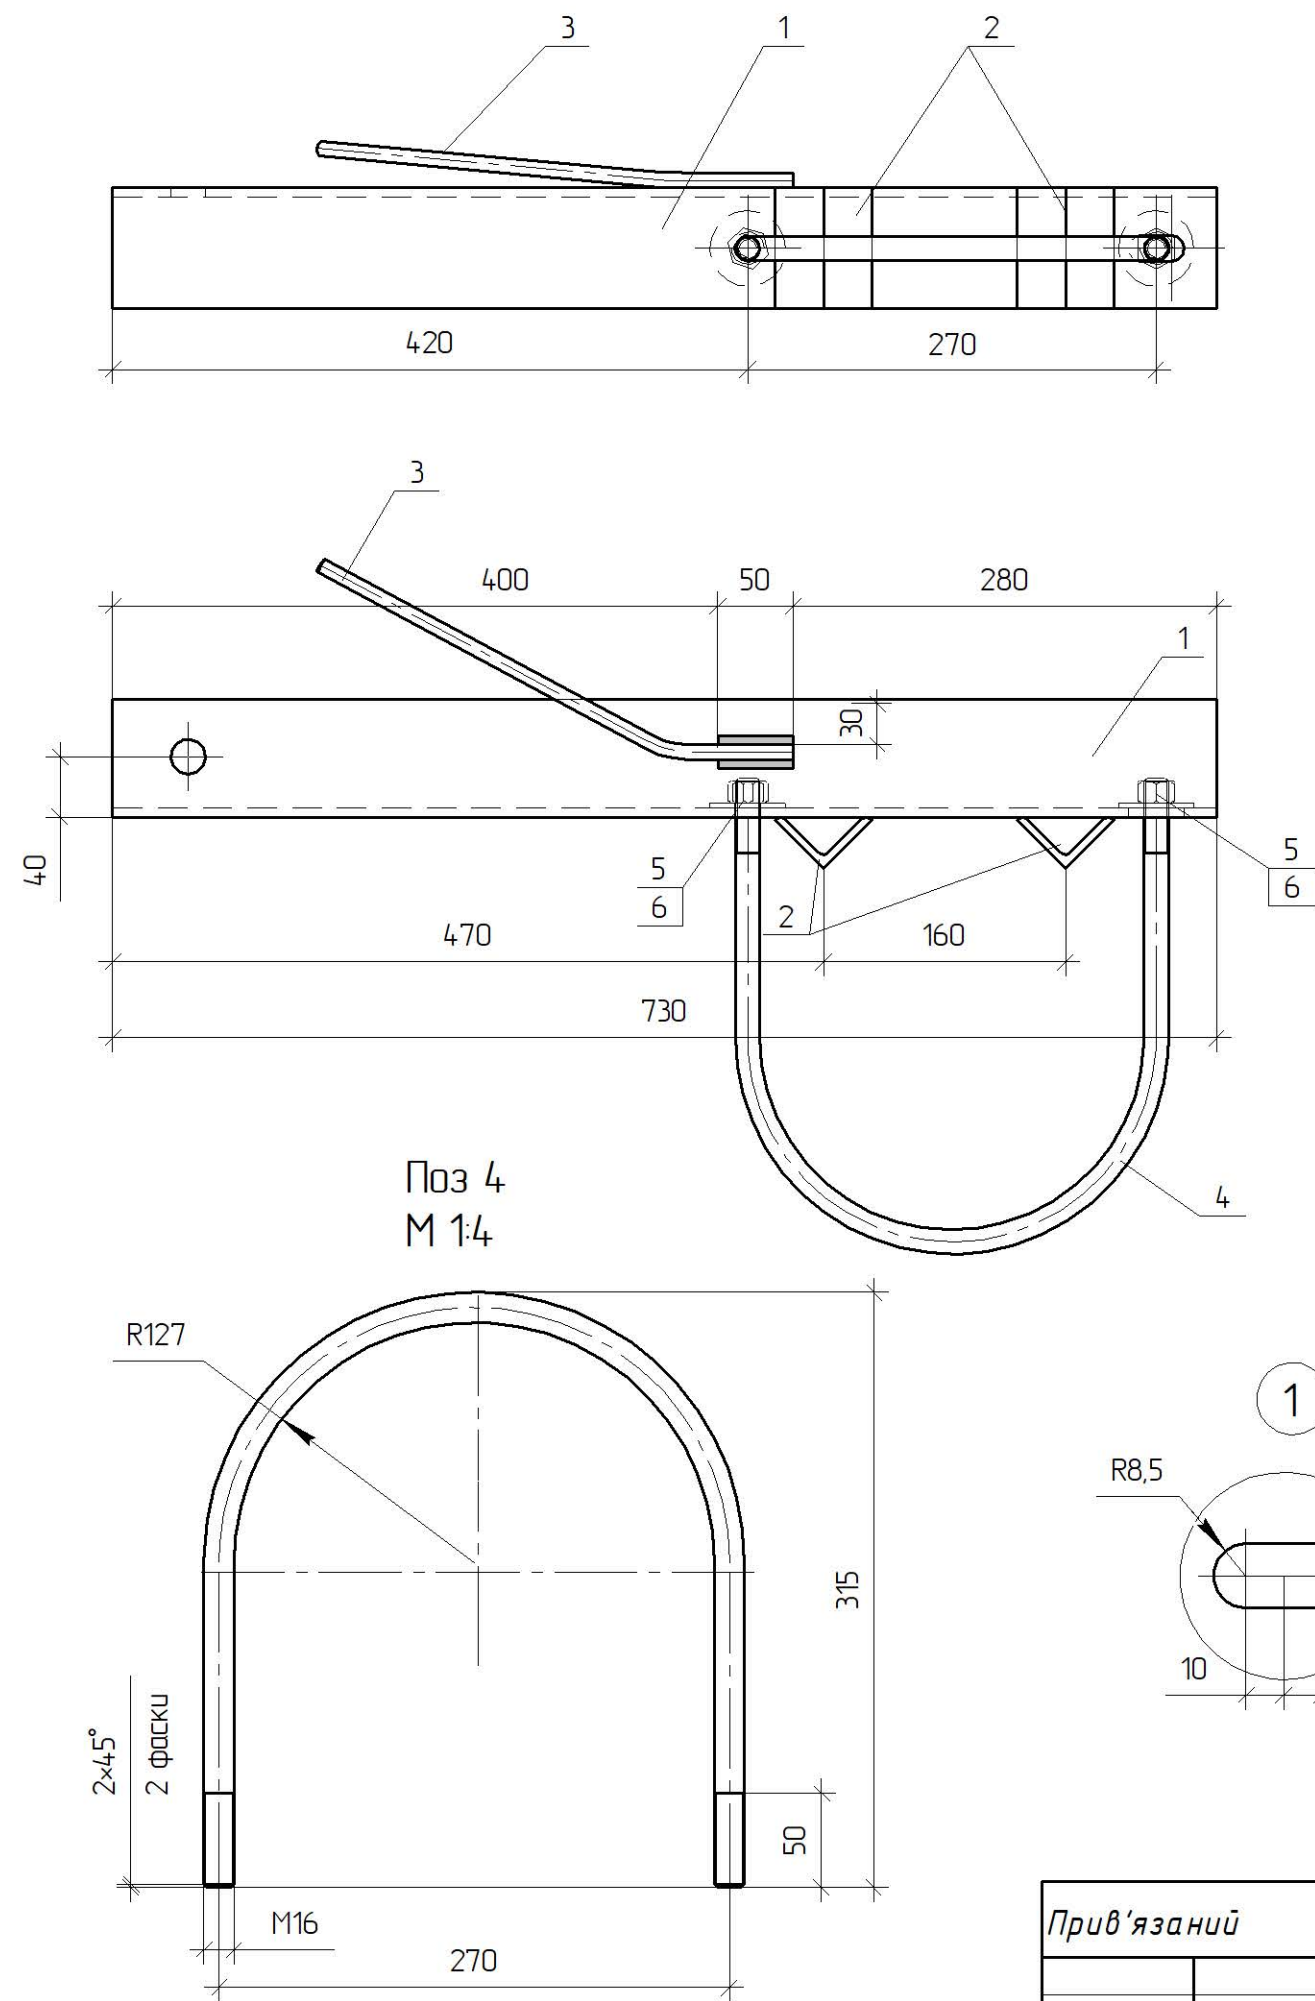

| Поз.              | Позначення | Найменування                                           | Кільк. | Примітка |
|-------------------|------------|--------------------------------------------------------|--------|----------|
| Деталі            |            |                                                        |        |          |
| 1                 |            | Кутик 80x6 ДСТУ 2251:2018 L=730<br>С245 ДСТУ 8539:2015 | 1      | 5,38 кг  |
| 2                 |            | Кутик 45x5 ДСТУ 2251:2018 L=80<br>С245 ДСТУ 8539:2015  | 2      | 0,31 кг  |
| 3                 |            | Круг φ10 ДСТУ 4738:2007 L=400<br>С245 ДСТУ 8539:2015   | 1      | 0,25 кг  |
| 4                 |            | Круг φ16 ДСТУ 4738:2007 L=770<br>С245 ДСТУ 8539:2015   | 1      | 1,21 кг  |
| Стандартні вироби |            |                                                        |        |          |
| 5                 |            | Гайка М16 ДСТУ ГОСТ 5915:2008                          | 2      | 0,03 кг  |
| 6                 |            | Шайба 16 ГОСТ 6958-78                                  | 2      | 0,01 кг  |

2.19/3-КМ

Прив'язаний

| Зм.      | Кільк. | Арк.      | № док. | Підпис | Дата  |
|----------|--------|-----------|--------|--------|-------|
| Розроб.  |        | Ястреба   |        |        | 11.19 |
| Перевір. |        | Скребунов |        |        | 11.19 |
| Н.контр. |        | Ковальчук |        |        | 11.19 |
| ГІП      |        | Журавльов |        |        | 11.19 |

Встановлення реклоузера  
на опорах ЛЕП 35 кВ типу СК

Кронштейн гарячеоцинкований  
КР35з-П

| Стадія                        | Маса | Масштаб    |
|-------------------------------|------|------------|
| Р                             | 7,33 | 1:5        |
| Аркцш                         | 4    | Аркцшів 13 |
| ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА"<br>Київ 2019 |      |            |

| Інв. № ориг. | Підпис і дата | Зам. інв. № |
|--------------|---------------|-------------|
|              |               |             |

Зварні шви варити електродам Е42 ГОСТ 9467-75. Висота шва 5 мм.