
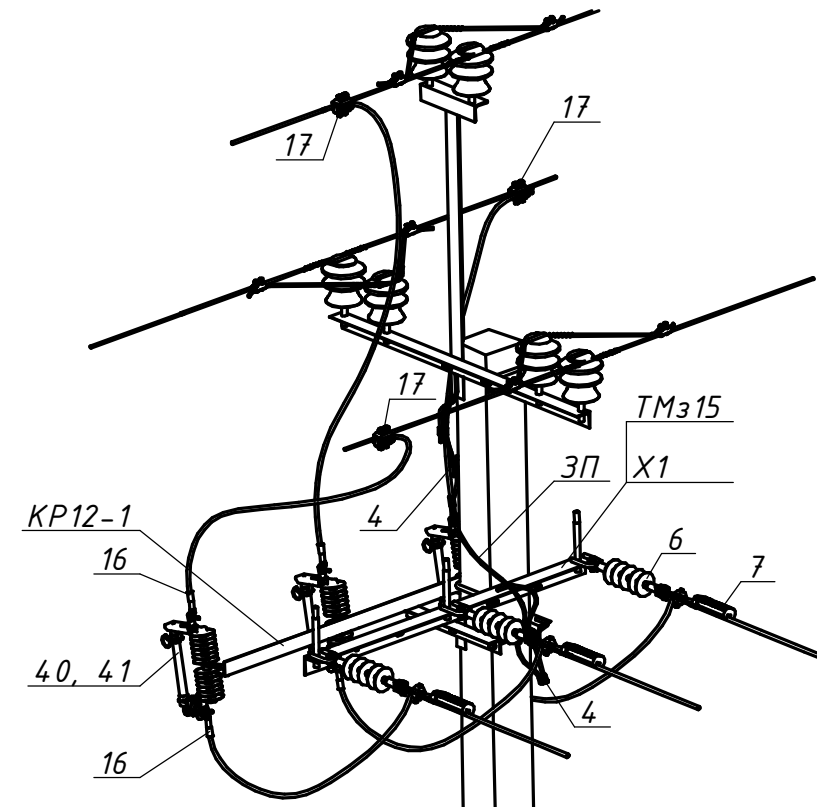
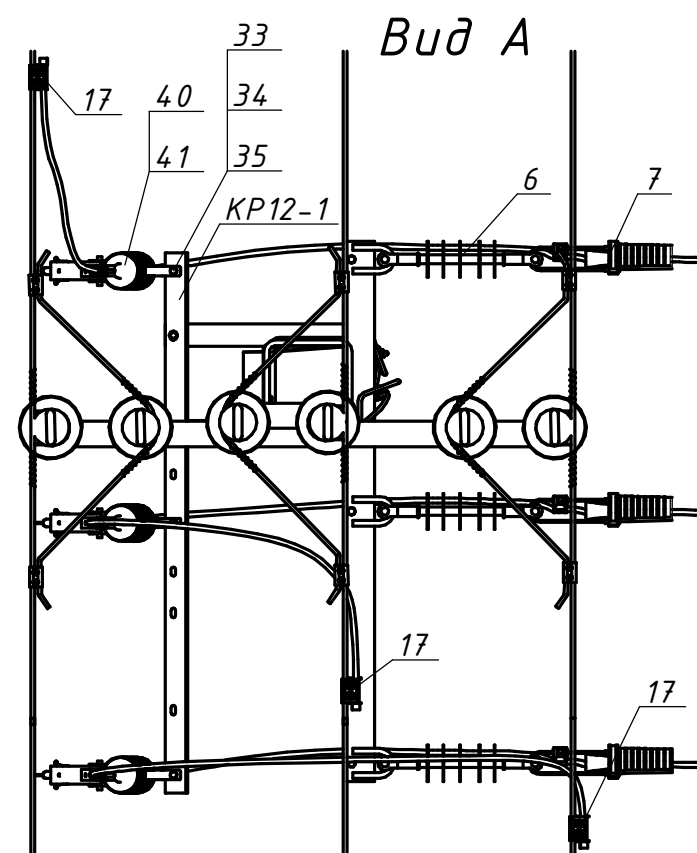
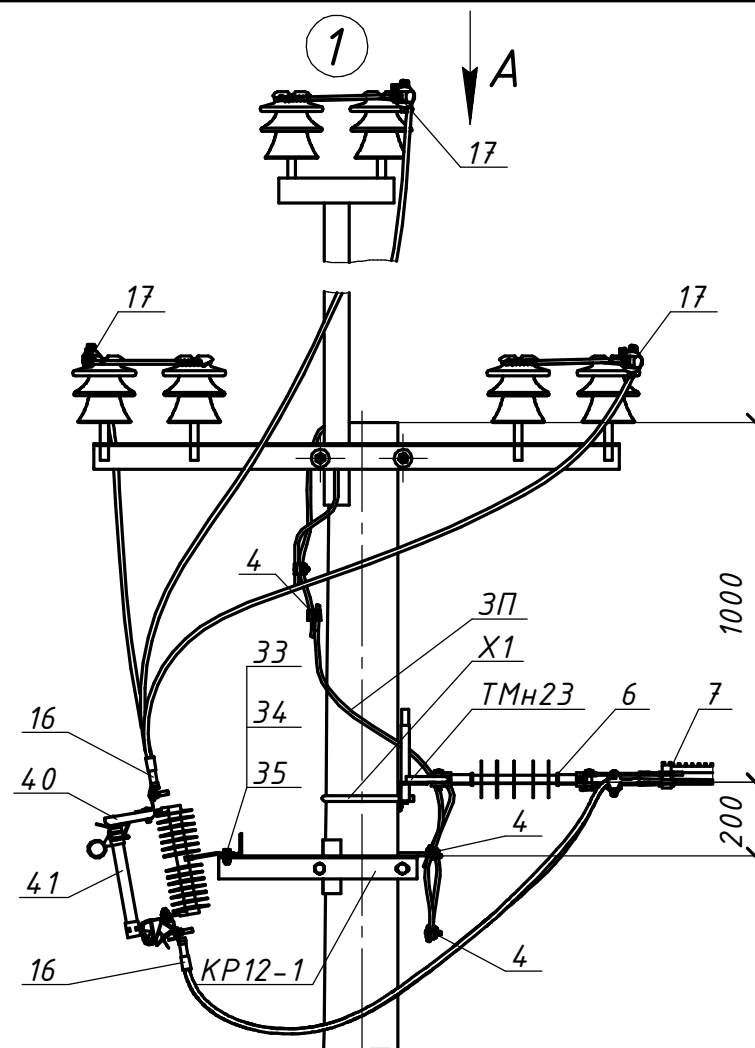


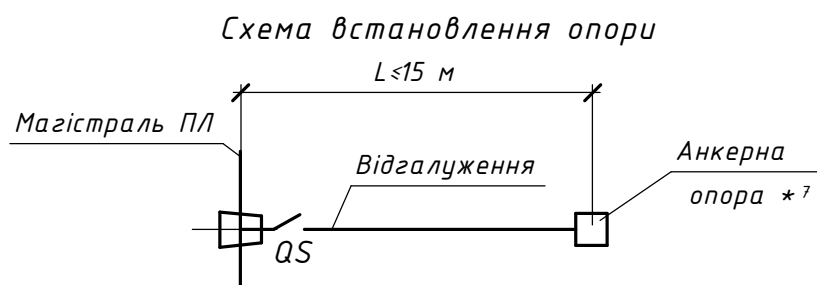

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од. кг	Примітка
		Сталеві конструкції:			
ТМн23	1.16/6-13	Траверса ТМн23	1	15,43	
КР12-1	1.16/6-14	Кронштейн КР12-1	1	15,25	
Х1	180.2н./5-28	Хомут Х1	1	1,3	
ЗП	<u>ДСТУ 4738:2007</u> <u>ISO 1461:2009</u>	Ст. круг ф10 В2 з цинковим покриттям	2	0,62	м.п.
33	ГОСТ 7798-70	Болт М12х40	3	0,05	
34	ГОСТ 5915-70	Гайка М12	3	0,02	
35	ГОСТ 11371-78	Шайба 12	3	0,01	
	Всього на опору, кг			11,22	
		Лінійна арматура:			
4	РГА 101	Затискач плашковий	3	0,055	
6	PSI 15 CC (SICAME)	Ізолятор натяжний	3	1,34	
7	РА 2850 Р (SICAME)	Затискач натяжний	3	1,12	35-70 мм ²
	РА 28120 Р (SICAME)			1,25	70-120 мм ²
17 * 1	NTDC28401	Затискач односторонньо проколюючий	3	0,39	50-120 мм ²
40	BS 15 (SICAME)	Запобіжник-роз'єднувач вихлопного типу	3	3,8	
41		Плавка вставка	3	□	1-100 А

	Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		Стадія	Аркуш	Аркушів
	ГІП						УВЗР.П10-2 Улаштування відгалуження від проміжної опори ПЛ з встановленням запобіжника роз'єднувача вихлопного типу	РП	1	1
	Н.контр.							ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА" Київ 2023		
	Перевір.									
	Розроб.									

Креслення читати разом з кресленням 1.16/3-02

*⁷ Замість анкерної опори може бути розташоване КТПГС або камера КРУН з повітряним вводом. В цьому випадку в прогоні відгалуження не повинно бути проїзду

Прив'язаний

ИВ. №

<i>Зм.</i>	<i>Кільк.</i>	<i>Арк.</i>	<i>№ док.</i>	<i>Підпис</i>	<i>Дата</i>
<i>ГІП</i>					
<i>Н.контр.</i>					
<i>Перевір.</i>					
<i>Розроб.</i>					

УВЗР.П10-2

Улаштування відгалуження
від проміжної опори ПЛ з встановленням
запобіжника роз'єднувача вихлопного типу

Стадія	Аркуш	Аркушів
--------	-------	---------

$P\Gamma$	1	1
-----------	---	---

ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА"

Kuivb 2023