




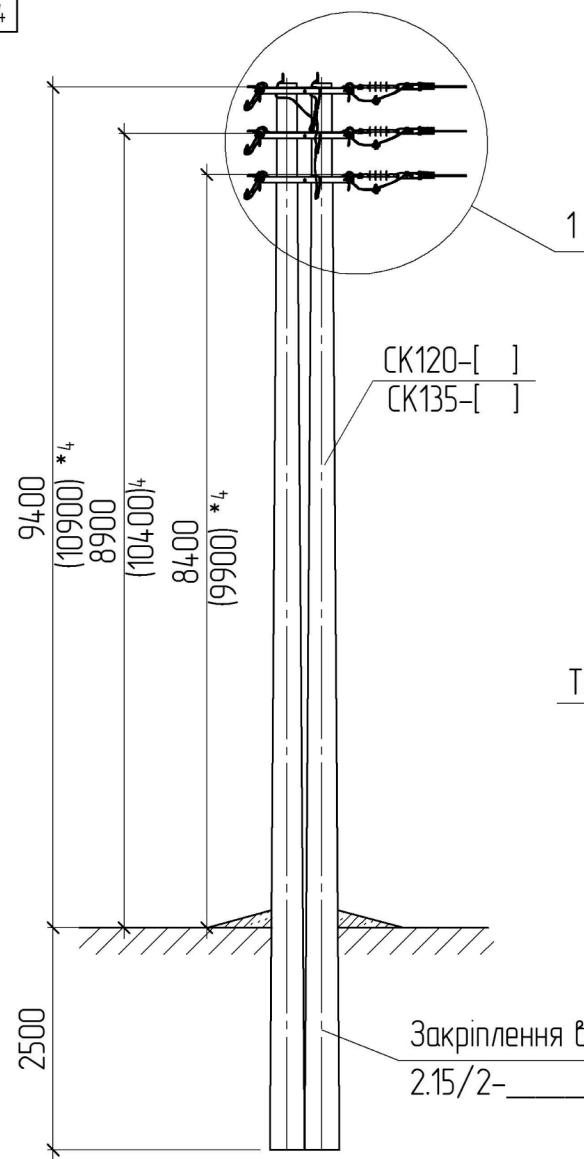


Схема встановлення опори

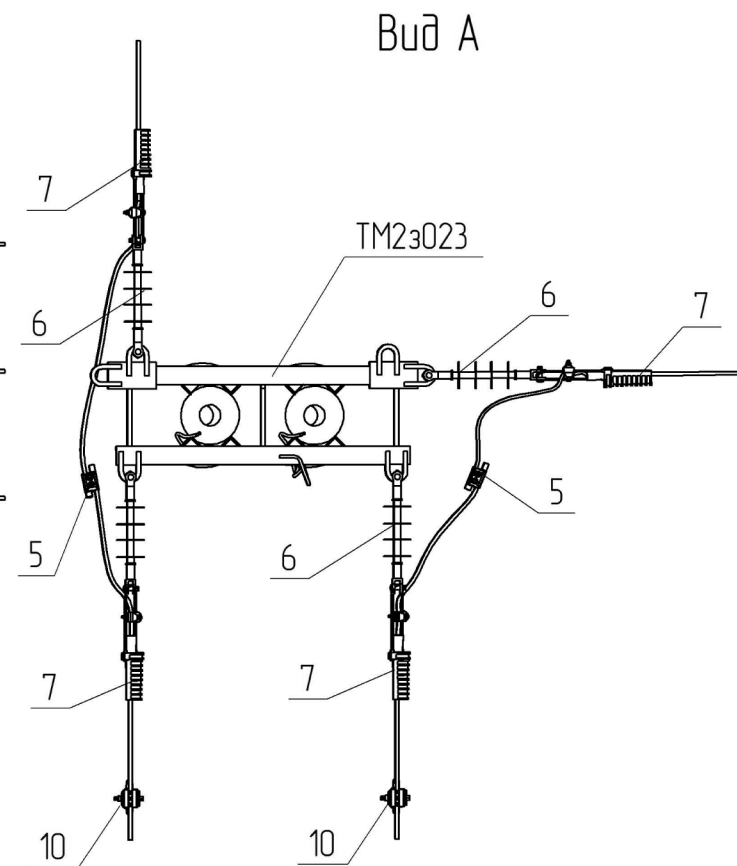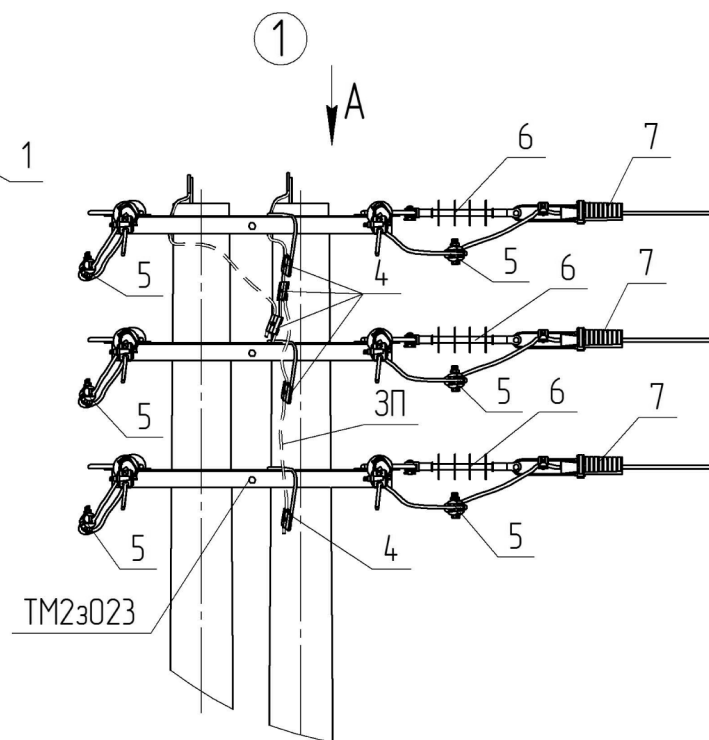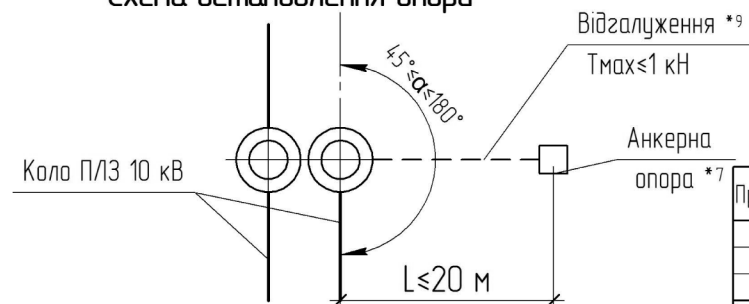

Вид А

*1 Тип арматури залежить від перерізу проводу магістралі (див 2.15/5)

*4 Значення у дужках наведені для опори зі стояком СК135-[]

*6 Опція Р означає, що натяжний затискач має антірекінгову систему.

Р додається до найменування затискача, якщо проєктована лінія знаходиться в 3-5 районі за ступенем забруднення атмосфери С3

*9 Довжина відгалуження не більше 20 метрів, тягіння відгалуження Тmax не більше 1 кН

2.15/3-06


Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
ГІП		Жураб'юв		<i>[Signature]</i>	1.05
Н.контр.		Блінов		<i>[Signature]</i>	3.02
Перевір.		Меркотан		<i>[Signature]</i>	2.03
Розроб.		Іщук		<i>[Signature]</i>	4.03
Прив'язаний					
Інв. №					

Кінцева опора
К10-2з(1хСК120-[])-2
К10-2з(1хСК135-[])-2

Стадія	Аркцш	Аркцшів
РП	1	2
НВП ТОВ „ЕНЕРГОЛІГА“		

Марка стійка в залежності від тяжіння T_{max}

Максимальне тяжіння T_{max} , кН	Марка стійка	
2	СК120-10	СК135-10
4	СК120-15	СК135-17

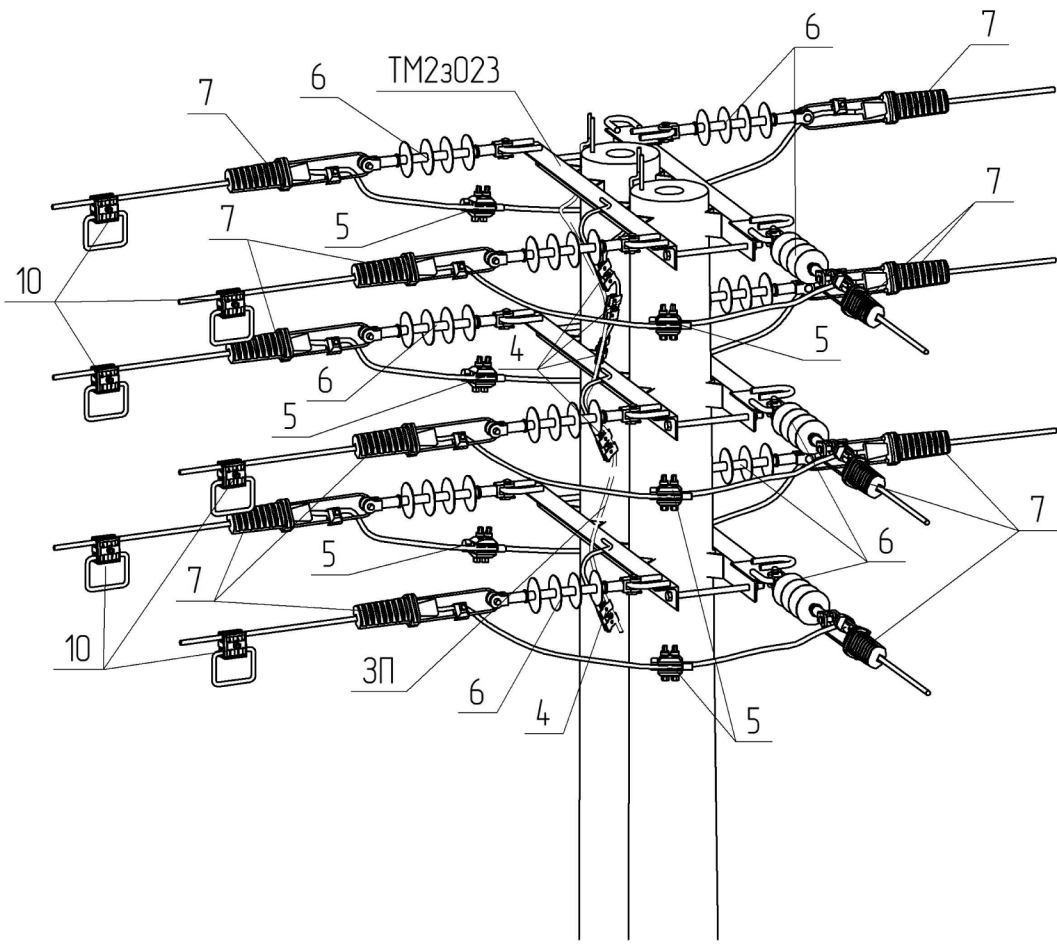

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од. кз	Примітка
		Залізобетонні елементи:			
СК120-[]	ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК»	Стойак СК120-[]	1	1800	
СК135-[]	ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК»	Стойак СК135-[]		1880	
		Сталеві конструкції:			
ТМ2з023	2.15/4-04	Траверса ТМ2з023	3	20.09	
ЗП		φ 10, ДСТУ 4738:2007, L=2 п.м.	1	1.24	
	Всього на опорі, кг			6151	
		Лінійна арматура:			
4	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	5	0.055	
5	SICAME	Затискач проколюючий TTDC28401 FBA	6	0.39	50-120 мм²
6	SICAME	Ізолятор натяжний PSI15CE	12	1.335	
7 *1	SICAME	Затискач натяжний PA2870 P *6	12	0.765	50-70 мм²
		Затискач натяжний PA28120 P *6		1.18	95-120 мм²
10 *1	SICAME	Затискач для підключення перен. зазем. TNDC28401FABI95U	6	0.45	50-120 мм²
	Додаткове обладнання				