


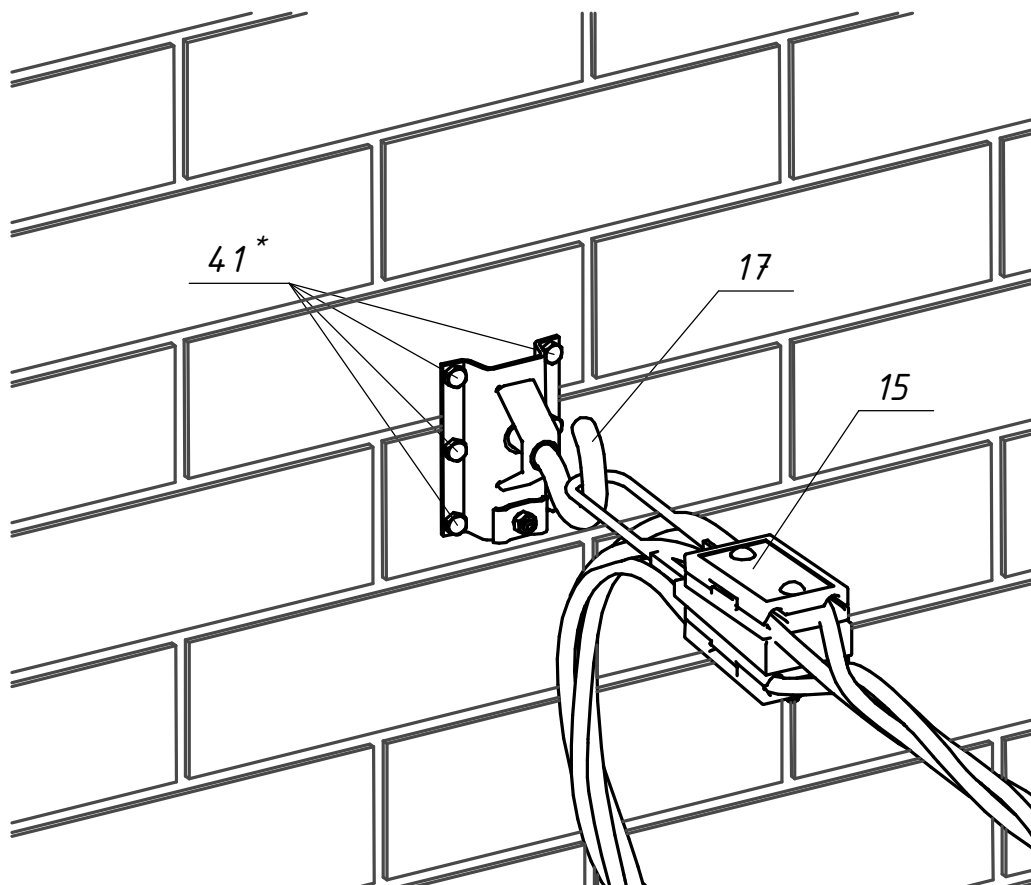

\* Дюбелі або інші вироби для закріплення гака (поз. 17) на фасаді обираються відповідно до типу та конструктивних особливостей фасаду.

Прив'язаний

Інв. №

| Поз.                 | Позначення<br>(Виробник) | Найменування                    | Кільк. | Маса<br>од. кг | Примітка               |
|----------------------|--------------------------|---------------------------------|--------|----------------|------------------------|
| Сталеві конструкції: |                          |                                 |        |                |                        |
| 17                   | CSC 16T (SICAME)         | Гак універсальний               | 1      | 0,72           |                        |
| 41 *                 |                          | Болт М8х__                      | 6      | □              |                        |
| Лінійна арматура:    |                          |                                 |        |                |                        |
| 15                   | GUKo1 (SICAME)           | Затискач натяжний магістральний | 1      | 0,8            | 25-70 мм <sup>2</sup>  |
|                      | GUKo2 (SICAME)           |                                 |        | 1,23           | 95-120 мм <sup>2</sup> |

20.24.ПЛІ/4-04

Повітряні лінії напругою 0,4 кВ

з самоутримними ізольованими проводами

| Зм.       | Кільк.  | Арк. | № док. | Підпис                                                                              | Дата  | з самоутримними ізольованими проводами                              |                                                                                       |                               |         |
|-----------|---------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| Розробив  | Ястреба |      |        |  | 04.24 | Вузли кріплень, з'єднань та додаткового обладнання лінії ПЛІ 0,4 кВ | Стадія                                                                                | Аркцш                         | Аркцшів |
| Перевірів | Воєвода |      |        |  | 04.24 |                                                                     | Р                                                                                     | -                             | 1       |
| Н.контр.  | Велешук |      |        |  | 04.24 |                                                                     |                                                                                       |                               |         |
|           |         |      |        |                                                                                     |       | Кінцеве кріплення<br>проводу магістралі на фасаді<br>К-2            |  | ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА"<br>Київ 2024 |         |
|           |         |      |        |                                                                                     |       |                                                                     |                                                                                       |                               |         |
|           |         |      |        |                                                                                     |       |                                                                     |                                                                                       |                               |         |
| ГІП       | Корсак  |      |        |  | 04.24 |                                                                     |                                                                                       |                               |         |



ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА"

Київ 2024