





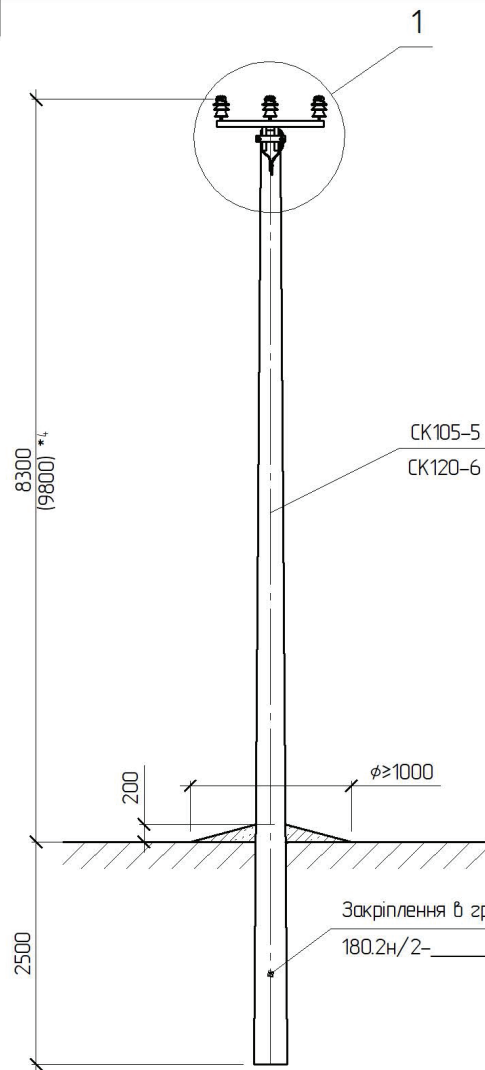


Схема встановлення опори

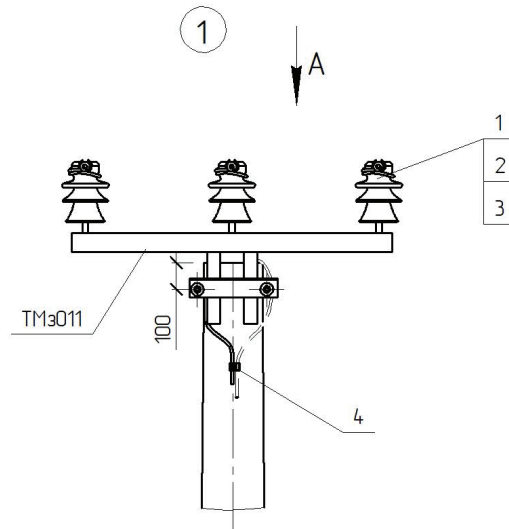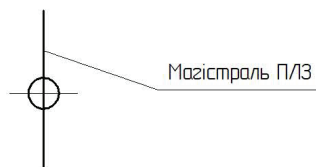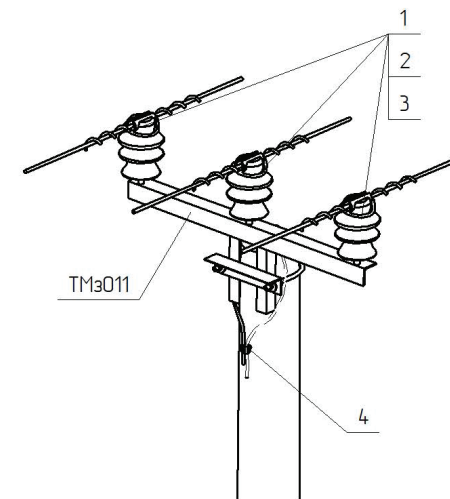

Вид А

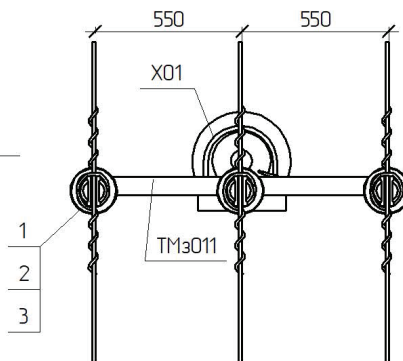

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк	Маса од. кз	Примітка
		Залізобетонні елементи:			
СК105-5	ТУ.У.В.2.6.024.9543-35-95	Стойк СК105-5	1	1580	
СК120-6	ТУ.У.В.2.6.024.9543-35-95	Стойк СК120-6		1800	
		Сталеві конструкції:			
ТМз011	180.2н./5-14	Траверса ТМз011	1	11,05	
X01	180.2н./5-29	Хомут X01	1	1,3	
	Всього на опор, кз			12,35	
		Лінійна арматура:			
1	SICAME	Ізолятор ШФ20-Г1	3	3,8	
2	ТУ 35-2036-90	Каблучак К-6	3	0,03	
3 *1	SICAME	В'язка спіральна діелектрична PLDT2 R	3	0,18	50-70 мм²
		В'язка спіральна діелектрична PLDT3 R		0,185	95-120 мм²
4	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	1	0,055	
	Додаткове обладнання				
-	180.2н./4-02	Захисний апарат П/З ASICS 150u	1	2,1	
-	180.2н./4-03 (04)	Встановлення обмежувача перенапруг ОПН	1	25	

1	-	Зам.	10-1		02.19	180.2H/3-02					
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Проміжна опора П10-1(1хСК105-5)-1 П10-1(1хСК120-6)-1			Стойа	Аркуш	Аркушів
ГІП		Власюк							РП	1	1
Н.контр.		Галюк							ВП НТЦЕ ДП НЕК „УКРЕНЕРГО” Київ		
Перевір.		Борисенко									
Розроб.		Скворцова									
Інв. №											

*1 Тип арматури залежить від перерізу проводу магістралі (дуб 180.2H/6)

*4 Значення у дужках наведені для опори зі стійкою СК120-6

Допускається кут відхилу магістралі П/ЛЗ до 5°