




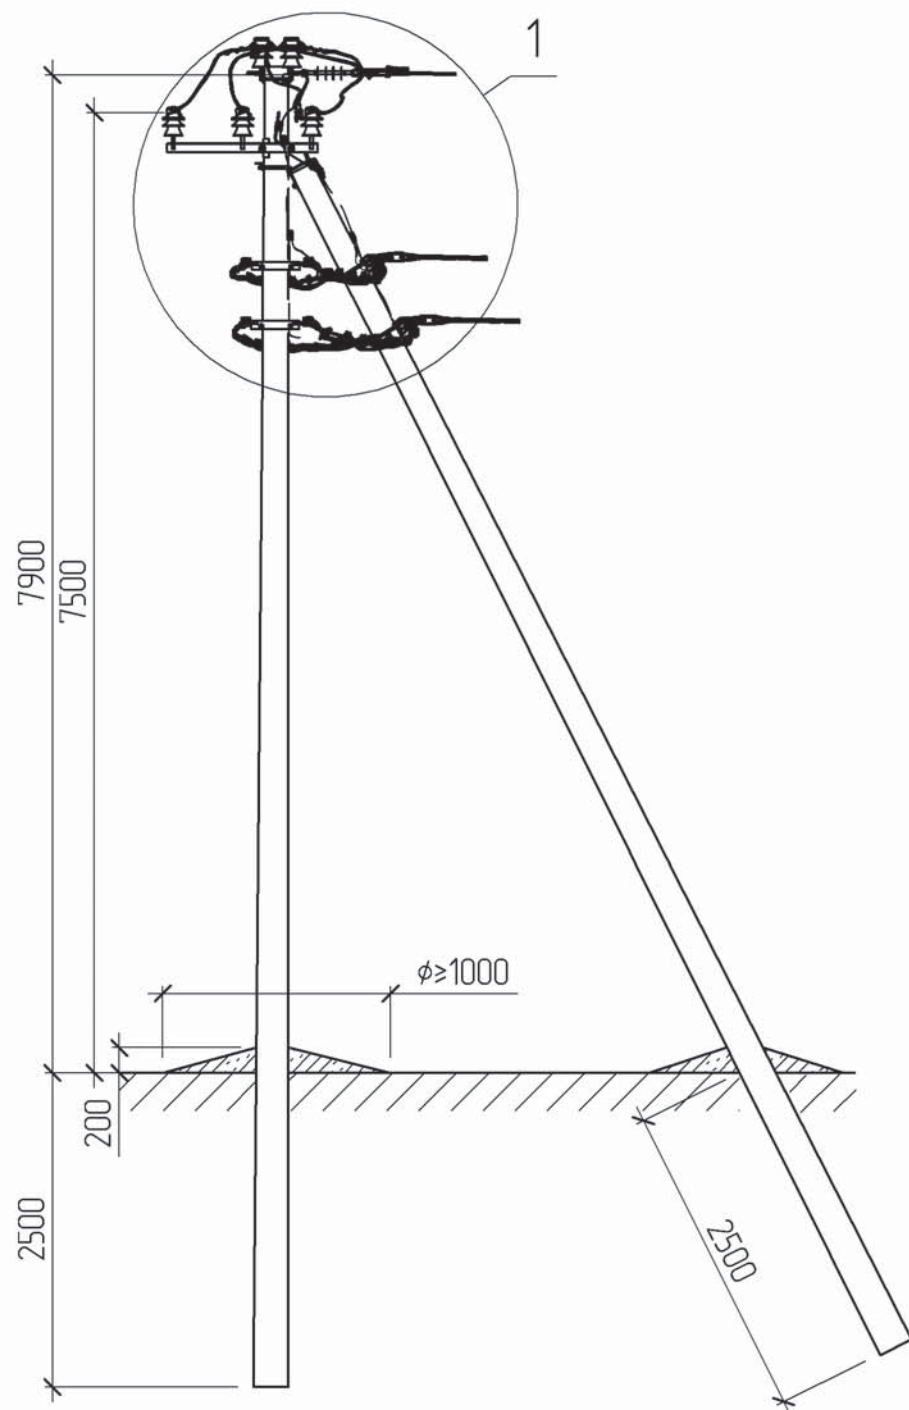


Схема встановлення опори

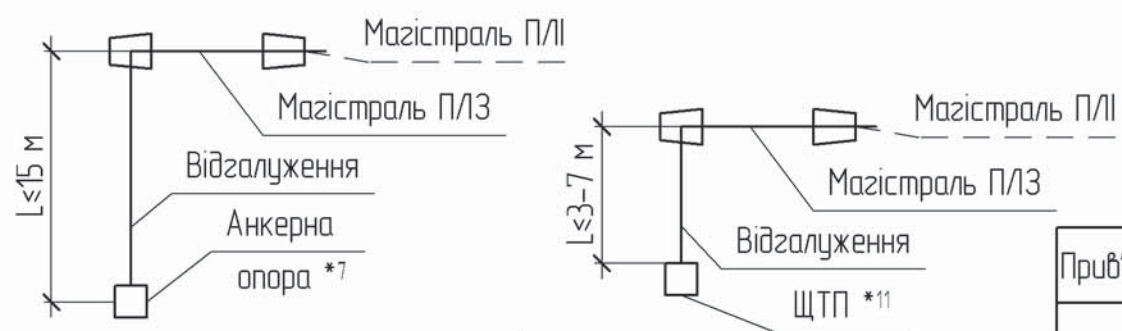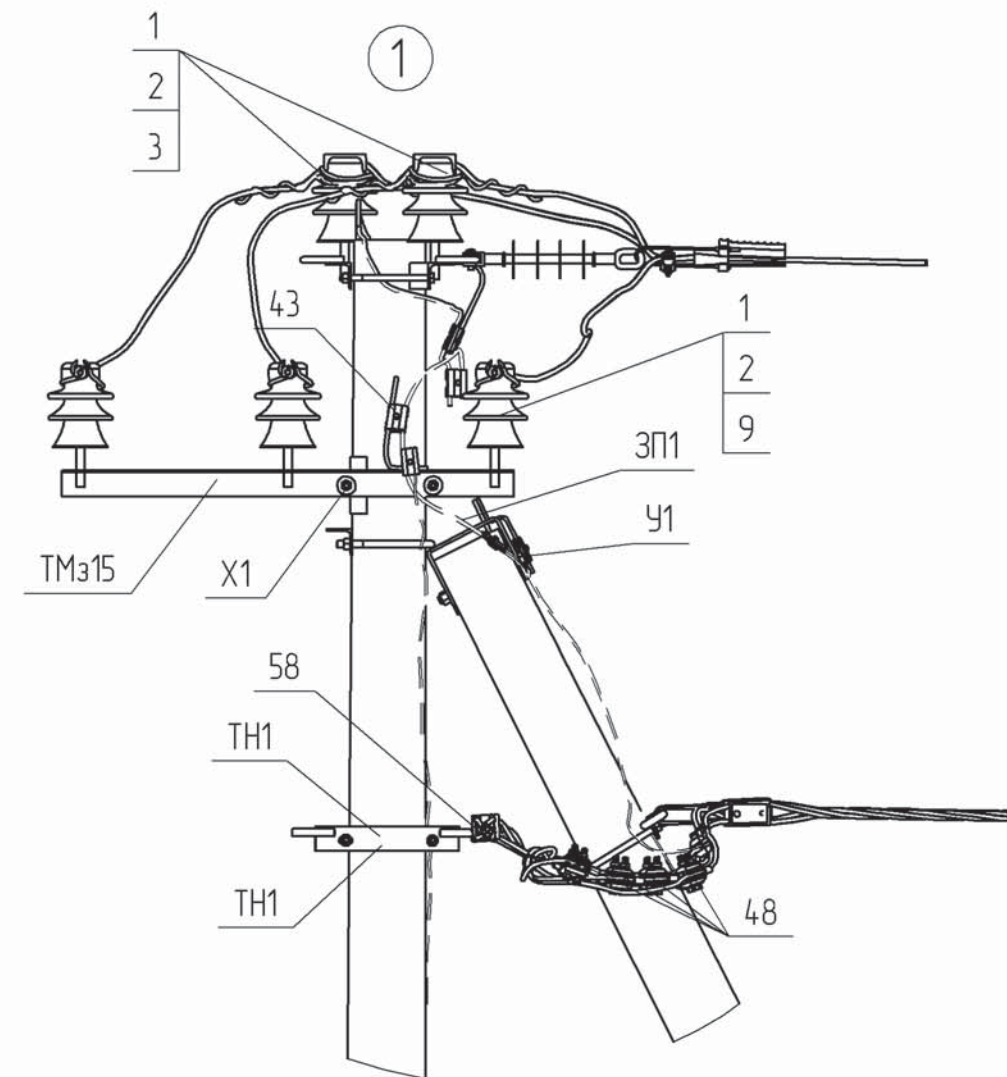

Креслення читати разом з кресленням 1.14/3-15
Результуюче тяжіння ліній відгалуження П/ІІ 0,38 кВ повинне бути не більш ніж 1 кН.

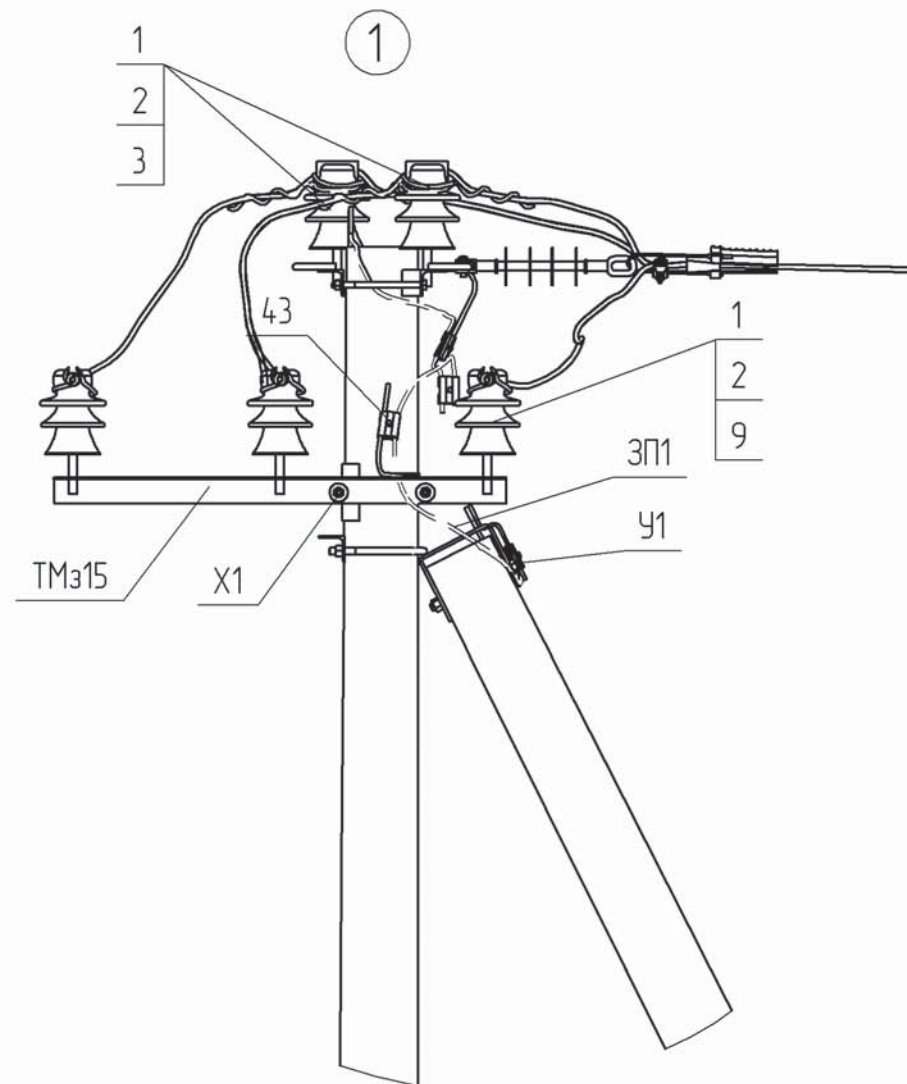

- *1 Тип арматури залежить від перерізу проваду магістралі, див 1.14/7
*7 Замість анкерної опори може бути розташоване КТПГС або камера КРУН з повітряним вводом. В цьому випадку в прогані відгалуження не повинно бути проїзду
*11 Креслення щоглових трансформаторних підстанцій ЩТП див 1.14/5

Прив'язаний




Інв. №

Зм.	Кільк.	Арк. № док.	Підпис	Дата
ГІП		Журавльов	<i>[Signature]</i>	29.08
Н.контр.		Блінов	<i>[Signature]</i>	29.08
Перевір.		Меркоман	<i>[Signature]</i>	29.08
Розроб.		Іщук	<i>[Signature]</i>	29.08

1.14/4-02

Улаштування відгалуження
від кінцевої опори
УВ 10/0,38-2-1

Стадія	Аркцш	Аркцшів
РП	1	3
НВП ТОВ „ЕНЕРГОЛІГА“		

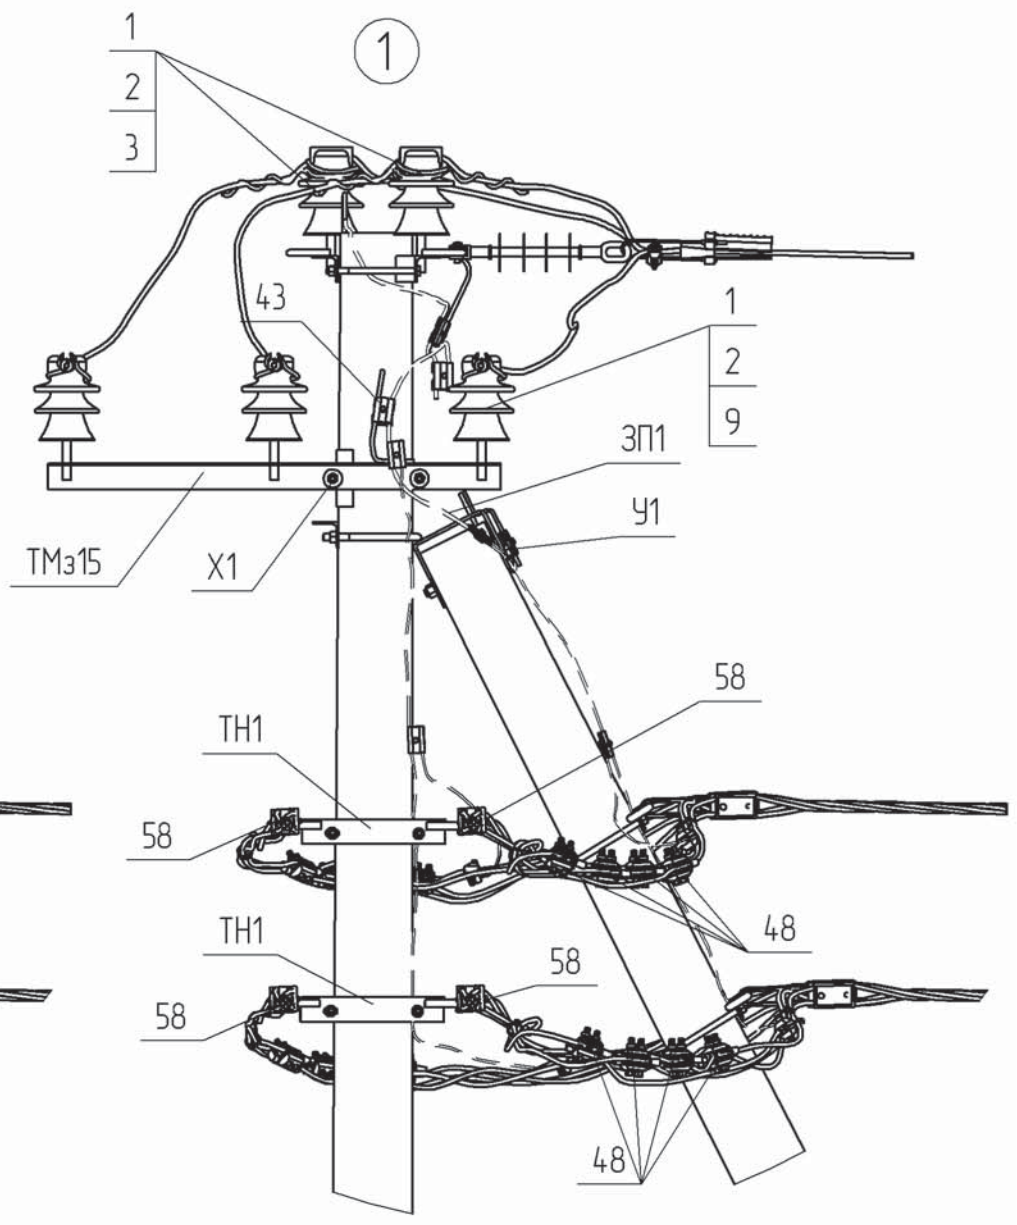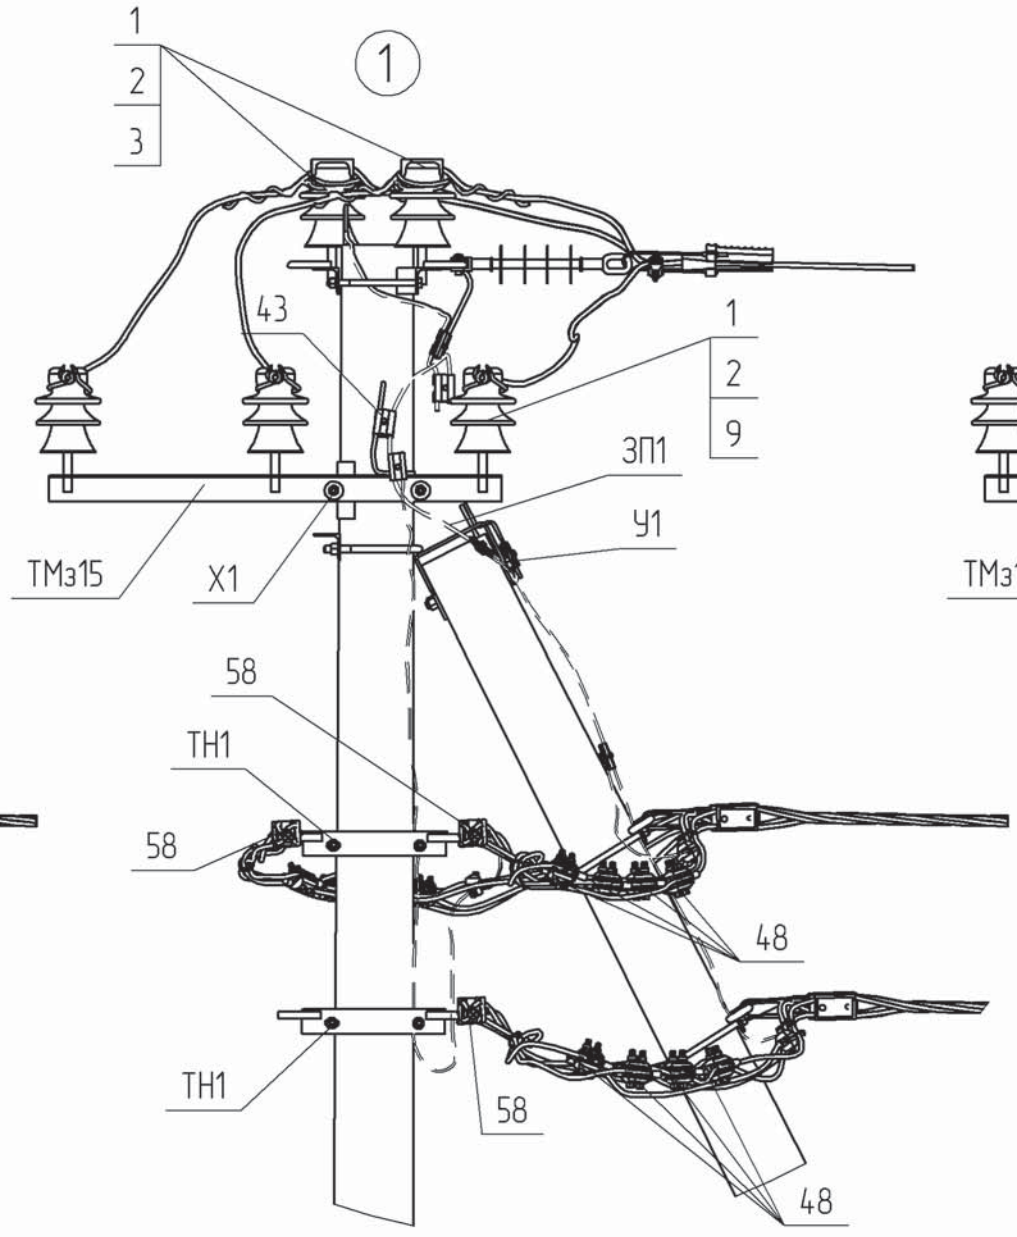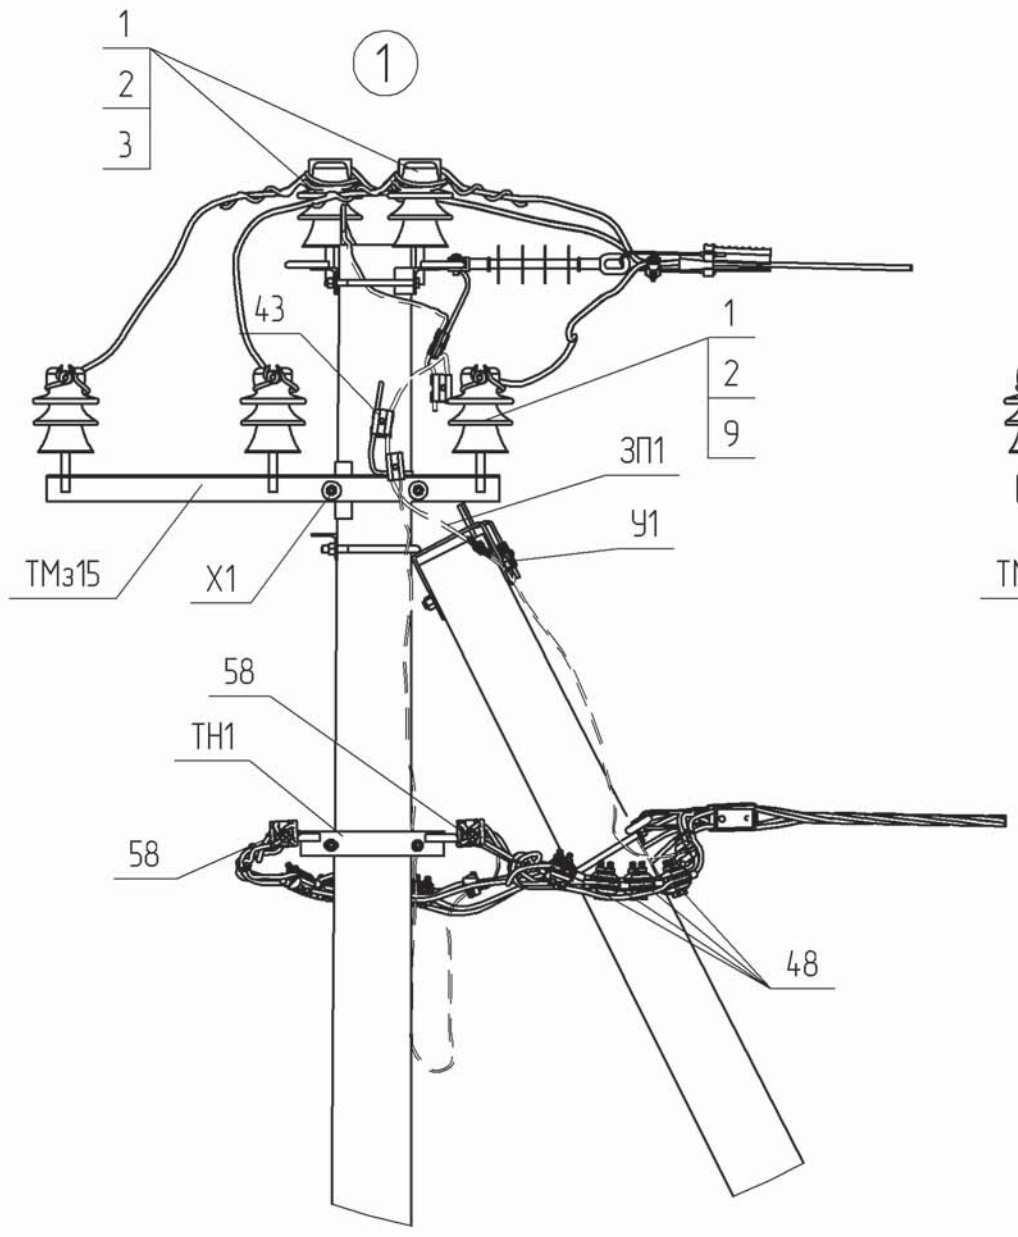


Інв. № проєк.	Підпис і дата	Зам. інв. №

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

1.14/4-02

Арк.
2

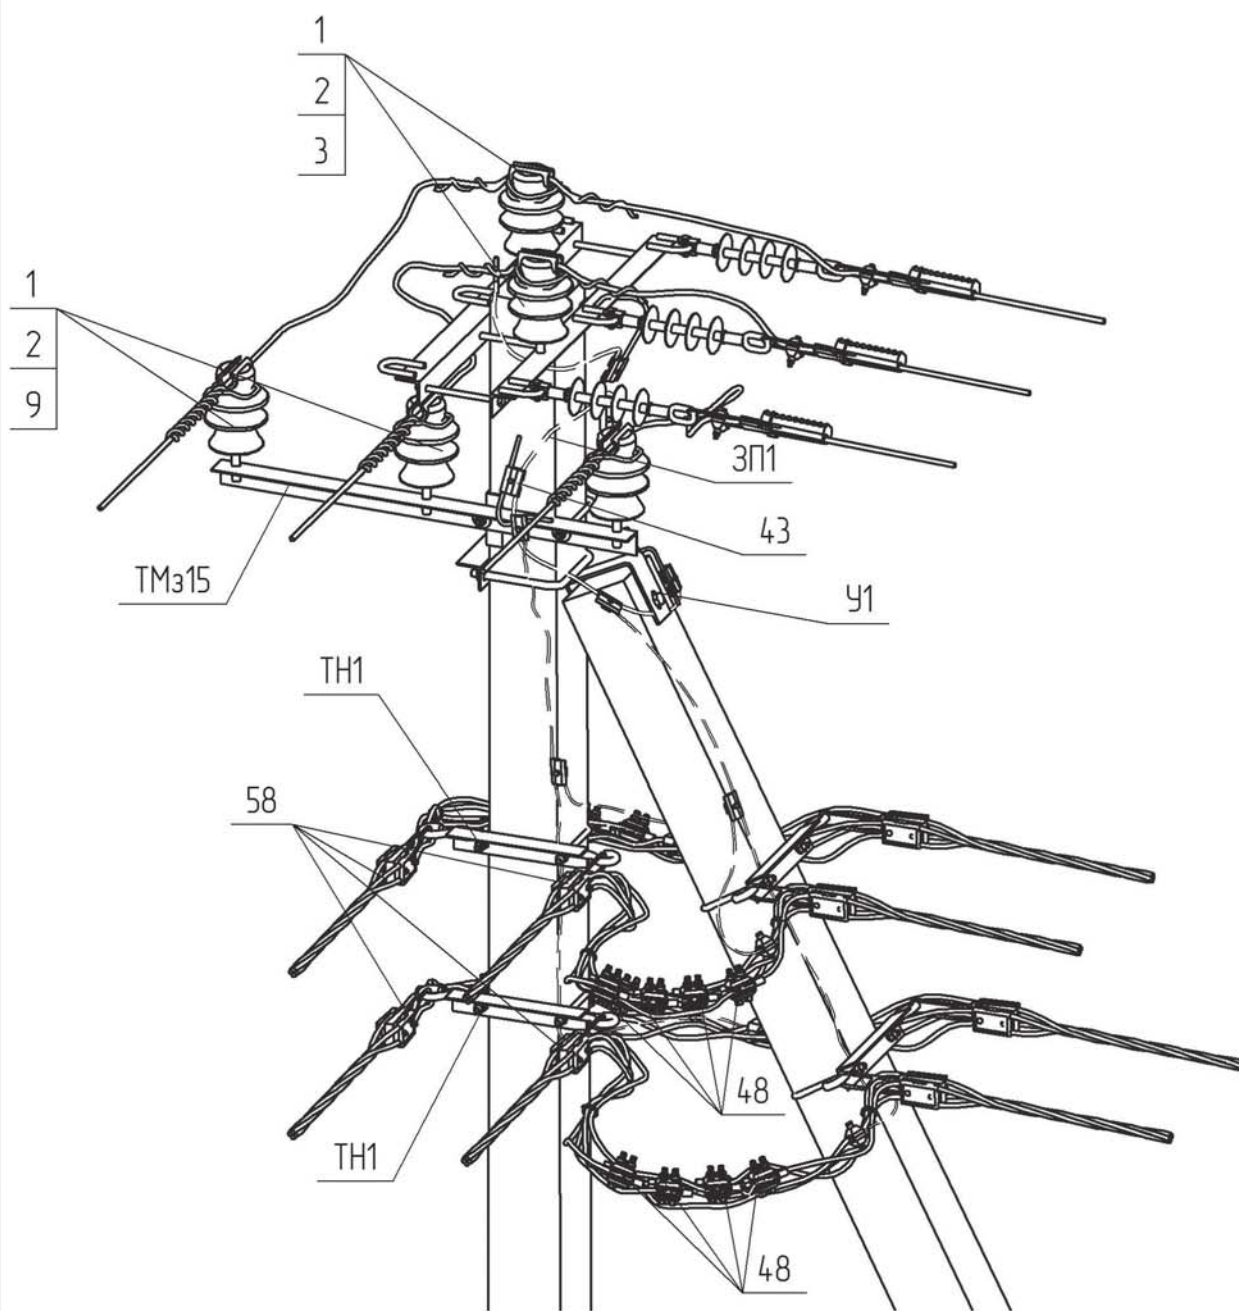

Поз.	Позначення	Найменування	Без відгалужень	Кількість відгалужень				Маса од. кг	Примітка
				1	2	3	4		
		Сталеві конструкції:							
ТМ315	180.2н./5-22	Траверса ТМ315	1	1	1	1	1	9.36	
ТН1	1.14/6-05	Траверса ТН1		1	1	2	2	2.85	
Х1	180.2н./5-28	Хомут Х1	1	2	2	3	3	1.3	
ЗП1		φ 10, ДСТУ 4738:2007, L=1 п.м.	1	2	2	3	3	0.62	
	Всього на опорі, кг								
		Лінійна арматура:							
1	ТУ У 26.2-00214652-003:2010	Ізолятор ШФ-20Г1	5	5	5	5	5	3.8	
2	ТУ 35-2036-90	Ковпачок К-6	5	5	5	5	5	00.3	
3 *1	SICAME	В'язка спіральна діелектрична PLCDT2	2	2	2	2	2	0.17	50-70 мм ²
		В'язка спіральна діелектрична PLCDT3						0.20	95-120 мм ²
5	SICAME	Затискач прокалюючий TTDC28401	3	3	3	3	3	0.39	50-120 мм ²
9 *1	SICAME	В'язка одностороння діелектрична PLDT2	3	3	3	3	3	0.13	50-70 мм ²
		В'язка одностороння діелектрична PLDT3						0.16	95-120 мм ²
43	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	2	3	3	4	4	0.055	
48*1	SICAME	Затискач прокалюючий магістральний TTD 301 GP		4	8	12	16	0.24	25-95 мм ²
		Затискач прокалюючий магістральний TTD 401 GP		4	8	12	16	0.39	120 мм ²
58*1	SICAME	Затискач натяжний магістральний GUKo1		1	2	3	4	0.8	25-50 мм ²
		Затискач натяжний магістральний GUKo2		1	2	3	4	1.23	70-120 мм ²

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № орг.

Зм. Кільк. Арк. № док. Підпис Дата

1.14/4-02

Арк.

3