


Погоджено:		
Зам. інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № орг.		

Несуча здатність, ґрунтів основ опор анкерно-кутового типу без плит на стисканнях N, кН при заглибленні в ґрунті на 2,0 м.

Найменування ґрунтів	Види ґрунтів	Коефіцієнт пористості ґрунту "e"						
		0,45	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05
Піски	Гравіюватий крупний	49	38	31	-	-	-	-
	Середньої крупності	41	34	26	-	-	-	-
	Мілкий	33	27	19	13	-	-	-
	Пилуватий	27	22	16	11	-	-	-
Супіски	0<I _L <0,25	27	23	20	16	-	-	-
	0,25<I _L <0,75	24	19	16	13	10	-	-
Суглинки	0<I _L <0,25	34	28	24	20	18	15	-
	0,25<I _L <0,50	27	23	20	17	13	11	-
	0,50<I _L <0,75	-	-	12	10	8	7	6
Глини	0<I _L <0,25	-	42	35	28	25	20	17
	0,25<I _L <0,50	-	-	28	24	21	17	14
	0,50<I _L <0,75	-	-	18	16	14	12	10

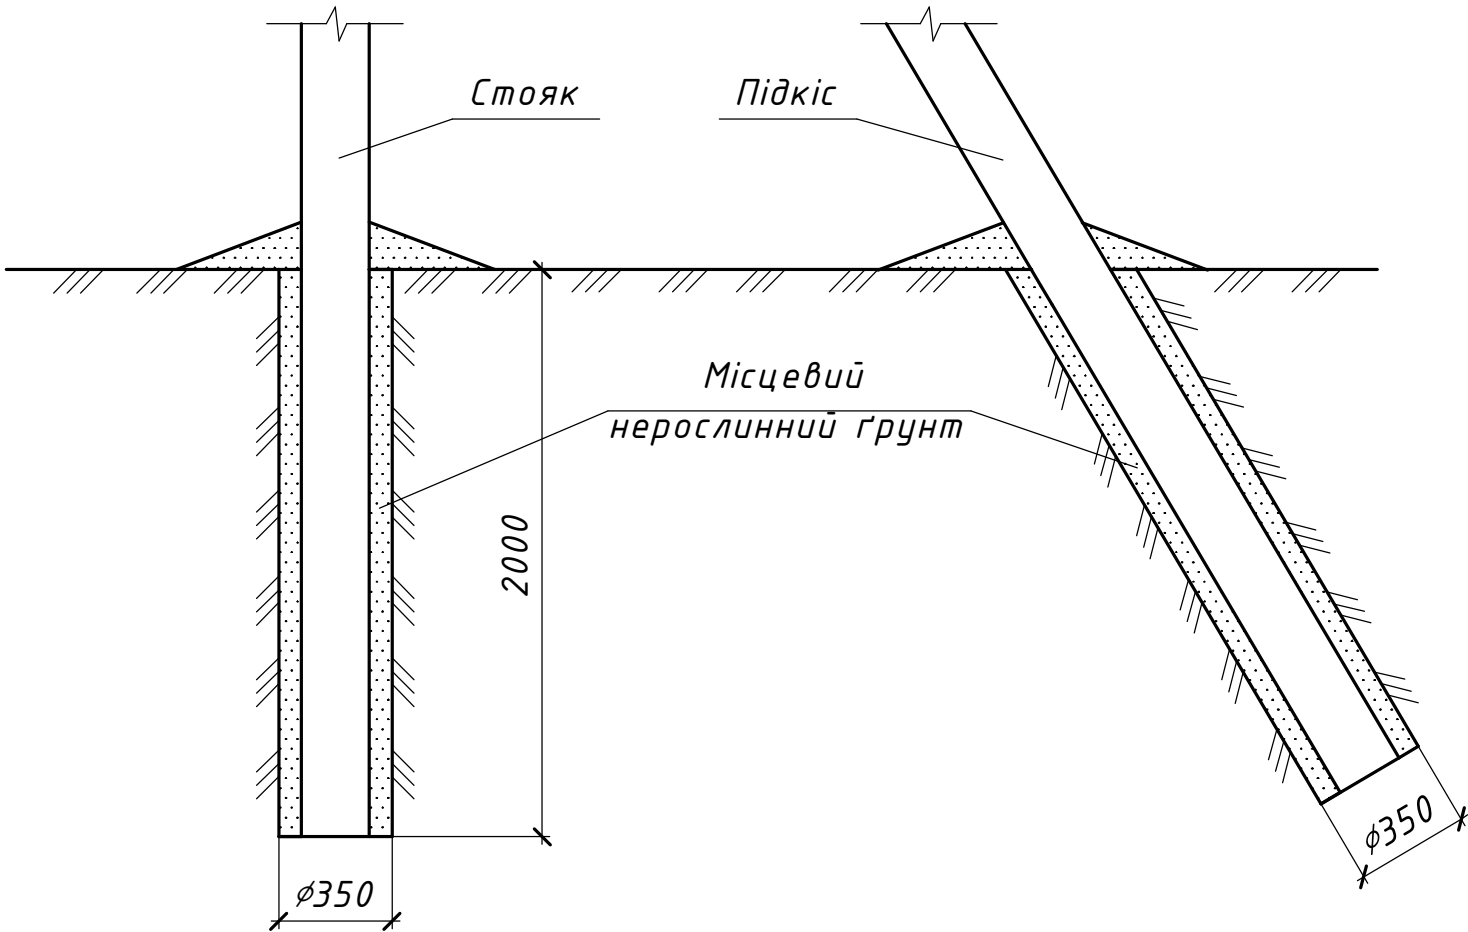

Об'єм виїнятого ґрунту - 0,4 (0,6) м³
Об'єм засипки пазух - 0,2 (0,3) м³

Значення в дужках для тристоякової опори

						20.24.ПЛІ/РЧ-7-10										
						Повітряні лінії напругою 0,4 кВ										
						з самоутримними ізольованими проводами										
Прив'язаний						Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Стадія	Аркуш	Аркушів		
						Розробив		Ястреба			04.24	Закріплення опор у ґрунті	Р	-	1	
						Перевірів		Воєвода			04.24					
						Н.контр.		Велещук			04.24					
Інв. №								ГІП	Корсак		04.24	Закріплення ЗГ2х2,0НГ-1 ЗГ3х2,0НГ-1			 ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА" Київ 2024	