
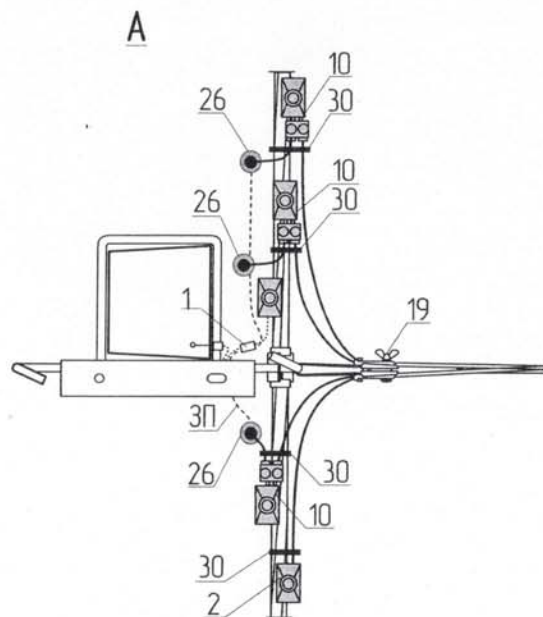


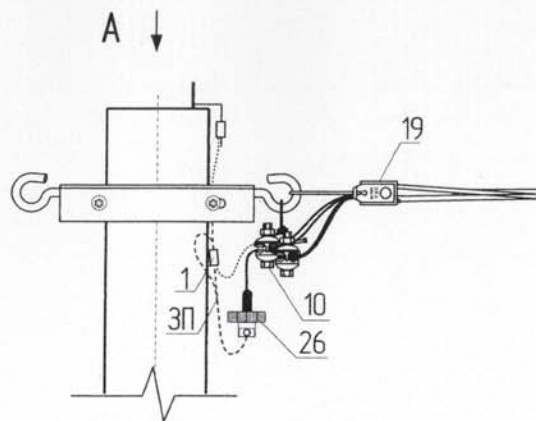

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од.кз	Примітка
Сталеві конструкції					
ЗП	ГОСТ 839-80	Провід А16, м	15	0,045 на м.п.	
Лінійна арматура					
1	SICAME	Запискач плашковий PGA 101	1	0,06	
2	SICAME	Запискач прокалюючий абонентський ТТД 151 NEO	1	0,11	25-70 мм ²
		Запискач прокалюючий абонентський ТТД 241 NEO		0,12	95-120 мм ²
10	SICAME	Запискач прокалюючий з автономним підключенням відок абонентів ТТД 83	3	0,25	25-70 мм ²
		Запискач прокалюючий з автономним підключенням відок абонентів ТТД 87		0,26	95-120 мм ²
19	SICAME	Запискач напаяний абонентський для трифазних відгалужень GUKd4	1	0,16	4x16-35 мм ²
26	SICAME	ОПН з індикатором пробою Protekt 28	3	0,15	
30	SICAME	Хомут СС09-62	4	0,04	

202.3Н/4-09

Прив'язаний	Зм.	Кіл.	Арк. № док.	Підпис	Дата
	Г.І.П.		Янцук	<i>[Signature]</i>	
	Гол. спец.		Салун	<i>[Signature]</i>	
	Розробив		Примачок	<i>[Signature]</i>	
	Н.контр.		Салун	<i>[Signature]</i>	
Інв. №					

Трифазне абонентське відгалуження з ОПН від ПЛІ 0,38 кВ на опорі АВІО-Т1

Стадія	Аркцш	Аркцшв
Р	1	1
ПрАТ „ЛВНДКТІ „УКРЗАХІДЕНЕРГОПРОЕКТ“		

1. В специфікації не враховані елементи опор від яких здійснюється відгалуження.