

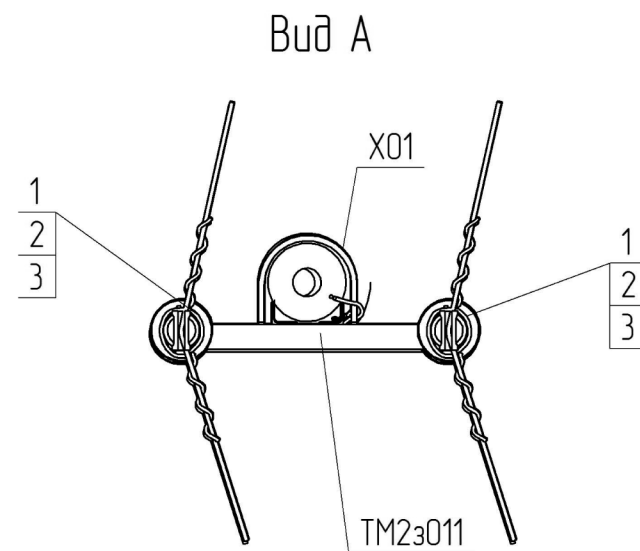
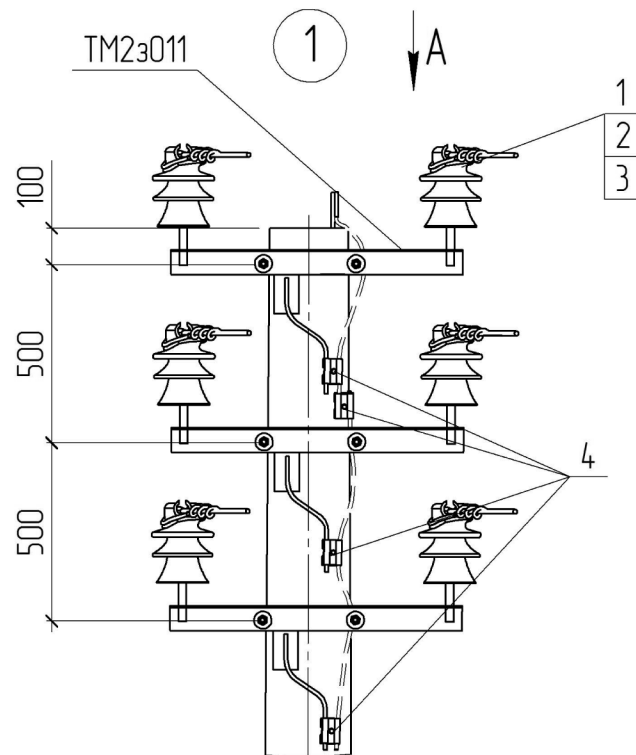
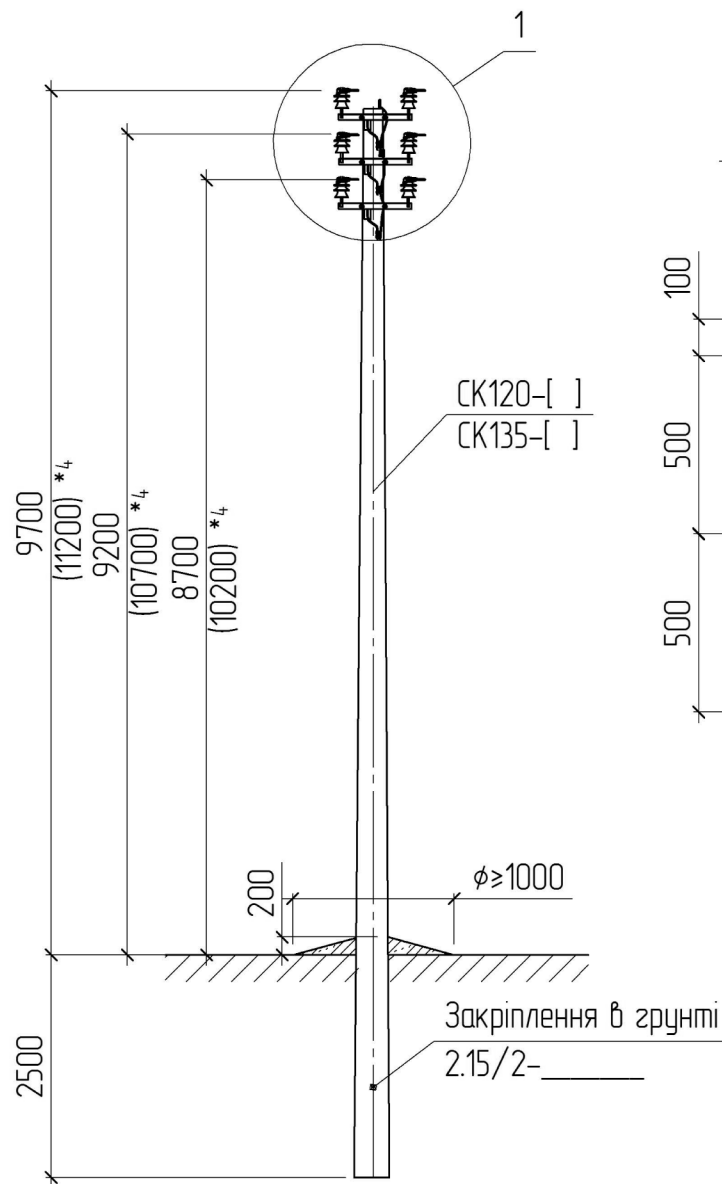
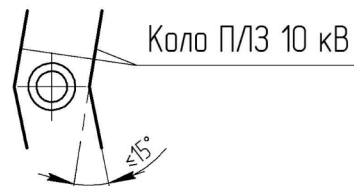


Схема встановлення опори

Допускається кут відхилу магістралі ПЛЗ до 15°

*1 Тип арматури залежить від перерізу проводу магістралі (див 2.15/5)

*4 Значення у дужках наведені для опори зі стояком СК135

Інв. № опори

Підпис і дата

Зам. інв. №

Прив'язаний	Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
ГІП					Журавльов	15.05
Н.контр.					Блінов	13.08
Перевір.					Меркоман	2.03
Розроб.					Іщук	14.03
Інв. №						

2.15/3-02

Кутова проміжна опора
КП10-2з(1хСК120-[])-1
КП10-2з(1хСК135-[])-1

Стадія	Аркцш	Аркцшів
РП	1	2
 НВП ТОВ „ЕНЕРГОЛІГА“		

№. № ориг.	Підпис і дата	Зам. інв. №