

2-60




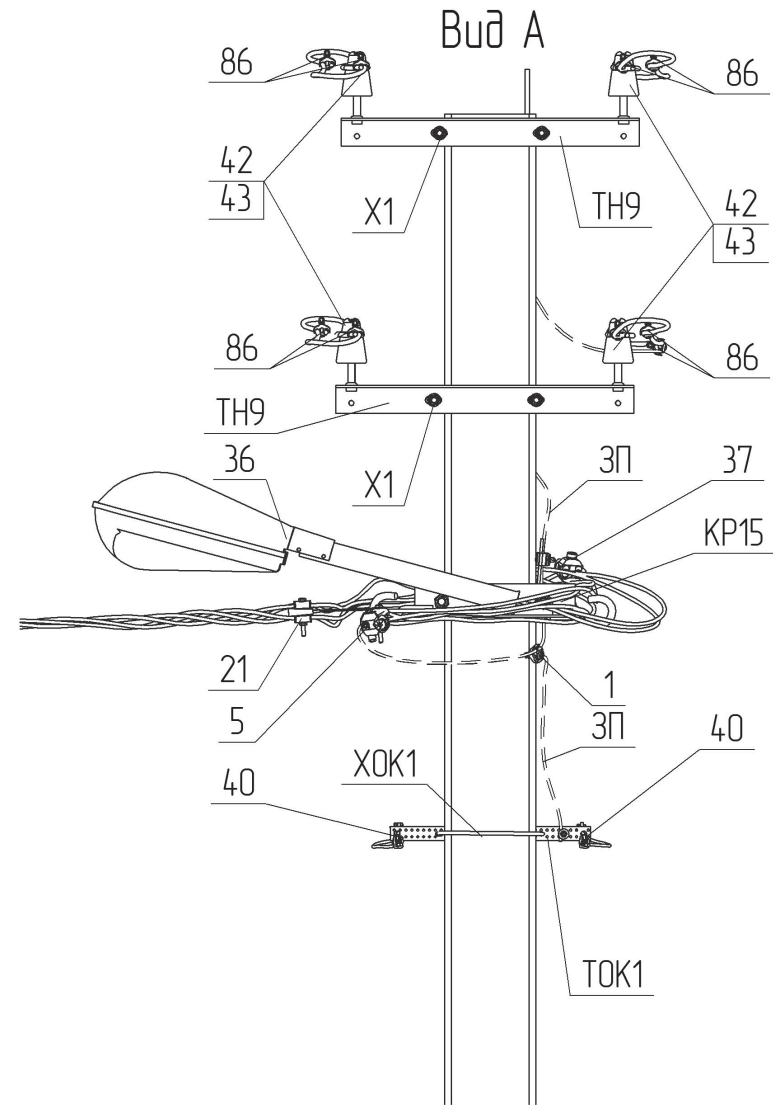


Схема встановлення опори

П/Л 0,38 кВ (Т_{max}=0,5 кН)


Вільне тяжіння

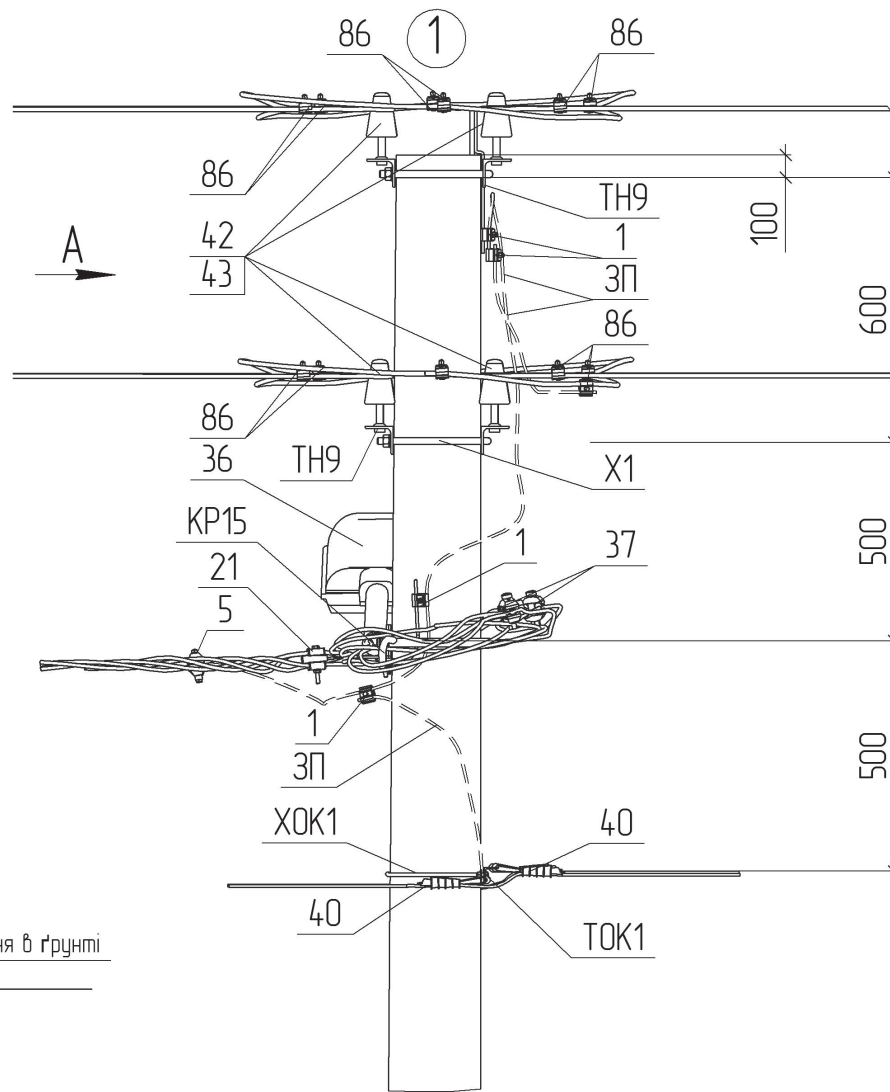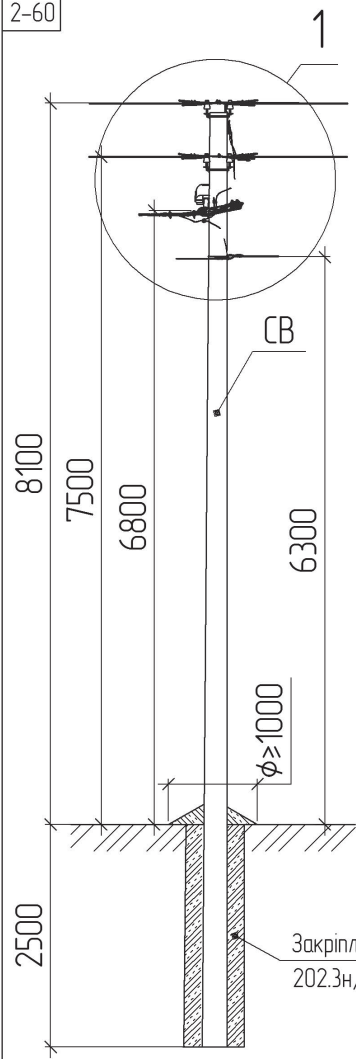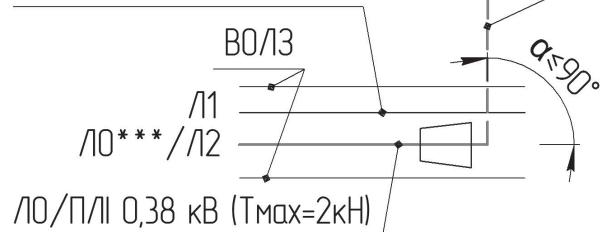

** Тип арматури залежить від перерізу, вибір арматури див. в розділі 1.17/1
*** При проектуванні можливе підвищення кола П/ЛІ 0,38 кВ замість кола Л0

1.17/2-27

Прив'язаний	Зм.	Кільк.	Арк. № док.	Підпис	Дата	Відгалужувальна кінцева опора ВК1н(1хСВ105-5)-2+Л0.ВК(П/ЛІ.ВК1)+ВО/ЛЗ.А2	Стадія	Аркцш	Аркцшів
	ГП		Журавльов		10.02		РП	1	2
	Н.контр.		Блінов		08.02				
	Перевір.		Меркотан		09.02				
	Розроб.		Ішук		08.02				
Інв. №							НВП ТОВ „ЕНЕРГОЛІГА“		

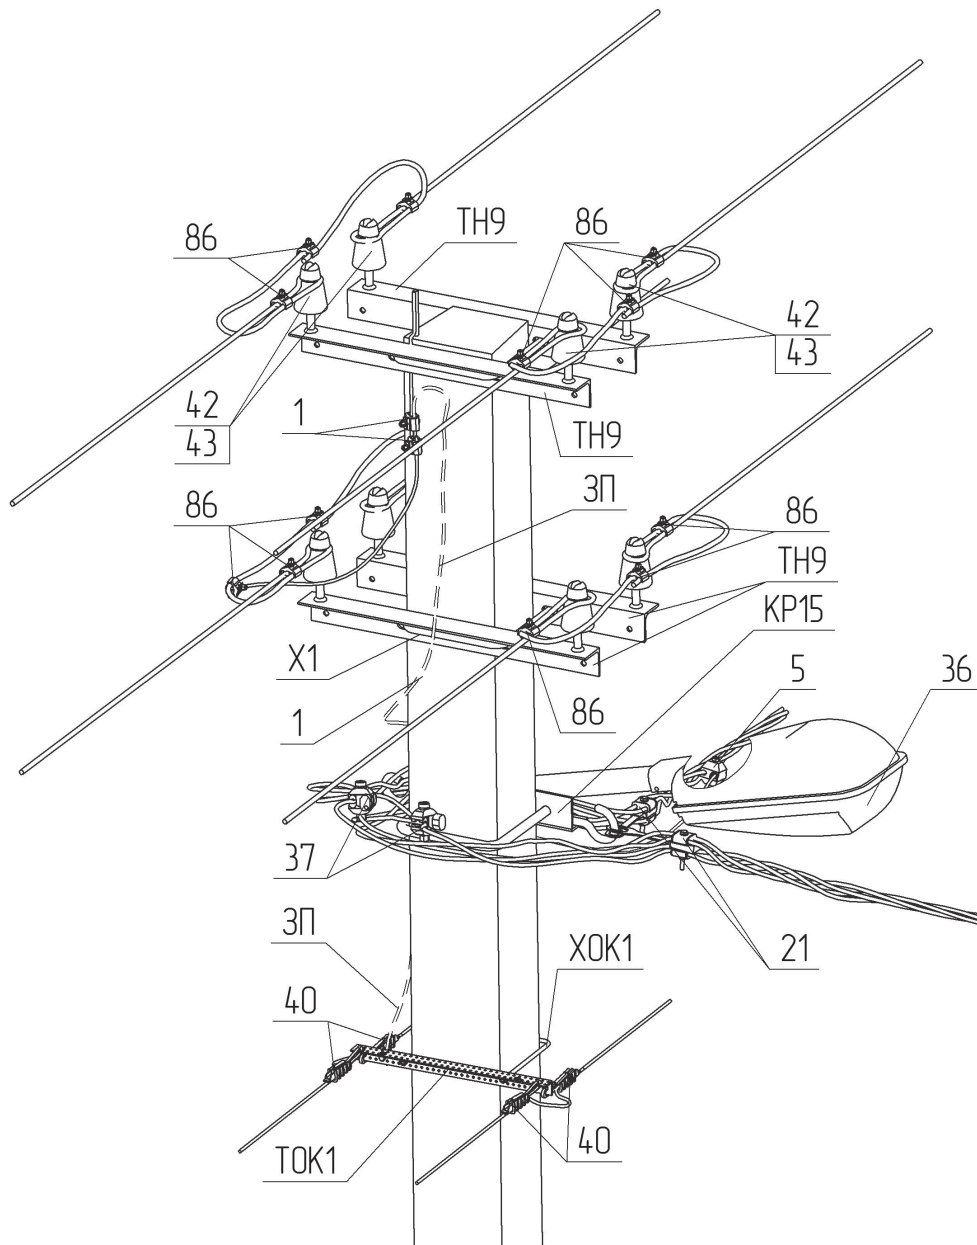

Можливі комбінації сумісного підвішування на опори

Кількість кіл ПЛ 0,38 кВ	Кількість кіл П/Л 0,38 кВ	Кількість кіл освітлення	Кількість кіл ВО/ЛЗ
1	0	1	≤2
1	1	0	≤2

Прив'язаний			
Інв. №			

Поз.	Позначення	Найменування	Кількість	Маса од. кг	Примітка
Залізобетонні елементи:					
СВ	ТУ У В.2.6-00113997.003-94	Стояк СВ105-5	1	1180	
Арматура для магістралі ПЛ-0,38 кВ з неізолюваним проводом					
ТН9	117/3-03	Траверса ТН9	4	3,67	
Х1	180.2н/5-28	Хомут Х1	2	1,3	
3П	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0,5 п.м.	4	0,03	
1	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	5	0,055	
42	ОСТ 34-13-939-87	Ізолятор ТФ-20	8	0,43	
43	ГОСТ 18380-80	Ковпачок К-5	8	0,01	
86**	SICAME	Затискач плашковий PGA 101 GCFM	13	0,06	16-70 мм ²
		Затискач плашковий PGA 402 GCFM		0,14	95-120 мм ²
Доповнення при підвісці лінії освітлення ЛО***					
КР15	117/3-01	Кронштейн КР15	1	5,14	
3П	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0,5 п.м.	2	0,03	
1	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	2	0,055	
5	SICAME	Затискач для повторних заземлень TND 151	1	0,18	
21	SICAME	Затискач натяжний GUKp4	2	0,20	
36	ГОСТ 17677-82	Ліхтар вуличного освітлення	1	8	
37	SICAME	Затискач прокалюючий ліхтарний TTD 051	2	0,075	
Доповнення при підвісці двох/чотирьох кіл волоконно оптичних ліній зв'язку ВО/ЛЗ					
			2 кола		
ТОК1	202.3н/5-04	Траверса ТОК1	1	0,56	
ХОК1	202.3н/5-07	Хомут ХОК1	1	0,28	
3П	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0,5 п.м.	1	0,03	
1	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	1	0,055	
40	SICAME	Затискач для ВО/ЛЗ PAB FO 160 D3-6	4	0,08	
1.17/2-27					Арк.
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
					2

Інв. № ориг.	Підпис і дата	Зам. інв. №