
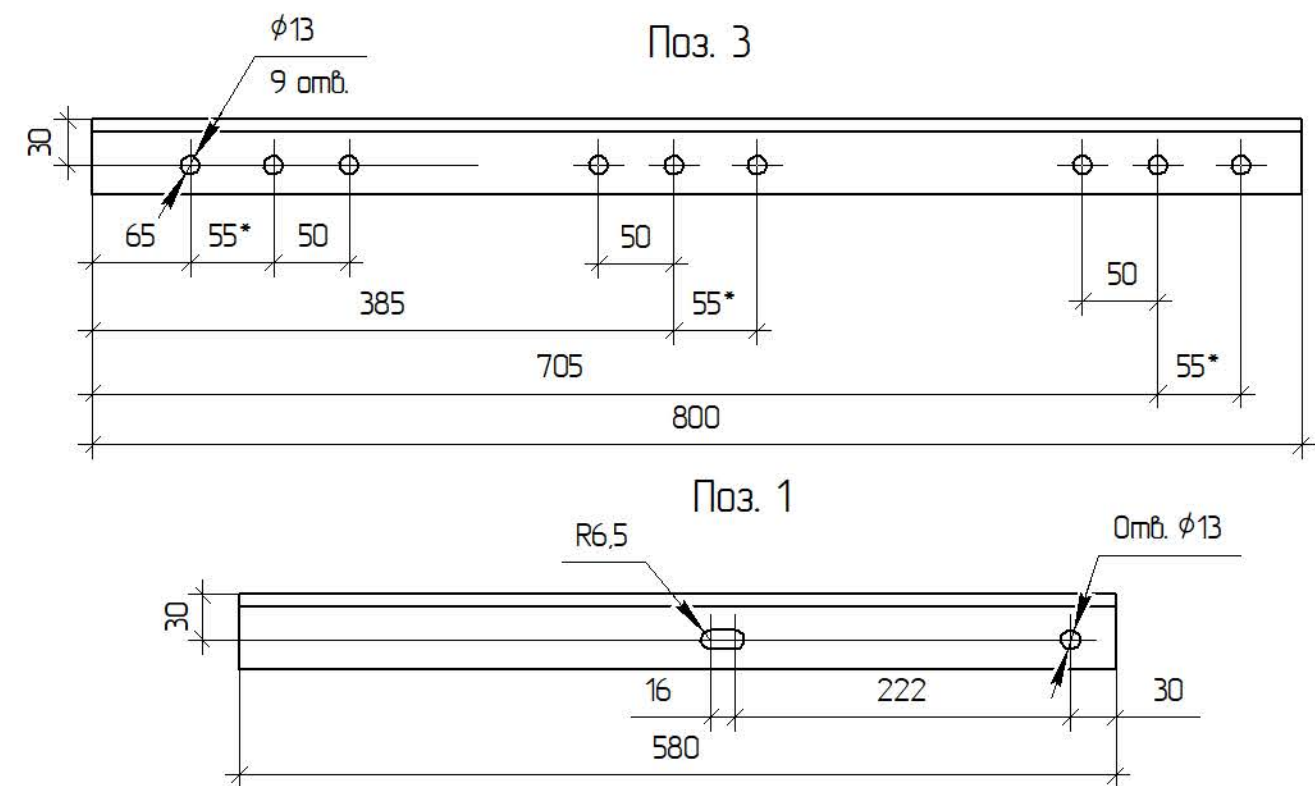


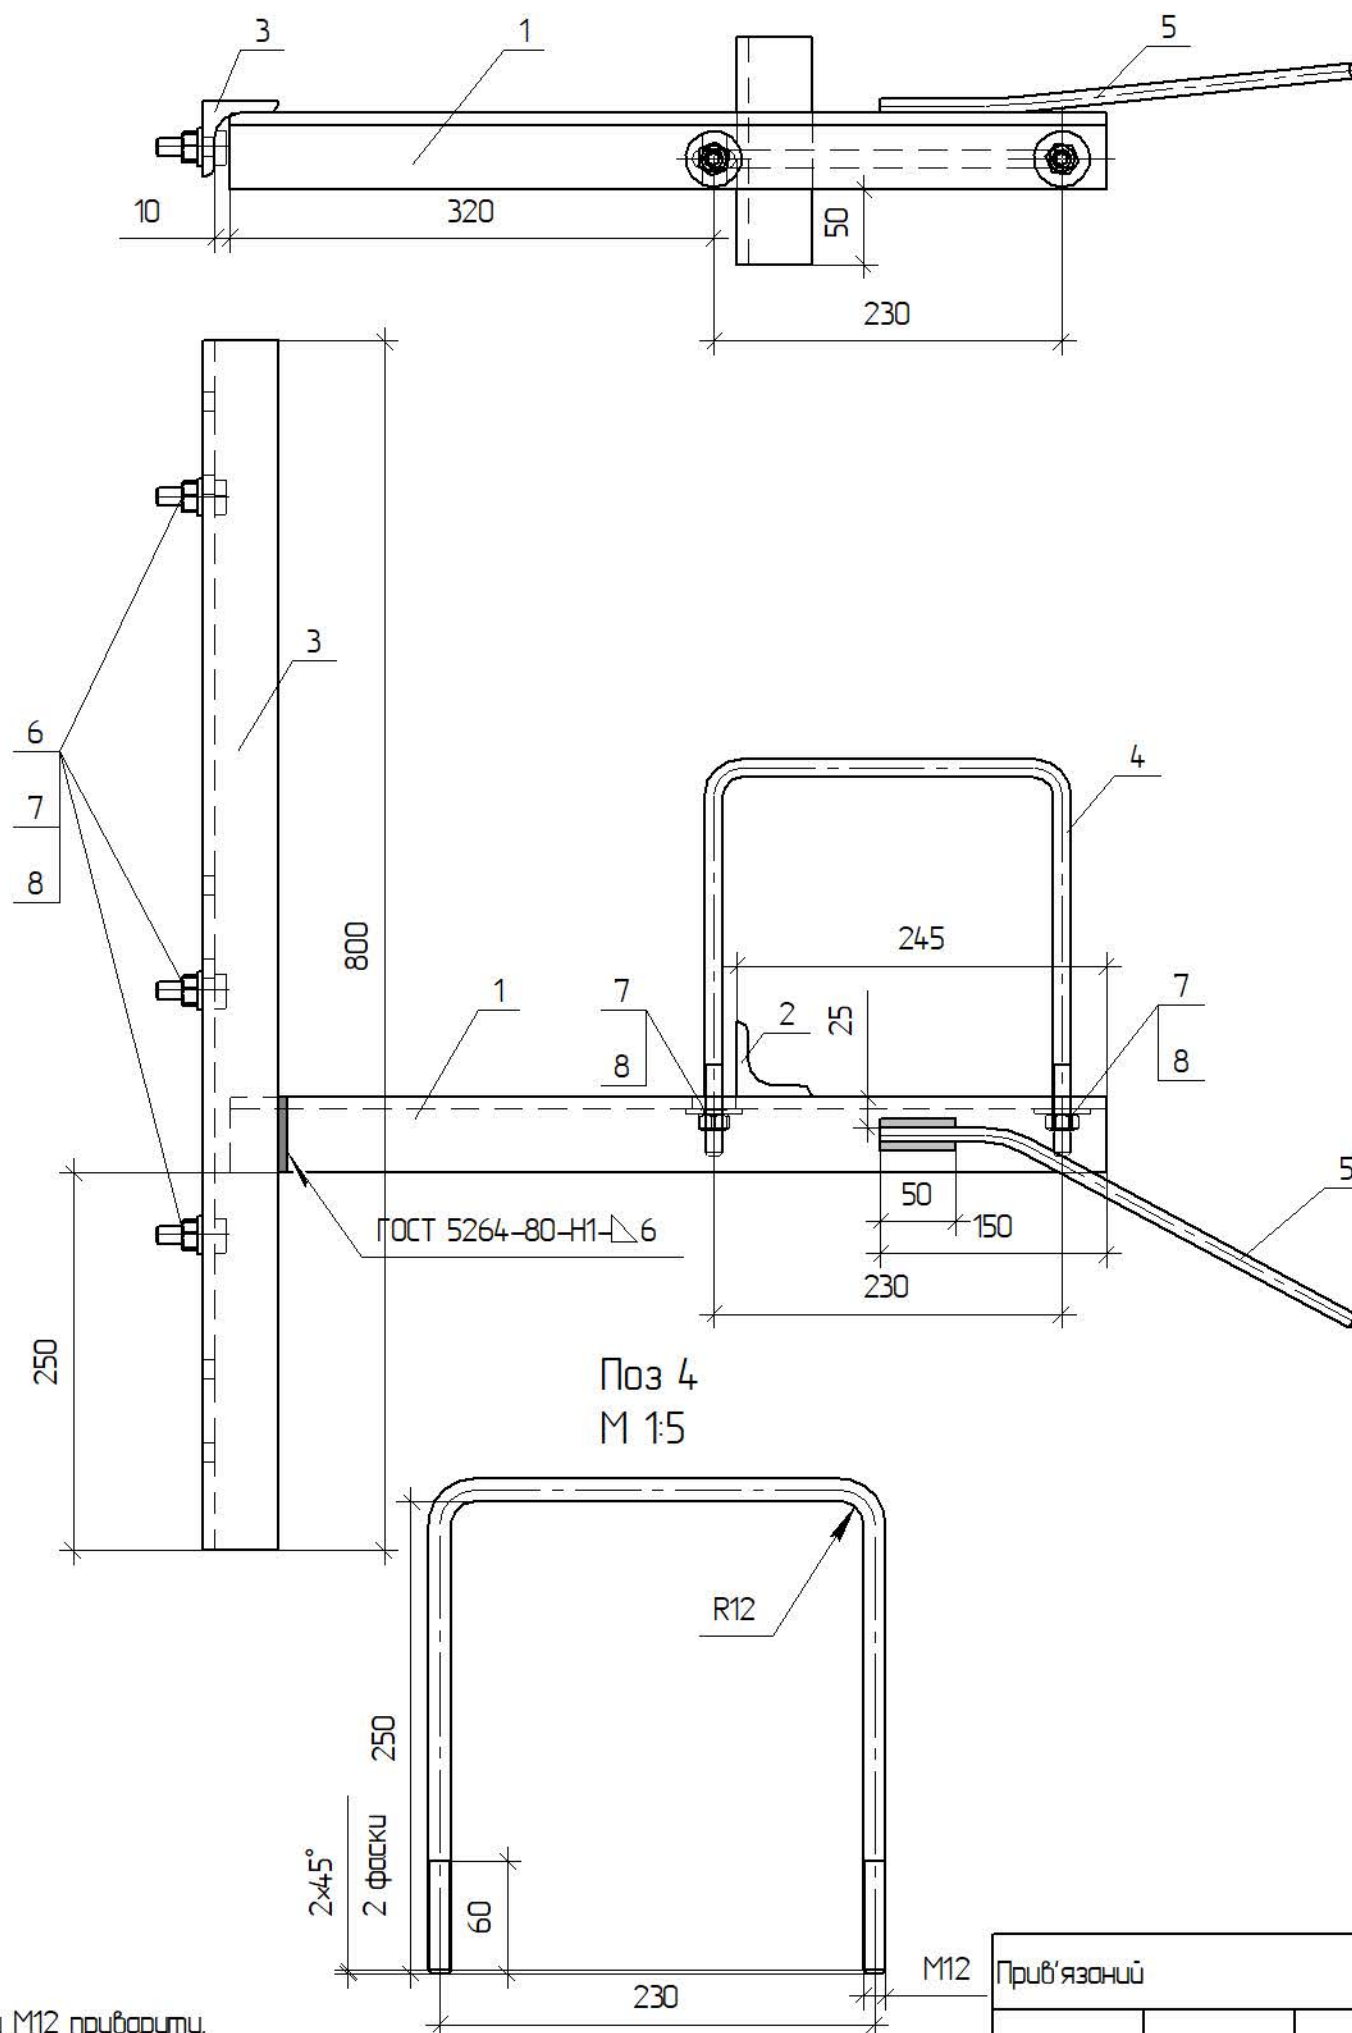

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Примітка
		<u>Деталі</u>		
1		Кутик 50x8 ДСТУ 2251-93 C245 ГОСТ 27772-88 L=580	1	3,44 кг
2		Кутик 50x8 ДСТУ 2251-93 C245 ГОСТ 27772-88 L=150	1	0,49 кг
3		Кутик 50x8 ДСТУ 2251-93 C245 ГОСТ 27772-88 L=800	1	4,73 кг
4		Круг $\phi 12$ ДСТУ 4738:2007 C245 ГОСТ 27772-88 L=730	1	0,63 кг
5		Круг $\phi 10$ ДСТУ 4738:2007 C245 ГОСТ 27772-88 L=400	1	0,25 кг
		<u>Стандартні вироби</u>		
6		Болт М12x40 ДСТУ ГОСТ 7798:2008	3	0,05 кг
7		Гайка М12 ДСТУ ГОСТ 5915:2008	5	0,02 кг
8		Шайба 12 ГОСТ 6958-78	5	0,01 кг

3.17/5-23

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
ГП		Журавльов			
Н.контр.		Мельник			
Перевір.		Меркотан			
Розроб.		Іщук			

Кронштейн
гарячеоцинкований
КР218

Стадія	Маса	Масштаб
Р	10	1:5
Аркуш	Аркушів 1	



НВП
ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА"

Болти М12 приварити.

Зварні шви варити електродам Е42 ГОСТ 9467-75. Висота шва 6 мм.

*Розмір залежить від розміру утримувача для кабелю BS 35-50.

Інв. №