

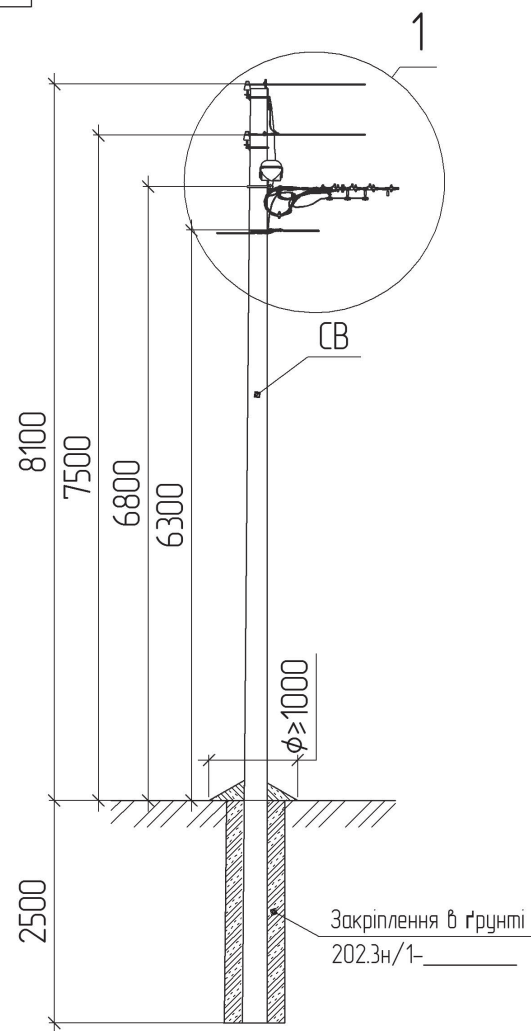
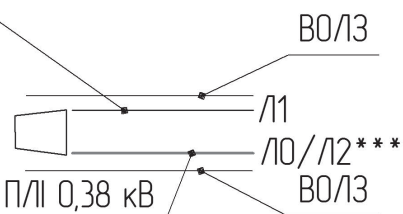



Схема встановлення опори

Магістраль ПЛ 0,38 кВ ($T_{\max}=0,5\text{кН}$)

Магістраль ПЛІ 0,38 кВ

** Тип арматури залежить від перерізу, видір арматури див. в розділі 1.17/1

*** При проектуванні можливе підвищення кола ПЛІ 0,38 кВ замість кола Л0

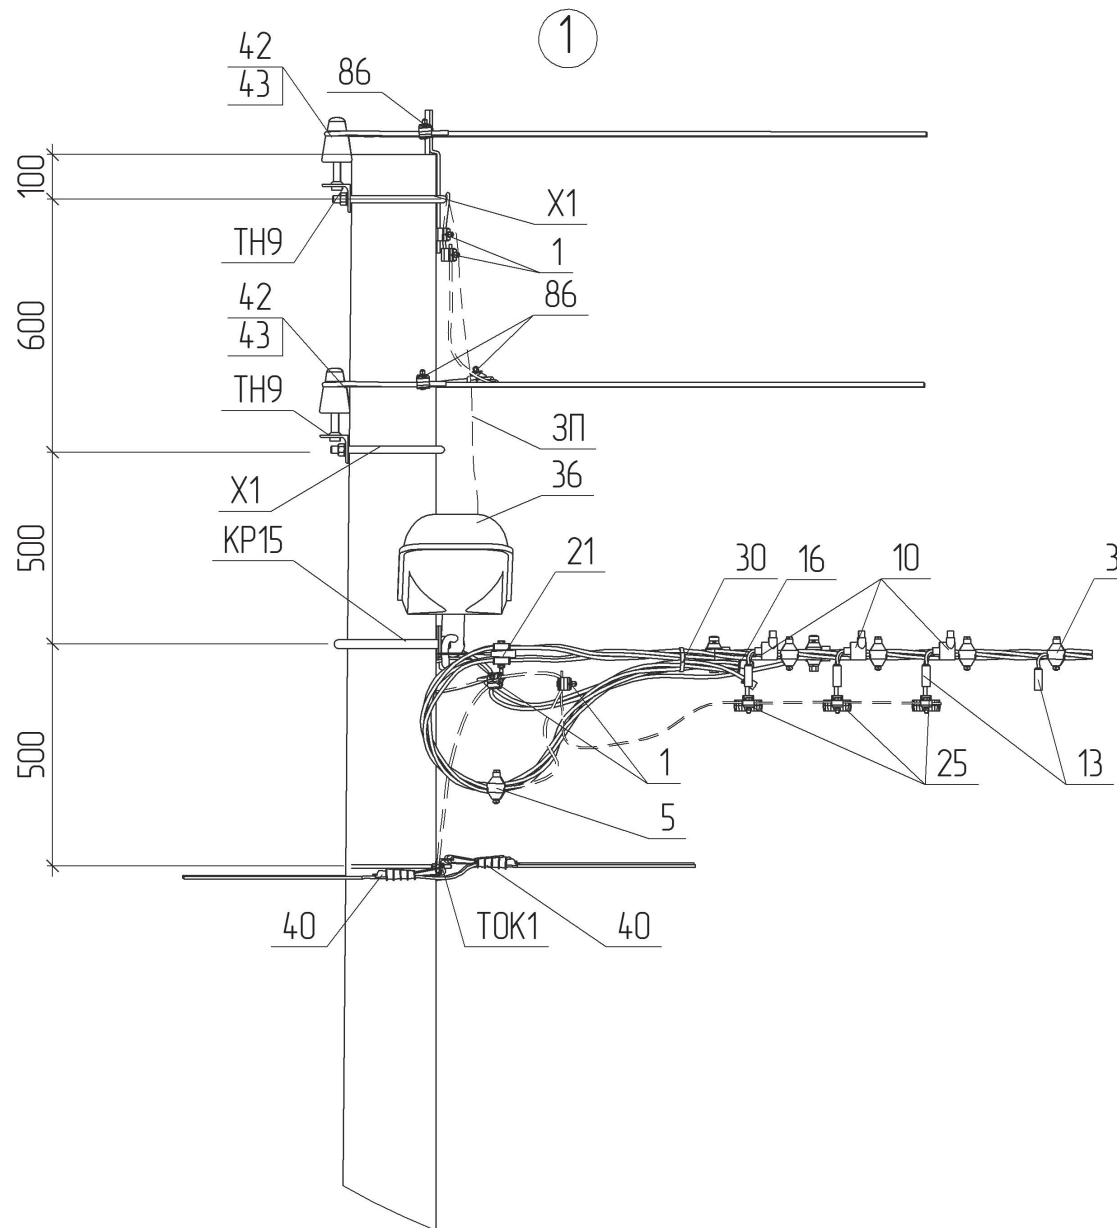


1.17/2-08

Прив'язаний	Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
ГП				Журавльов	<i>[Signature]</i>	10.02
Н.контр.				Блінов	<i>[Signature]</i>	08.02
Перевір.				Меркотан	<i>[Signature]</i>	09.02
Розроб.				Іщук	<i>[Signature]</i>	08.02
Інв. №						

Кінцева опора

К1н(1хСВ105-5)-1+ЛОК(ПЛІ.К1)+ВО/Л3.А2

Стадія	Аркцш	Аркцшів
РП	1	2
НВП ТОВ „ЕНЕРГОЛІГА“		

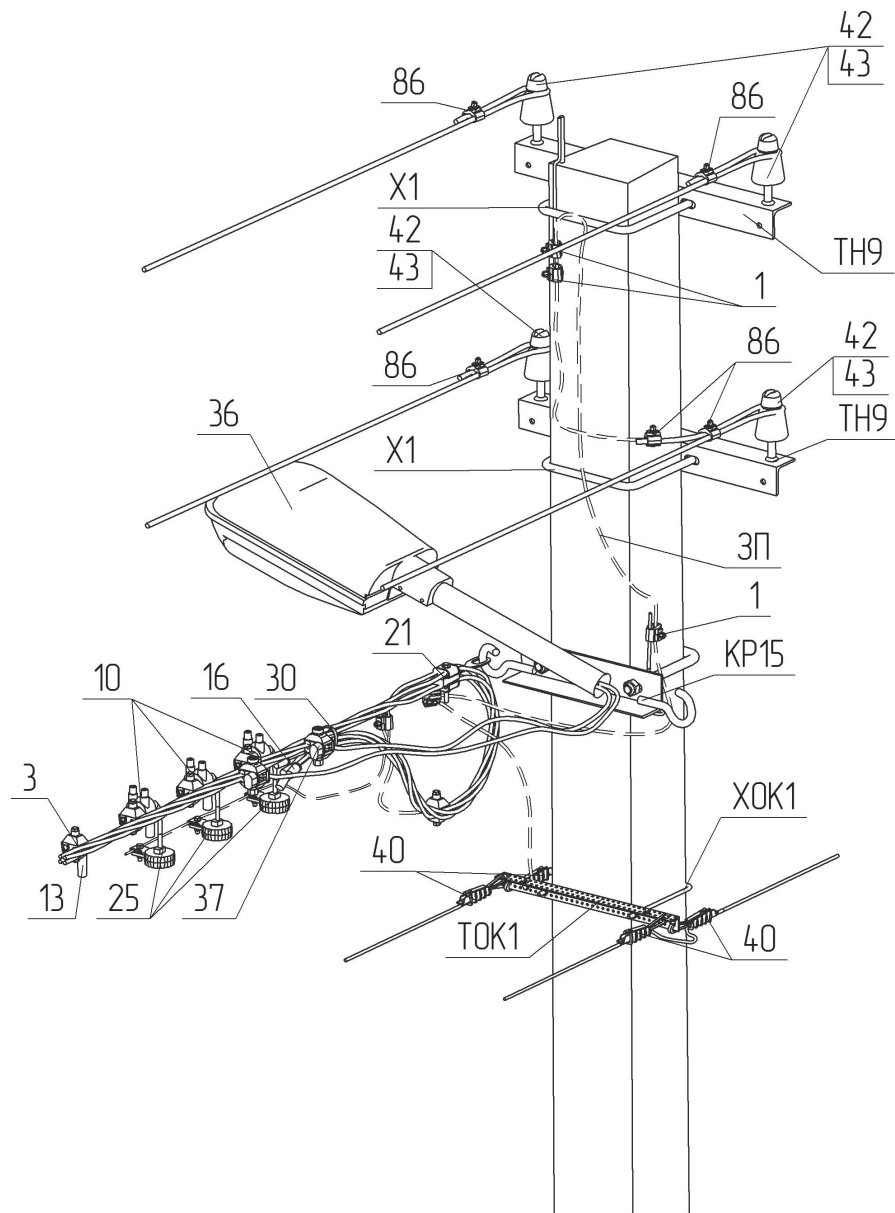

Можливі комбінації сумісного
підвішування на опорах

Кількість кіл ПЛ 0,38 кВ	Кількість кіл П/П 0,38 кВ	Кількість кіл освітлення	Кількість кіл ВО/ІЗ
1	0	1	≤2
1	1	0	≤2

Прив'язаний			
Інв. №			

Поз.	Позначення	Найменування	Кількість	Маса од. кг	Примітка
Залізобетонні елементи:					
СВ	ТУ У В.2.6-00113997.003-94	Стояк СВ105-5	1	1180	
Арматура для магістралі ПЛ-0,38 кВ з неізованим проводом					
TH9	117/3-03	Траверса TH9	2	3,67	
X1	180.2н/5-28	Хомут X1	2	1,3	
3П	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0.5 п.м.	3	0,03	
1	SICAME	Затискач плашкобій PGA 101	4	0,055	
42	ОСТ 34-13-939-87	Ізолятор ТФ-20	4	0,43	
43	ГОСТ 18380-80	Ковпачок К-5	4	0,01	
86**	SICAME	Затискач плашкобій PGA 101 GCFM	5	0,06	16-70 мм ²
		Затискач плашкобій PGA 402 GCFM		0,14	95-120 мм ²
Доповнення при підвісці лінії освітлення ЛО***					
KP15	117/3-01	Кронштейн KP15	1	5,14	
3П	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0.5 п.м.	2	0,03	
1	SICAME	Затискач плашкобій PGA 101	2	0,055	
3	SICAME	Затискач прокалюючий для підкл. дод. од. ТТД 171 FJ2TA	1	0,12	16-120 мм ²
5	SICAME	Затискач для повторних заземлень TND 151	1	0,18	16-70 мм ²
10	SICAME	Затискач прокалюючий для двох абонентів TT2D 82	3	0,25	16-70 мм ²
13	SICAME	Модуль для підключення заземлення FCC 1	4	0,08	
16	SICAME	Кінцевий ковпачок GPE__	4	0,01	
21	SICAME	Затискач натяжний GUKp4	1	0,20	
25	SICAME	ОПН з індикатором пробоя Protect 50	3	0,15	
30	SICAME	Хомут CCD 9-62	1	0,04	
36	ГОСТ 17677-82	Ліхтар вуличного освітлення	1	8	
37	SICAME	Затискач прокалюючий ліхтарний ТТД 051	2	0,075	
Доповнення при підвісці двох/чотирьох кіл волоконно оптичних ліній зв'язку ВО/ІЗ					
			2 кола		
TOK1	202.3н/5-04	Траверса TOK1	1	0,56	
XOK1	202.3н/5-07	Хомут XOK1	1	0,28	
3П	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0.5 п.м.	1	0,03	
1	SICAME	Затискач плашкобій PGA 101	1	0,055	
40	SICAME	Затискач для ВО/ІЗ PAB FO D03-6	4	0,08	
117/2-08					Арк.
					2
Зм. Кільк. Арк. № док. Підпис Дата					