



ARED-65-M4 Шафа обліку електричної енергії

Застосовуються для зовнішньої установки чотирьох однофазних або трифазних лічильників електричної енергії змінного струму напругою до 380 В, з метою захисту приладів від механічних пошкоджень, недопущення крадіжки електричної енергії, захисту лічильників від пилу та атмосферних опадів.

- Шафи ARED виготовлені з гарячепресованого поліестеру, армованого скловолокном, мають сірий колір RAL 7035.
- IP66 (UNE 20324, EN 60529 e IEC 60529)
- IK10 (UNE-EN 50102, IEC 62262)
- Клас ізоляції згідно: UNE-EN 61439-1, IEC 61439-1
- Самозгасаючий t 960º C (UNE-EN 60695-2-10, IEC 60695-2-10)
- Тепловий клас поліестеру t 105º C (IEC 60085)
- Стійкість до основних хімічних та природніх чинників, стійкість до УФ.

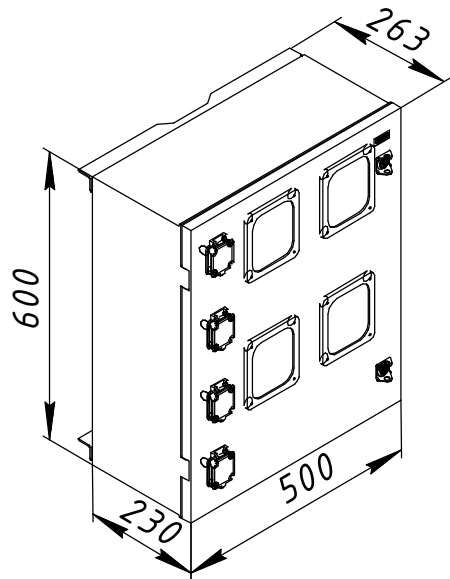


Шафа ARED-65-M4

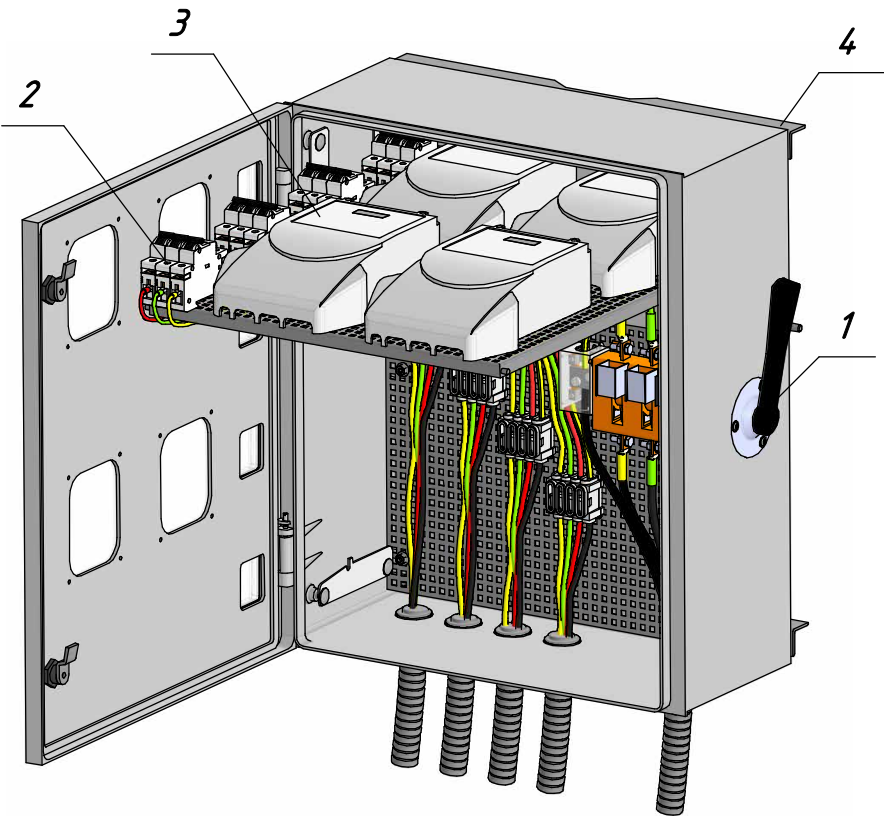

Опитувальний лист для замовлення ARED-65-M4

1. Ввідний рубильник					
2. Автоматичні вимикачі		16	25	32	40
		однополюсні			
		трьохполюсні			
3. Лічильники електричної енергії					
тип лічильника		к-сть	постачається окремо		
			так / ні		
			так / ні		
4. Кріплення для встановлення шафи обліку					
на опорі					
на стіні (плоскій поверхні)					
5. Додаткова захисна панель з орг. скла з можливістю опломбування					

Можливість встановлення замка і опломбування

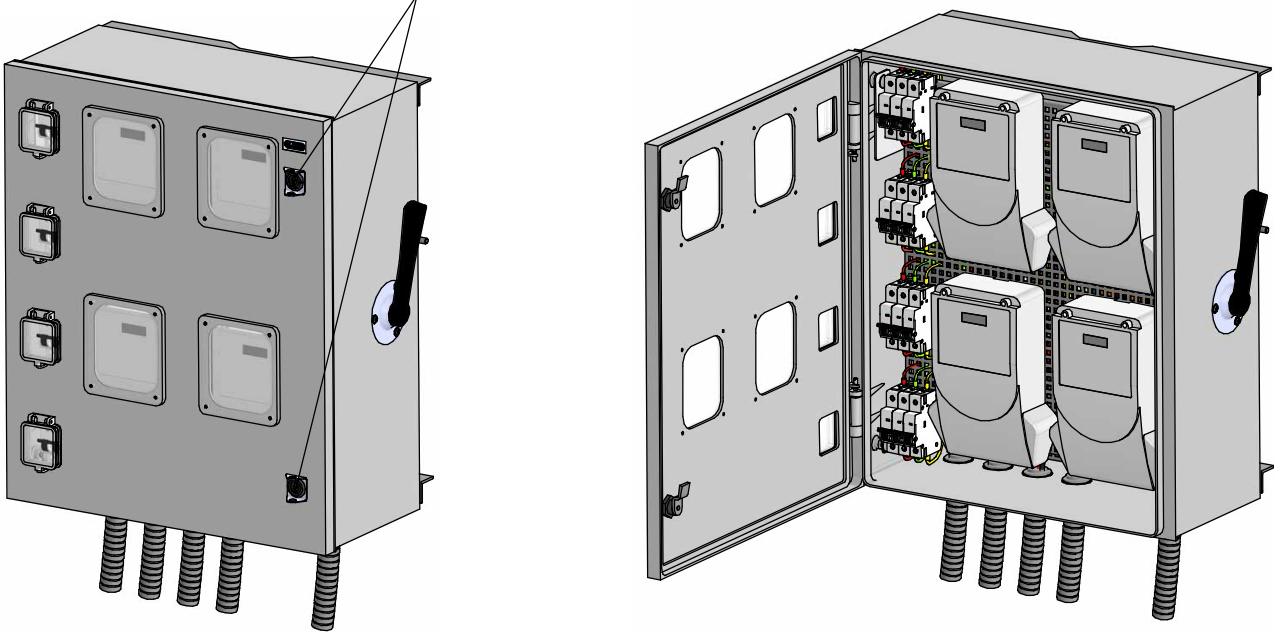


Погоджено:	
Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № орг.	

Прив'язаний

Інв. №

20.24.ПЛІ/5-37					
Повітряні лінії напругою 0,4 кВ з самоутримними ізольованими проводами					
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Розробив	Ястреба				04.24
Перевірів	Воєвода				04.24
Н.контр.	Велещук				04.24
Абонентські відгалуження лінії ПЛІ 0,4 кВ					
Стадія		Аркуш	Аркушів		
Р		1	2		
Шафа обліку електричної енергії ARED-65-M4 Опитувальний лист					 ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА" Київ 2024
Інв. №	ГІП	Корсак			04.24

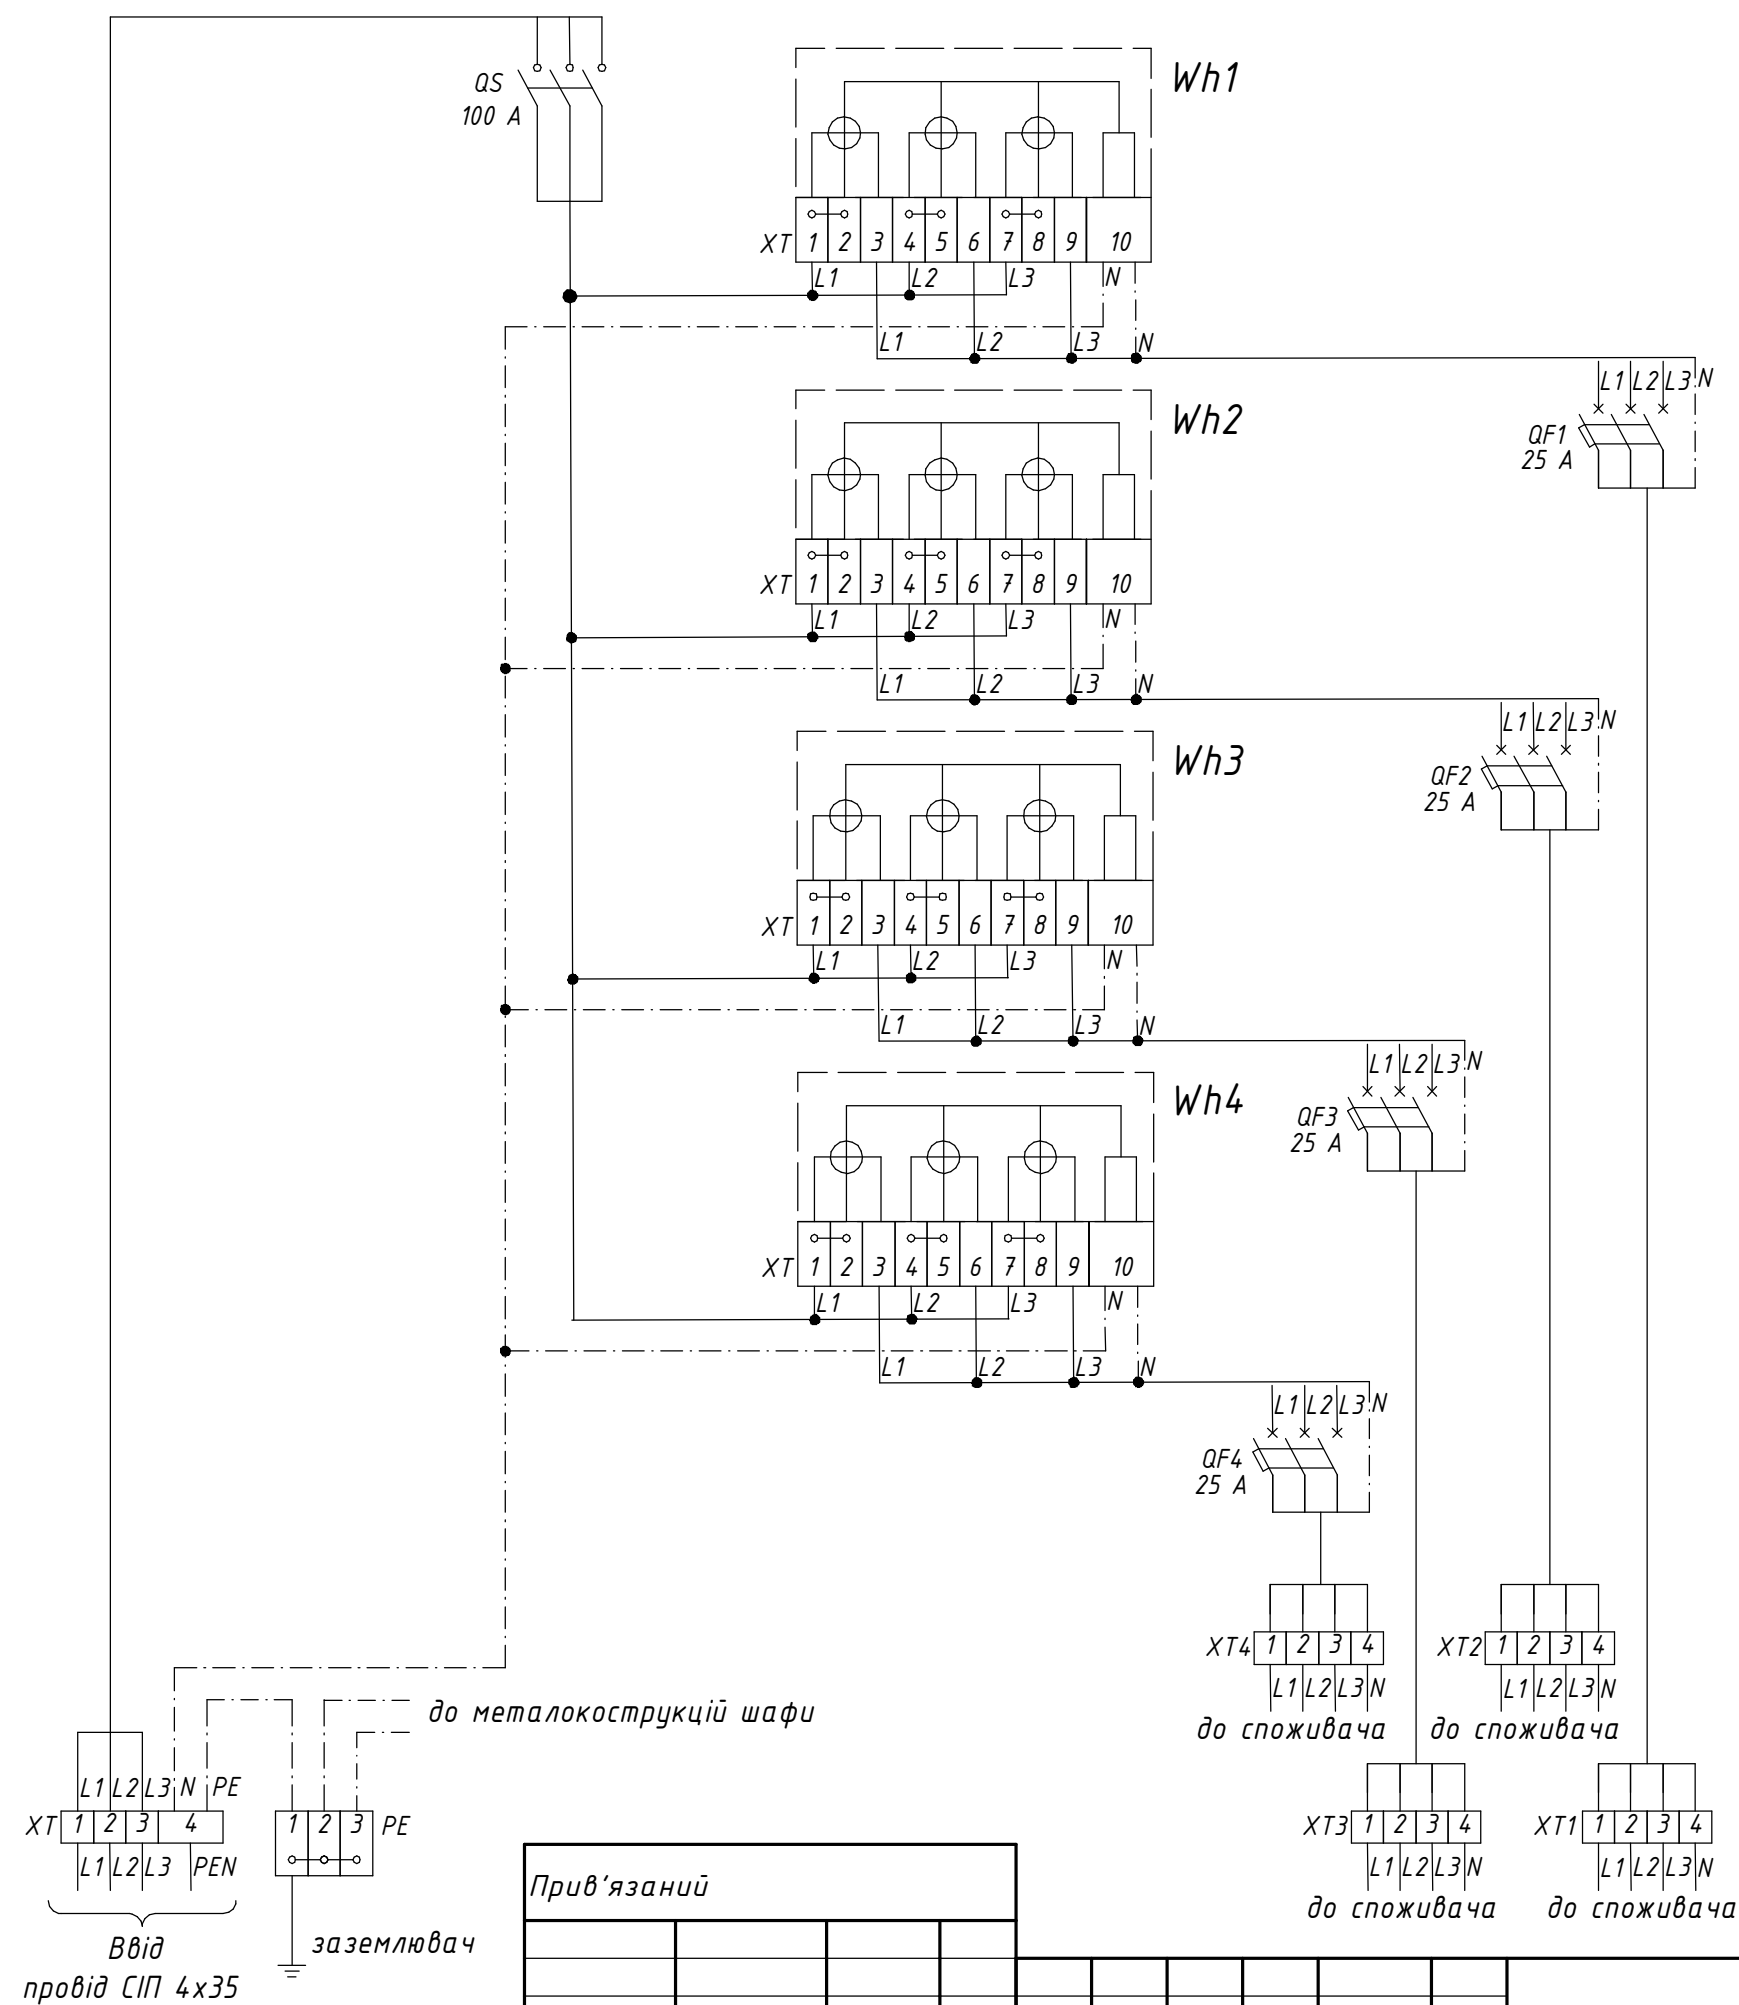

Інв. № орг.	Підпис і дата	Зам. інв. №

Прив'язаний			
/пв. №			

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

20.24.ПЛ/5-37