



Маркери типу ВРОГ призначені для встановлення на грозотросах, зокрема і ОКГТ, повітряних ліній напругою від 35 кВ до 750 кВ та висотою понад 15 м.

Рекомендована відстань між встановлюваними маркерами цього тину - 7м.

Маркери рекомендовано встановлювати на 80% довжини прогону між опорами повітряної лінії.

Колір маркера має бути контрастним по відношенню до фону навколишнього середовища.

У разі відсутності конкретних вимог замовника рекомендовано використовувати спіральні маркери білого та червоного кольору з їх чергуванням під час встановлення.

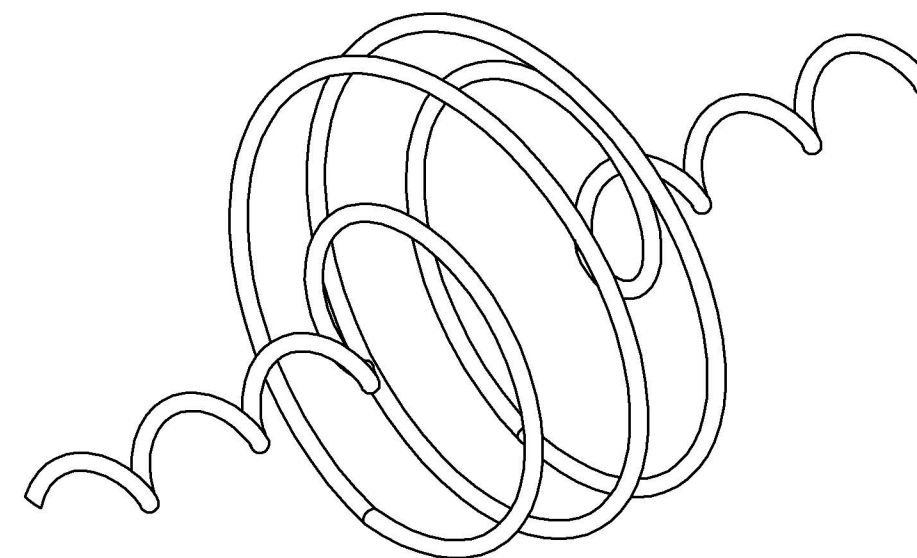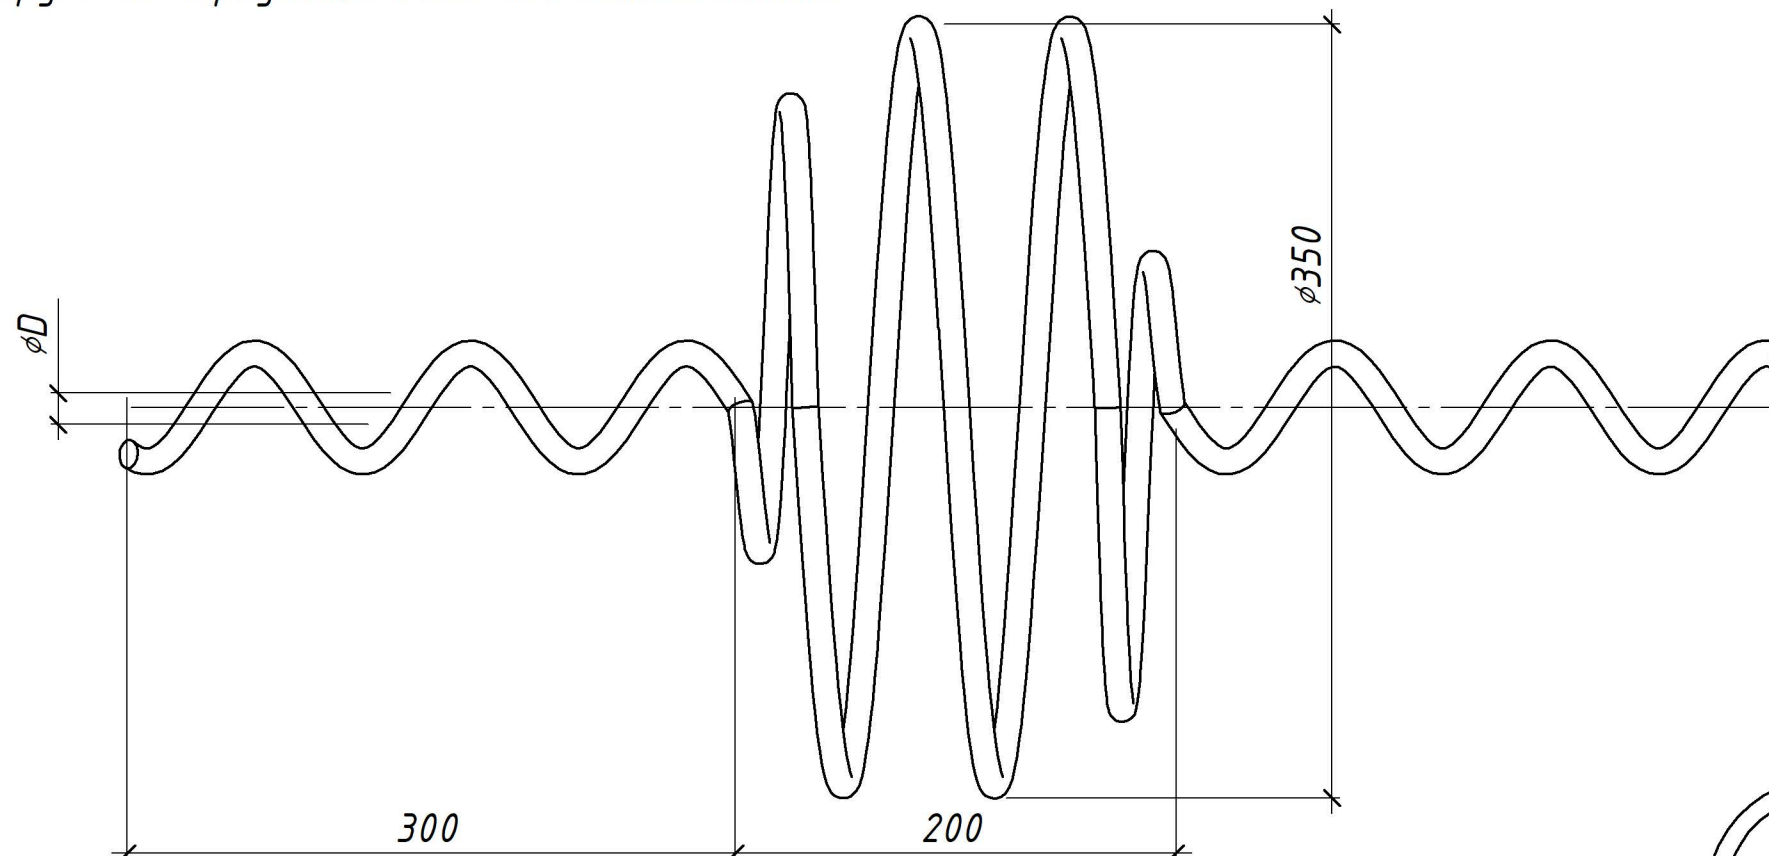

Позначення	Діаметр проводу, мм	Вага, кг
ВРОГ 045 060х	4,50-6,00	0,57
ВРОГ 060 080х	6,01-8,00	0,575
ВРОГ 070 095х	7,01-9,50	0,578
ВРОГ 080 115х	8,01-11,50	0,580
ВРОГ 115 145х	11,51-14,50	0,590
ВРОГ 145 180х	14,51-18,00	0,595
ВРОГ 180 225х	18,01-22,50	0,600
ВРОГ 225 280х	22,51-28,00	0,610
ВРОГ 280 360х	28,01-36,00	0,620

х-колір маркеру.

R-Червоний

B-Білий

O-Жовтий

G-Сірий

						1.20/1-02		
						Проект повторного застосування. Авіаційні кулі-маркери та маркери для позначення проводів та тросів повітряних ліній напругою 1 кВ до 750 кВ		
						Зм.	Кільк.	Арк.
						№ док.	Підпис	Дата
Прив'язаний						Розроб.	Ястреба	10.20
						Перевір.	Ковальчук	10.20
						Н.контр.	Скребцов	10.20
						Вибір обладнання		
						Р	-	1
						Маркер спіральний для захисту птахів ВРОГ__		
Інв. №						ГІП	Меркотан	10.20



ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА"
Київ 2020

Погоджено:					
Зам. інв. №					
Підпис і дата					
Інв. № орг.					