


Погоджено:		
Зам. інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № орг.		

Несуча здатність, М, закріплення одностоякової опори при заглибленні в ґрунті га 2,5 м з бетонуванням пазухи котловану (500 мм), кН·м

Найменування ґрунтів	Види ґрунтів	Коефіцієнт пористості ґрунту "е"						
		0,45	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05
Піски	Гравіюватий крупний	136,36	120,66	101	-	-	-	-
	Середньої крупності	101,04	92,21	72,59	-	-	-	-
	Мілкий	101,2	82,4	60,82	-	-	-	-
	Пилуватий	92,21	78,48	56,9	31,39	-	-	-
Супіски	0<I _L <0,25	118,7	102,02	91,23	72,59	-	-	-
	0,25<I _L <0,75	88,29	77,49	64,75	51,99	41,2	-	-
Суглинки	0<I _L <0,25	153,04	123,61	105,9	86,33	77,5	64,75	-
	0,25<I _L <0,50	120,66	103,99	74,56	59,84	50,03	29,43	-
	0,50<I _L <0,75	-	-	65,73	52,97	41,2	29,43	33,35
Глини	0<I _L <0,25	-	-	152,1	124,6	106,9	86,33	74,56
	0,25<I _L <0,50	-	-	122,6	105	88,29	74,56	57,88
	0,50<I _L <0,75	-	-	75,54	65,73	55,92	47,09	38,26

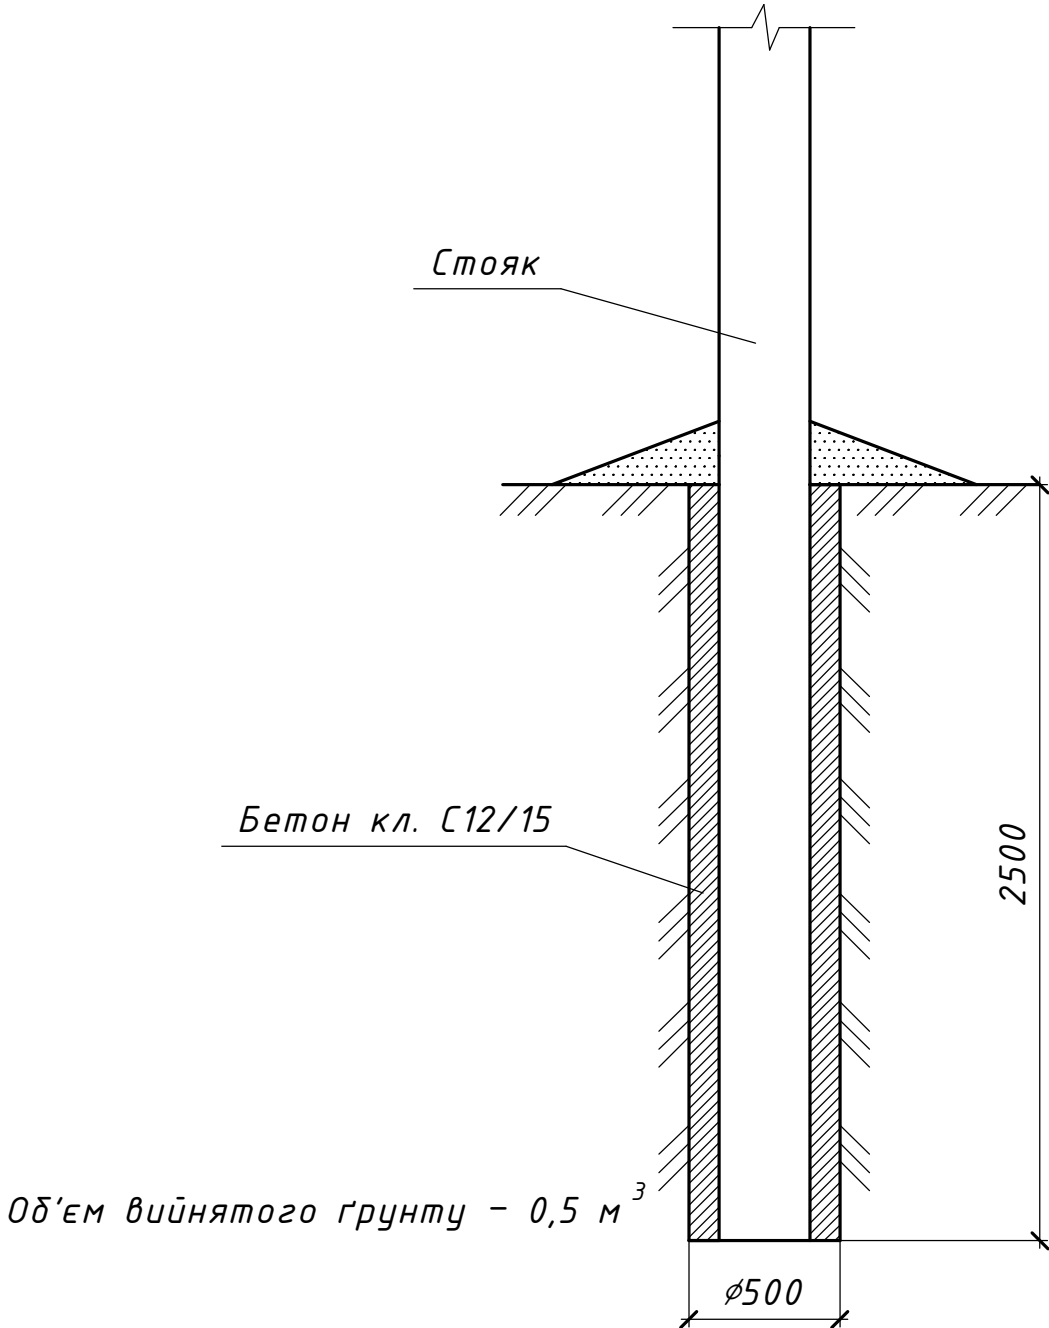

Марка поз.	Позначення		Найменування	Кільк.	Маса	Примітка
С12/15	ДСТУ Б В.2.7-221:2009		Бетон кл. С12/15	0,3		м³
			20.24.ПЛІ/РЧ-7-04			
			Повітряні лінії напругою 0,4 кВ з самоутримними ізольованими проводами			
Зм.			Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис
Розробив			Ястреба			04.24
Перевірів			Воєвода			04.24
Н.контр.			Велещук			04.24
Прив'язаний						
Інв. №			ГІП	Корсак		04.24
Закріплення опор у ґрунті				Стадія	Аркуш	Аркушів
				Р	-	1
Закріплення ЗГ1х2,5БТ-1				ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА" Київ 2024		