


в залежності від тяжіння $T_{\text{нпх}}$

та кута повороту α , °



Макси- мальне тяжіння $T_{\text{нпх}}$, кН	Кут повороту α , град.	Стискаюче зусилля на грунт $N_{\text{р}}$, кН
2	0	32
	60	32
	90	28
4	0	44
	60	44
	90	48
6	0	63
	60	56
	90	65

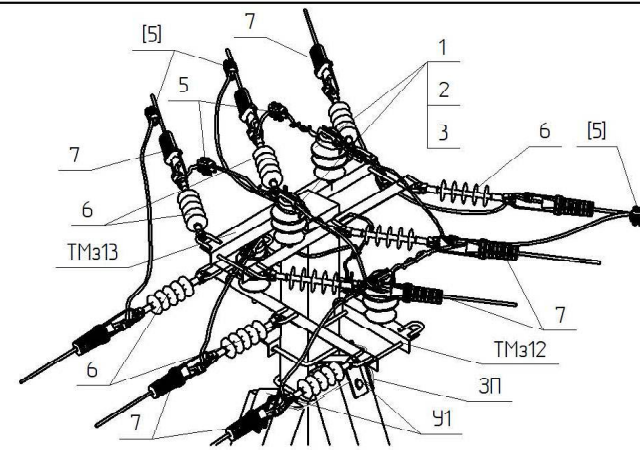

*1 Тип арматури залежить від перерізу проводу магістралі (див 180.2н/6)

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од. кз	Примітка
Залізобетонні елементи:					
СВ105-[]	ТУ У.В.2.6.00113997.004-94	Стояк СВ105-[]	3	1180	
Сталеві конструкції:					
ТМ312	180.2н./5-15	Траверса ТМ312	1	18,24	
ТМ313	180.2н./5-18	Траверса ТМ313	1	20,39	
У1	180.2н./5-1	Кронштейн У1	2	6,9	
3П	ДСТУ 4738:2007 ISO 1461:2009	Ст. круг. Ø10 В2 з цинковим покриттям, L=2,2 м.	1	1,36	
	Всього на опорі, кз			53,79	
Лінійна арматура:					
1	SICAME	Ізолятор ШФ20-Г1	4	3,8	
2	ТУ 35-2036-90	Каблучок К-6	4	0,03	
3 *1	SICAME	В'язка спіральна діелектрична PLDT2 R	4	0,18	50-70 мм²
		В'язка спіральна діелектрична PLDT3 R		0,185	95-120 мм²
4	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	5	0,055	
5 *1	SICAME	Затискач прокалюючий TTDC28401 FP2A	3	0,39	50-120 мм²
[5] *1	SICAME	Затискач прокалюючий TTDC28401 FA	3	0,39	50-120 мм²
6	SICAME	Ізолятор натяжний PSI15CC	9	1,34	
7 *1	SICAME	Затискач натяжний PA2870	9	0,54	50-70 мм²
		Затискач натяжний PA28120		0,82	95-120 мм²
Додаткове обладнання					
-	180.2н/4-01	Захисний апарат П/З ASIC 150и	1	2,1	
-	180.2н/4-03 (04)	Встановлення обмежувача перенапруг ОПН	1	25	

1	-	Зам.	10-1	02.19	180.2н/3-20				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Стадія		Аркуш	Аркушів
ГІП	Власюк					РП		1	1
Н.контр.	Галюк					ВП НТЦЕ ДП НЕК „УКРЕНЕРГО” Київ			
Перевір.	Борисенко								
Розроб.	Скворцова								

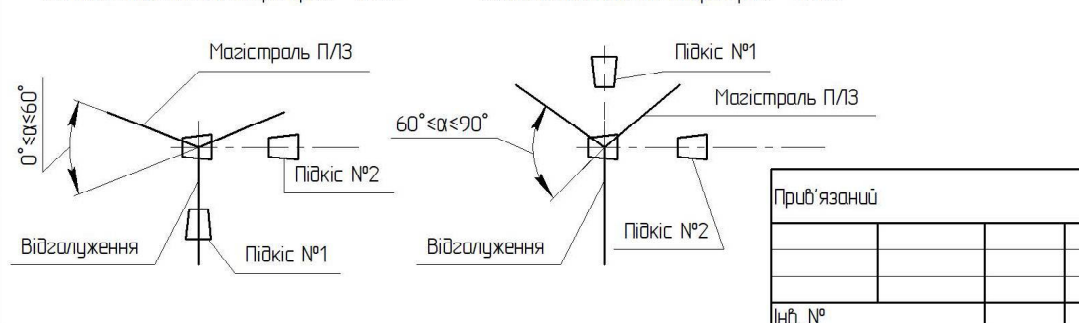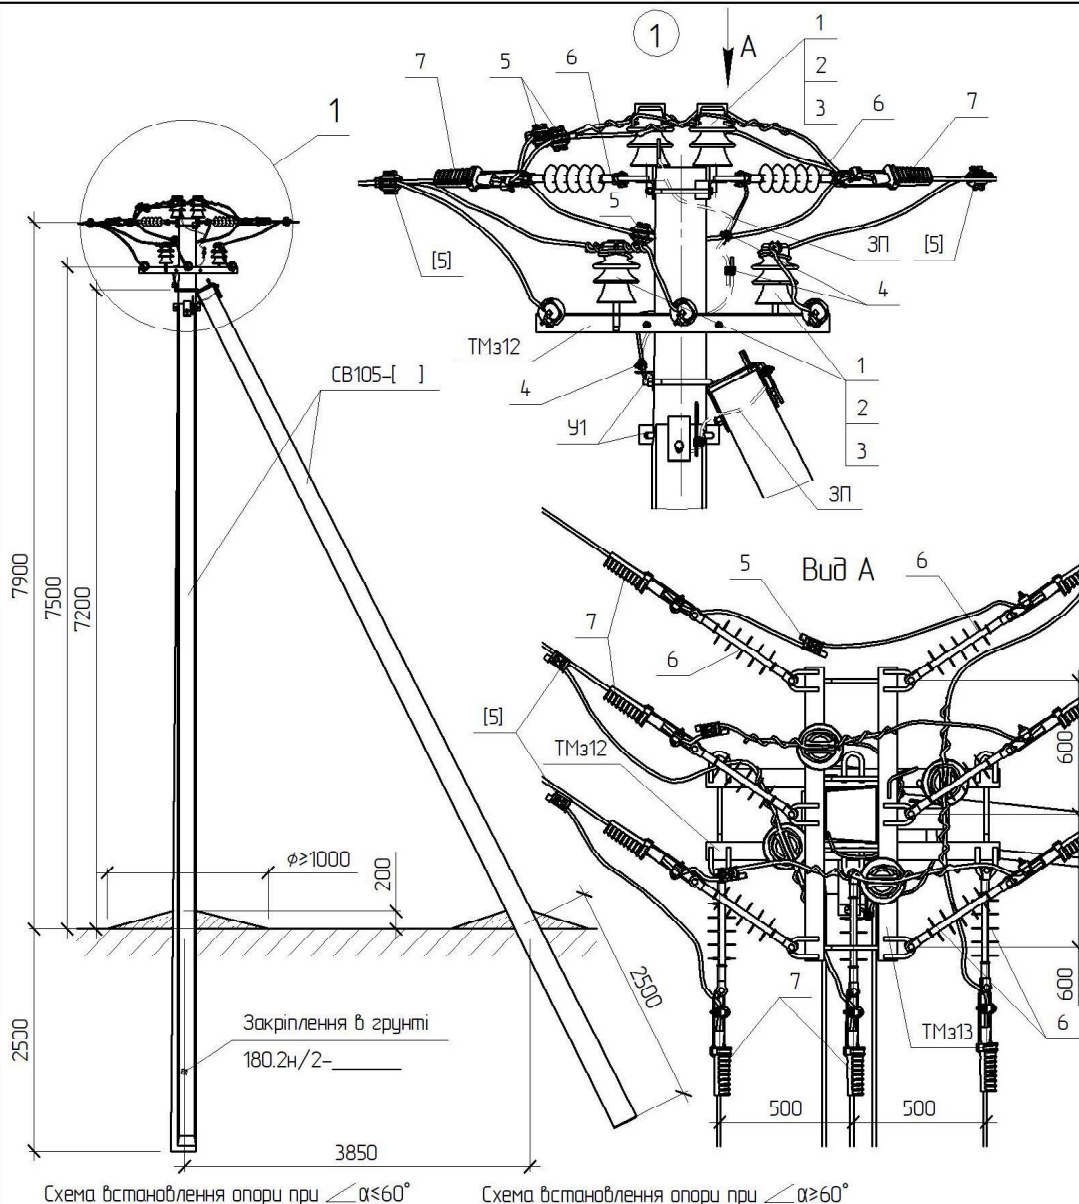

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № оди.	