



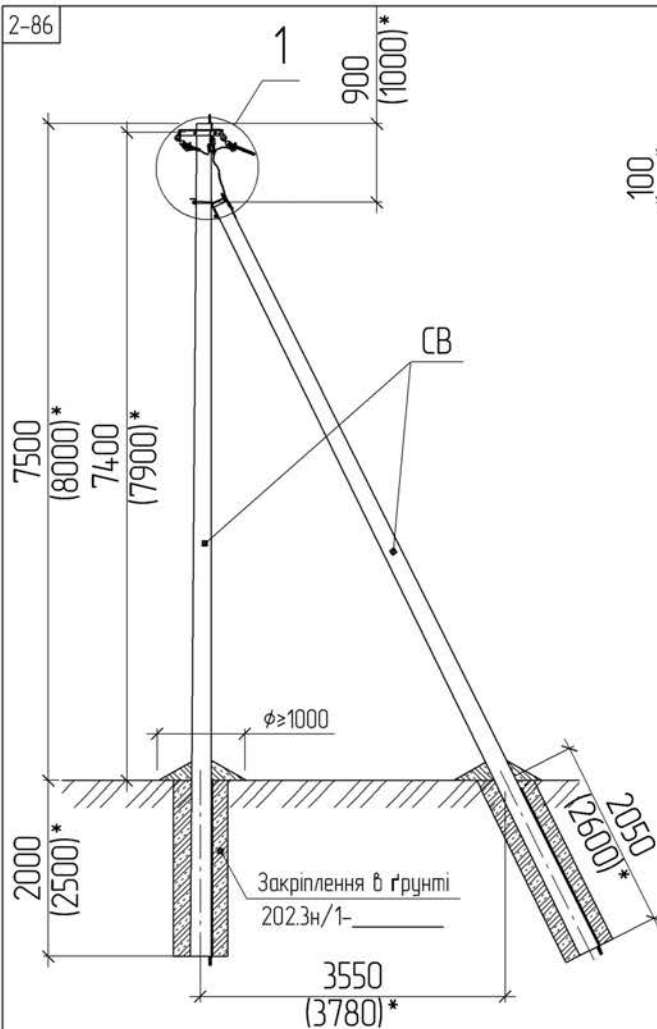


Схема встановлення опори

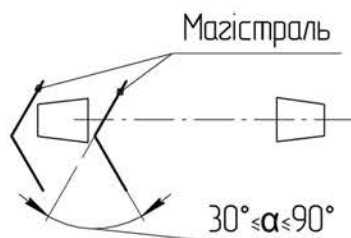

* Значення у дужках наведені для опори зі стояком СВ-105

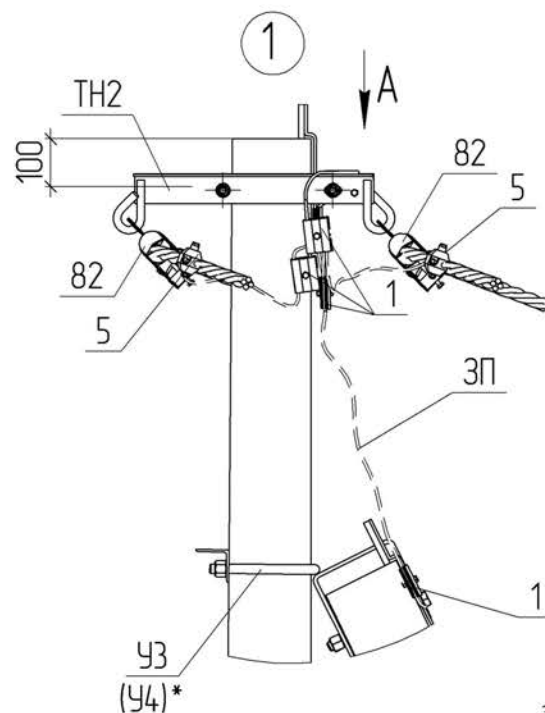

Величина кута повороту α , та зусилля, що діють на ґрунт в залежності від тяжіння $T_{\text{нах}}$ та типу стояка

Тип стояків опори	Максимальне тяжіння П/Л 0,38кВ, кН	Кут повороту П/Л	Стискаюче зусилля на ґрунт N_p , кН
СВ95-2	2	30	21
		60	29
		90	36
	4	30	27
		60	41
		90	53
СВ105-3,6	2	30	23
		60	32
		90	38
	4	30	29
		60	43
		90	56

Прив'язаний

Інв. №

1) Поз. 5 встановлюється для повторного заземлення PEN провідника на опорах, які мають заземлюючі пристрої (див. п.п. 2.4.40 ПУЕ-2014).

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк	Маса од. кг	Примітка
		Залізобетонні елементи:			
СВ	ТУ У В.2.6-00113997.004-94	Стояк СВ95-2	2	750	
		Стояк СВ105-3,6		1180	
		Столеві конструкції:			
ТН2	202.3н/5-02	Траверса ТН2	1	3,62	
Х1	202.3н/5-10	Хомут Х1	1	1,3	
У3	202.2н/9-1	Кронштейн У3	1	5,3	Для СВ95
У4 *	202.2н/9-2	Кронштейн У4	1	6,9	Для СВ105
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0,5 п.м.	5	0,03	
	Всього на опору, кг				
		Лінійна арматура:			
1	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	5	0,055	
5	SICAME	Затискач для повторних заземлень TND 151	2	0,1	25-70 мм ²
		Затискач для повторних заземлень TND 241		0,12	95-120 мм ²
82	SICAME	Затискач підтримуючий роликовий GP2Q	2	1,11	

202.3H/2-52

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
ГП			Понайда Ю.М.		
Н.контр.			Галюк К.А.		
Перевір.			Копилова Н.Ю.		
Розроб.			Буряк З.С.		
Інв. №					

Кутובה проміжна
двоколова опора
КП2(2хСВ95-2)-2
КП2(2хСВ105-3,6)-2

Стадія	Аркцш	Аркцшів
РП	1	1
ВП НТЦЕ ДП НЕК "УКРЕНЕРГО" Київ		