



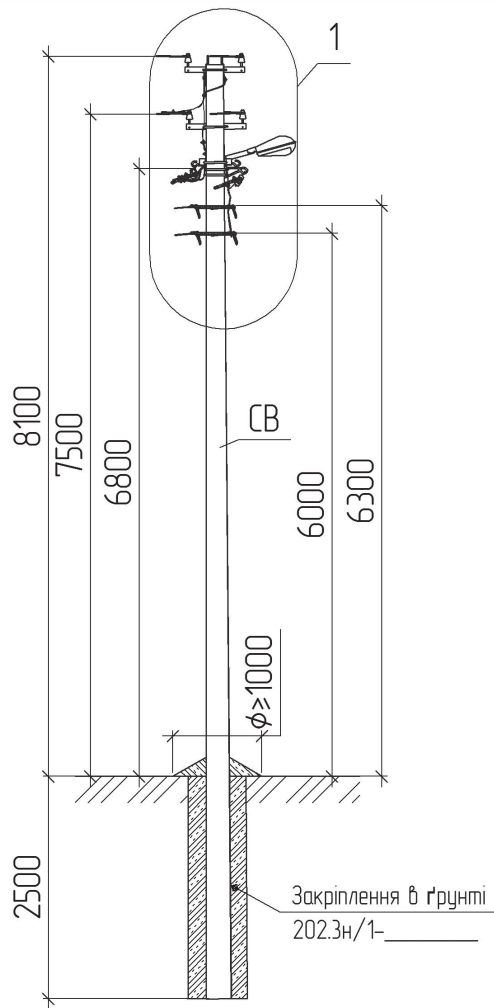


Схема встановлення опори


Магістраль П/Лі 0,38 кВ

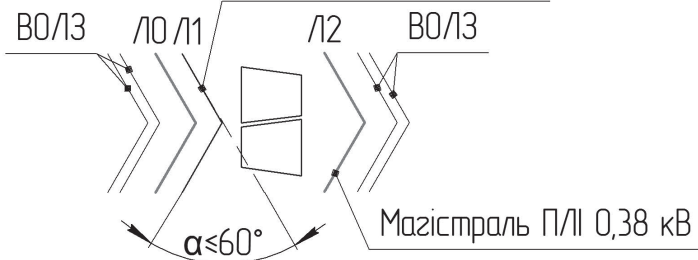

* Значення у дужках наведені для опори зі стояком СВ-105
 ** Тип арматури залежить від перерізу, вибір арматури див. в розділі 1.17/1

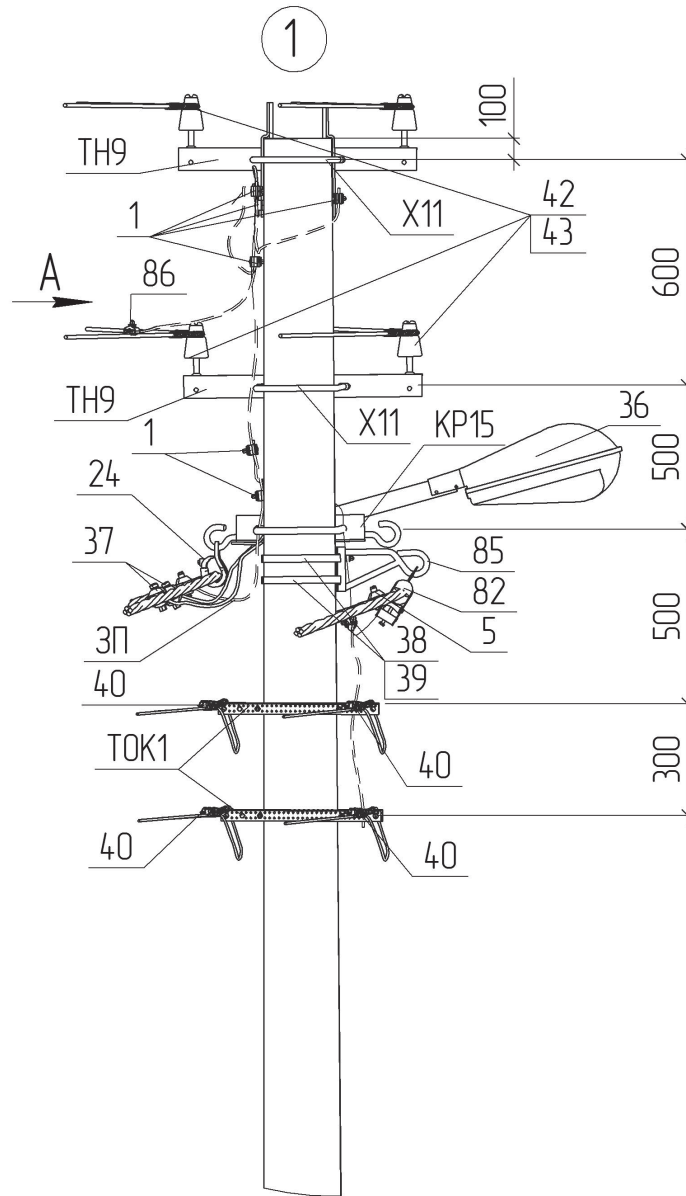

Вид А

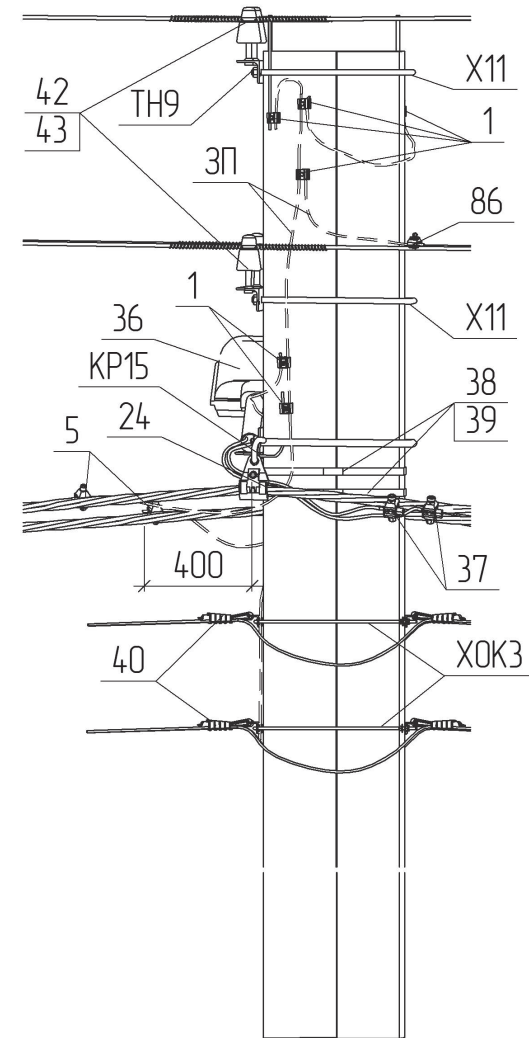

Інв. № ориг. Підпис і дата Зам. інв. №

Прив'язаний	Зм. Кільк.	Арк. № док.	Підпис	Дата
	ГП	Журавльов	<i>[Signature]</i>	10.02
	Н.контр.	Блінов	<i>[Signature]</i>	08.02
	Перевір.	Меркотан	<i>[Signature]</i>	09.02
	Розроб.	Іщук	<i>[Signature]</i>	08.02
Інв. №				

1.17/2-04

Кутлова проміжна опора

КП1н(2СПхСВ105-5)-1+П/Лі.КП1+Л/П+В0/ЛЗ.КА4

Стадія	Аркцш	Аркцшів
РП	1	2
НВП		
ТОВ „ЕНЕРГОЛІГА“		

