
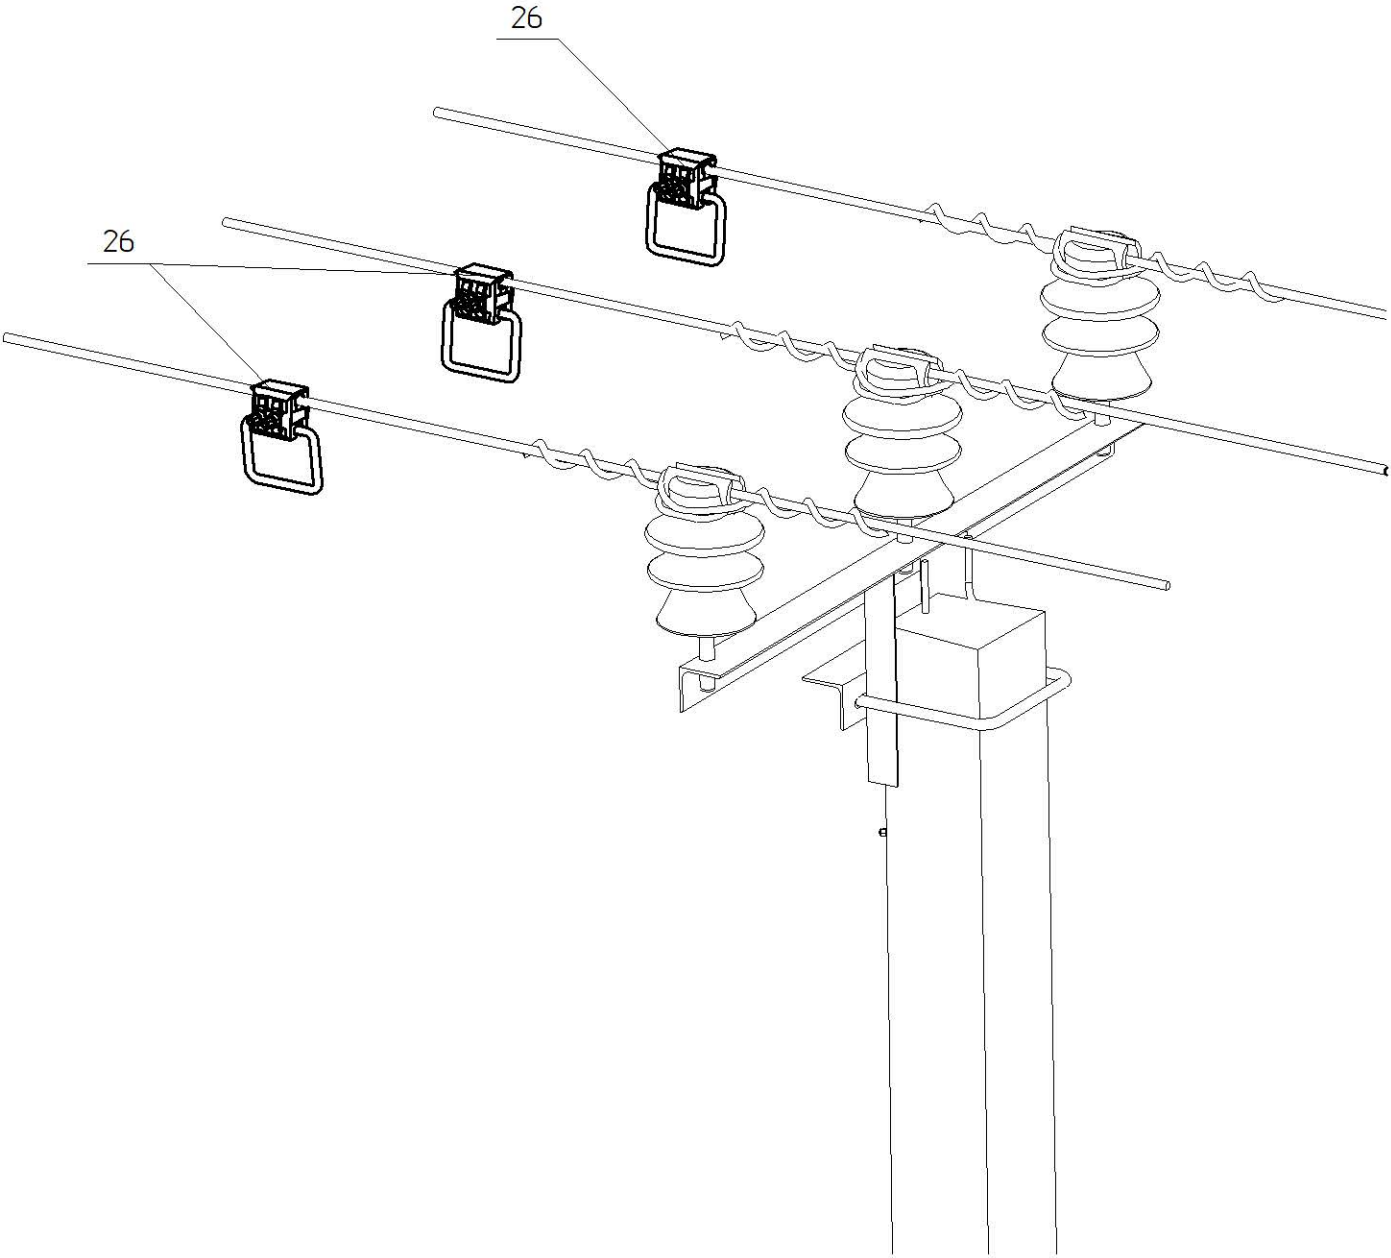


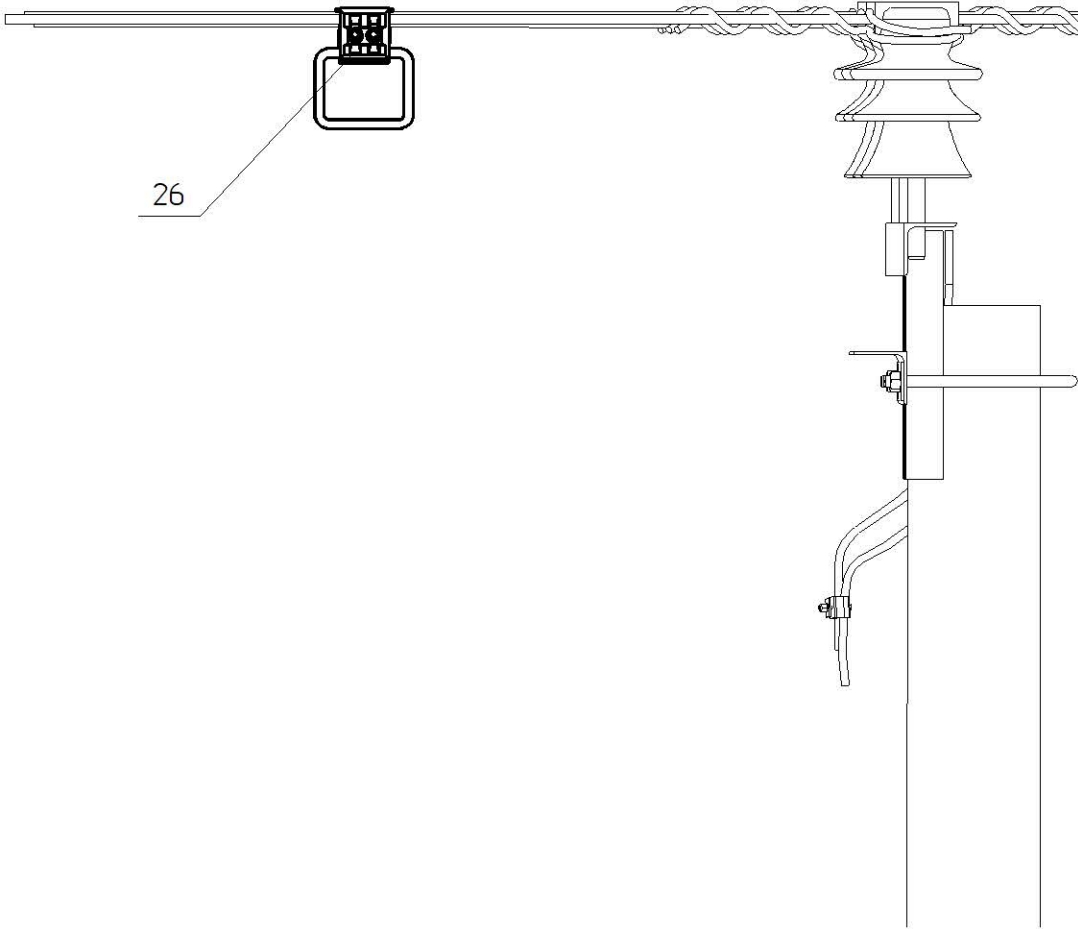


Інв. № ориг.	Підпис і дата	Зам. інв. №

Креслення розглядати разом з кресленням будівельного рішення опори розділ 180.2н/3.

Прив'язаний			
Інв. №			

Поз.		Позначення				Найменування		Кільк.	Маса од. кз	Примітка
						Лінійна арматура:				
26		SICAME				Затискач для підключення переносних заземлень TNDC 28401 ВІ 95		3	0,45	

						180.2н/4-35				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата					
ГІП		Власюк				Встановлення затискача для підключення переносних заземлень TNDC 28401 ВІ 95		Стадія	Аркуш	Аркушів
Н.контр.		Галюк						РП		1
Перевір.		Борисенко						ВП НТЦЕ ДП НЕК „УКРЕНЕРГО” Київ		
Розроб.		Скворцова								