





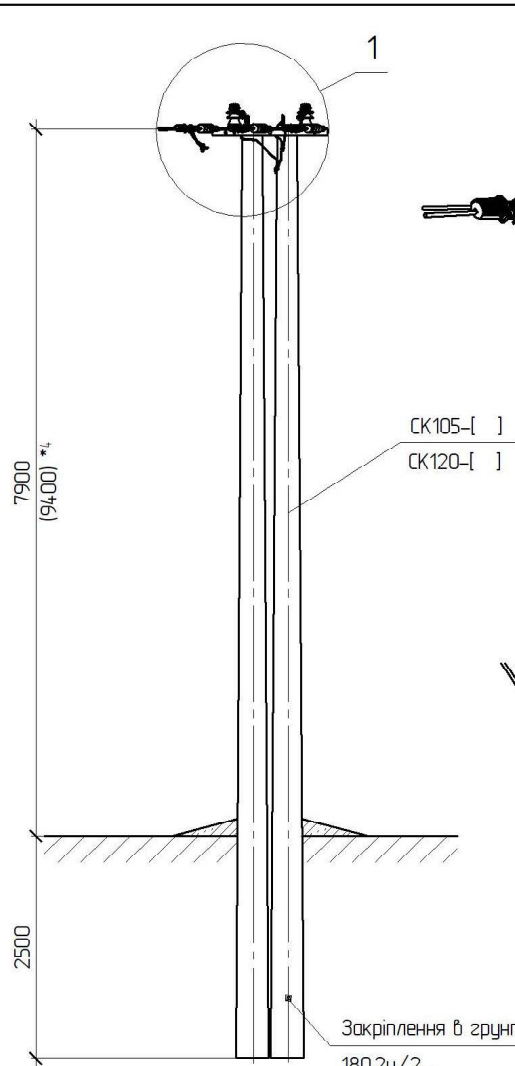


Схема встановлення опори

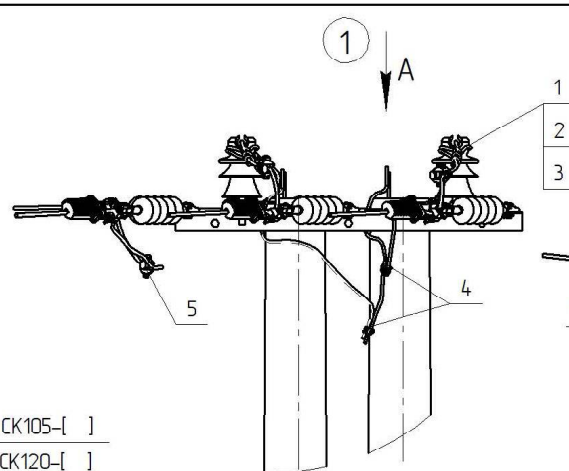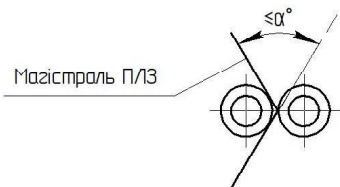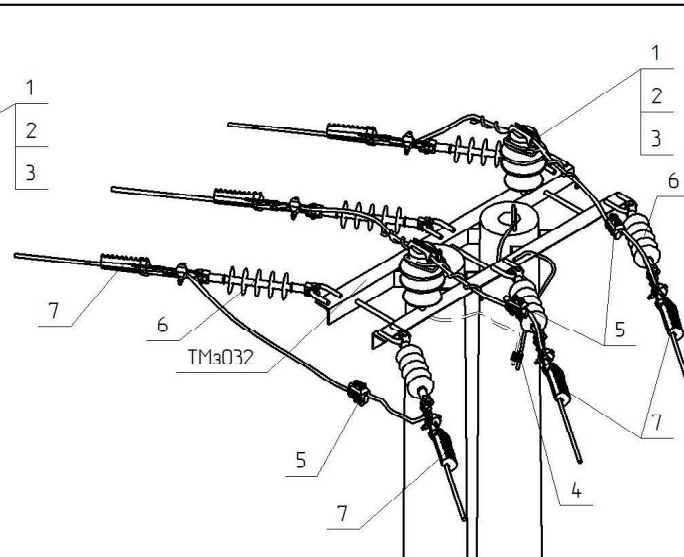

Вид А

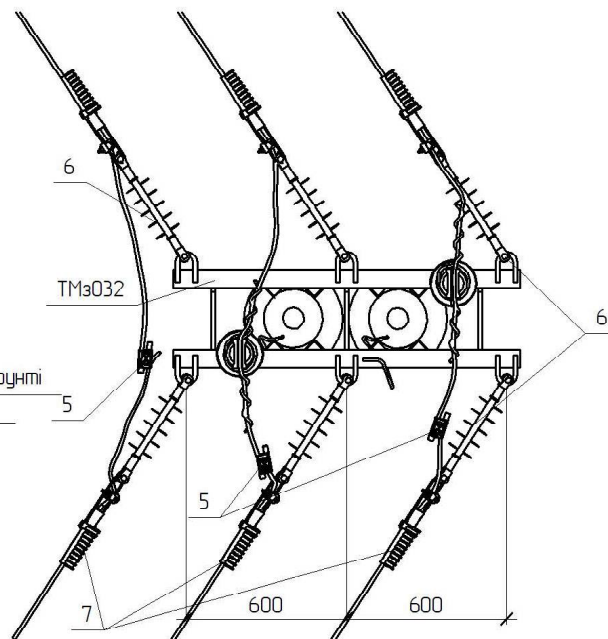

Максимальний кут повороту α , °

19

Тип опору	КА10-1(2хСК105-...)-1		КА10-1(2хСК120-...)-1	
Максимальне тягіння T_{max} , кН	Кут повороту α , град.	Марка стійка	Кут повороту α , град.	Марка стійка
2	90	СК105-8	90	СК120-10
4	65	СК105-8	65	СК120-10
	90	СК105-10	90	СК120-12
6	40	СК105-8	40	СК120-10
	55	СК105-10	55	СК120-12
	70	СК105-12	75	СК120-15
	90	СК105-14		
8	30	СК105-8	30	СК120-10
	40	СК105-10	40	СК120-12
	50	СК105-12	50	СК120-15
	60	СК105-14		

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од. кг	Примітка
Залізобетонні елементи:					
СК105-[]	ТУУ.В.2.6.0249543-35-95	Стойка СК105-[]	2	1580	
СК120-[]	ТУУ.В.2.6.0249543-35-95	Стойка СК120-[]		1800	
Сталеві конструкції:					
ТМз032	180.2н./5-20	Траверса ТМз032	1	22,2	
Всього на опору, кг				22,2	
Лінійна арматура:					
1	SICAME	Ізолятор ШФ20-Г1	2	3,8	
2	ТУ 35-2036-90	Каблучок К-6	2	0,03	
3 *1	SICAME	В'язка спіральна діелектрична PLDT2 R	2	0,18	50-70 мм²
		В'язка спіральна діелектрична PLDT3 R		0,185	95-120 мм²
4	SICAME	Затискач плашкобій PGA 101	3	0,055	
5	SICAME	Затискач проколюючий TTDC28401 FP2A	3	0,39	50-120 мм²
6	SICAME	Ізолятор натяжний PSI15CC	6	1,34	
7 *1	SICAME	Затискач натяжний PA2870	6	0,54	50-70 мм²
		Затискач натяжний PA28120		0,82	95-120 мм²
Додаткове обладнання					
-	180.2н./4-01	Захисний апарат П/ІЗ ASIC 150u	1	2,1	
-	180.2н./4-03 (04)	Встановлення обмежувача перенапруг ОПН	1	25	

180.2н./3-16

Прив'язаний	Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
	ГІП				Власюк	
	Н.контр.				Галюк	
	Перевір.				Борисенко	
	Розроб.				Скворцова	
Інв. №						

Кут півної анкерної опори
КА10-1(2хСК105-[])-1
КА10-1(2хСК120-[])-1

Стойка	Аркуш	Аркушів
РП	1	1
ВП НТЦЕ ДП НЕК „УКРЕНЕРГО” Київ		

*1 Тип арматури залежить від перерізу проводу магістралі, див. 180.2н/6
*4 Значення у дужках наведені для опори зі стійкою СК120-[]