




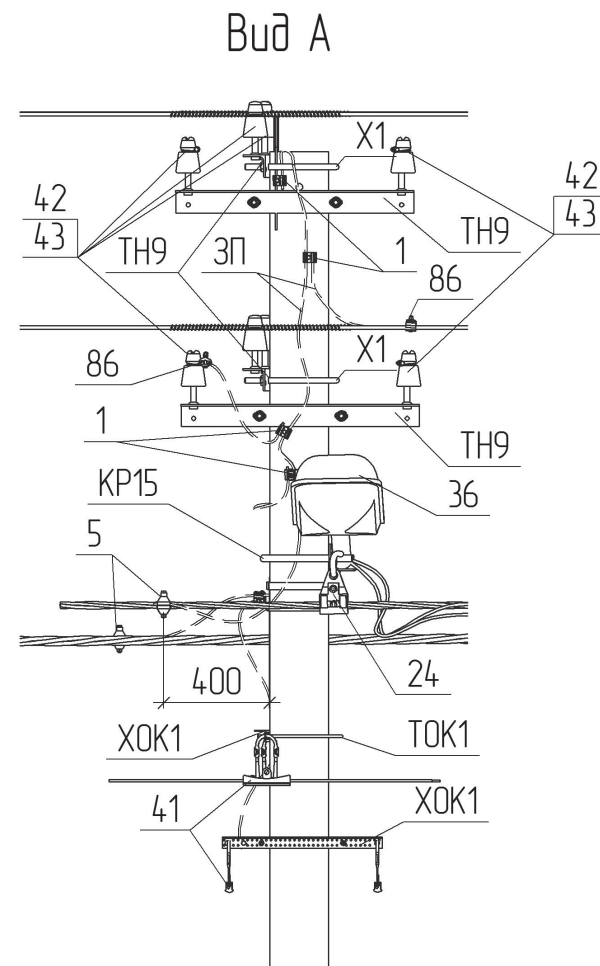


Схема встановлення опори

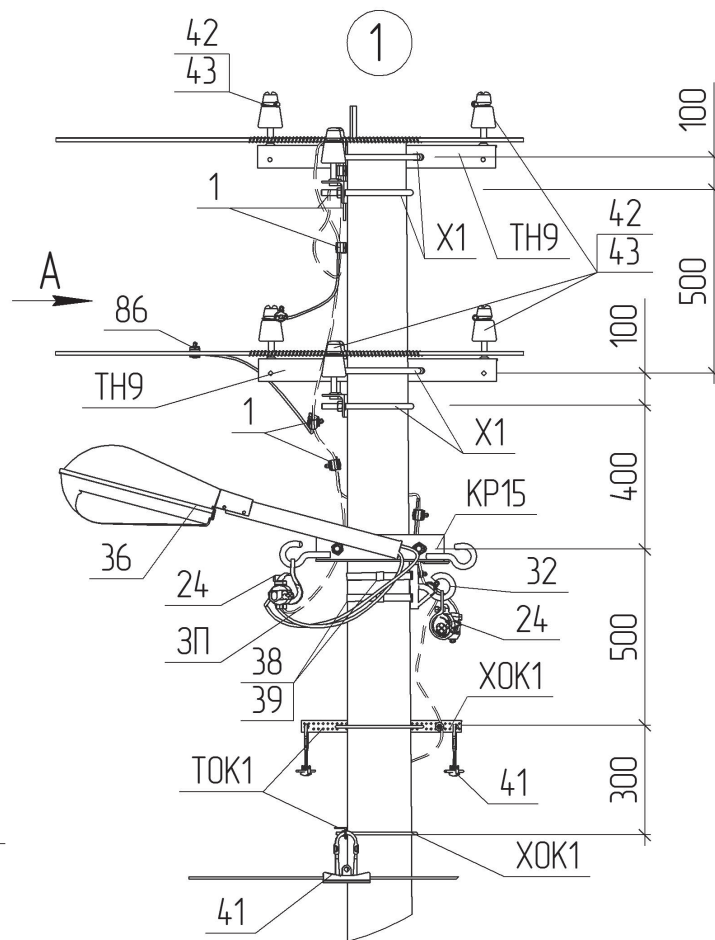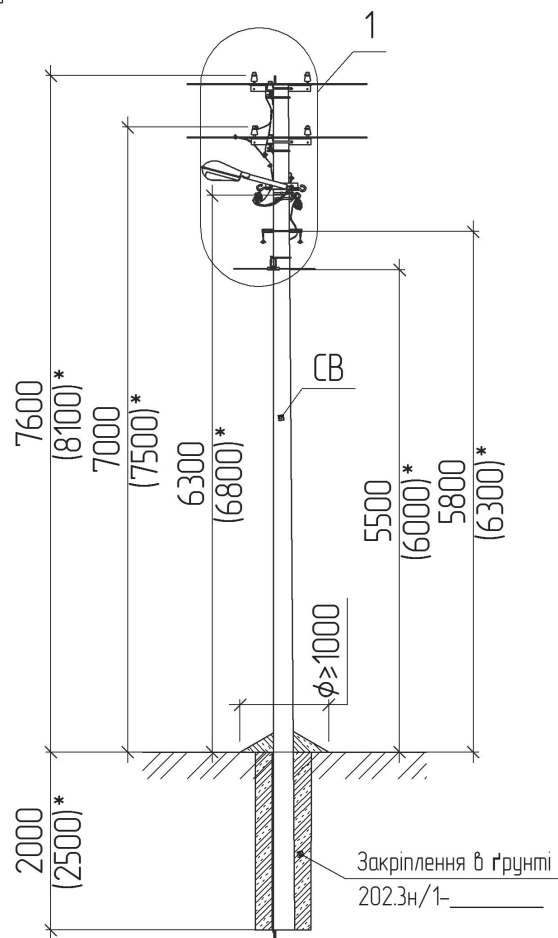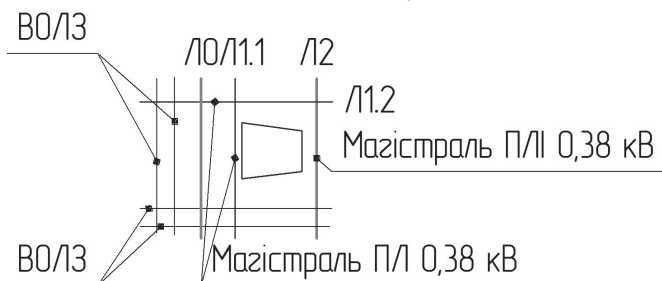

* Розміри у дужках наведені для опори зі стояком СВ-105

** Тип арматури залежить від перерізу, вибір арматури див. в розділі 1.17/1

*** При необхідності однієї фази можуть бути з'єднані перемичками, для чого передбачити в переліку лінійної арматури додатково поз. 86 в кількості 2 шт на фазу

1.17/2-02

Прив'язаний

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
ГІП		Журавльов		<i>[Signature]</i>	10.02
Н.контр.		Блінов		<i>[Signature]</i>	08.02
Перевір.		Меркотан		<i>[Signature]</i>	09.02
Розроб.		Ішук		<i>[Signature]</i>	08.02

Інв. №


Перехресна проміжна опора

ПП1н(1хСВ95-2)-1+П/ЛП1+Л0.П+В0/13.П4
 ПП1н(1хСВ105-3,6)-1+П/ЛП1+Л0.П+В0/13.П4

Стадія	Аркцш	Аркцшв
РП	1	2



НВП
 ТОВ „ЕНЕРГОЛІГА“

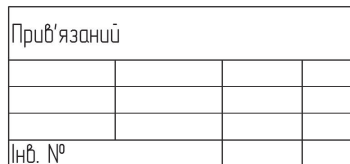[illegible]