
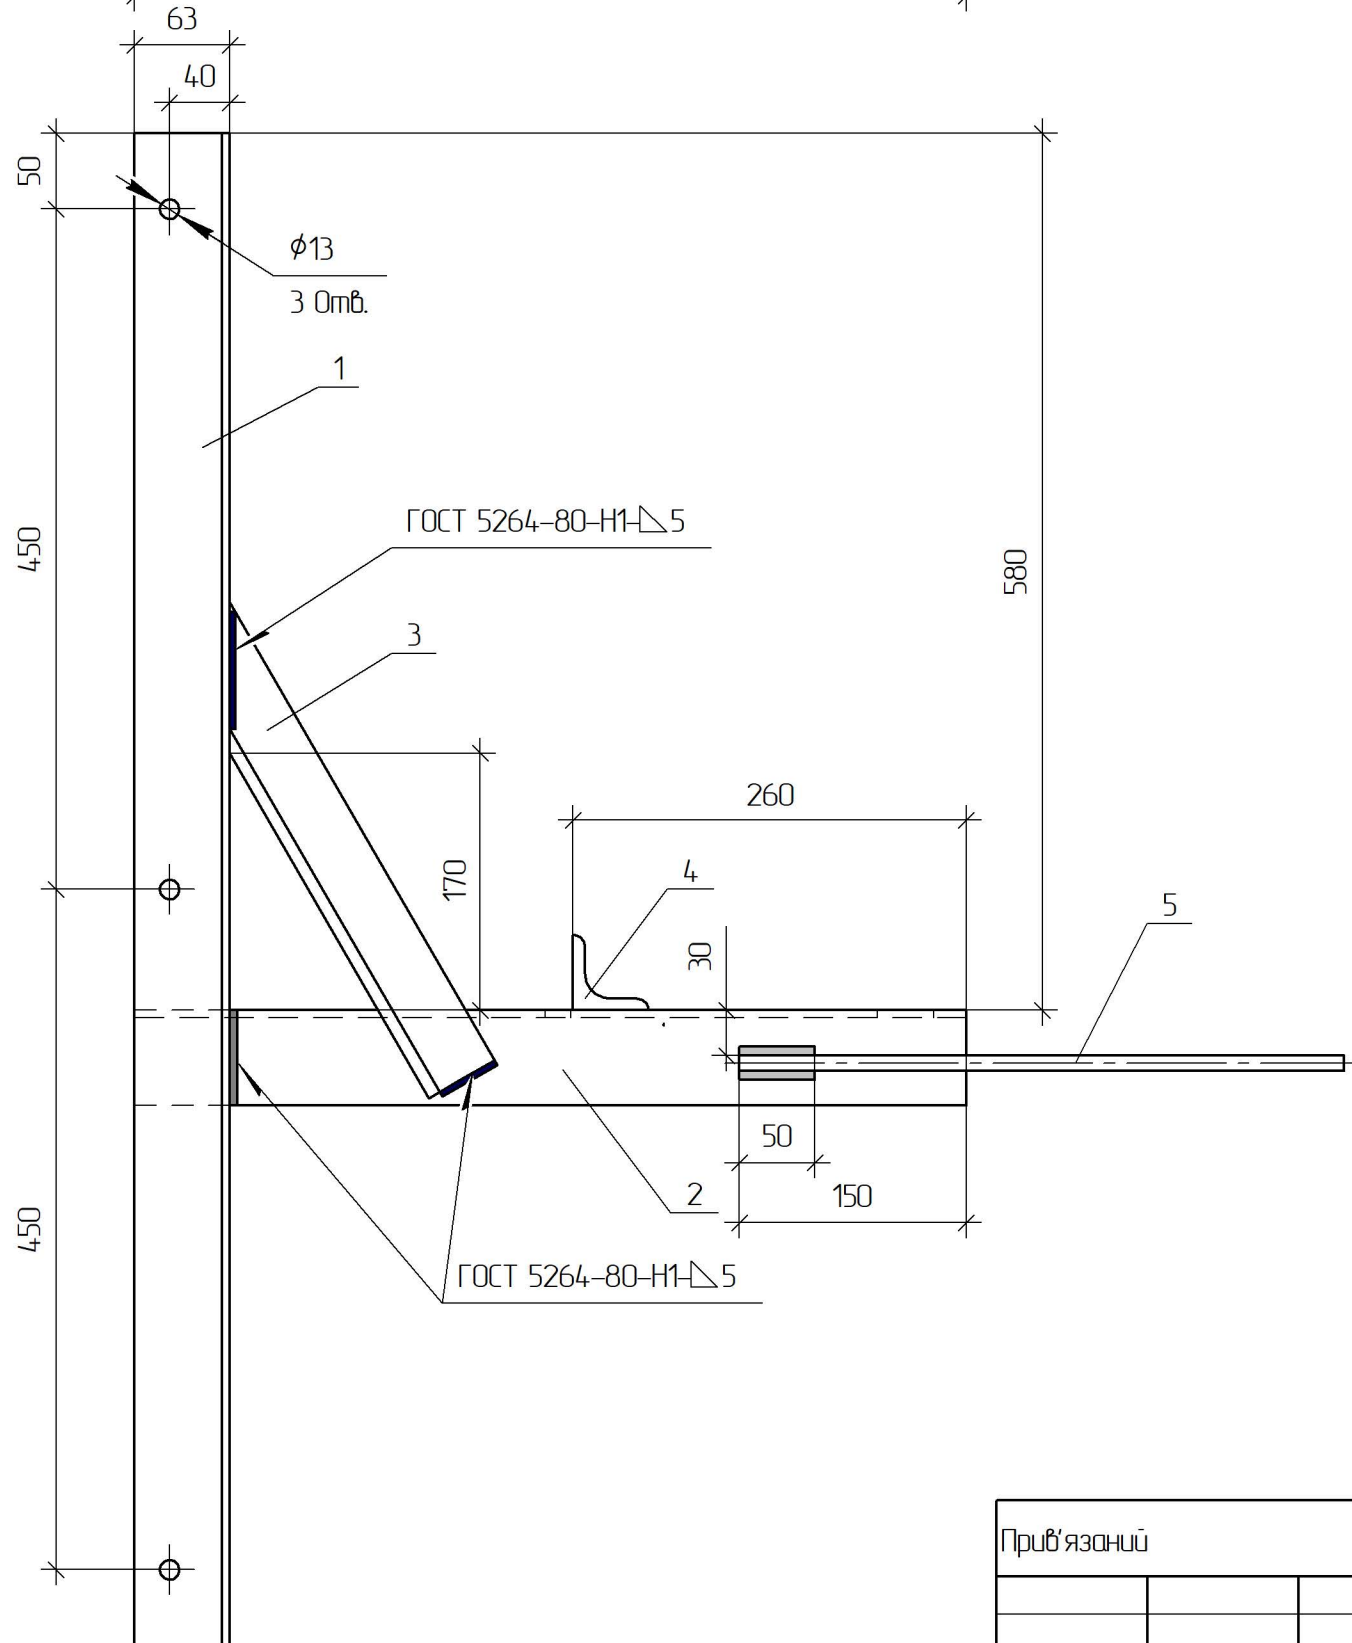
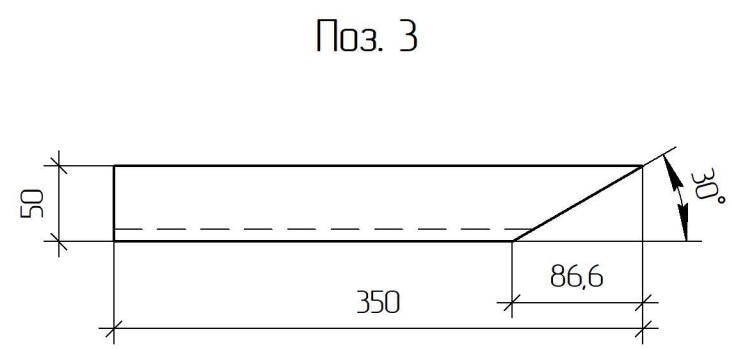
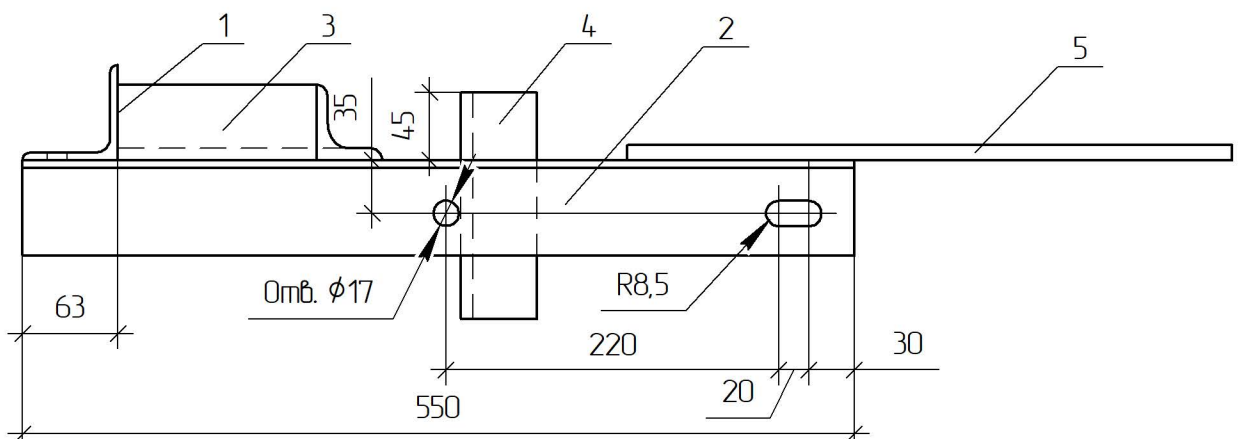






Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Примітка
		Деталі		
1		Куттик 63x5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=1000	1	4,8 кг
2		Куттик 63x5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=550	1	2,68 кг
3		Куттик 50x5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=350	1	1,73 кг
4		Куттик 50x5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=150	1	0,9 кг
5		Круг φ10 ДСТУ 4738:2007 С245 ГОСТ 27772-88 L=400	1	0,24 кг

						3.17/5-14				
						Кронштейн гарячеоцинкований КР213	Стадія	Маса	Масштаб	
							Р	10,35	1:4	
							Аркуш		Аркушів 1	
										НВП
										ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА"
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата					
ГІП		Журавльов								
Н.контр.		Мельник								
Перевір.		Меркотан								
Розроб.		Іщук								

Інв. № ориг.	Підпис і дата	Зам. інв. №

Прив'язаний				ГІП	Журавльов	Підпис	Дата
				Н.контр.	Мельник		
				Перевір.	Меркотан		
				Розроб.	Іщук		
Інв. №							

Зварні шви варити електродам Е42 ГОСТ 9467-75. Висота шва 5 мм.