




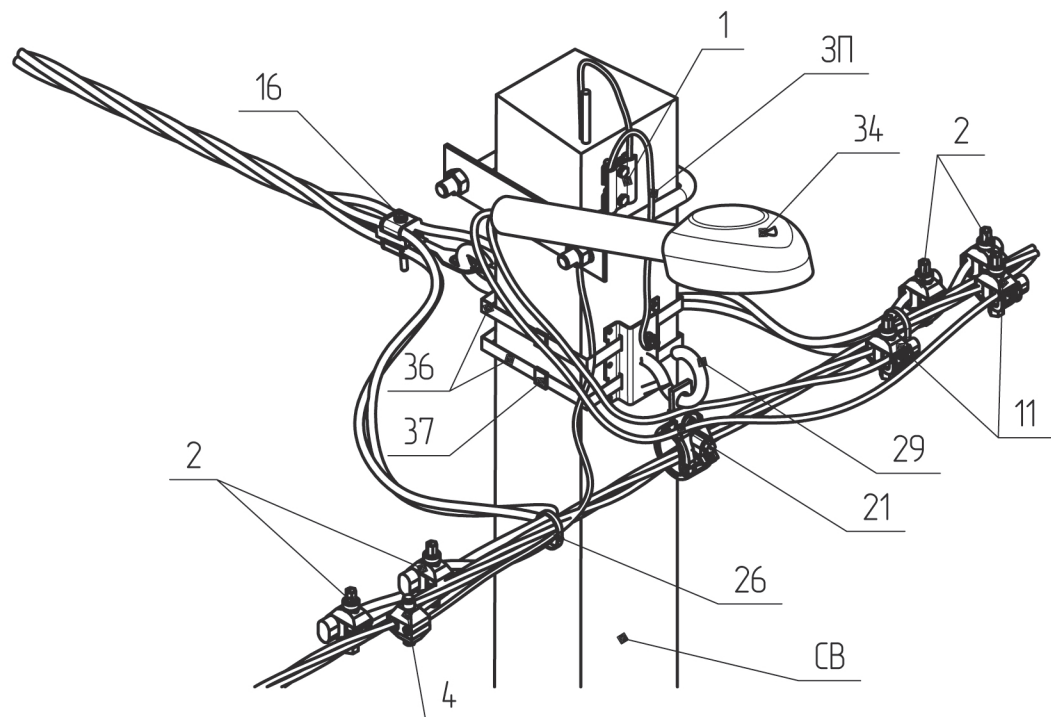


Схема встановлення опори

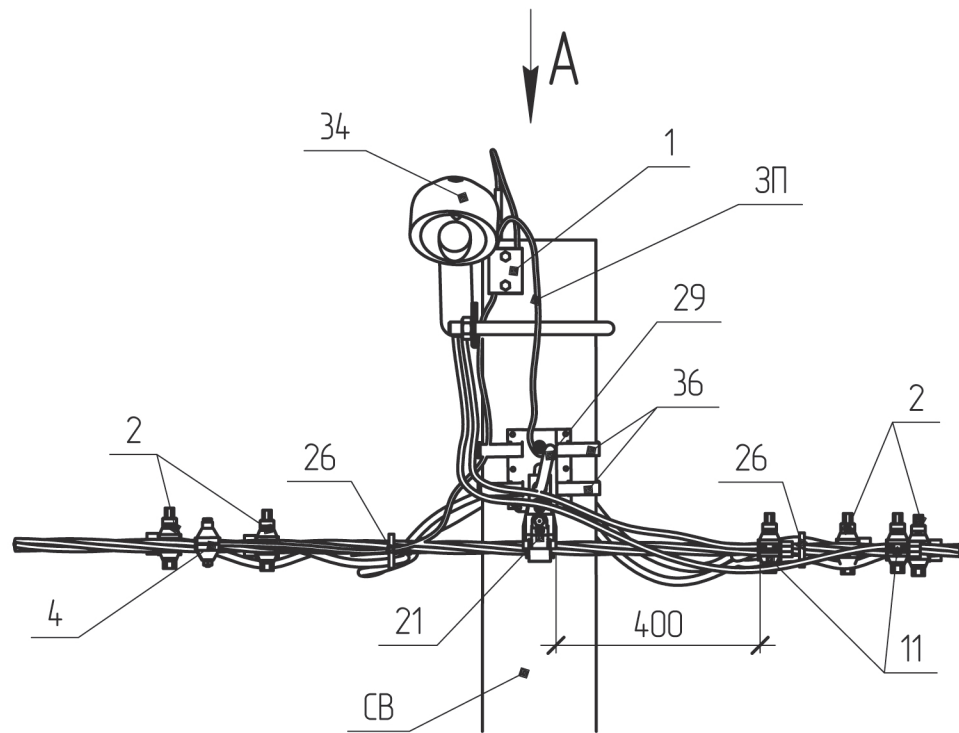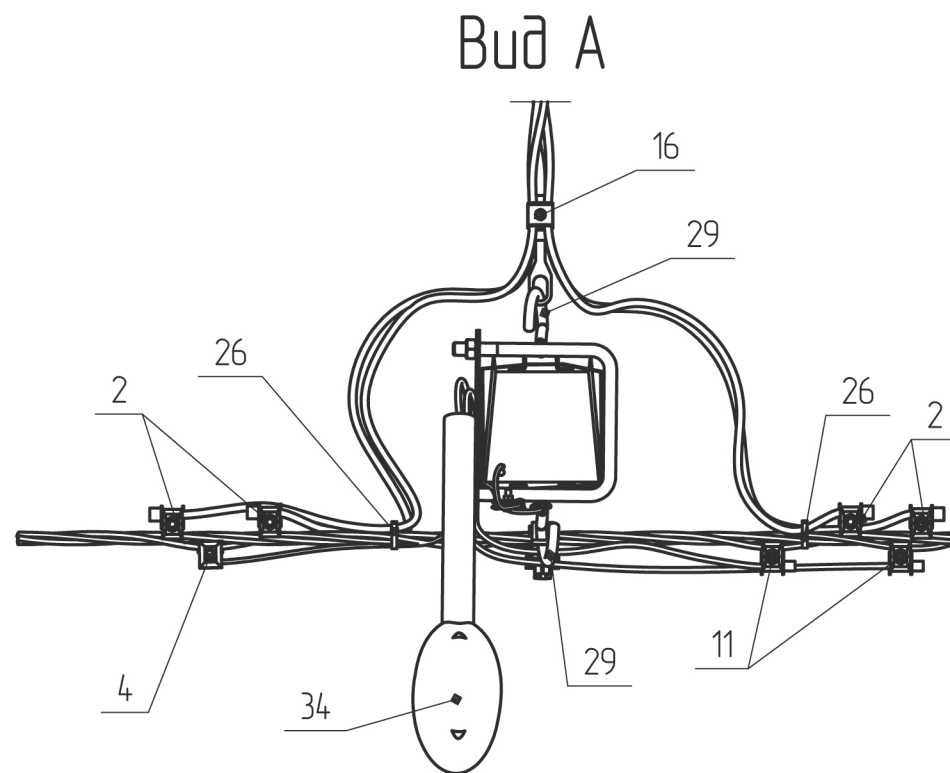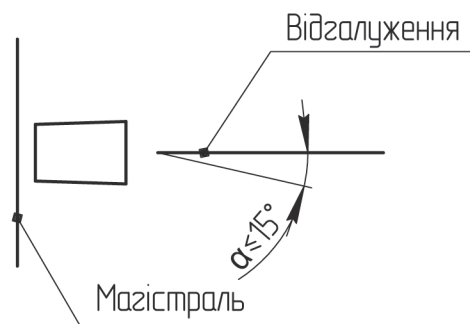

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од. кз	Примітка
Залізобетонні елементи:					
CB		Стойка []	1		
Сталеві конструкції:					
29	SICAME	Гак універсальний CSC 16uz	2	1.0	
34	ТУ 34-27-10930-85	Ліхтар вуличного освітлення	1	8.0	
36	SICAME	Бандажна стрічка IF 207, L=2 п.м.	1	0.24	
37	SICAME	Скріпа CF 20	2	0.01	
3П	ГОСТ839-80	Провід А16, L=1.5 п.м.	1	0.08	
Всього на опорі, кг				10.34	
Лінійна арматура:					
1	ТУ У 340013044.1031-96	Затискач плашковий ПС-1-1	1	0.17	
2	SICAME	Затискач проколюючий абонентський ТТД 151	4	0.11	
4	SICAME	Затискач для повторних заземлень ТНД 151	1	0.11	
11	SICAME	Затискач проколюючий ліхтарний ТТД 051	2	0.08	
16	SICAME	Затискач натяжний GUKp4	1	0.19	
21	SICAME	Затискач підтримуючий магістральний PSP 122	1	0.34	
26	SICAME	Хомут ССД 9-62	2	0.03	

202.2н/7-4

Прив'язаний					
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
ГП		Власюк			
Н.контр.		Галюк			
Перевір.		Борисенко			
Розроб.		Бовенко			
Інв. №					

Відгалужувальна проміжна опора
для лінії освітлення
ВП1(1х _____)-10

Стадія	Аркш.	Аркшів
РП	1	1
ВП НТЦЕ ДП НЕК "УКРЕНЕРГО" Київ		