

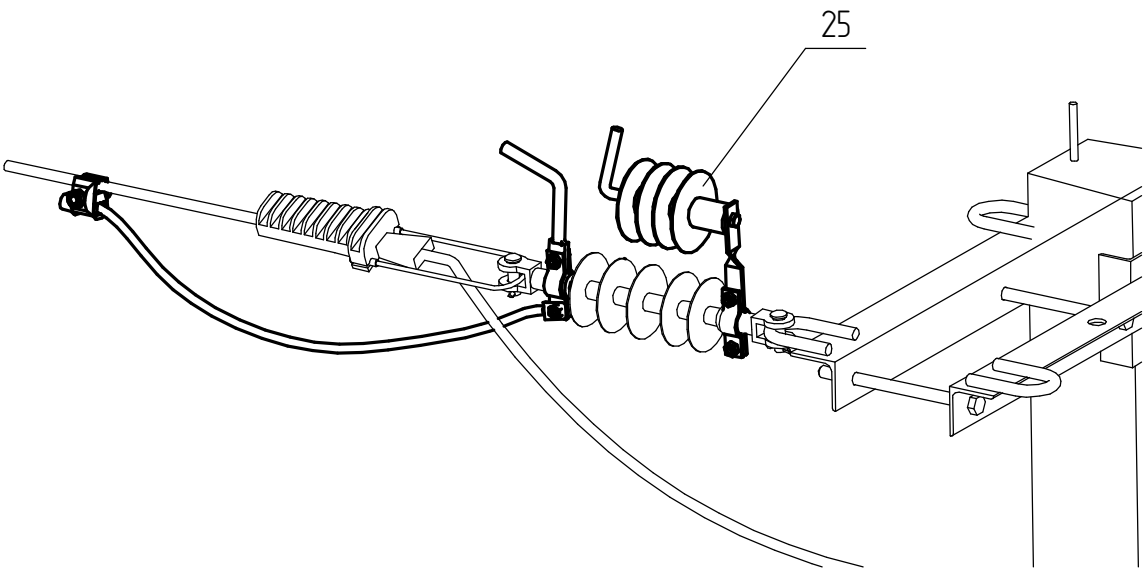


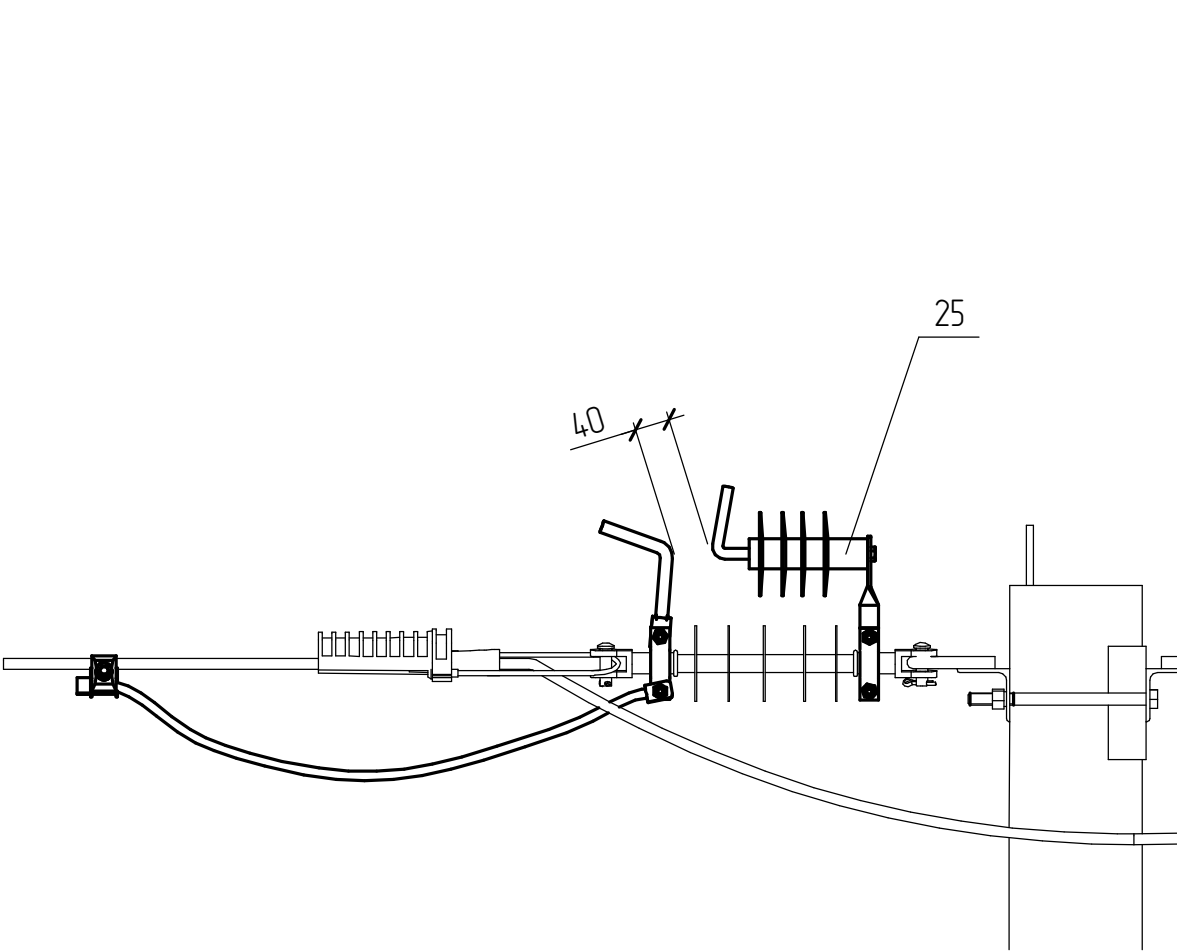

Комплект захисту П/ІЗ від атмосферних перенапруг AZIC 150u поз. 25

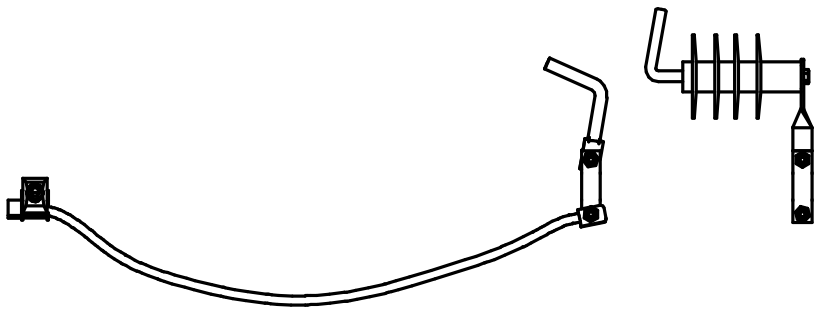

Креслення розглядати разом з кресленням будівельного рішення опори розділ 180.2н/3.
Встановлюється на кожну опору на одну з фаз з чергуванням.
В специфікації основного будівельного рішення в розділі "Додаткове обладнання" вказується тип ЗА.
В примітках уточнюється фаза на яку встановлюється ЗА

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од. кз	Примітка
25	SICAME	Лінійна арматура: Захисний апарат П/ІЗ AZIC 150u	1	2,15	
180.2н/4-01					
Прив'язаний		Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.
		ГІП		Власюк	
		Н.контр.		Галюк	
		Перевір.		Борисенко	
		Розроб.		Скворцова	
Інв. №					
Встановлення ЗА AZIC 150u на натяжний ізолятор PSI15CC			Стадія РП	Аркцш 1	Аркцшів 1
			ВП НТЦЕ ДП НЕК „УКРЕНЕРГО” Київ		