
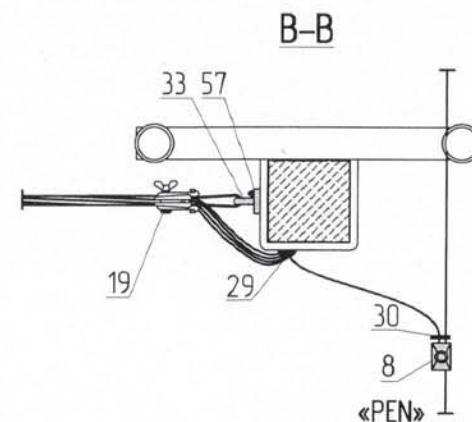
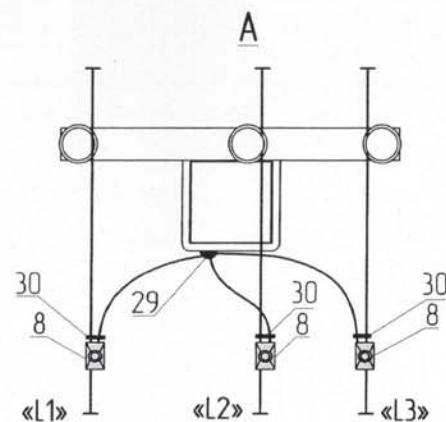


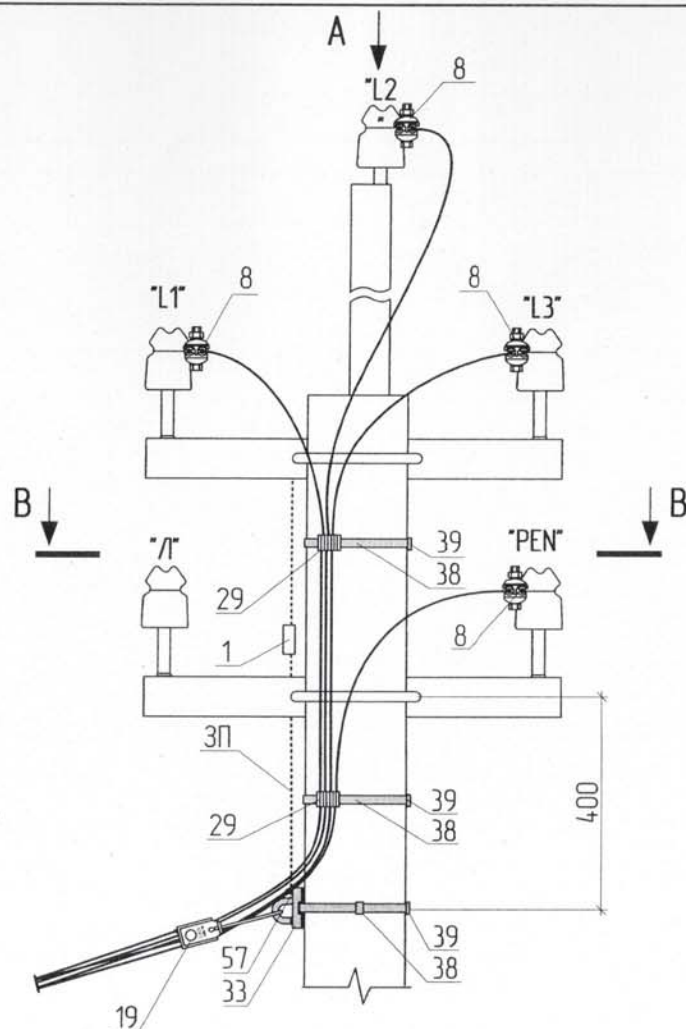

Прив'язаний

Інв.№

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк	Маса одкз	Примітка
Сталеві елементи					
33	SICAME	Гак для відгалужень CST 12	1	0,29	
38	SICAME	Бандажна стрічка ІФ 207, м	4	0,12 на м.д.	
39	SICAME	Скрипа CF 20	3	0,09	
3П	ГОСТ839-80	Провід А16, м	1	0,045 на м.п.	
Лінійна арматура					
1	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	1	0,06	
8	SICAME	Затискач односторонньо-проколюючий абонентський NTD 151	4	0,1	25-95 мм ²
19	SICAME	Затискач натяжний абонентський для трифазних відгалужень GUKd4	1	0,16	4x16-35 мм ²
29	SICAME	Утримувач для кабелів ВІС 1530	2	0,01	
30	SICAME	Хомут ССД 9-62	4	0,04	
57	ГОСТ 9581-80*	Наконечник 16-8-5,4А	1	0,01	

1. В специфікації не враховані елементи опор від яких здійснюється відгалуження.

2. Заземлювальний провідник ЗП приєднати до існуючого ланцюга заземлення опори за допомогою затискача (поз.1).

3. Якщо приєднання потребує захист від перенапруги (див. ПУЕ п.п. 2.4.40), необхідно до специфікації додати поз. 8 «Затискач односторонньо-проколюючий абонентський NTD 151» та поз. 26 «ОПН з індикатором пробоя Protect 28» в кількості по 1 шт на кожну фазу цього приєднання.

2023Н/4-02

Зм.	Кіл.	Арк. № док.	Підпис	Дата
Г.І.П.		Янцук		
Гол. спец.		Салун		
Розробив		Примачок		
Н.контр.		Салун		

Трифазне абонентське відгалуження
П/Л 0,38 кВ від П/Л 0,38 кВ
на опорі АВН-Т1

Стадія	Аркцш	Аркцшв
Р	1	1
ПрАТ „ПВНДКІ „УКРЗАХІДЕНЕРГПРОЕКТ“		