

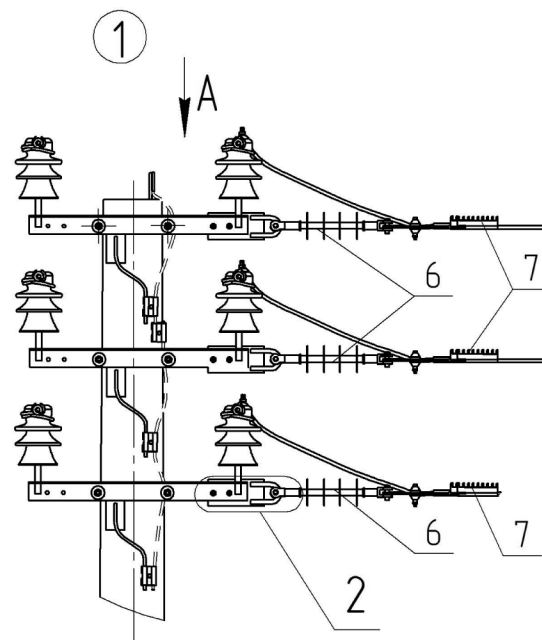


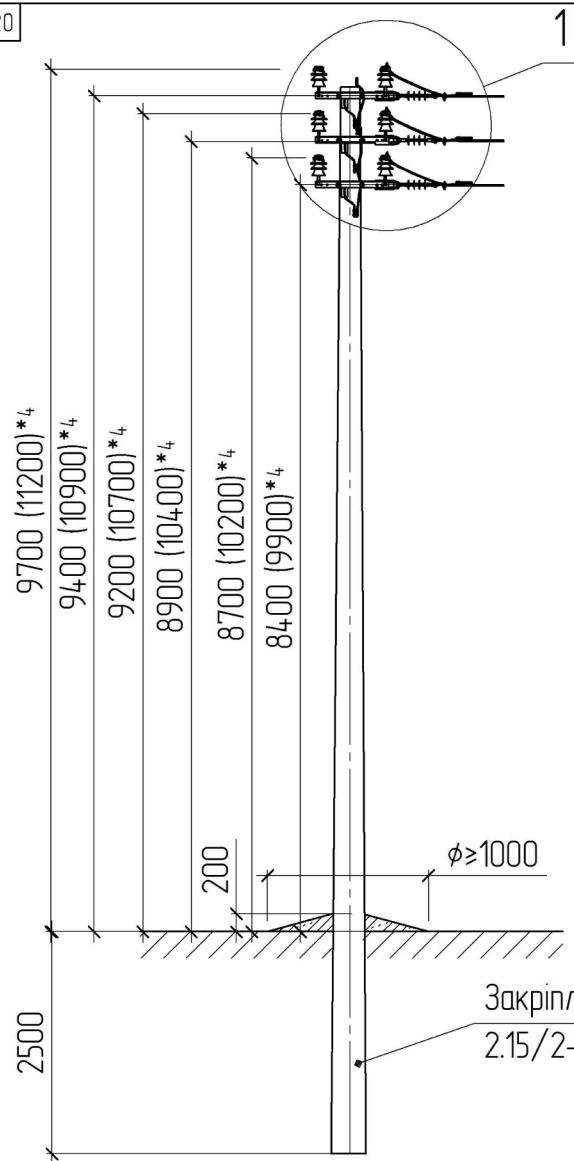

Вид А

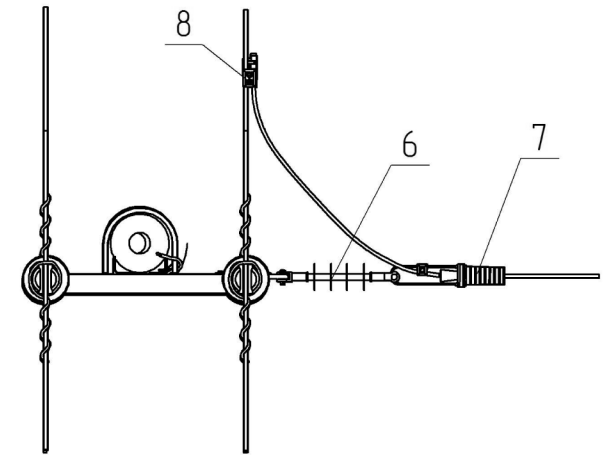

2

ГОСТ 5264-80-Н1-5

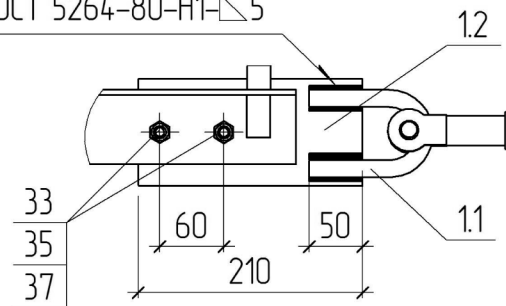

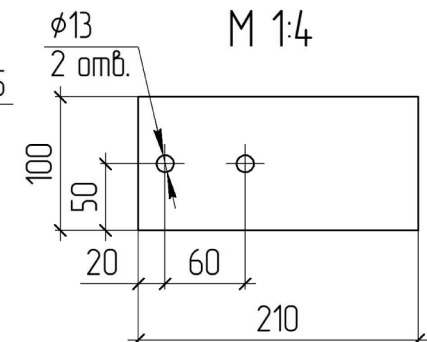
Поз 1.1
М 1:4Поз 1.2
М 1:4

Схема встановлення опори

Проміжна опора

з відгалуженням УВ

 $L \leq 20$ м

Відгалуження *9

Анкерна
опора *7

Коло П/3 10 кВ

Зварні шви варити електродом Е42 ГОСТ 9467-75. Висота шва 5 мм.

Креслення читати разом з кресленням 2.15/3-01, [02]

*1 Тип арматури залежить від перерізу проводу магістралі (див 2.15/5)

*4 Значення у дужках наведені для опори зі стояком СК135

*7 Замість анкерної опори може бути розташоване КТПГС або камера КРУН з повітряним вводом. В цьому випадку в прогані відгалуження не повинно бути проїзду

*9 Довжина відгалуження не більше 20 метрів, тягіння відгалуження Т_{мах} не більше 1 кН

2.15/3-09

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
ГП		Жураб'юв			1.03
Н.контр.		Блінов			3.03
Перевір.		Меркоман			2.03
Розроб.		Іщук			4.03
Інв. №					


Улаштування відгалуження
від проміжної опори
УВ(2.15)

Стадія	Аркцш	Аркцшів
РП	1	2
НВП ТОВ „ЕНЕРГОЛІГА“		

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

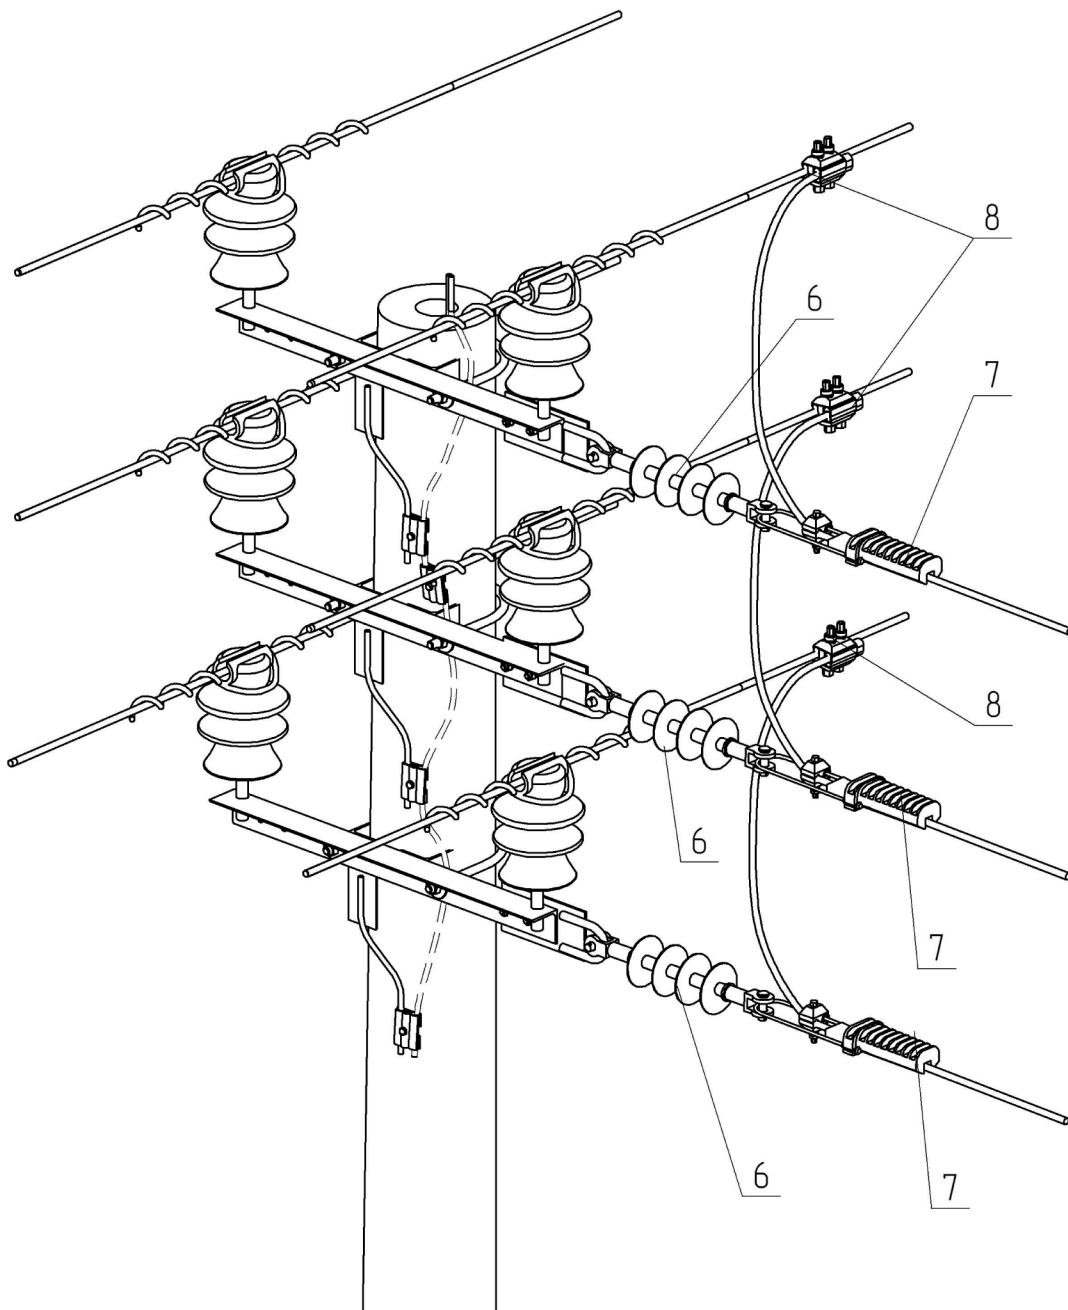

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од. кг	Примітка
Сталеві конструкції:					
1.1		Круг $\phi 16$ ГОСТ 2590-88 С245 ГОСТ 27772-88 L=260	3	0.4	
1.2		Полоса 5x100 ДСТУ 4747:2007 L=210	3	0.44	
33	ДСТУ ГОСТ 7798:2008	Болт 12x28	6	0.03	
35	ДСТУ ГОСТ 5915:2008	Гайка M12	6	0.02	
37	ГОСТ 11371-78	Шайба 12	6	0.01	
	Всього на опорі, кг			2.8	
Лінійна арматура:					
6	SICAME	Ізолятор натяжний PSI15CE	3	1.335	
7 *1	SICAME	Затискач натяжний PA2870 P *6	3	0.765	50-70 мм ²
		Затискач натяжний PA28120 P *6		1.18	95-120 мм ²
8	SICAME	Затискач проколюючий TTDC28401 FBA	3	0.38	50-120 мм ²
Додаткове обладнання					

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
-----	--------	------	--------	--------	------

2.15/3-09

Арк.

2

Інв. № ориг.

Підпис і дата

Зам. інв. №