




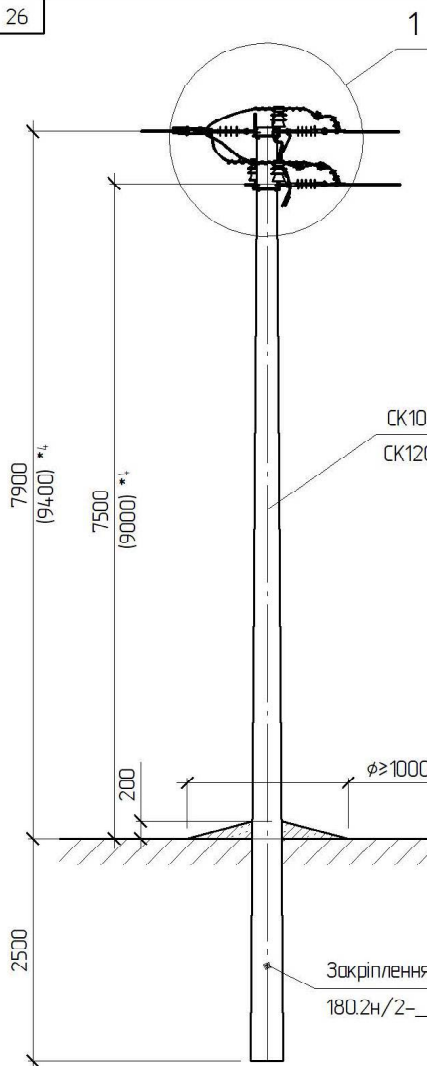




Схема встановлення опори

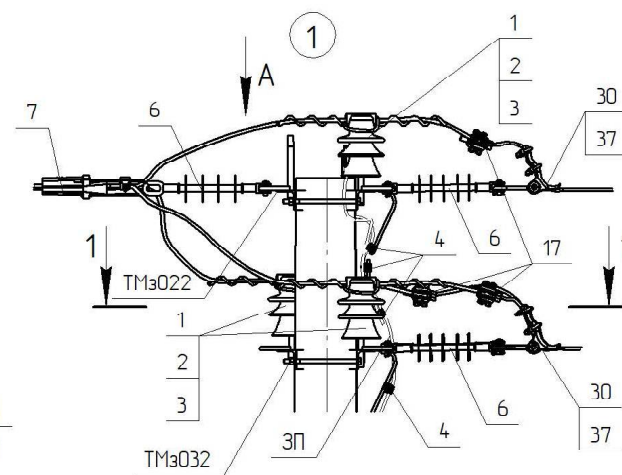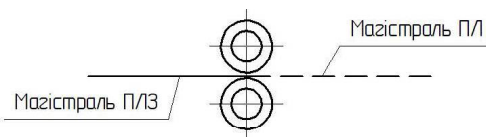

Вид А

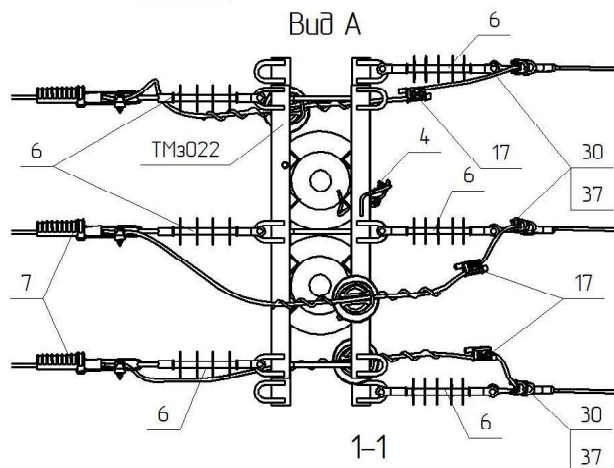

1-1

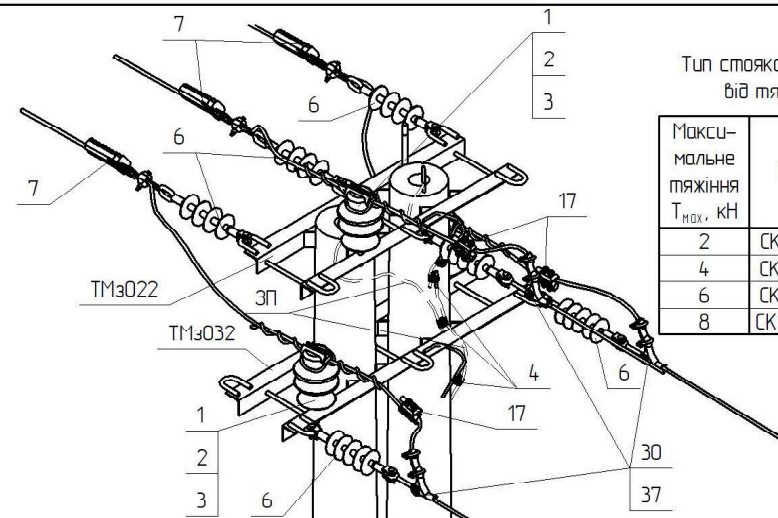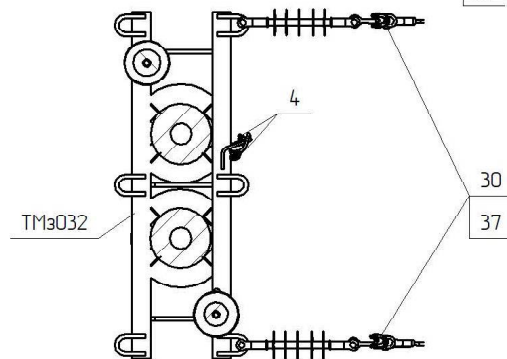Тип стійки в залежності від тяжіння T_{max}

Максимальне тяжіння T_{max} , кН	Марка стійки	
2	СК105-5	СК120-6
4	СК105-8	СК120-10
6	СК105-8	СК120-10
8	СК105-10	СК120-12

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од. кз	Примітка
		Залізобетонні елементи:			
СК105-[]	ТУ У.В.2.6.0249543-35-95	Стижок СК105-[]	2	1580	
СК120-[]	ТУ У.В.2.6.0249543-35-95	Стойка СК120-[]		1800	
		Сталеві конструкції:			
ТМз022	180.2н./5-17	Траверса ТМз022	1	20,05	
ТМз032	180.2н./5-20	Траверса ТМз032	1	22,2	
ЗП	ДСТУ 4738:2007 ISO 1461:2009	Ст. круг φ10 В2 з цинковим покриттям, L=2 м.	1	1,24	
	Всього на опору, кз			43,49	
		Лінійна арматура:			
1	SICAME	Ізолятор ШФ20-Г1	3	3,8	
2	ТУ 35-2036-90	Кліпачок К-6	3	0,03	
3 *1	SICAME	В'язка спіральна діелектрична PLDT2 R	3	0,18	50-70 мм²
		В'язка спіральна діелектрична PLDT3 R		0,185	95-120 мм²
4	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	5	0,055	
6	SICAME	Ізолятор натяжний PSI15CC	6	1,34	
7 *1	SICAME	Затискач натяжний PA2870	3	0,54	50-70 мм²
		Затискач натяжний PA28120		0,82	95-120 мм²
17 *1	SICAME	Затискач односторонньо прокованувач NTDC28/01	3	0,39	50-120 мм²
30	SICAME	Затискач натяжний AD 15 AL	3	0,5	
37	ТУ У 34.00130441-007-95	Ланка проміжна вивернута ПРВ-7-1	3	0,43	
		Додаткове обладнання			
-	180.2н./4-01	Захисний апарат П/ІЗ ASIC 150и	1	2,1	
-	180.2н./4-03 (04)	Встановлення обмежувача перенапруг ОПН	1	25	

180.2н/3-23

Прив'язаний

Інв. №

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
ГІП					
Н.контр.					
Перевір.					
Розроб.					

Перехідна анкерна опора
ПА10-1/2хСК105-[]-1
ПА10-1/2хСК120-[]-1

Стойка	Аркуш	Аркушів
РП	1	1
ВП НТЦЕ ДП НЕК „УКРЕНЕРГО” Київ		

*1 Тип арматури залежить від перерізу проводу магістралі, вид 180.2н/6

*4 Значення у дужках наведені для опори зі стійкою СК120-[]