

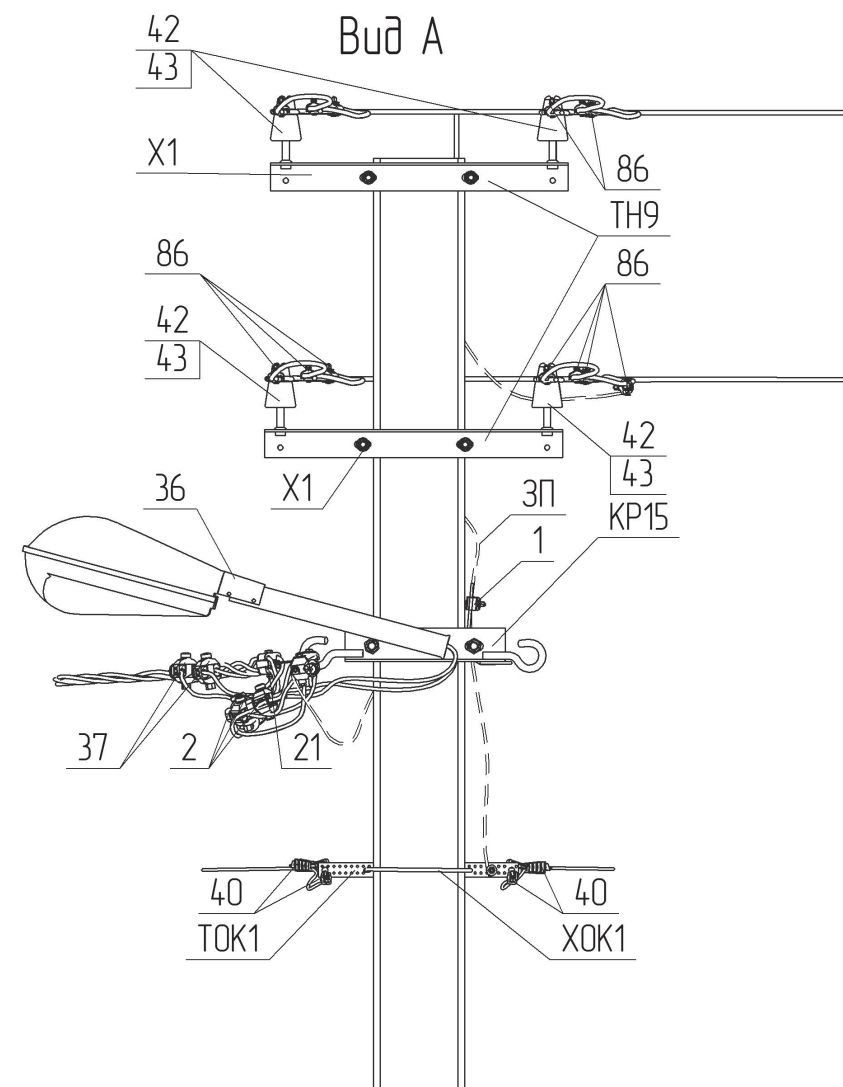




					1.17/2-16				
Прив'язаний					Кутова анкерна опора				
Зм. Кільк. Арк. № док. Підпис Дата					Стадія Аркцш Аркцшів				
ГП Жиральов 10.02					РП 1 2				
Н.контр. Бінод 08.02					КА1н(1хСВ105-5)-2+/10.А(П/Л.КА1)+В0/13.А2				
Перевір. Меркотан 09.02									
Розроб. Іщук 08.02									
Ін. №					 НВП ТОВ „ЕНЕРГОЛІГА”				

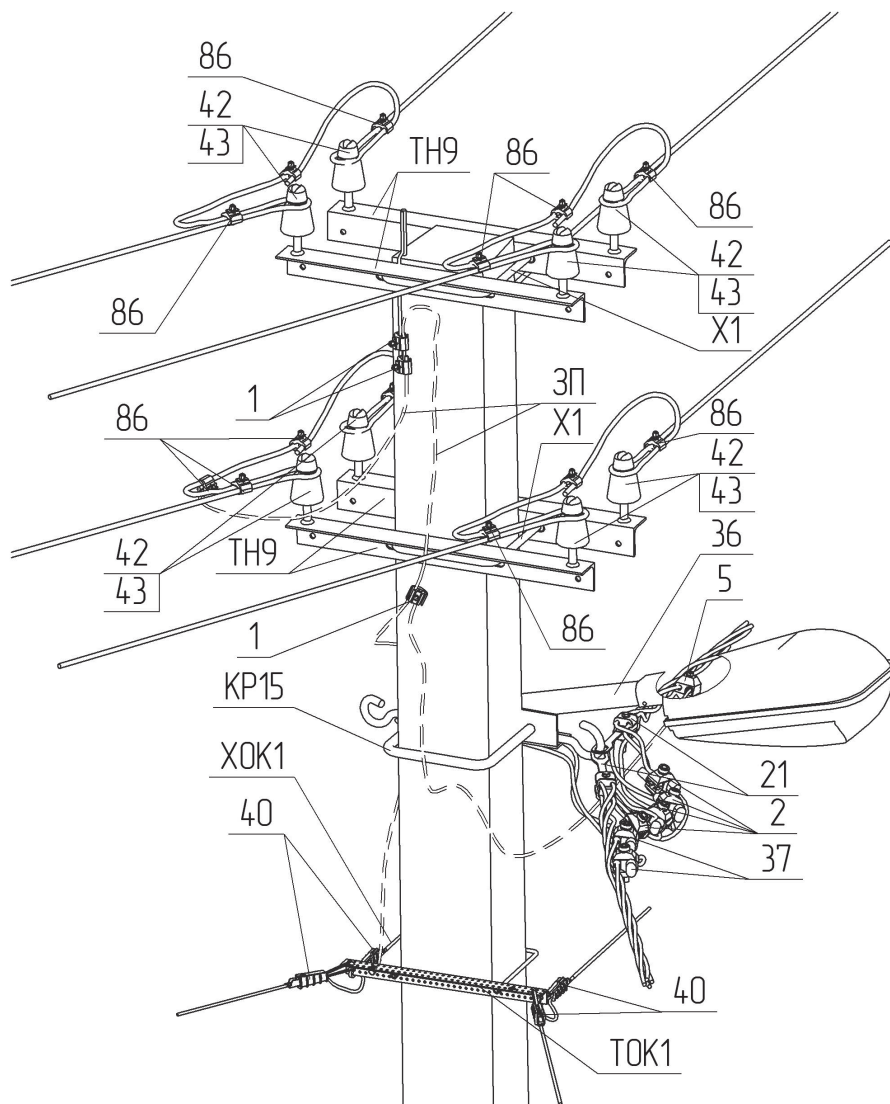

Можливі комбінації сумісного
підвищення на опорі

Кількість кІЛ ПІ 0,38 кВ	Кількість кІЛ ПІІ 0,38 кВ	Кількість кІЛ освітлення	Кількість кІЛ ВО/ІЗ
1	0	1	≤2
1	1	0	≤2

Прив'язаний			
Ін. №			

Поз.	Позначення	Найменування	Кількість	Маса од. кз	Примітка
Залізобетонні елементи:					
СВ	ТУ У В.2.6-0013997.003-94	Стойка СВ105-5	1	1180	
Арматура для мостролі ПВ-0,38 кВ з неізолюваним проводом					
ТН9	117/3-03	Траверса ТН9	4	3,67	
X1	180.2н/5-28	Хомут X1	2	1,3	
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0.5 п.м.	3	0,03	
1	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	4	0,055	
42	ОСТ 34-13-939-87	Ізолятор ТФ-20	8	0,43	
43	ГОСТ 18380-80	Ковпачок К-5	8	0,01	
86**	SICAME	Затискач плашковий PGA 101 GCFM	13	0,06	16-70 мм ²
		Затискач плашковий PGA 402 GCFM		0,14	95-120 мм ²
Доповнення при підвісці лінії освітлення ЛО***					
КР15	117/3-01	Кронштейн КР15	1	5,14	
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0.5 п.м.	2	0,03	
1	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	2	0,055	
2	SICAME	Затискач проколюючий абонентський TTD 151 NEO	4	0,11	
5	SICAME	Затискач для повторних заземлень TND 151	1	0,18	
21	SICAME	Затискач натяжний GUKp4	2	0,20	
36	ГОСТ 17677-82	Ліхтар вуличного освітлення	1	8	
37	SICAME	Затискач проколюючий ліхтарний TTD 051	2	0,075	
Доповнення при підвісці двох/чотирьох кіл волоконно оптичних ліній зв'язку ВО/ІЗ					
			2 кола		
ТОК1	202.3н/5-04	Траверса ТОК1	1	0,56	
ХОК1	202.3н/5-07	Хомут ХОК1	1	0,28	
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0.5 п.м.	1	0,03	
1	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	1	0,055	
40	SICAME	Затискач для ВО/ІЗ PAB FO 160 D3-6	4	0,08	
1.17/2-16					
Зм	Кільк	Арк	№арк	Підпис	Дата
					Арк.
					2