
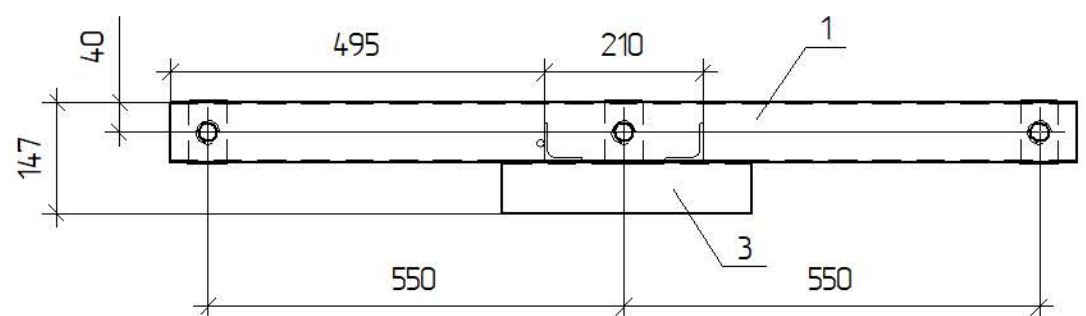
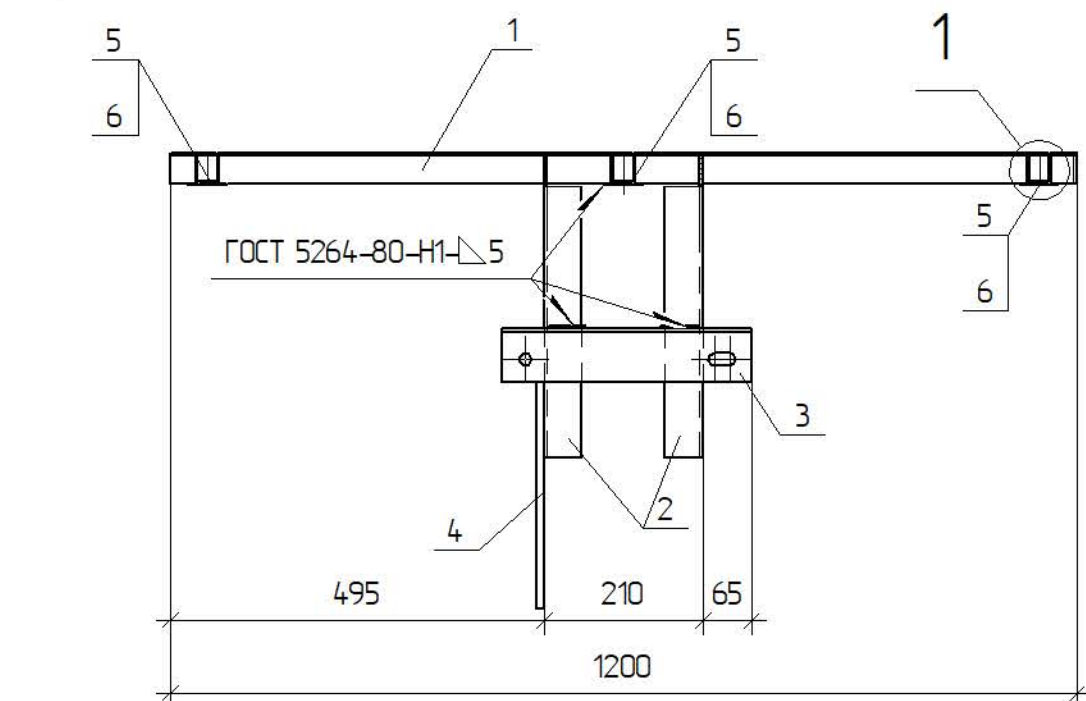
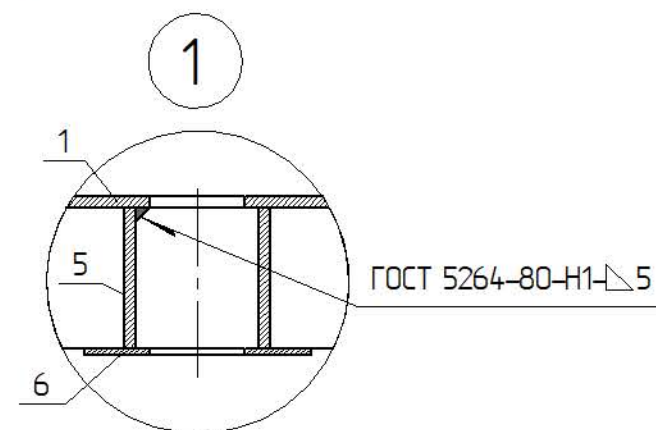
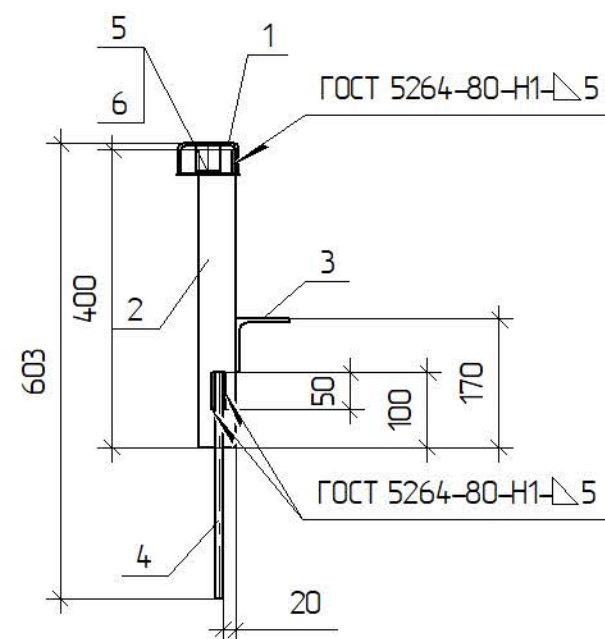
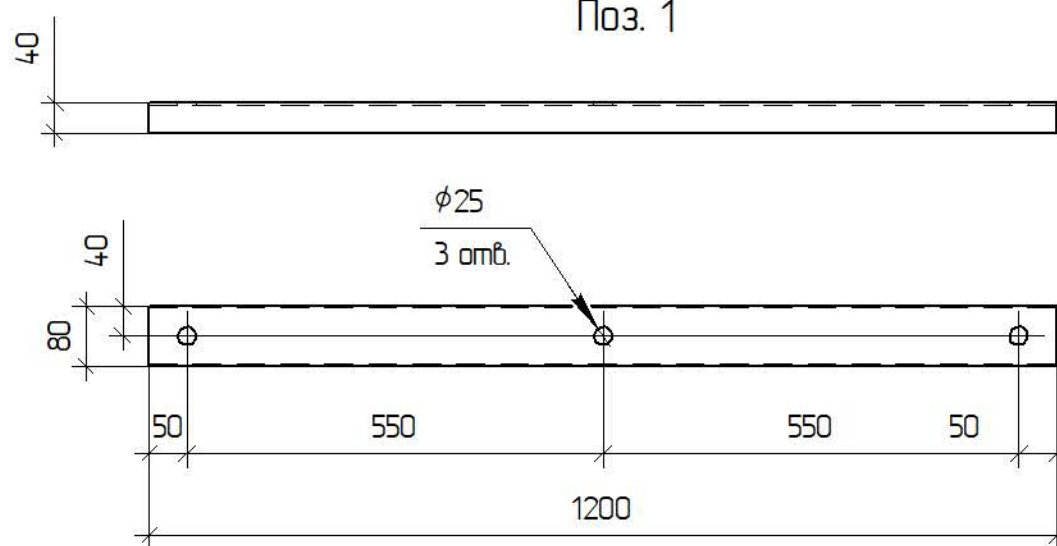
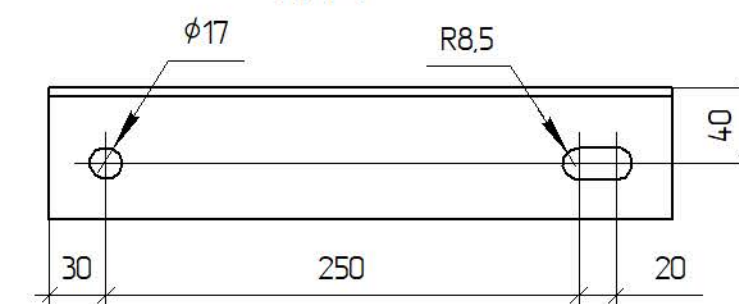


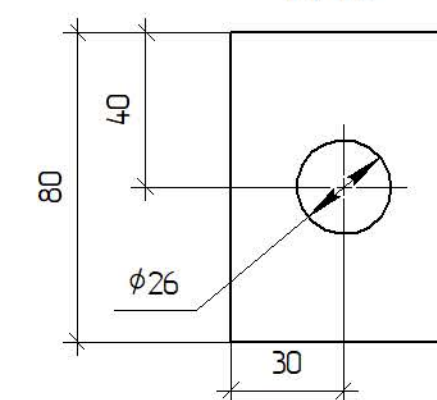

Поз. 1

Поз 3
М 1:4Поз 6
М 1:2

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Примітка
Деталі				
1		Швелер 8 ДСТУ 3436-96 С245 ГОСТ 27772-88 L=1200	1	4.29 кг
2		Кутник 50x5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=400	2	138 кг
3		Кутник 70x5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=330	1	152 кг
4		Круг φ10 ГОСТ 2590-88 С245 ГОСТ 27772-88 L=400	1	0.25 кг
5		Труба 32 ГОСТ 3262-75 L=35*	3	0.09 кг
6		Полоса 2x80 ГОСТ 3262-75 L=60	3	0.05 кг

3.17/5-01

Прив'язаний

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
ГП		Журавльов			
Н.контр.		Мельник			
Перевір.		Меркотан			
Розроб.		Іщук			

Інв. №

*Розмір залежить від розміру швелера.

Зварні шви варити електродам Е42 ГОСТ 9467-75. Висота шва 5 мм.

Траверса
гарячеоцинкована
ТМз210

Стадія	Маса	Масштаб
Р	9,2	1:10
Аркуш		Аркушів 1
 НВП ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА"		

Інв. № ориг.	Підпис і дата	Зам. інв. №