
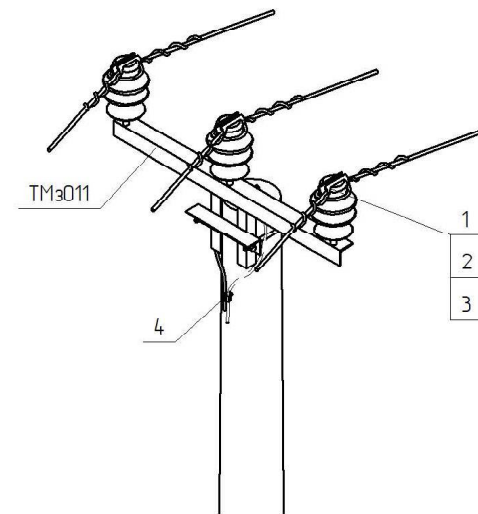
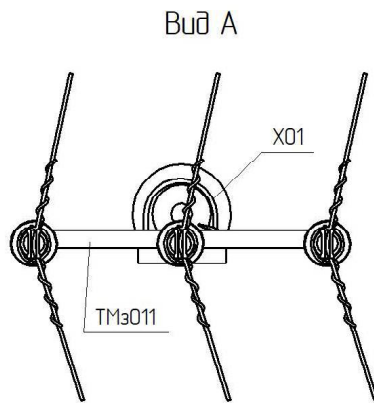
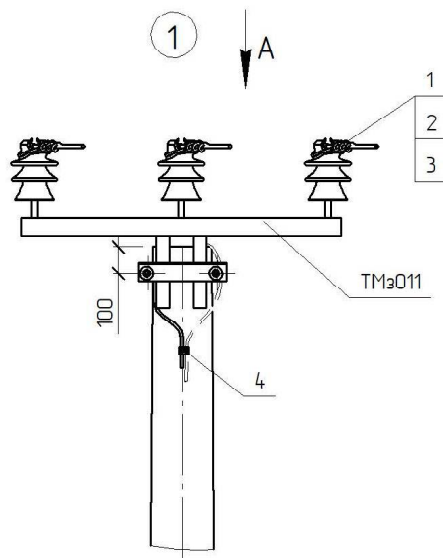


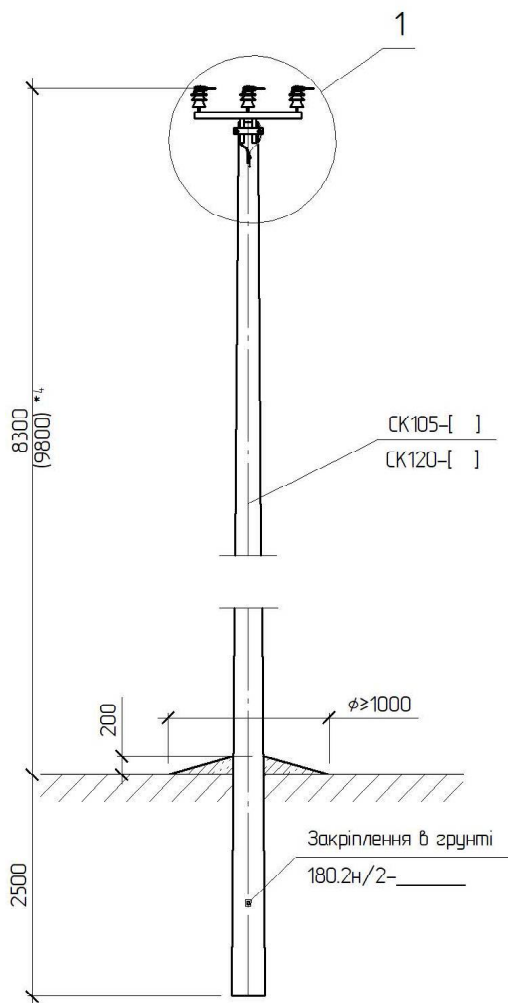

Тип стаяка в залежності від тяжіння  $T_{\max}$

| Максимальне тяжіння $T_{\max}$ , кН | Марка стаяка |          |
|-------------------------------------|--------------|----------|
| 2                                   | СК105-8      | СК120-10 |
| 4                                   | СК105-8      | СК120-10 |
| 6                                   | СК105-10     | СК120-12 |
| 8                                   | СК105-10     | СК120-12 |

| Поз.      | Позначення               | Найменування                           | Кільк. | Маса од. кг | Примітка   |
|-----------|--------------------------|----------------------------------------|--------|-------------|------------|
|           |                          | Залізобетонні елементи:                |        |             |            |
| СК105-[ ] | ТУ.У.В.2.6.0249543-35-95 | Стаяк СК105-[ ]                        | 1      | 1580        |            |
| СК120-[ ] | ТУ.У.В.2.6.0249543-35-95 | Стаяк СК120-[ ]                        |        | 1800        |            |
|           |                          | Сталеві конструкції:                   |        |             |            |
| ТМз011    | 180.2н./5-14             | Траверса ТМз011                        | 1      | 11,05       |            |
| Х01       | 180.2н./5-29             | Хомут Х01                              | 1      | 1,3         |            |
|           |                          |                                        |        |             |            |
|           | Всього на опорі, кг      |                                        |        | 12,35       |            |
|           |                          | Лінійна арматура:                      |        |             |            |
| 1         | SICAME                   | Ізолятор ШФ20-Г1                       | 3      | 3,8         |            |
| 2         | ТУ 35-2036-90            | Каблчак К-6                            | 3      | 0,03        |            |
| 3 *1      | SICAME                   | В'язка спіральна діелектрична PLDT2 R  | 3      | 0,18        | 50-70 мм²  |
|           |                          | В'язка спіральна діелектрична PLDT3 R  |        | 0,185       | 95-120 мм² |
| 4         | SICAME                   | Затискач плашковий PGA 101             | 1      | 0,055       |            |
|           | Додаткове обладнання     |                                        |        |             |            |
| -         | 180.2н/4-02              | Захисний апарат П/ІЗ ASICS 150и        | 1      | 2,1         |            |
| -         | 180.2н/4-03 (04)         | Встановлення обмежувача перенапруг ОПН | 1      | 25          |            |
|           |                          |                                        |        |             |            |

|                                                                         |        |           |        |                                                                                       |       |                                       |       |         |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|---------|
| 1                                                                       | -      | Зам.      | 10-1   |                                                                                       | 02.19 | 180.2н/3-07                           |       |         |
| Зм.                                                                     | Кільк. | Арк.      | № док. | Підпис                                                                                | Дата  | Стадія                                | Аркуш | Аркушів |
| ГІП                                                                     |        | Власюк    |        |  |       | РП                                    | 1     | 1       |
| Н.контр.                                                                |        | Галюк     |        |  |       |                                       |       |         |
| Перевір.                                                                |        | Борисенко |        |  |       |                                       |       |         |
| Розроб.                                                                 |        | Скворцова |        |  |       |                                       |       |         |
| Купити проміжну опору<br>КП10-1(1хСК105-[ ])-1<br>КП10-1(1хСК120-[ ])-1 |        |           |        |                                                                                       |       | ВП НТЦЕ<br>ДП НЕК „УКРЕНЕРГО”<br>Київ |       |         |

|             |  |  |  |
|-------------|--|--|--|
| Прив'язаний |  |  |  |
|             |  |  |  |
|             |  |  |  |
|             |  |  |  |
| Інв. №      |  |  |  |

\*1 Тип арматури залежить від перерізу проводу магістралі (див. 180.2н/6)

\*4 Значення у дужках наведені для опори зі стаяком СК120-[ ]

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № озв.