

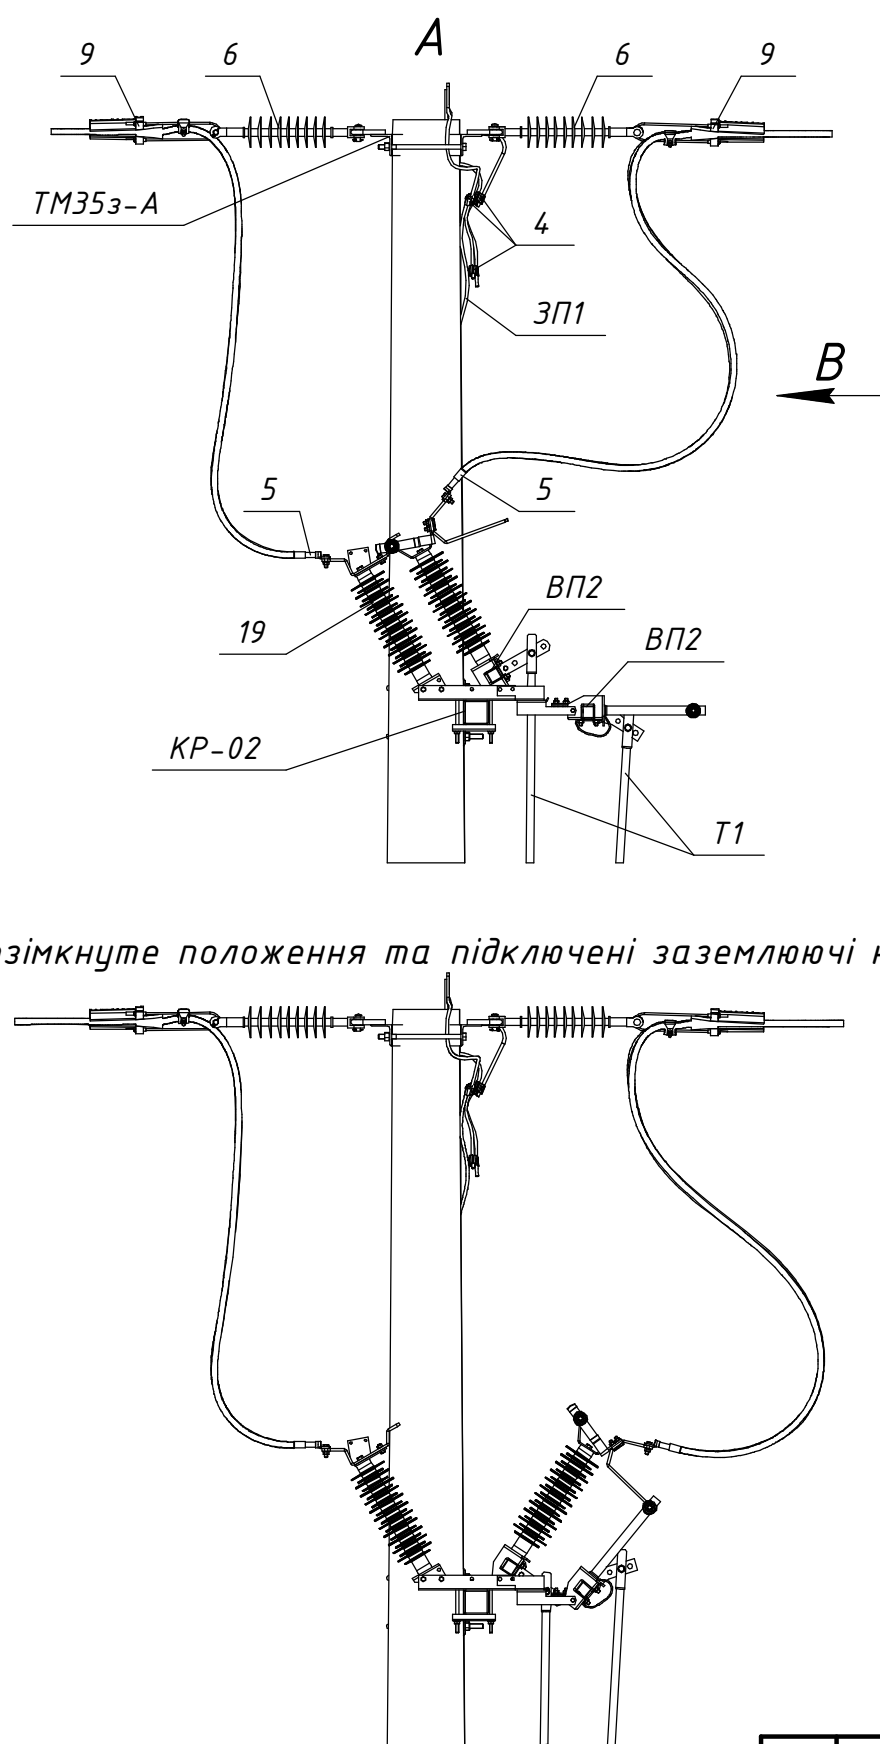




* Значення у дужках наведені для опори зі стояком СК135

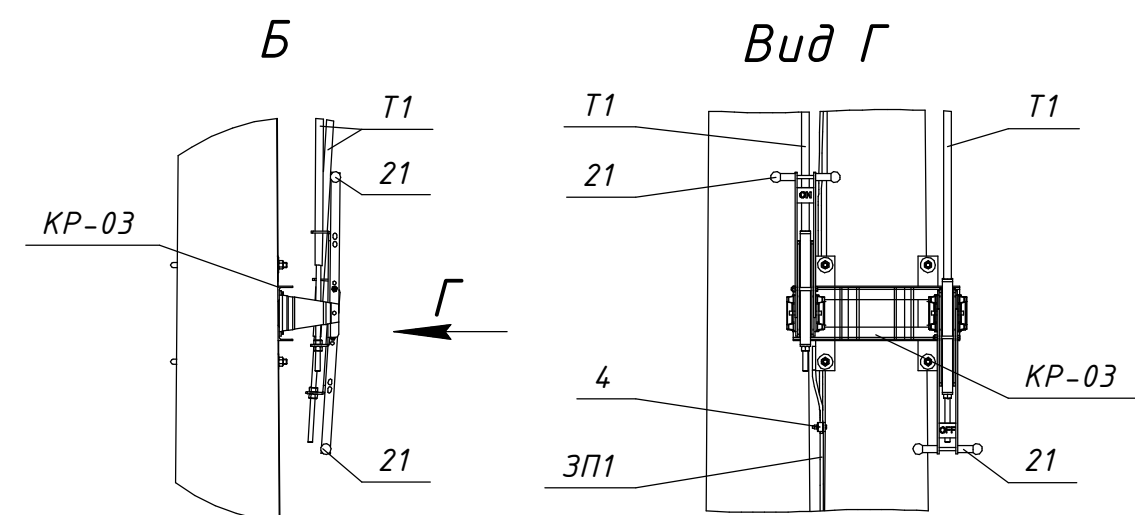

Розімкнуте положення та підключені заземлюючі ножі

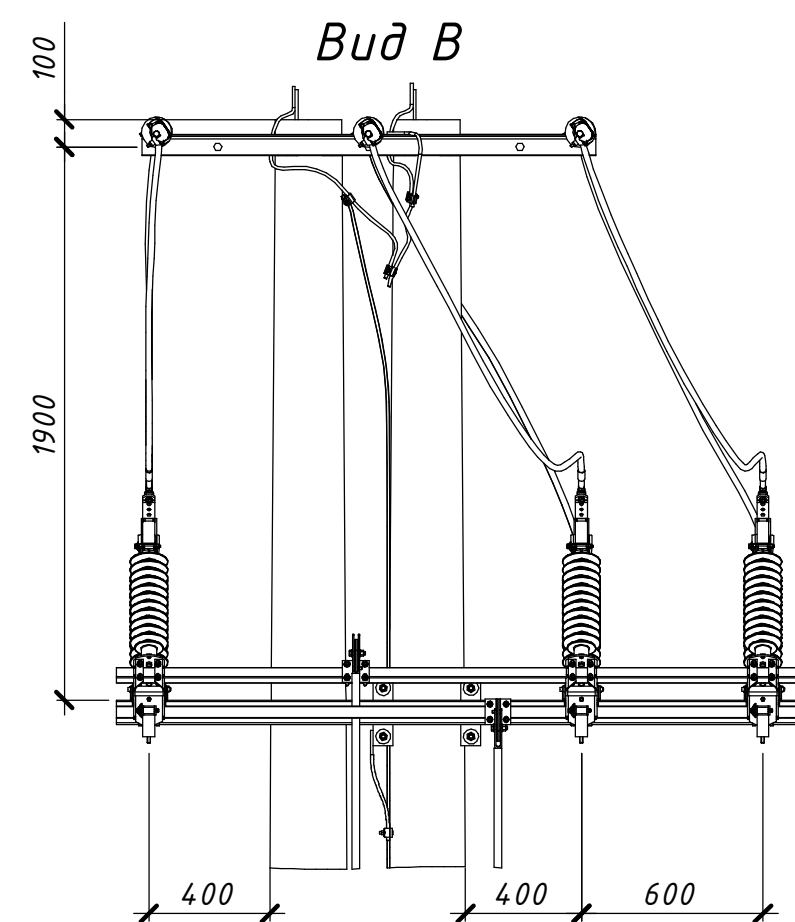

						19.22.A/1-03										
						Встановлення роз'єднувачів рублячого типу на опорах ЛЕП 35 кВ										
						Арх. №19.22.A										
						Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата					
Прив'язаний						Розробив		Ковальчук			06.22	Типові вузли встановлення роз'єднувачів на опорах ЛЕП 35 кВ		Стадія	Аркуш	Аркушів
						Перевірив		Ястреба			06.22			P	1	2
						Н.контр.		Мишко			06.22					
												Секціонування магістралі ПЛЗ-35 кВ. Встановлення роз'єднувача на анкерній опорі. Вузол АР35з-1			ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА" Київ 2022	
Інв. №						ГІП		Меркотан			06.22					

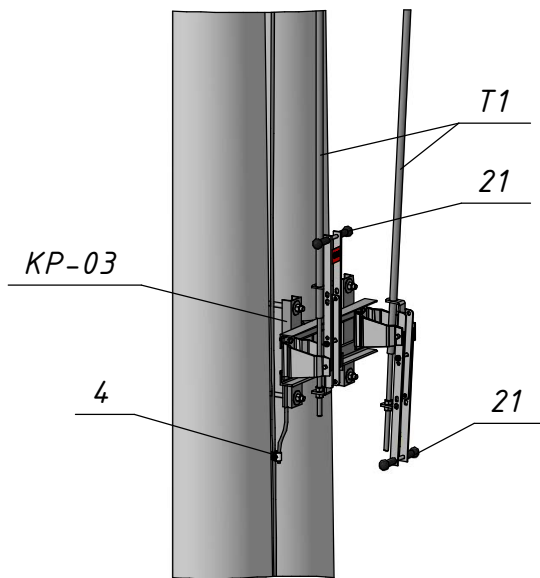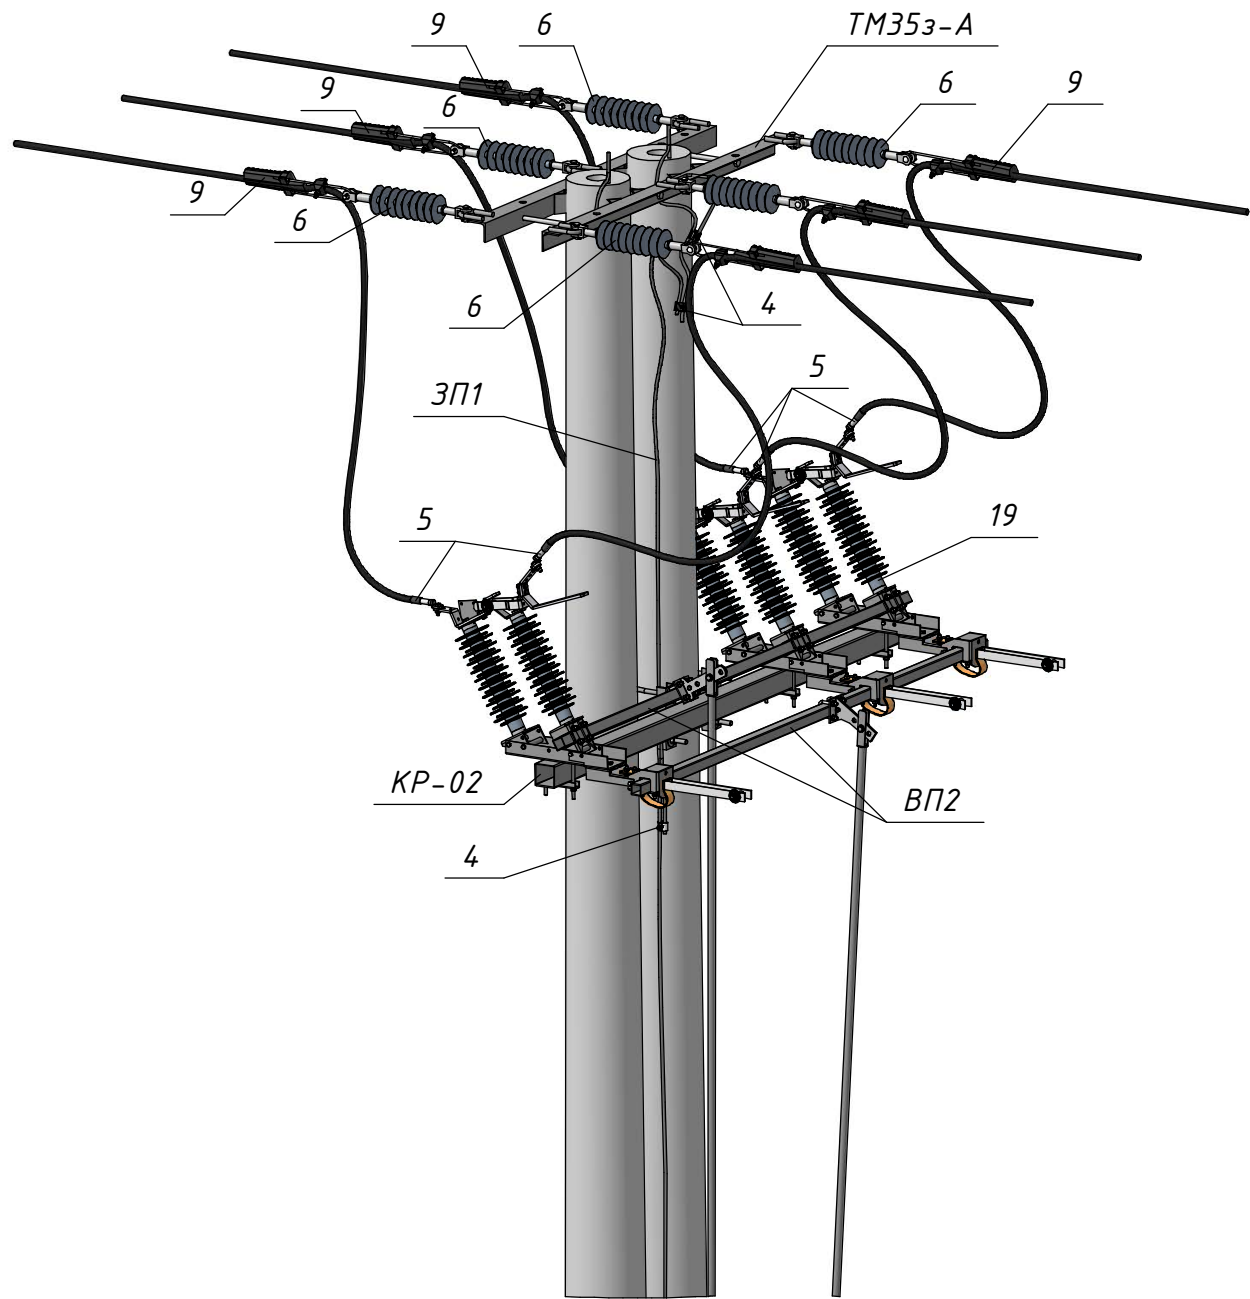

Поз.	Позначення (Виробник)	Найменування	Кільк.	Маса од. кг	Примітка
Залізобетонні елементи:					
СК120-[]	ТУ.У.В2.6.0249543-35-95	Стояк СК120-[]	2	1800	
СК135-[]	ТУ.У.В2.6.0249543-35-95	Стояк СК135-[]		1880	
Сталеві конструкції:					
ТМ353-А	1.19/6-07	Траверса ТМ353-А	1	22,81	
КР-02	19.22.А/КМ-02	Кронштейн КР-02	1	26,69	
КР-03	19.22.А/КМ-03	Кронштейн КР-03	1	12,08	
Т1	19.22.А/КМ-16	Тяга приводу Т1	2	□	6,5 м.
ВП2	19.22.А/КМ-17	Вал приводу ВП2	2	7,71	
ЗП1		Заземлювальний дрiт Ø10	15	0,62	м.п.
Лінійна арматура:					
4	PGA 101 (SICAME)	Затискач плашковий	5	0,055	
5	CNA ____ G 45 (SICAME)	Наконечник	6	0,19	
6	PSI 42 CC (SICAME)	Ізолятор натяжний	6	1,9	
9	PA 4595 P (SICAME)	Затискач натяжний	6	1,20	70-95 мм ²
	PA 45120 P (SICAME)			1,22	120 мм ²
Обладнання та матеріали:					
19	GDS-36/630-EB (SICAME)	Роз'єднувач трьохполюсний з заземлюючими ножами	1	77	
21	HM1 (SICAME)	Ручний привод	2	5	

Інв. № ориг.	Підпис і дата	Зам. інв. №