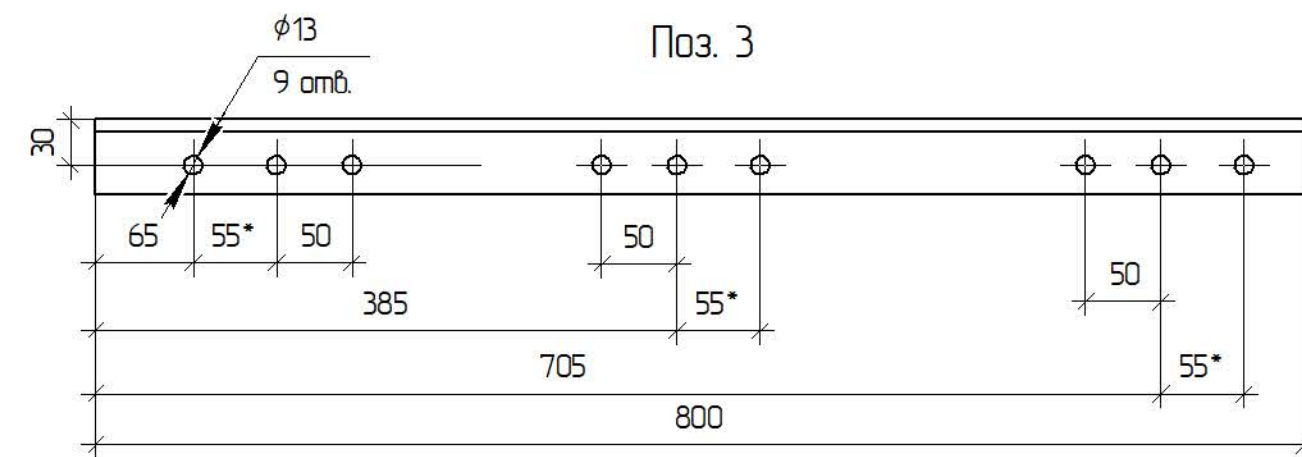
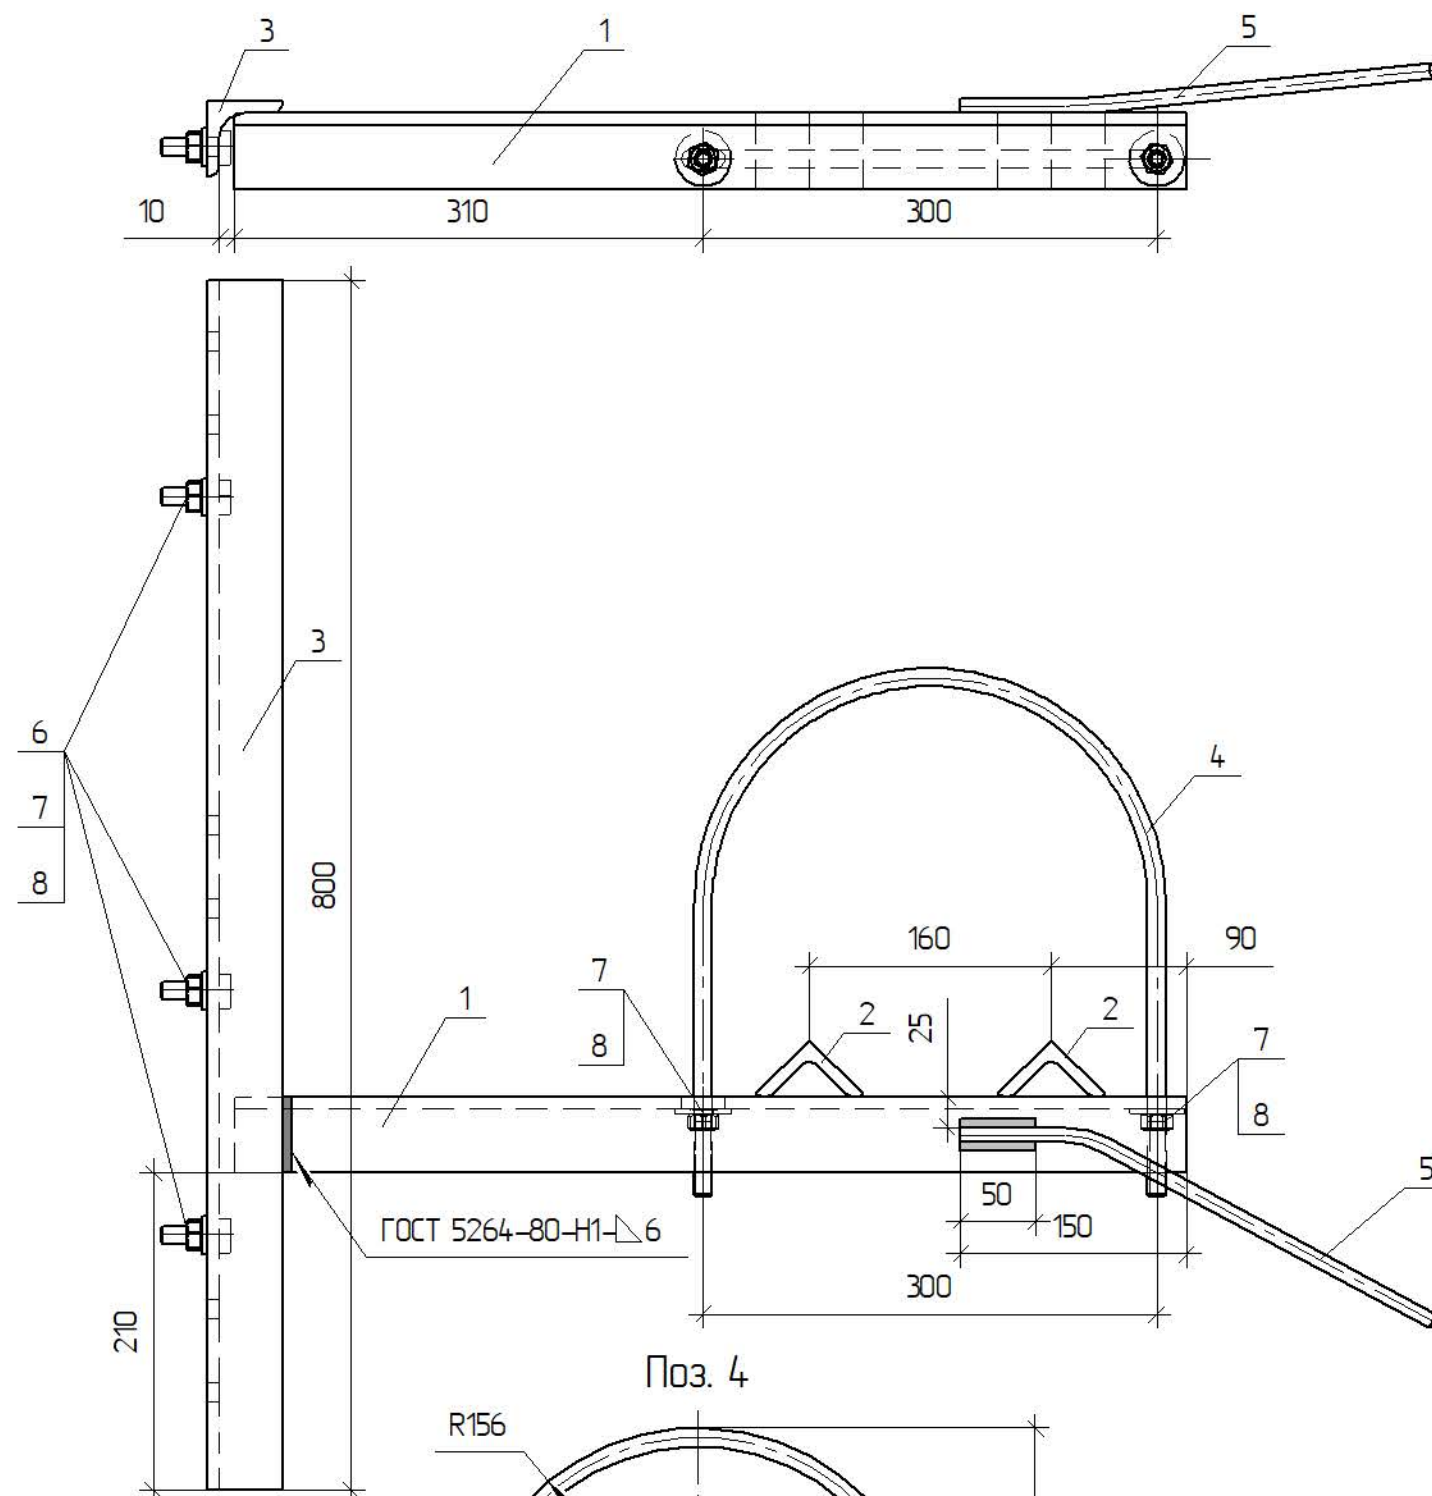



Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Примітка
<u>Деталі</u>				
1	Кутик	50x8 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=630	1	3,74 кг
2	Кутик	50x8 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=50	2	0,28 кг
3	Кутик	50x8 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=800	1	4,73 кг
4	Круг	Ø12 ДСТУ 4738:2007 С245 ГОСТ 27772-88 L=860	1	0,76 кг
5	Круг	Ø10 ДСТУ 4738:2007 С245 ГОСТ 27772-88 L=400	1	0,25 кг
<u>Стандартні вироби</u>				
6	Болт	M12x40 ДСТУ ГОСТ 7798:2008	3	0,05 кг
7	Гайка	M12 ДСТУ ГОСТ 5915:2008	5	0,02 кг
8	Шайба	12 ГОСТ 6958-78	5	0,01 кг

Інв. № ориг.	Підпис і дата	Зам. інв. №

Болти М12 приварити.

Зварні шви варити електродам Е42 ГОСТ 9467-75. Висота шва 6 мм.

*Розмір залежить від розміру утримувача для кабелю BS 35-50.

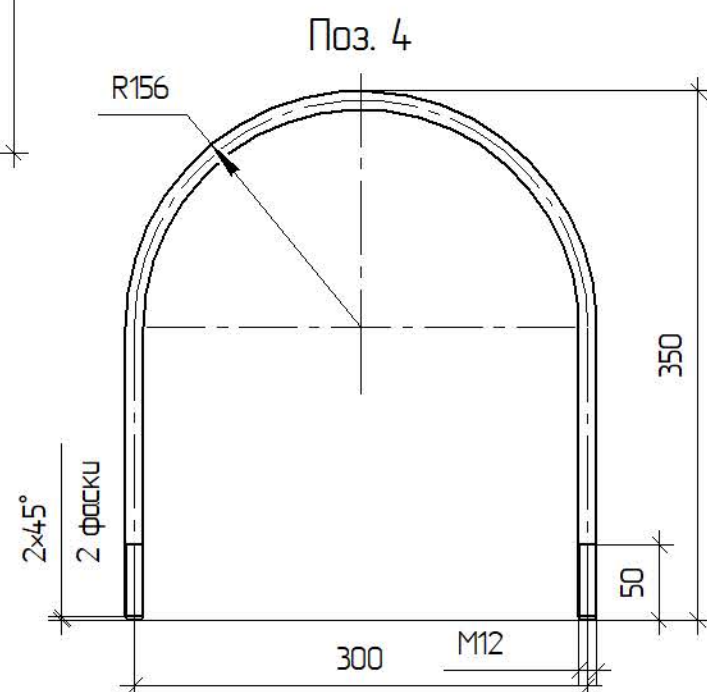

Прив'язаний	Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
	ГП			Журавльов		
	Н.контр.			Мельник		
	Перевір.			Меркотан		
	Розроб.			Іщук		
Інв. №						

3.17/5-22

Кронштейн
гарячеоцинкований
КР208

Стадія	Маса	Масштаб
Р	10,08	1:5
Аркуш		Аркушів 1
 НВП ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА"		