



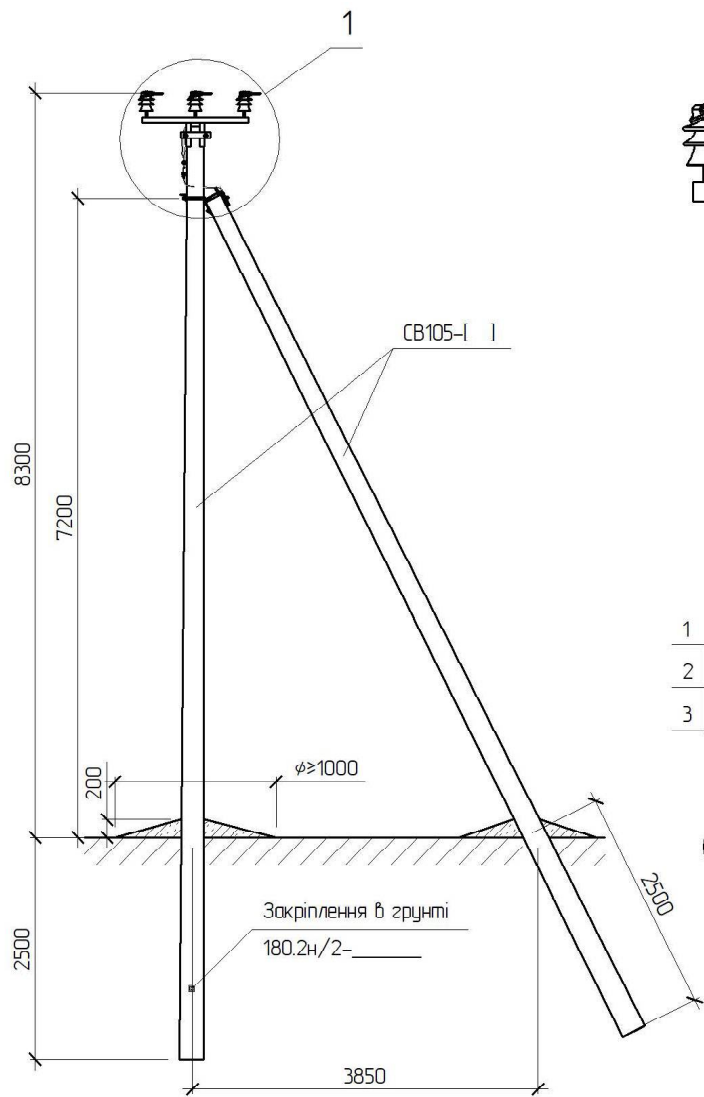




Схема встановлення опори

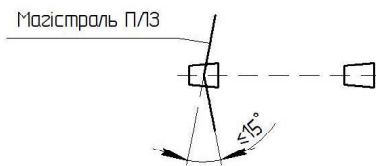

*1 Тип арматури залежить від перерізу проваду магістралі (див. 180.2н/6)

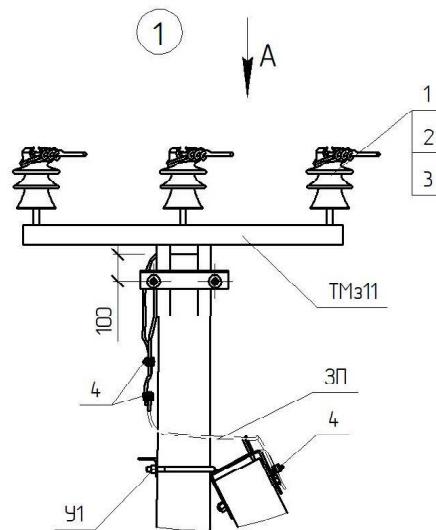

Вид А

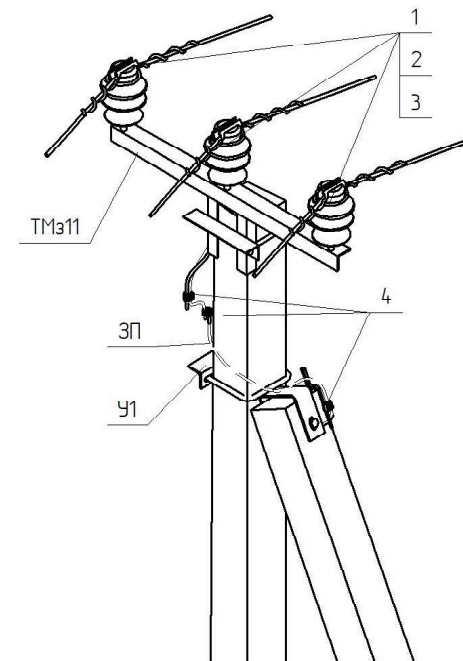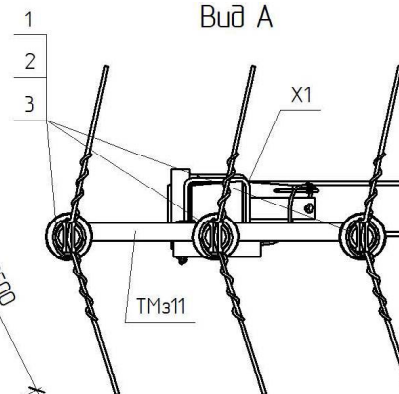

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од. кг	Примітка
Залізобетонні елементи:					
СВ105-[]	ТУ У.В.26.00113997.004-94	Стояк СВ105-[]	2	1180	
Сталеві конструкції:					
ТМз11	180.2н./5-13	Траверса ТМз11	1	10,51	
X1	180.2н./5-28	Хомут X1	1	1,3	
У1	180.2н./5-1	Кронштейн У1	1	6,9	
ЗП	ДСТУ 4738:2007 ISO 14612:2009	Іст. круг. Ø10 В2 з цинковим покриттям, L=13 п.м.	1	0,81	
Всього на опорі, кг				19,52	
Лінійна арматура:					
1	SICAME	Ізолятор ШФ20-Г1	3	3,8	
2	ТУ 35-2036-90	Каблучок К-6	3	0,03	
3 *1	SICAME	В'язка спіральна діелектрична PLDT2 R	3	0,18	50-70 мм²
		В'язка спіральна діелектрична PLDT3 R		0,185	95-120 мм²
4	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	3	0,055	
Додаткове обладнання:					
-	180.2н./4-02	Захисний апарат П/З ASICS 150и	1	2,1	
-	180.2н./4-03 (04)	Встановлення обмежувача перенапруг ОПН	1	25	

180.2н./3-05

Прив'язаний	Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
	ГІП				Власюк	
	Н.контр.				Галюк	
	Перевір.				Борисенко	
	Розроб.				Скворцова	
Інв. №						

Кутова проміжна опора
КП10-1(2хСВ105-3.6)-1
КП10-1(2хСВ105-5)-1

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	1	1
ВП НТЦЕ ДП НЕК „УКРЕНЕРГО” Київ		