




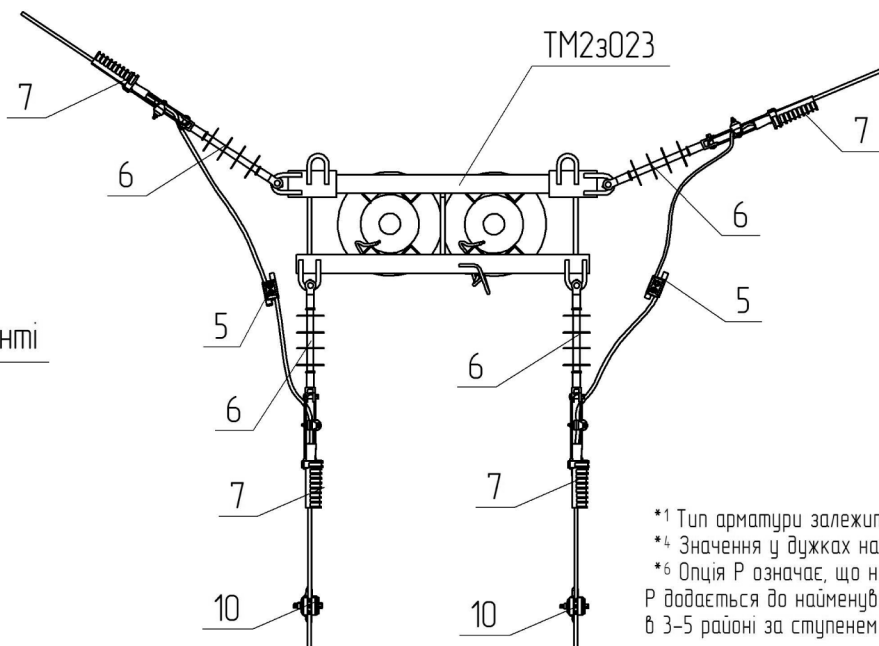


Схема встановлення опори

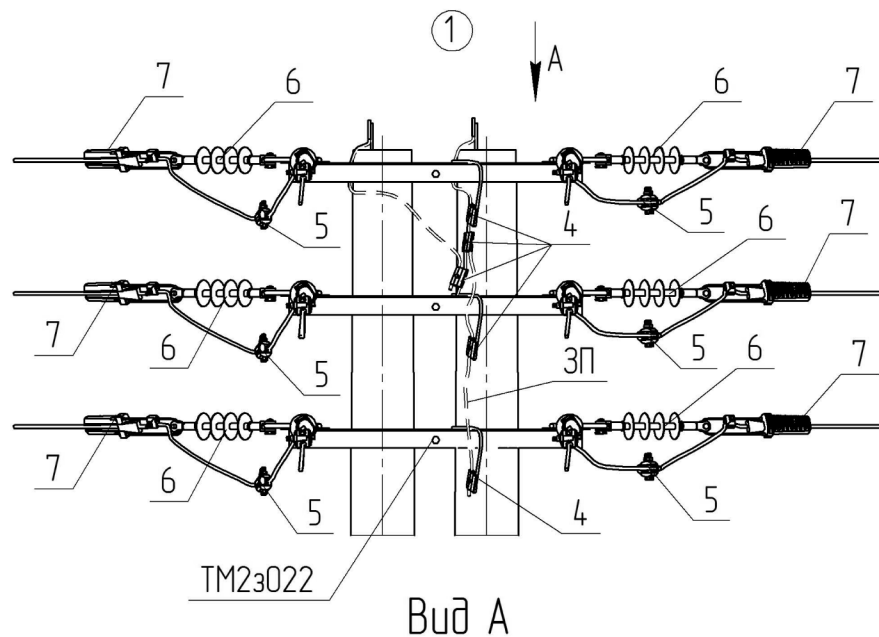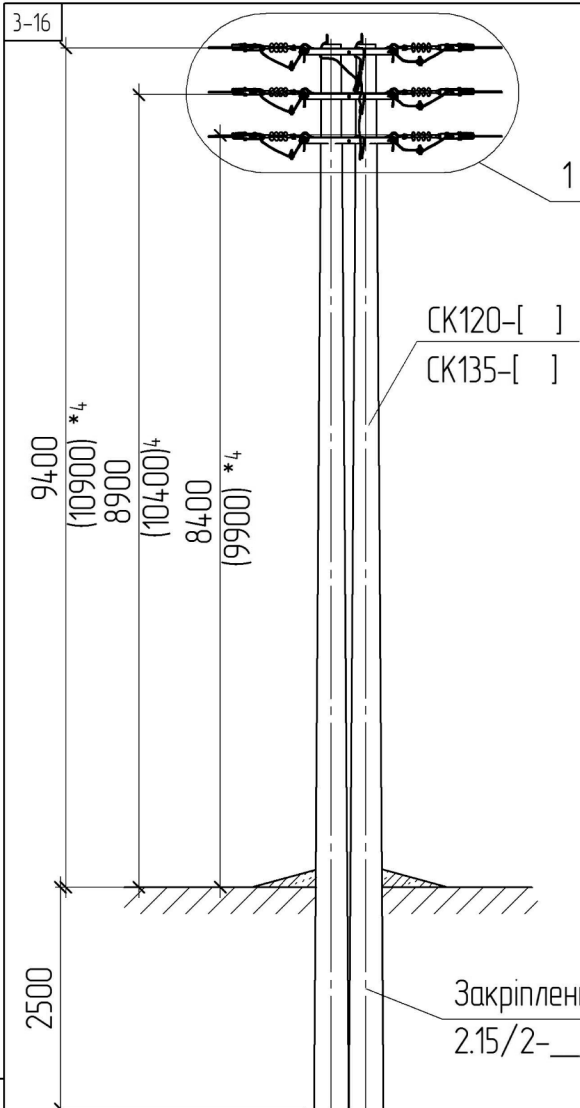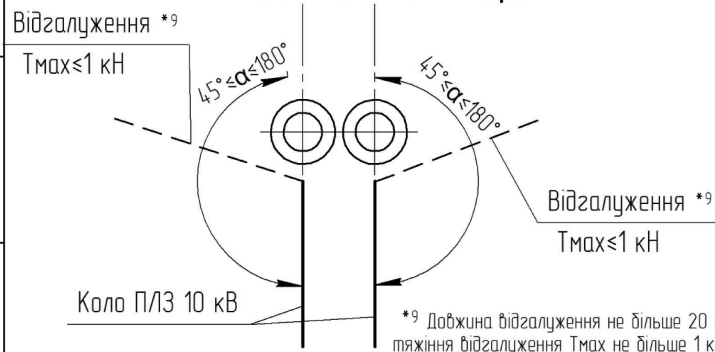

*1 Тип арматури залежить від перерізу проводу магістралі див (2.15/5)
 *4 Значення у дужках наведені для опори зі стояком СК135-[]
 *6 Опція Р означає, що натяжний затискач має антірекінгову систему.
 Р додається до найменування затискача, якщо проєктована лінія знаходиться в 3-5 районі за ступенем забруднення атмосфери СЗ

2.15/3-07

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
ГІП		Журавльов			1.05
Н.контр.		Блінов			3.02
Перевір.		Меркоман			2.03
Розроб.		Іщук			4.03


Кінцева опора
 К10-2з(1хСК120-[])-3
 К10-2з(1хСК135-[])-3

Стадія	Аркцш	Аркцшів
РП	1	2

НВП
 ТОВ „ЕНЕРГОЛІГА“

Інв. № опиз. Підпис і дата Зам. інв. №

Максимальная тяжесть T_{max} , кН	Марка стойка	
2	СК120-12	СК135-12
4	СК120-15	СК135-17

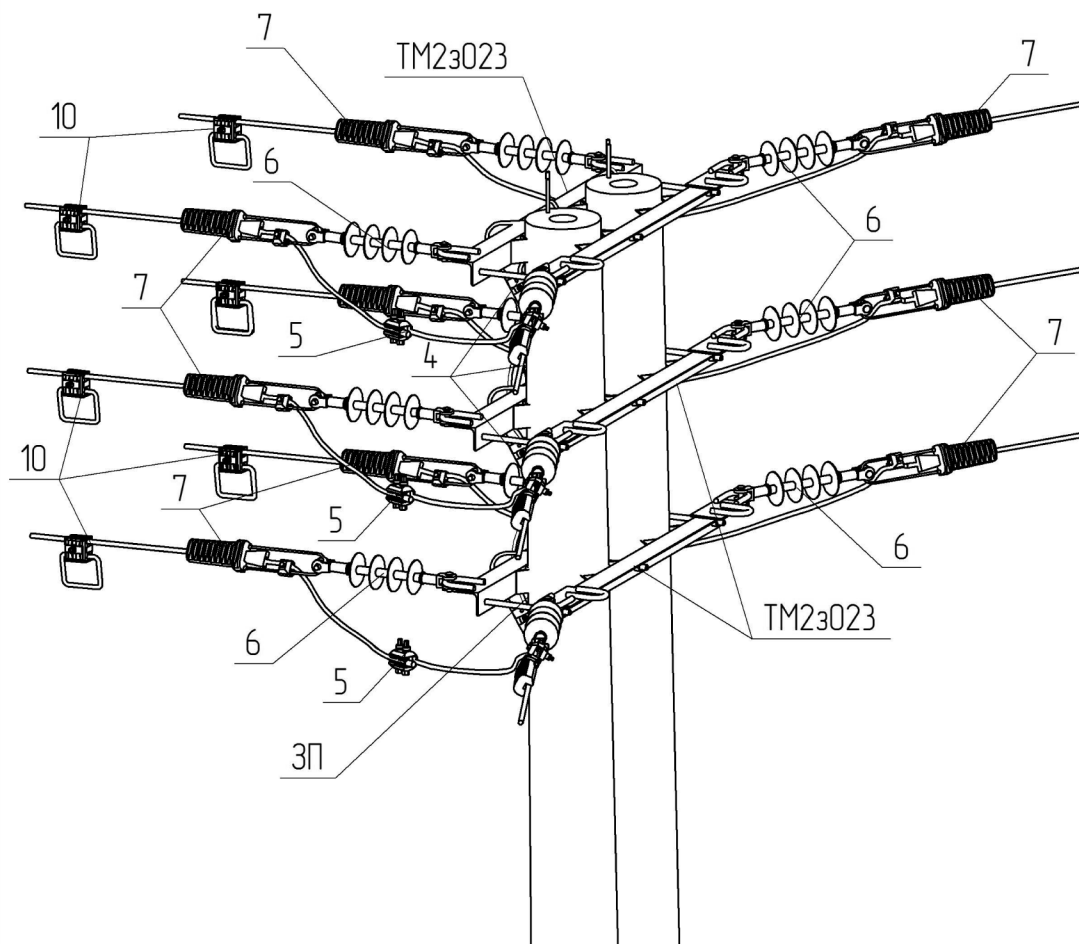[illegible]