


*6 Опція Р означає, що натяжний затискач має антипрекінзову систему. Р додається до найменування затискача, якщо проектувана лінія знаходиться в 3-5 районі за ступенем забруднення атмосфери СЗ згідно п. 1.9. ПУЕ:2006

Technical drawing of a power line support structure, labeled with a circled '1' at the top. The drawing shows a vertical pole with various components and wiring. Key labels include:


- 1**: A circled number at the top of the page.
- 2**: A number in a box, appearing twice, pointing to different parts of the structure.
- 3**: A number in a box, appearing twice, pointing to different parts of the structure.
- TM311**: A label pointing to a component on the left side of the pole.
- 43**: A label pointing to a component on the right side of the pole.
- TM312**: A label pointing to a component on the right side of the pole.
- 60**: A label pointing to a component on the right side of the pole.
- TH1**: A label pointing to a component on the right side of the pole.
- 3П**: A label pointing to a component on the right side of the pole.
- 46**: A label pointing to a component on the right side of the pole.
- X1**: A label pointing to a component on the right side of the pole.
- 58**: A label pointing to a component on the right side of the pole.
- 6**: A label pointing to a component on the right side of the pole.
- 7**: A label pointing to a component on the right side of the pole.
- У1**: A label pointing to a component on the right side of the pole.

								1.14/3-27				
Прив'язаний				Зм.	Кільк.	Арк.	№зак.	Підпис	Дата	Стадія	Аркцш	Аркцшів
				ГІП		Журавльов			01.08	РП	1	3
				Н.контр.		Блінов			01.08			
				Перебір.		Меркотан			29.08			
				Розроб.		Ішук			27.08			
Інв. №										Відгалужувальна анкерна опора BA10/0,38-1/[](2хCB105-5)-1		
										НВП ТОВ „ЕНЕРГОЛІГА”		


BA10/0,38-1/2(2xCB105-5)-1

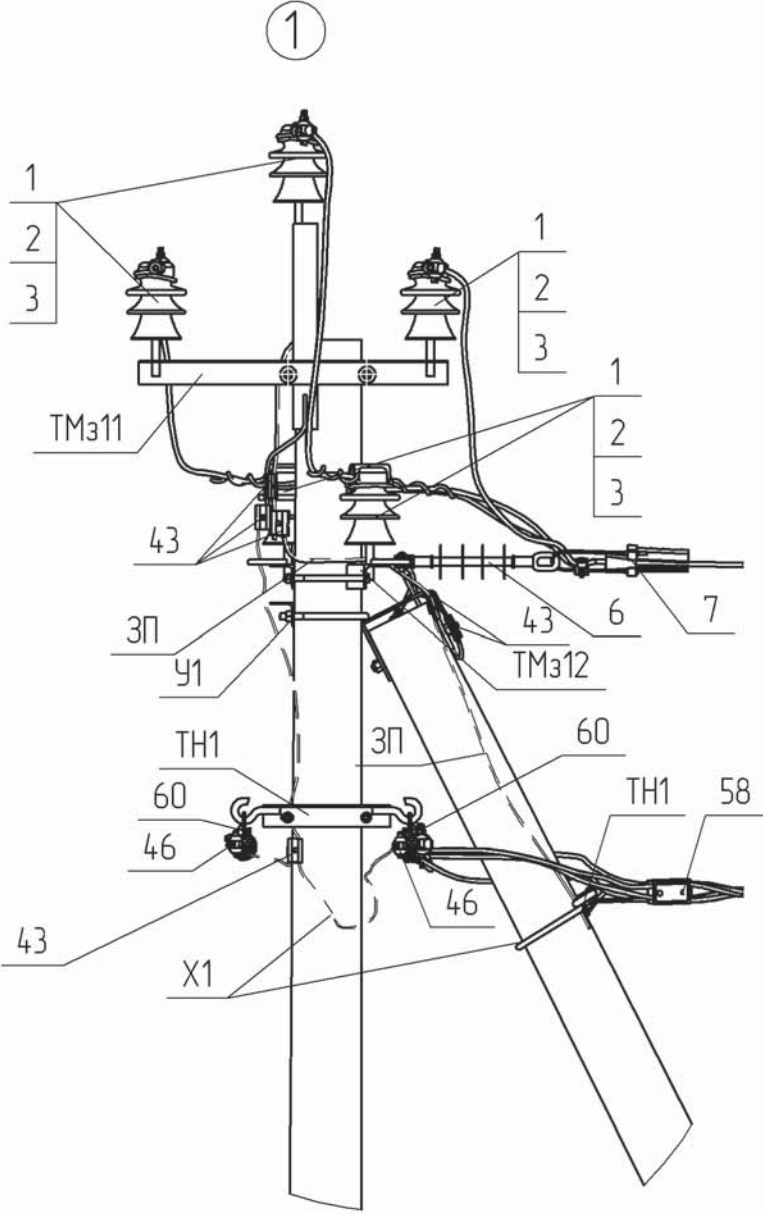

BA10/0,38-1/3(2xCB105-5)-1

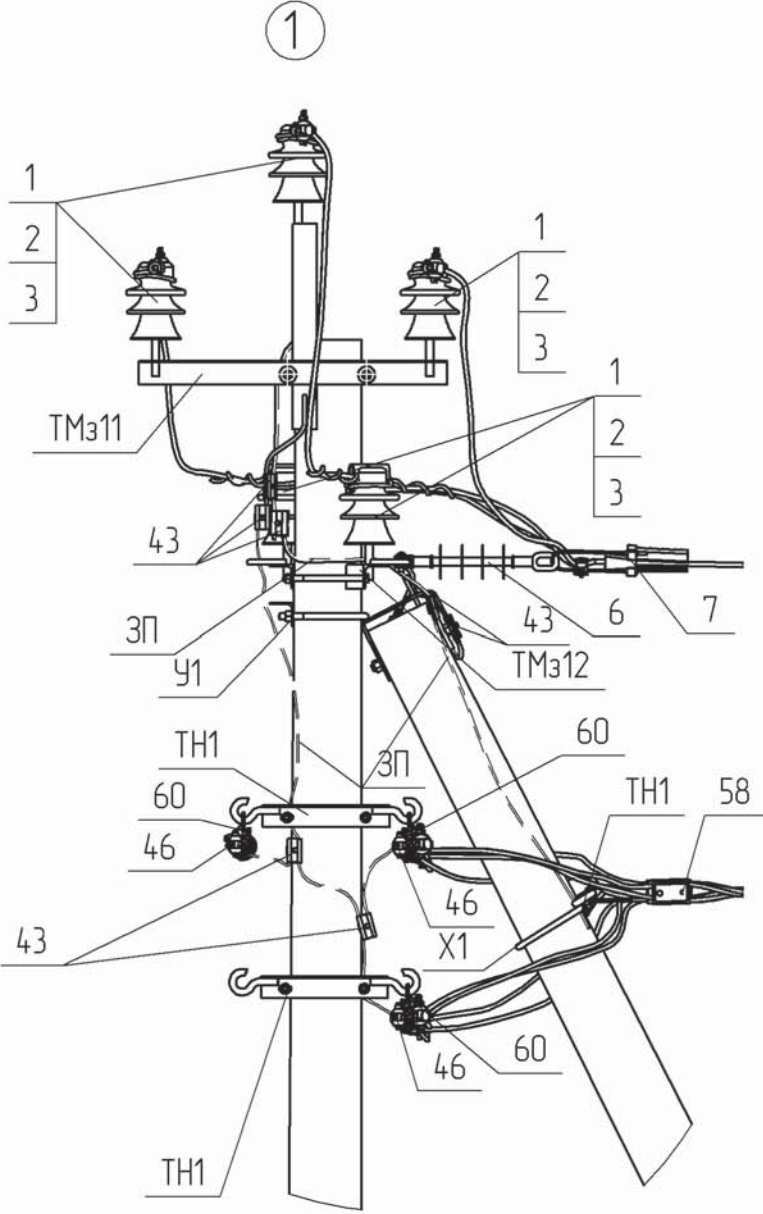

BA10/0,38-1/4(2xCB105-5)-1

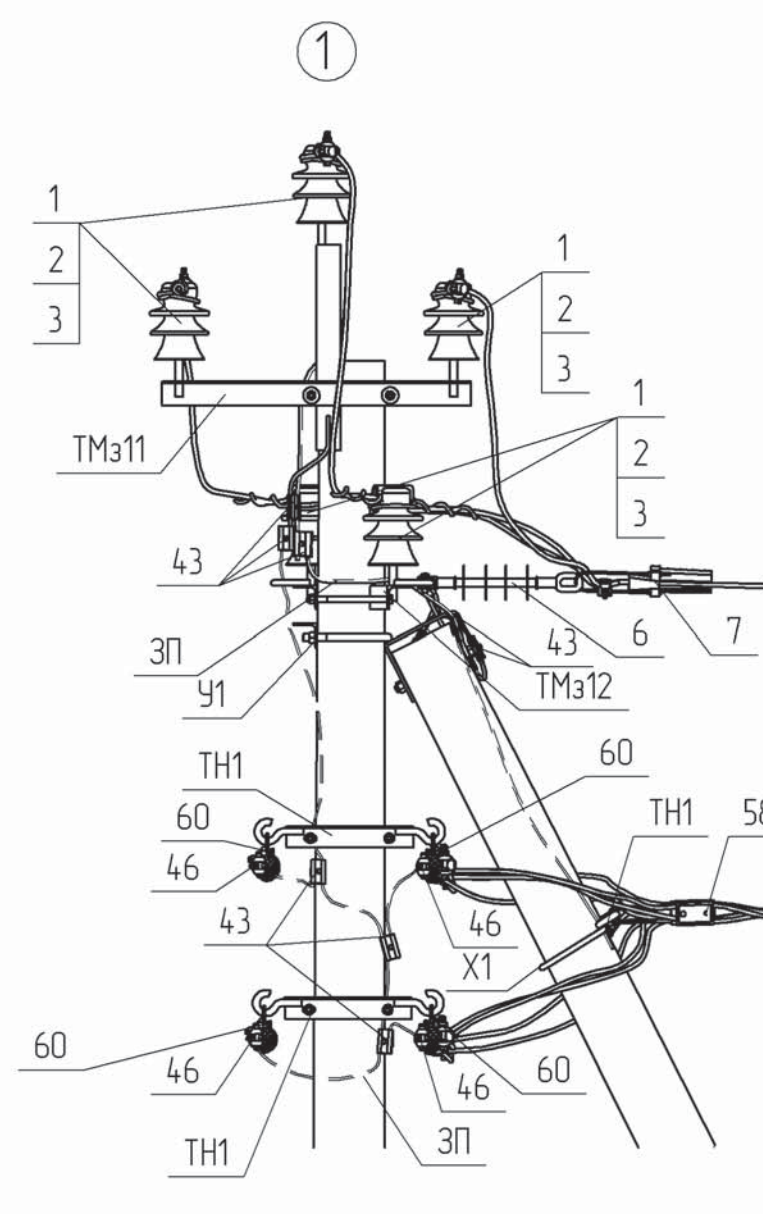


Інв. №	№ груп.	Підпис і дата	Зам. інв. №

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

1.14/3-27

Арк.
2

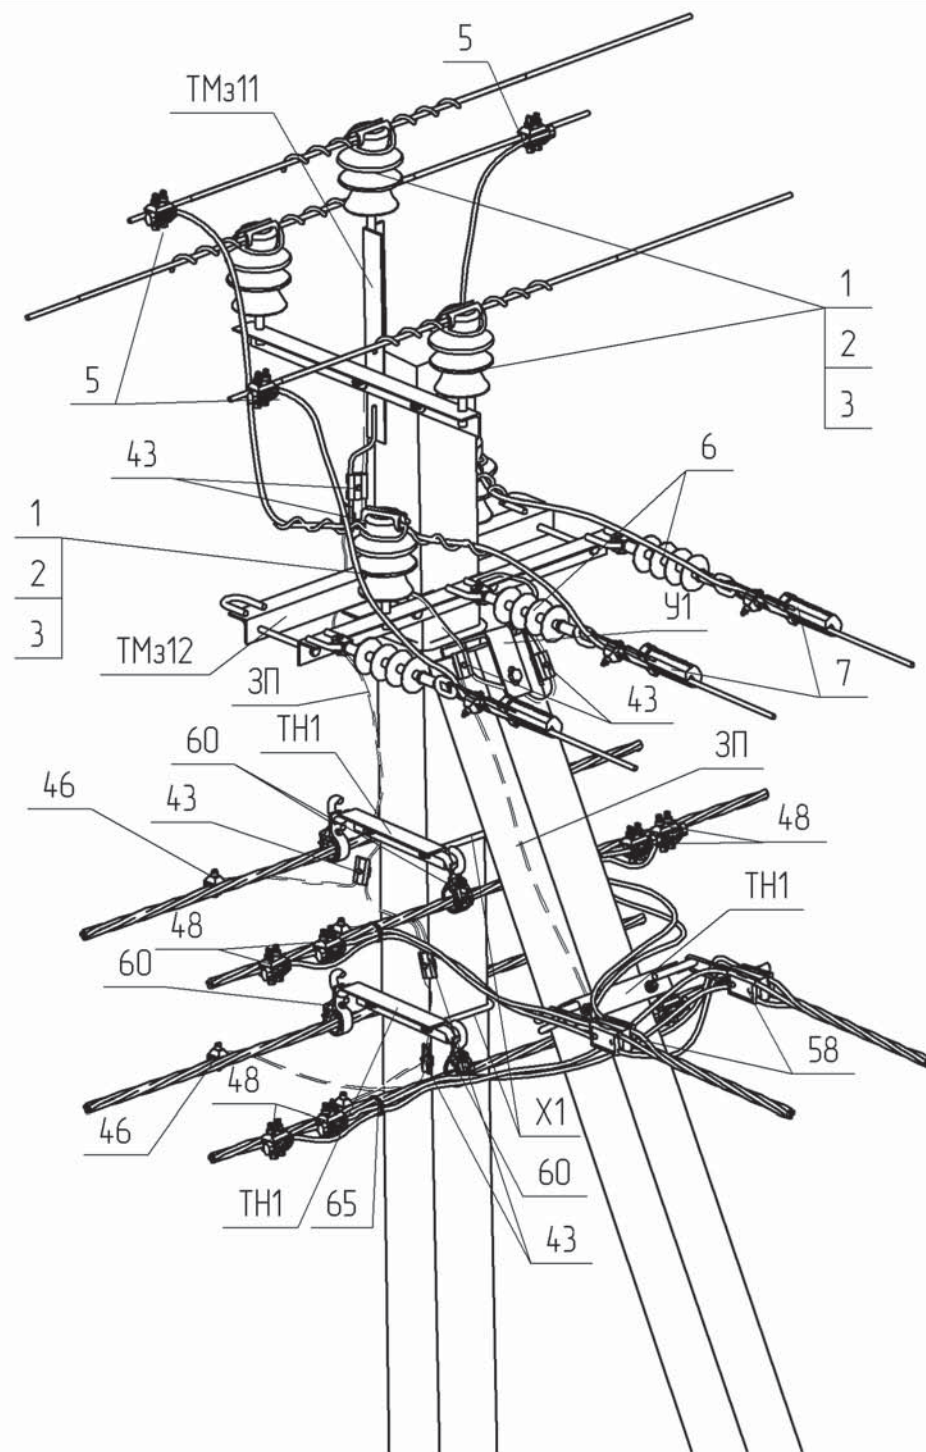

Зусилля, що діють на ґрунт в залежності від тяжіння $T_{\max}$, кількості ліній ПЛІ 0,38 кВ

Максимальне тяжіння ПЛЗ 6-10кВ, кН	Максимальне тяжіння ПЛІ 0,38кВ, кН	Кількість кіл ПЛІ 0,38кВ	Стискаюче зусилля на ґрунт N_p , кН
2	2	0	32
		1	39
		2	42
		3	47
		4	52
4	2	0	50
		1	54
		2	60
4	4	0	50
		1	60
		2	69

Поз.	Позначення	Найменування	Без лінії 0,38 кВ	Кількість кіл ПЛІ 0,38 кВ				Маса од. кг	Примітка
				1	2	3	4		
		Залізобетонні елементи:							
СВ105-5	ТУ.У.В2.6.00113997.004-94	Стояк СВ105-5	2	2	2	2	2	1180	
		Сталеві конструкції:							
ТН1	1.14/6-05	Траверса ТН1		2	2	3	3	2.85	
ТМз11	180.2н./5-13	Траверса ТМз11	1	1	1	1	1	10.51	
ТМз12	180.2н./5-15	Траверса ТМз12	1	1	1	1	1	18.24	
Х1	180.2н./5-28	Хомут Х1		2	2	3	3	1.3	
У1	180.2н./5-1	Кронштейн У1	1	1	1	1	1	6.9	
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0.5 п.м.		3	4	6	7	0.03	
ЗП1		φ 10, ДСТУ 4738:2007, L=2 п.м.	1	1	1	1	1	1.24	
	Всього на опорі, кг								
		Лінійна арматура:							
1	ТУ У 26.2-00214652-003:2010	Ізолятор ШФ-20Г1	5	5	5	5	5	3.8	
2	ТУ 35-2036-90	Ковпачок К-6	5	5	5	5	5	0.03	
3 *1	SICAME	В'язка спіральна діелектрична PLCDT2	5	5	5	5	5	0.17	50-70 мм²
		В'язка спіральна діелектрична PLCDT3						0.20	95-120 мм²
5	SICAME	Затискач проколюючий TTDC28401 FBA	3	3	3	3	3	0.39	50-120 мм²
6	SICAME	Ізолятор натяжний PSI15CE	3	3	3	3	3	1.46	
7 *1	SICAME	Затискач натяжний PA2870 Р *6	3	3	3	3	3	0.54	50-70 мм²
		Затискач натяжний PA28120 Р *6						0.82	95-120 мм²
43	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	3	5	6	7	8	0.055	
46 *1	SICAME	Затискач для повторних заземлень TND 151		1	2	3	4	0.11	25-95 мм²
		Затискач для повторних заземлень TND 241						0.17	120 мм²
48 *1	SICAME	Затискач проколюючий магістральний TTD 301 GP		4	4	8	8	0.24	25-95 мм²
		Затискач проколюючий магістральний TTD 401 GP						0.39	120 мм²
58 *1	SICAME	Затискач натяжний магістральний GUKo1		1	1	2	2	0.8	25-50 мм²
		Затискач натяжний магістральний GUKo2						1.23	70-120 мм²
60	SICAME	Затискач підтримуючий магістральний PSP 122TRA		1	2	3	4	0.26	
65	SICAME	Хомут CCD 9-62		2	2	4	4	0.04	
	Додаткове обладнання								