


Інв. № ориг.	Підпис і дата	Зам. інв. №

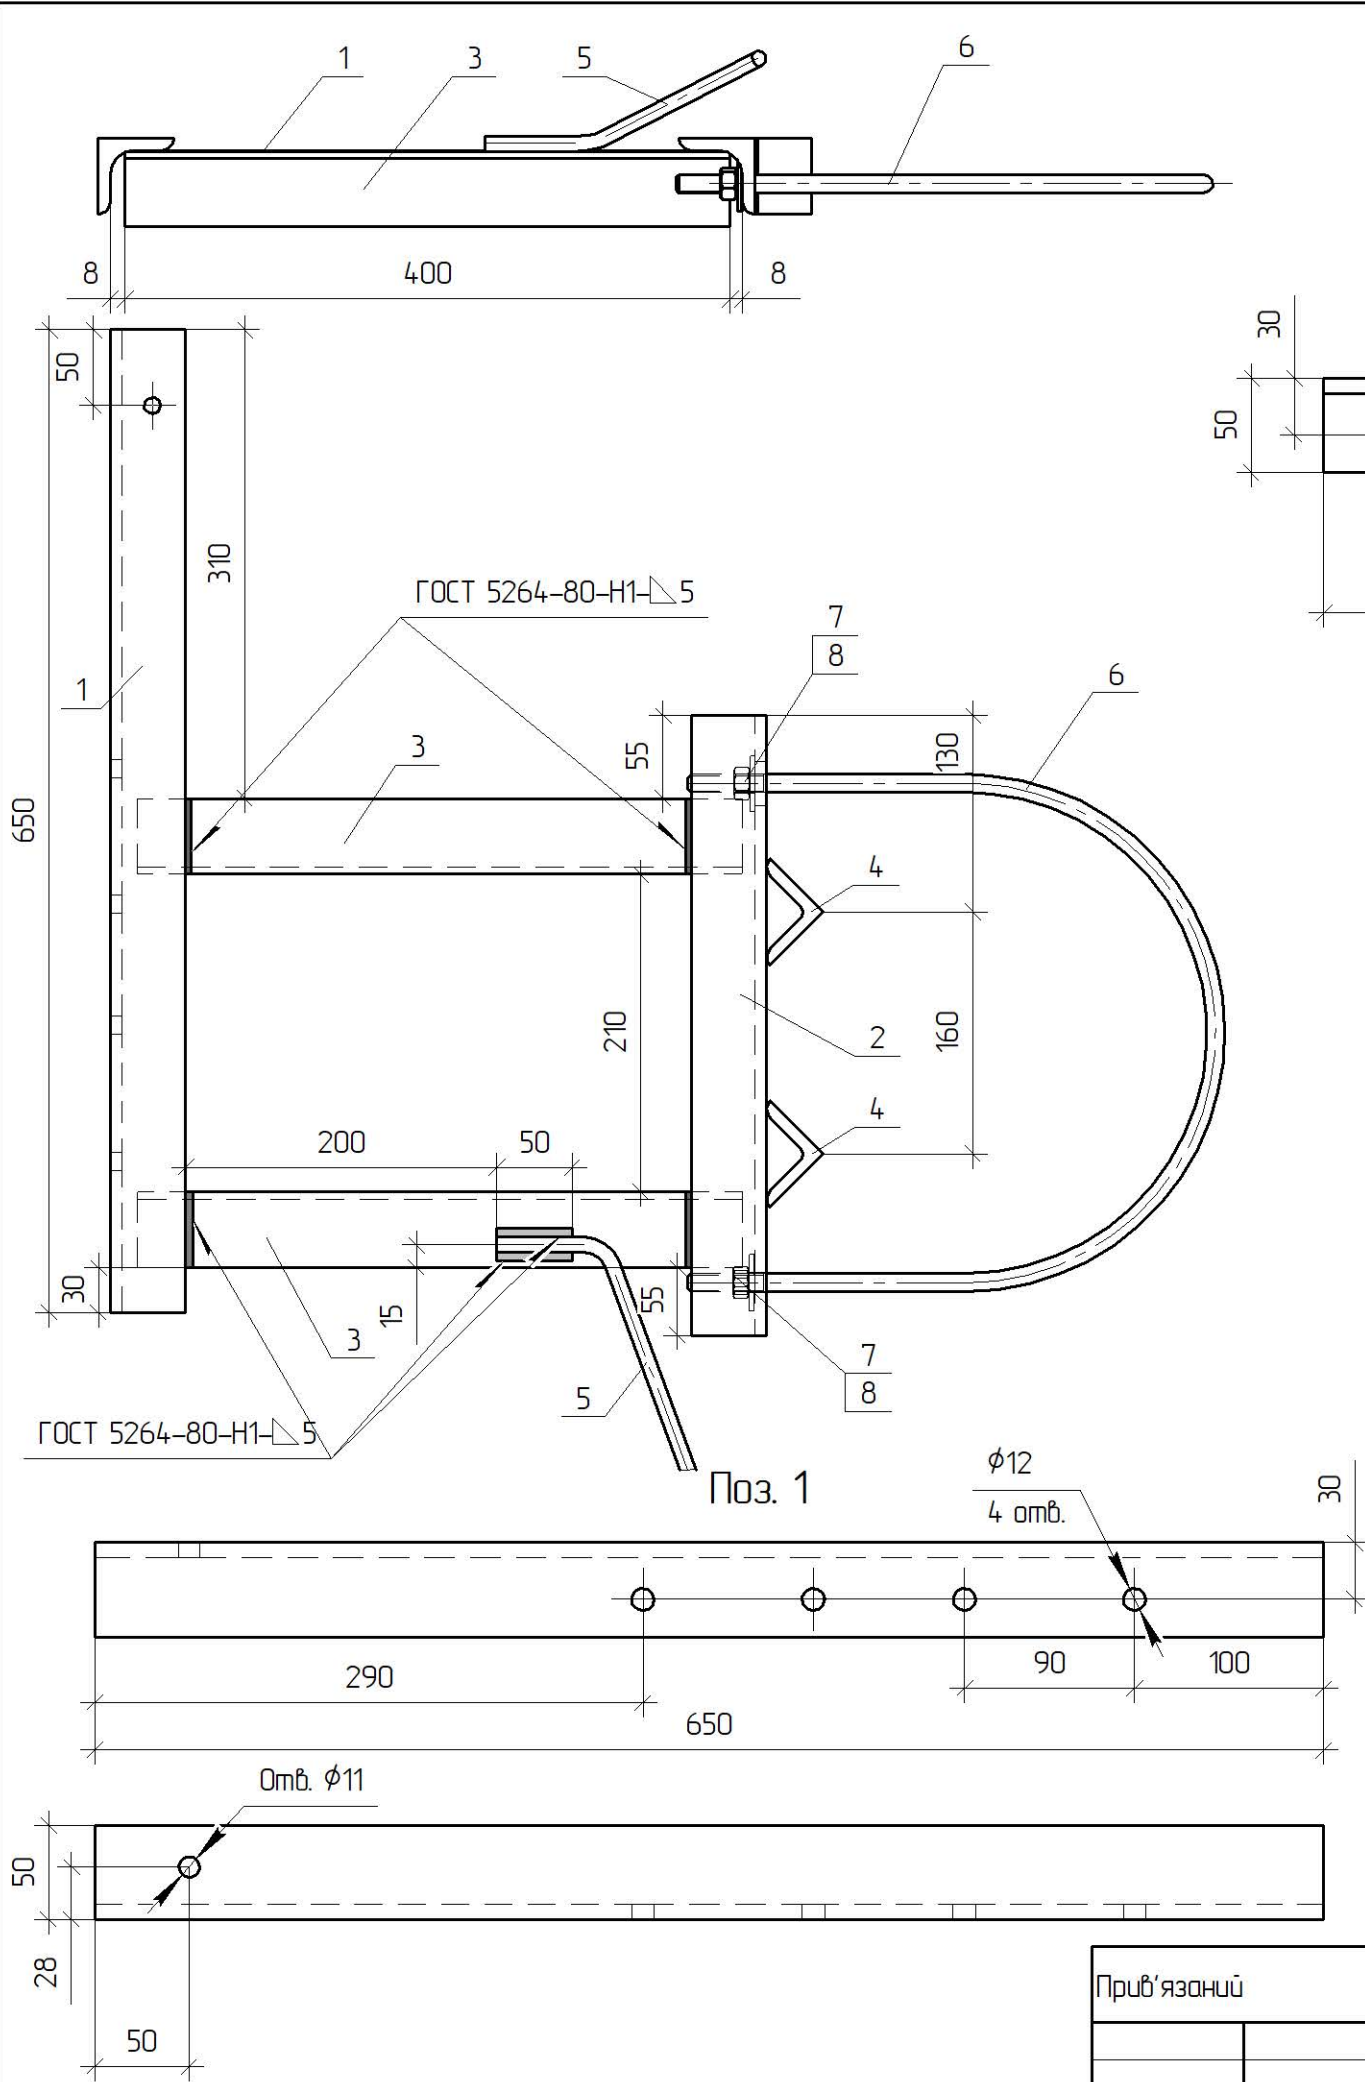

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Примітка
Деталі				
1	Кутик	50x5 ДСТУ 2251:2018 С245 ДСТУ 8539:2015 L=650	1	3,85 кг
2	Кутик	50x5 ДСТУ 2251:2018 С245 ДСТУ 8539:2015 L=420	1	2,46 кг
3	Кутик	50x5 ДСТУ 2251:2018 С245 ДСТУ 8539:2015 L=400	2	1,49 кг
4	Кутик	50x5 ДСТУ 2251:2018 С245 ДСТУ 8539:2015 L=50	2	0,6 кг
5	Круг	$\phi 10$ ДСТУ 4738:2007 С245 ДСТУ 8539:2015 L=400	1	0,24 кг
6	Круг	$\phi 12$ ДСТУ 4738:2007 С245 ДСТУ 8539:2015 L=890	1	0,78 кг
Стандартні вироби				
7	Гайка	M12 ДСТУ ГОСТ 5915:2008	2	0,01 кг
8	Шайба	12 ГОСТ 6958-78	2	0,01 кг

						1.19/6-23			
						Кронштейн гарячеоцинкований КР35з-ОПНЗ	Стадія	Маса	Масштаб
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		Р	11	1:4
ГІП		Журавльов			11.19				
Н.контр.		Ковальчук			11.19				
Перевір.		Скребунов			11.19				
Розроб.		Ястреба			11.19		Аркцш	Аркцшів	1
							ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА" Київ 2019		