



Схема встановлення опори

** Тип арматури залежить від перерізу, будів арматури див. в розділі 1.17/1

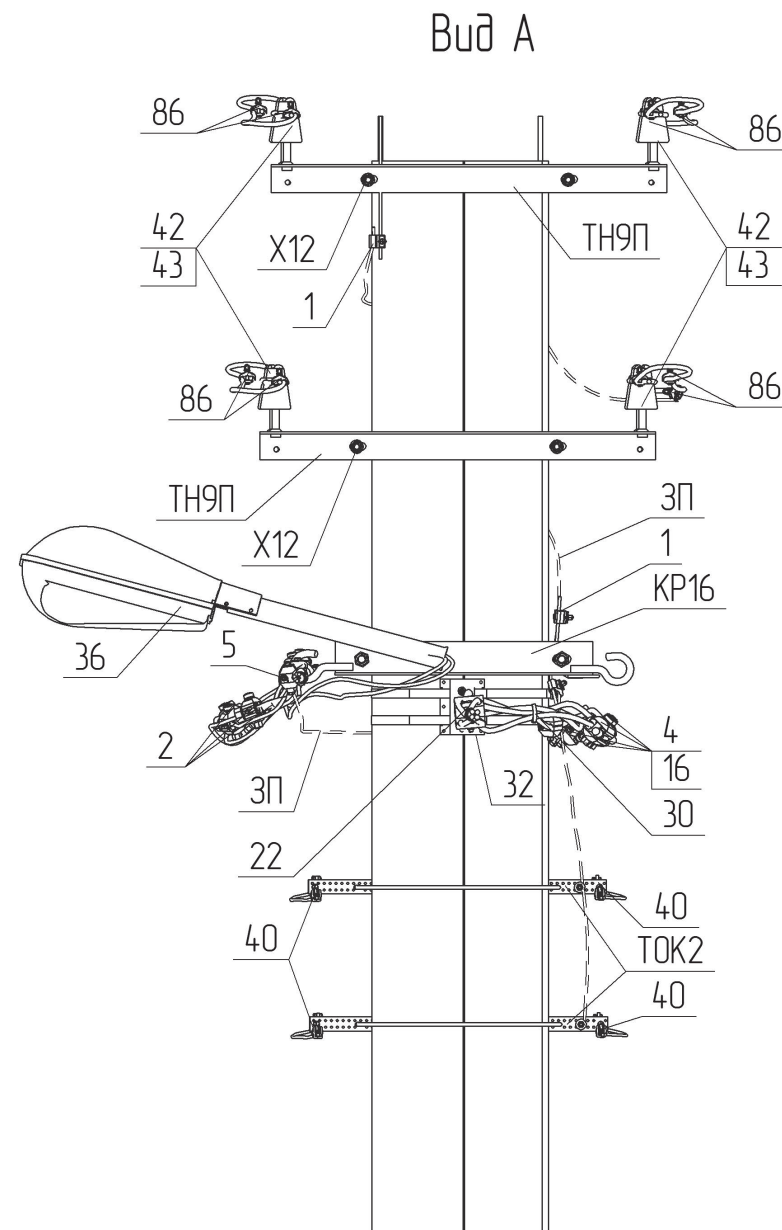

					1.17/2-10			
Прив'язаний					Зм. Кільк. Арк. № док. Підпис Дата		Стадія Аркцш Аркцшв	
					ГІП Журавльов <i>[Підпис]</i> 10.02		РП 1 2	
					Н.контр. Білянов <i>[Підпис]</i> 08.02		 НВП ТОВ „ЕНЕРГОЛІГА“	
					Перевір. Меркоман <i>[Підпис]</i> 09.02			
					Розроб. Іщук <i>[Підпис]</i> 08.02			
№ №					А1Н(2СПхСВ105-5)-1+П/Л.А1+ЛО.А+ВО/ЛЗ.А4			

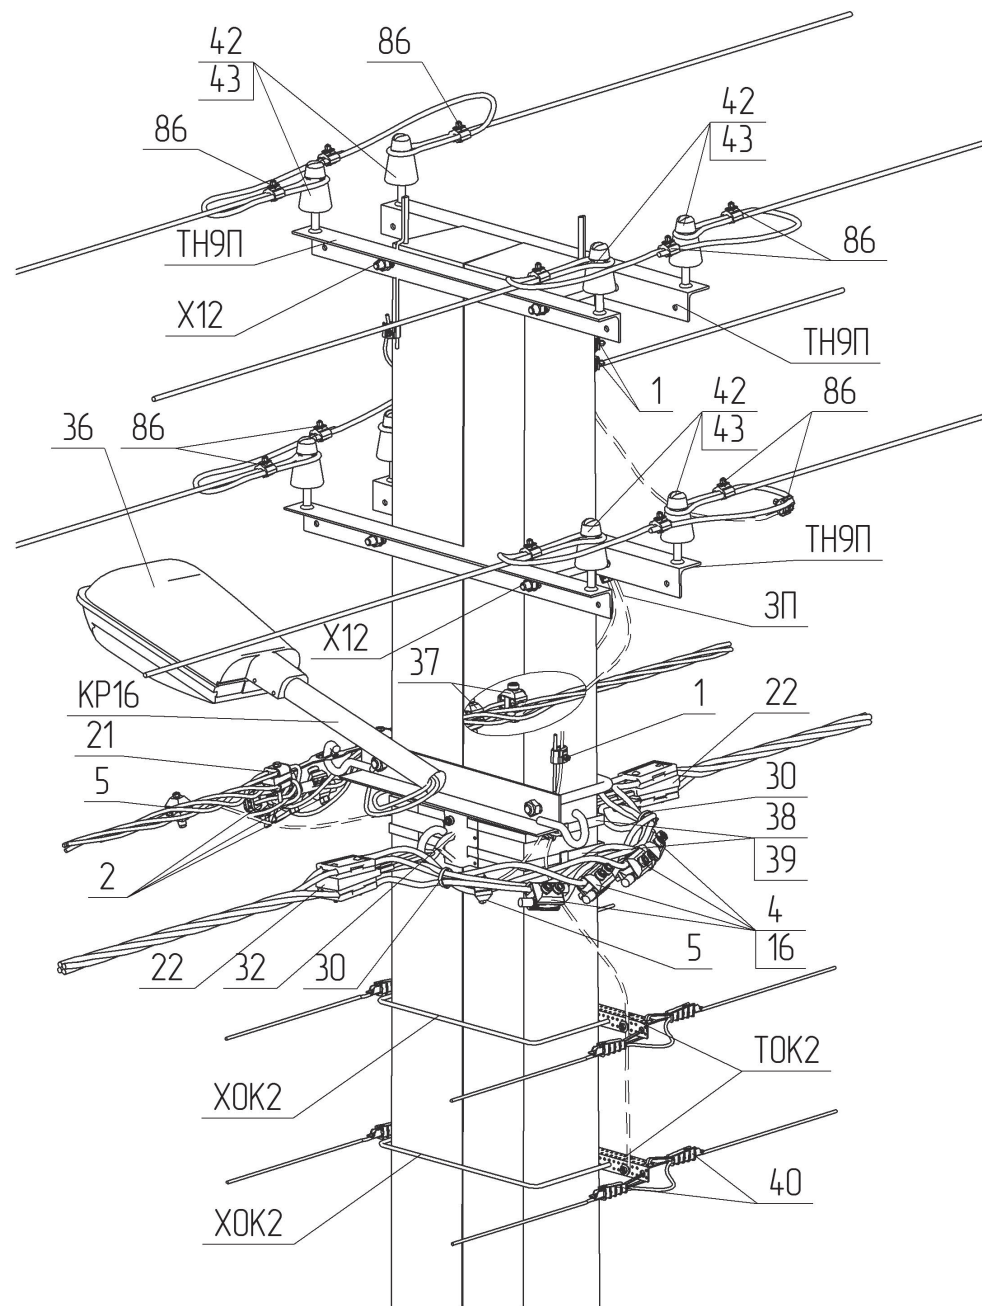

Можливі комбінації сумісного
підвішування на опорі

Інв. № ориг.	Підпис і дата	Зам. інв. №
Максимальне тягіння ПЛ 0,38кВ, кН	Кількість кіл ПЛ 0,38 кВ	Кількість кіл освітлення
1	≤1	≤1
		Кількість кіл ВО/ІЗ
		≤4

Прив'язаний
Інв. №

Поз.	Позначення	Найменування	Кількість	Маса од. кг	Примітка
Залізобетонні елементи:					
СВ	ТУ У В.2.6-00113997.003-94	Стояк СВ105-5	2	1180	
Арматура для магістралі ПЛ-0,38 кВ з неізолюваним проводом					
ТН9П	1.17/3-04	Траверса ТН9П	4	4,74	
X12	202.3н/5-06	Хомут X12	2	1,61	
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0,5 п.м.	4	0,03	
1	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	5	0,055	
42	ОСТ 34-13-939-87	Ізолятор ТФ-20	8	0,43	
43	ГОСТ 18380-80	Ковпачок К-5	8	0,01	
86**	SICAME	Затискач плашковий PGA 101 GCFM	13	0,06	16-70 мм ²
		Затискач плашковий PGA 402 GCFM		0,14	95-120 мм ²
Арматура для магістралі ПЛ-0,38 кВ з проводом ОП					
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0,5 п.м.	2	0,03	
1	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	1	0,055	
4**	SICAME	Затискач прокалюючий магістральний TTD 301 NEO	4	0,255	25-70 мм ²
		Затискач прокалюючий магістральний TTD 401 NEO		0,380	95-120 мм ²
5**	SICAME	Затискач для повторних заземлень TND 151	1	0,18	16-70 мм ²
		Затискач для повторних заземлень TND 241		0,22	95-120 мм ²
16	SICAME	Кінцевий ковпачок GPE__	4	0,01	
22**	SICAME	Затискач натяжний магістральний GUKa1	2	0,80	25-50 мм ²
		Затискач натяжний магістральний GUKa2		1,23	70-120 мм ²
30	SICAME	Хомут ССД 9-62	2	0,04	
32	SICAME	Гак універсальний CSC 16uz	2	0,73	
38	SICAME	Бандажна стрічка ІФ 207, L=3 п.м.	2	0,36	
39	SICAME	Скріпа CF 20	2	0,01	
Доповнення при підвісці лінії освітлення /ЛО					
KP16	1.17/3-02	Кронштейн KP16	1	7,66	
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0,5 п.м.	2	0,03	
1	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	1	0,055	
2	SICAME	Затискач прокалюючий адонентський TTD 151 NEO	4	0,11	
5	SICAME	Затискач для повторних заземлень TND 151	1	0,18	
21	SICAME	Затискач натяжний GUKr4	2	0,20	
36	ГОСТ 17677-82	Ліхтар вуличного освітлення	1	8	
37	SICAME	Затискач прокалюючий ліхтарний TTD 051	2	0,075	
Доповнення при підвісці двох/чотирьох кіл волоконно оптичних ліній зв'язку ВО/ІЗ					
			2 кола 4 кола		
TOK2	1.17/3-05	Траверса TOK2	1	2	0,87
XOK2	1.17/3-06	Хомут XOK2	1	2	0,39
ЗП	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0,5 п.м.	1	2	0,03
1	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	1	1	0,055
40	SICAME	Затискач для ВО/ІЗ PAB FO 160 D3-6	4	8	0,08
1.17/2-10					Арк.
	Зм	Кільк	Арк	№ док	Підпис