

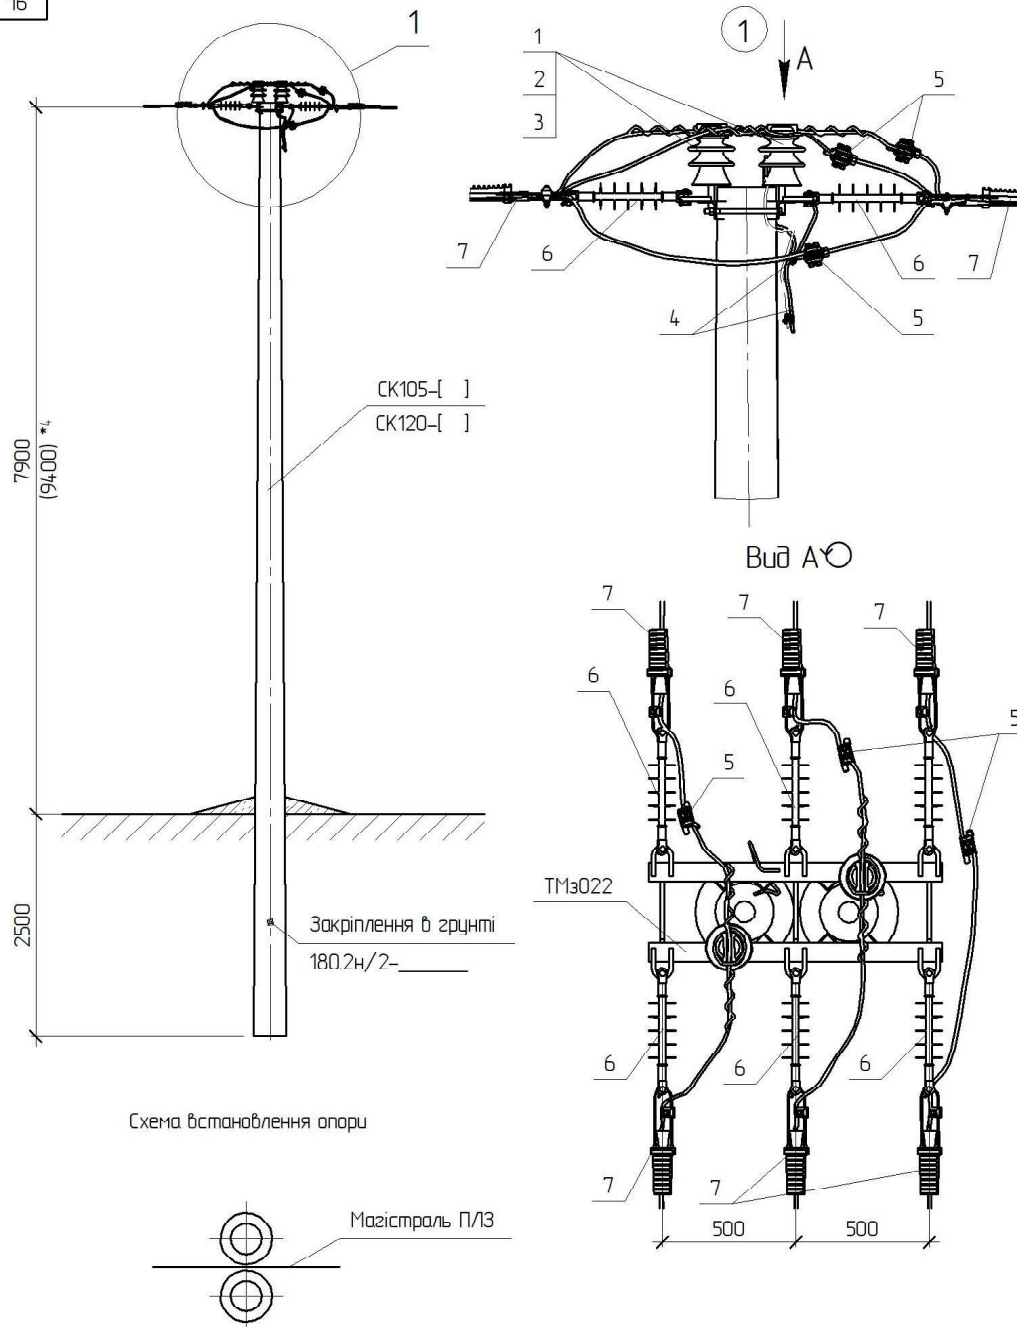
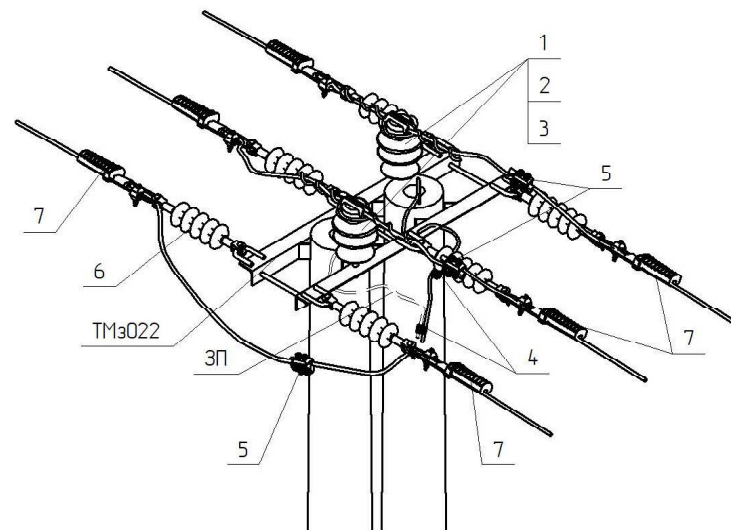
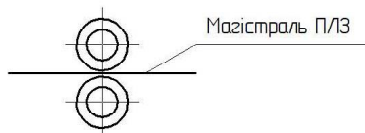


Схема встановлення опори

Тип стійки в залежності від тяжіння $T_{\text{нах}}$

Максимальне тяжіння $T_{\text{нах}}$, кН	Марка стійки	
2	СК105-5	СК120-6
4	СК105-8	СК120-10
6	СК105-8	СК120-10
8	СК105-10	СК120-12

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк	Маса од. кз	Примітка
		Залізобетонні елементи:			
СК105-[]	ТУ.У.В2.6.024.9543-35-95	Стойак СК105-[]	2	1580	
СК120-[]	ТУ.У.В2.6.024.9543-35-95	Стойак СК120-[]		1800	
		Сталеві конструкції:			
ТМз022	180.2н./5-17	Траверса ТМз022	1	20,05	
	Всього на опору, кз			20,05	
		Лінійна арматура:			
1	SICAME	Ізолятор ШФ20-Г1	2	3,8	
2	ТУ 35-2036-90	Каблучок К-6	2	0,03	
3 *1	SICAME	В'язка спіральна діелектрична PLDT2 R	2	0,18	50-70 мм²
		В'язка спіральна діелектрична PLDT3 R		0,185	95-120 мм²
4	SICAME	Затискач плашкобій PGA 101	3	0,055	
5 *1	SICAME	Затискач прокалюючий TTDC284-01 FP2A	3	0,39	50-120 мм²
6	SICAME	Ізолятор натяжний PSI15CC	6	1,34	
7 *1	SICAME	Затискач натяжний PA2870	6	0,54	50-70 мм²
		Затискач натяжний PA28120		0,82	95-120 мм²
	Додаткове обладнання				
-	180.2н./4-01	Захисний апарат П/ЛЗ ASIC 150u	1	2,1	
-	180.2н./4-03 (04)	Встановлення обмежувача перенапруг ОПН	1	25	

180.2н/3-13

Прив'язаний					
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
ГІП		Власюк			
Н.контр.		Галюк			
Перевір.		Борисенко			
Розроб.		Скворцова			
Інв. №					

Анкерна опора
 А10-1(2xСК105-[])-1
 А10-1(2xСК120-[])-1

Стойка	Аркуш	Аркушів
РП	1	1

ВП НТЦЕ
 ДП НЕК „УКРЕНЕРГО”
 Київ

*1 Тип арматури залежить від перерізу проводу магістралі, дуб 180.2н/6
 *2 Значення у дужках наведені для опори зі стійкою СК120-[]