

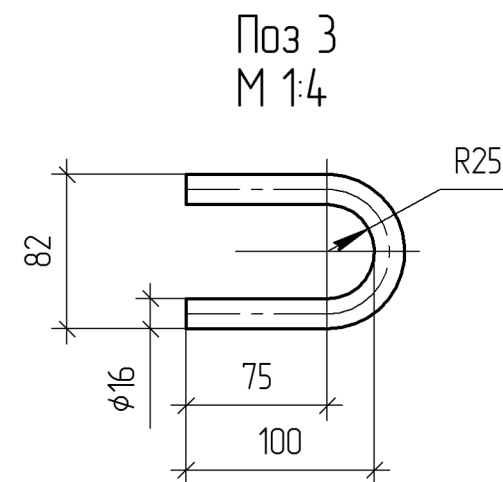
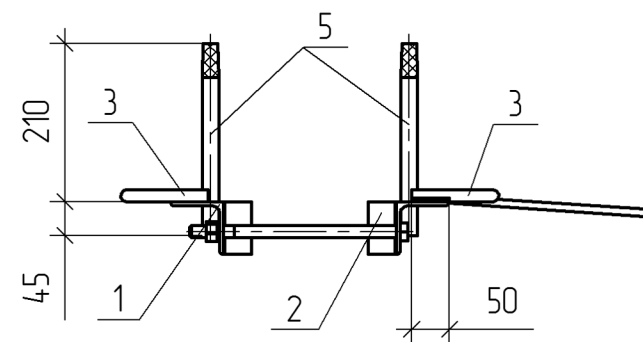
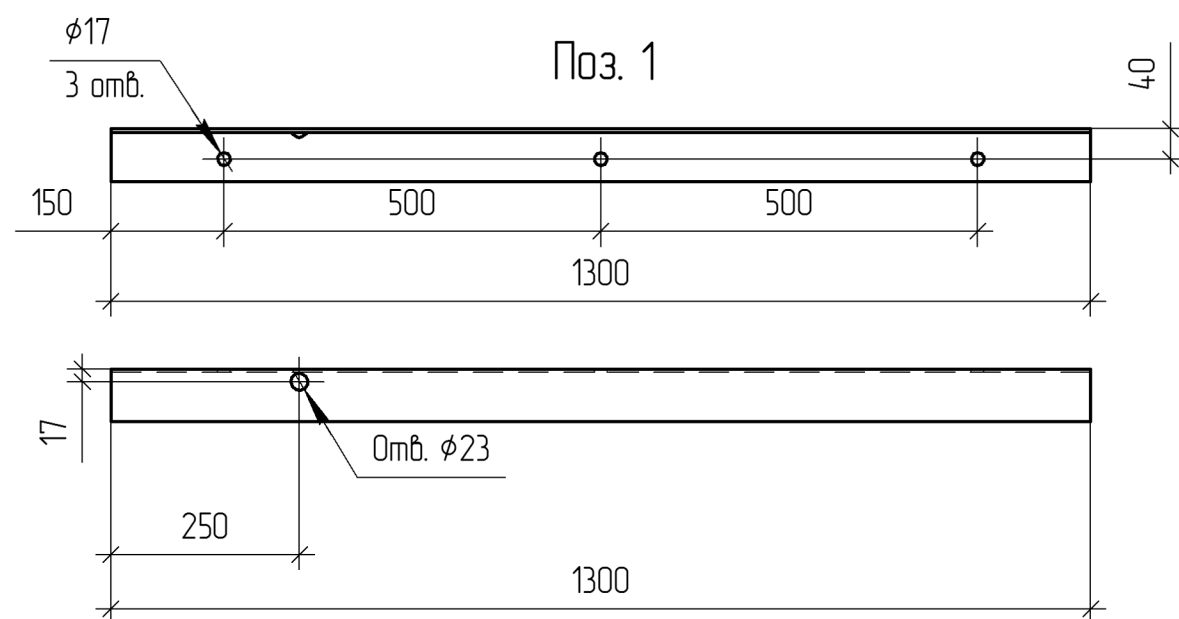


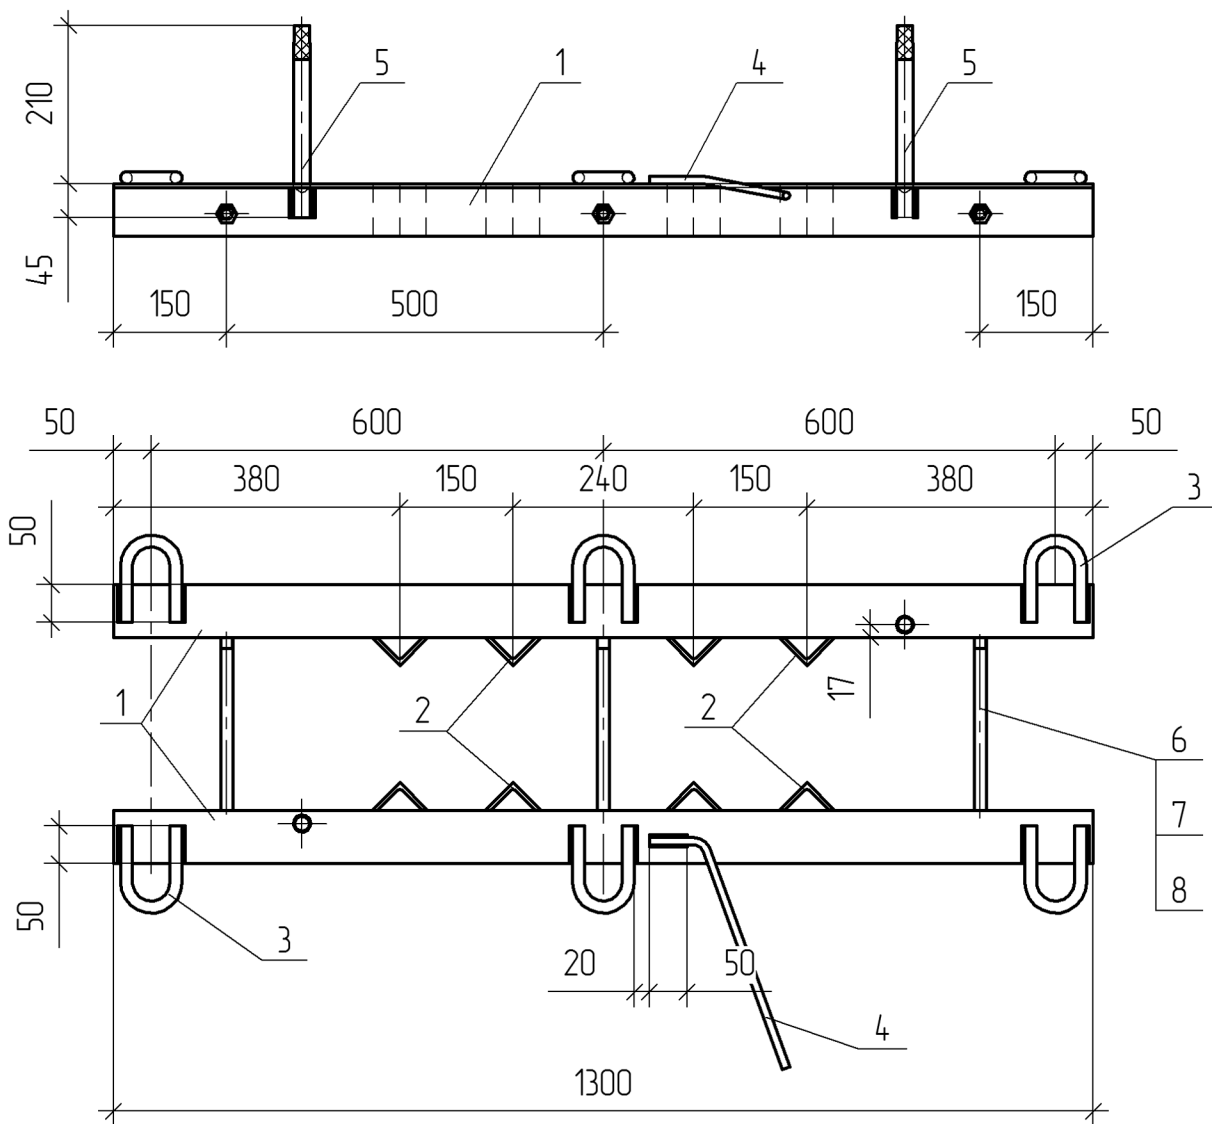

Поз. 5
М 1:5

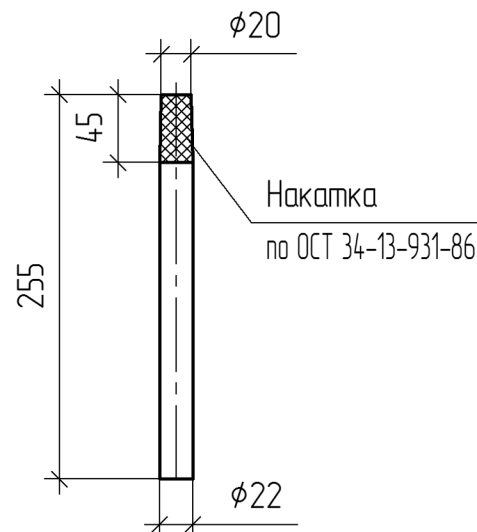

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Примітка
Деталі				
1	Кутик	70x5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=1300	2	7.5 кг
2	Кутик	45x5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=70	8	0.24 кг
3	Круг	φ16 ГОСТ 2590-88 С245 ГОСТ 27772-88 L=260	6	0.4 кг
4	Круг	φ10 ГОСТ 2590-88 С245 ГОСТ 27772-88 L=400	1	0.25 кг
5	Круг	φ22 ГОСТ 2590-88 L=255	2	0.75 кг
Стандартні вироби				
6	Болт	M16x280 ГОСТ 7798-70	3	0.5 кг
7	Гайка	M16 ГОСТ 5915-70	3	0.03 кг
8	Шайба	16 ГОСТ 6958-78	3	0.01 кг

Зм.						180.2н/5-20		
Кільк.						Траверса ТМз032		
Арк.						Стадія		
№ док.						Р		
Підпис						Маса		
Дата						22,2		
ГІП						Масштаб		
Н.контр.						1:10		
Перевір.						Аркш		
Розроб.						Аркшів 1		
Інв. №						ВП НТЦЕ ДП НЕК "УКРЕНЕРГО" Київ		

Прив'язаний			
Інв. №			

Зварні шви варити електродом Е42 ГОСТ 9467-75. Висота шва 5 мм.

Інв. №	Зам. інв. №
Підпис і дата	