
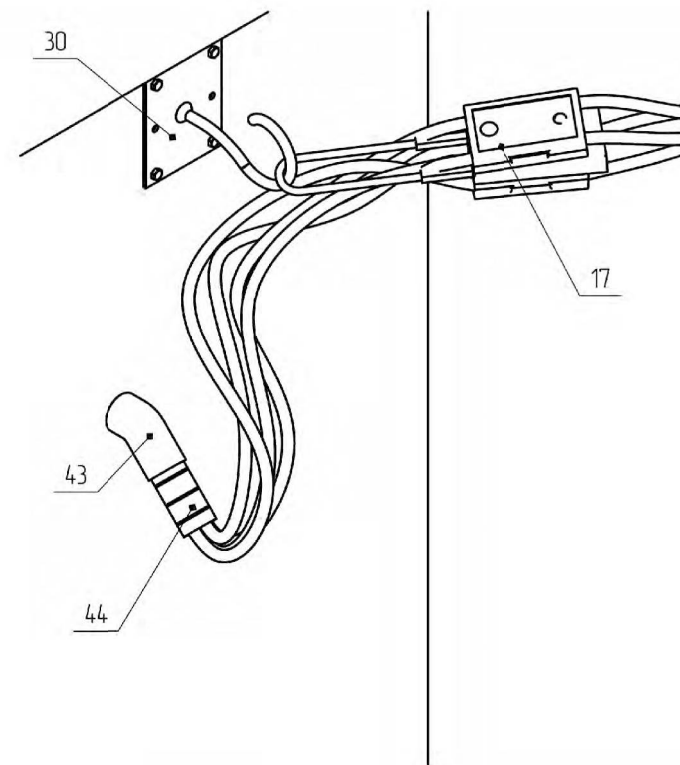


Вид А

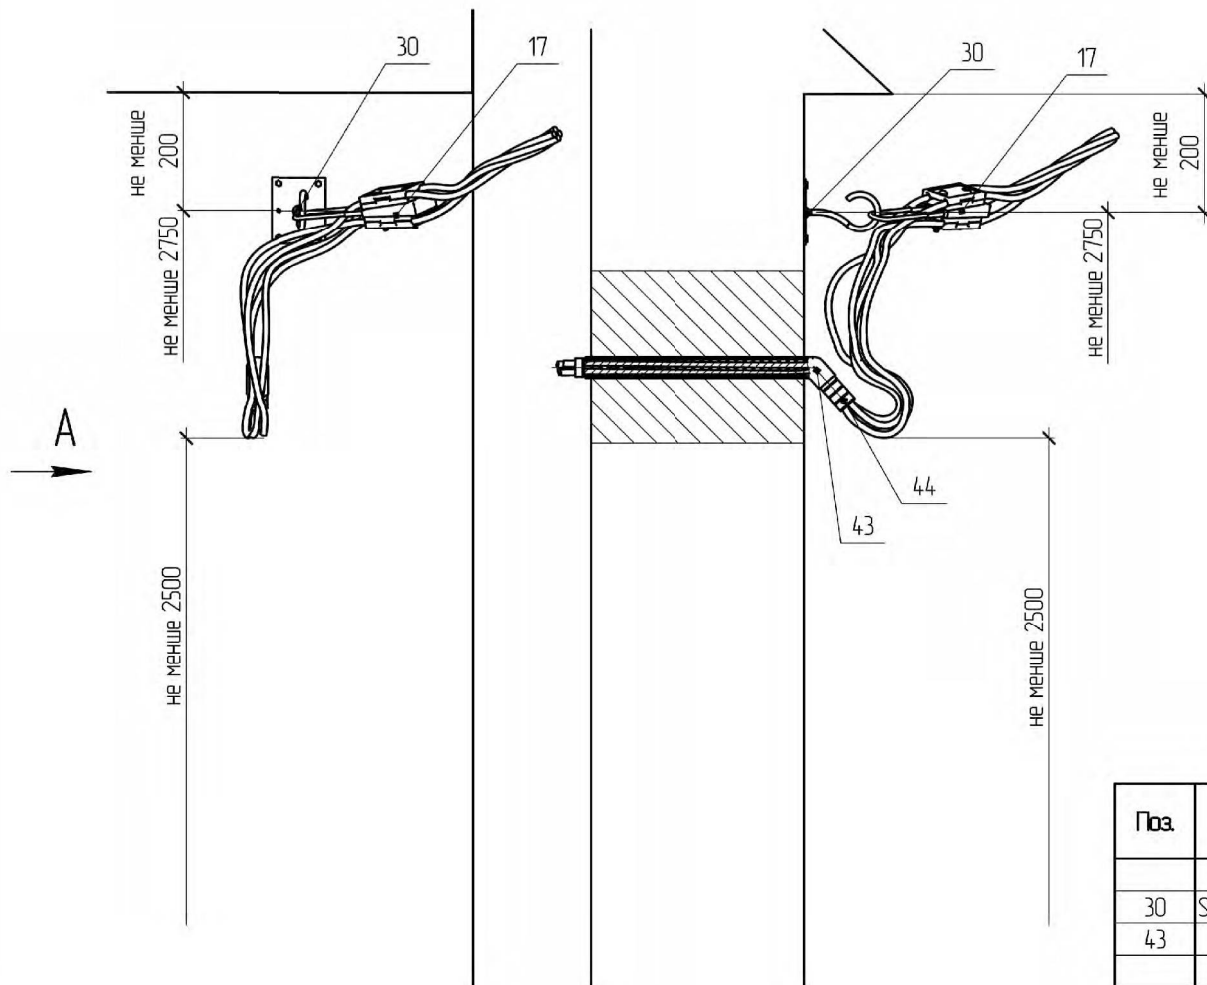

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк	Маса од. кг	Примітка
		Сталеві конструкції:			
30	SICAME	Гак для плоских поверхонь с дюбелями GHP 12M	1	0.6	
43		Трубка сталевіа			за проектом
	Всього на стіну, кг			0.6	
		Лінійна арматура:			
17**	SICAME	Запискоч натяжний магістральний GUKa1	1	0.8	25-50 мм ²
		Запискоч натяжний магістральний GUKa2		1.23	70-120 мм ²
44		Стійка до ультрафіолету трубка ПВХ			за проектом

202.2н/3-54

Прив'язаний

Зм. Кільк. Арк. № док. Підпис Дата

ГІП Власюк

Н.контр. Галюк

Перевір. Борисенко

Розроб. Скворцова

Інв. №

** Тип арматури залежить від перерізу проводу магістралі, див. 202.2н/10

Ввід магістралі П/ІІ
в будівлю

Спадця Аркш Аркшід

РП 1 1

ВП НТЦЕ
ДП НЕК "УКРЕНЕРГО"
Київ

Інв. № ориг. Підпис і дата Зам. інв. №