



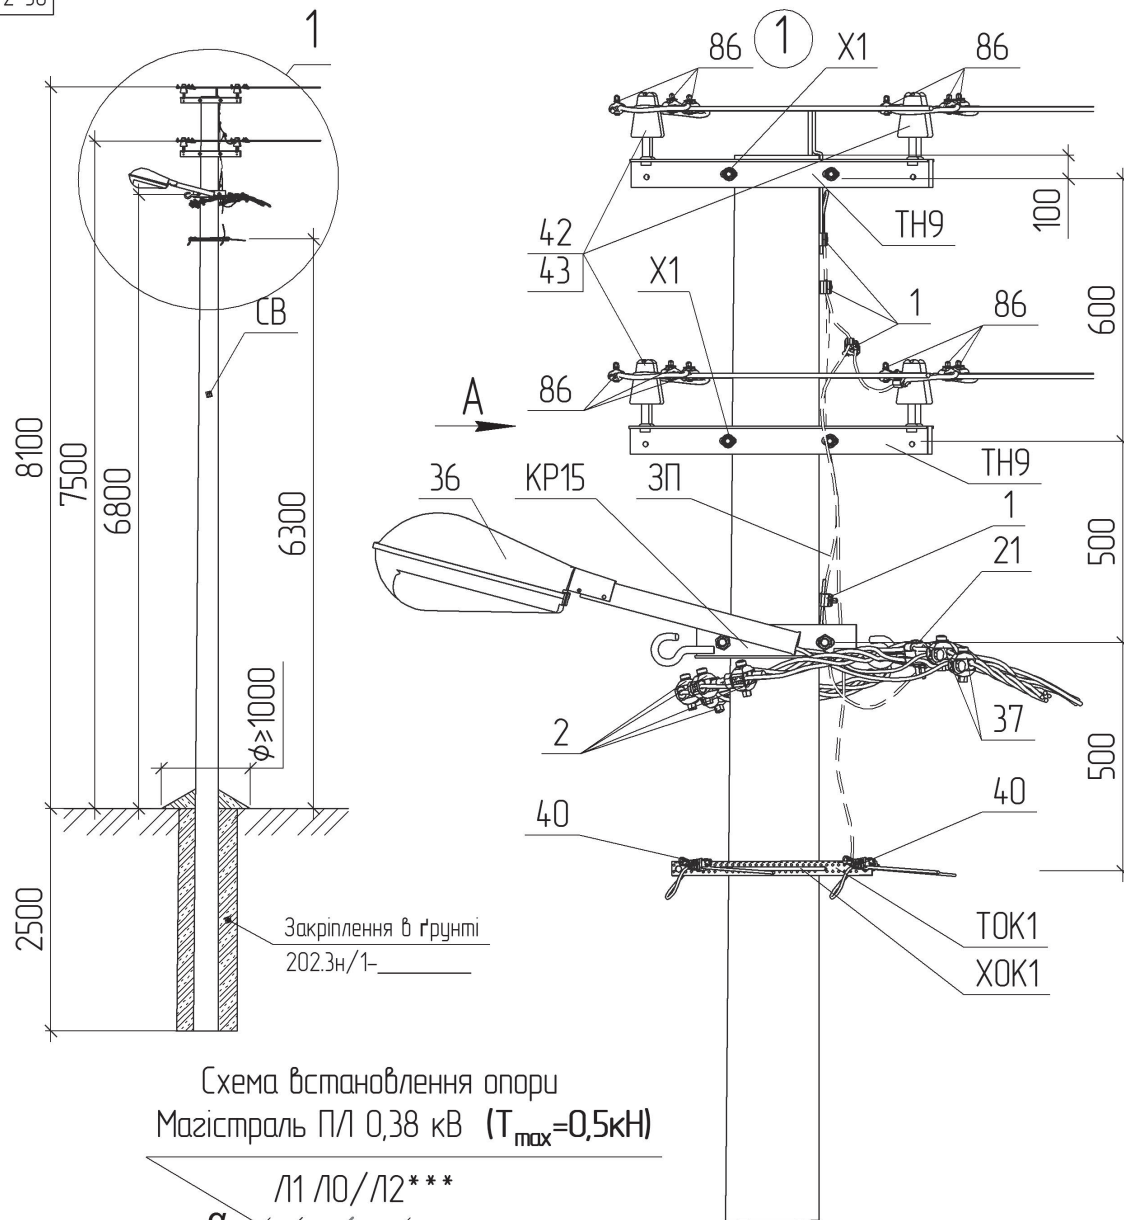


Схема встановлення опори
Магістраль П/Л 0,38 кВ ($T_{max}=0,5кН$)

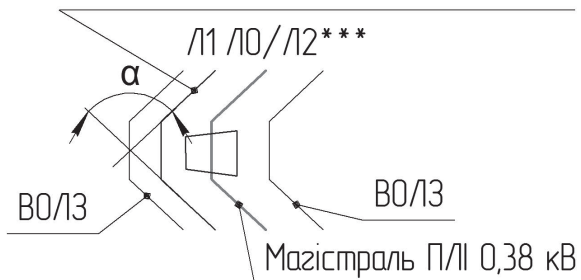


** Тип арматури залежить від перерізу, видір арматури див. в розділі 1.17/1
*** При проектуванні можливе підвищення кола П/Л 0,38 кВ замість кола ЛО

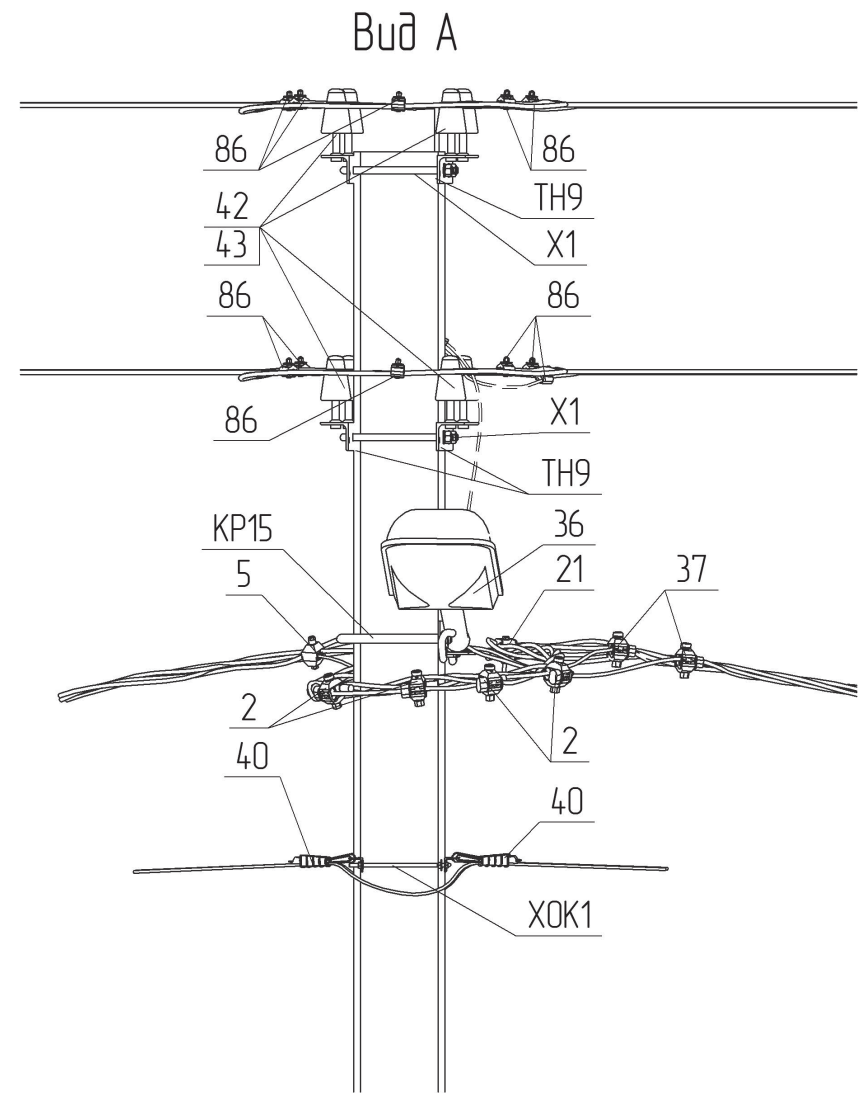

1.17/2-15

Прив'язаний						Кутова анкерна опора			Стадія	Аркцш	Аркцшів
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	КА 1н(1хСВ105-5)-1+ЛО.А(П/Л.А1)+ВО/ЛЗ.КА2			РП	1	2
ГІП			Журавльов		10.02						
Н.контр.			Блінов		08.02						
Перевір.			Меркотан		09.02						
Розроб.			Іщук		08.02						
Інв. №									НВП ТОВ „ЕНЕРГОЛІГА“		

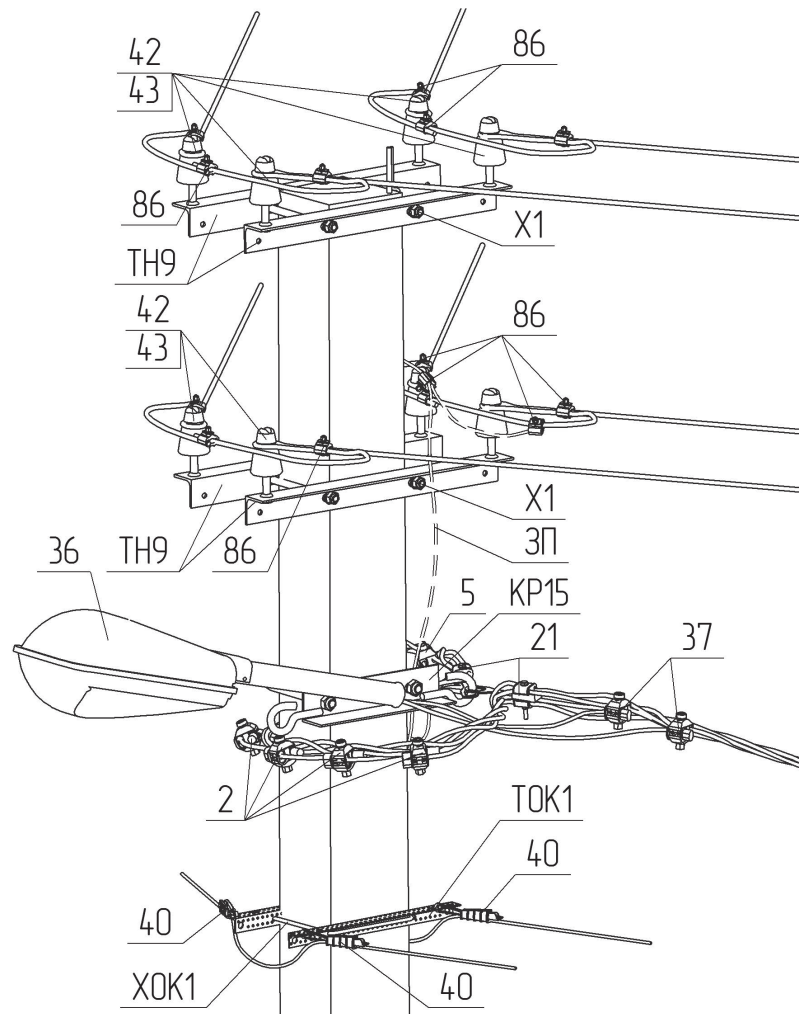

Зам. інв. №	Максимальний кут повороту α , °					
Підпис і дата	Кількість кіл ПЛ 0,38 кВ	Максимальне тягіння ПЛ 0,38кВ, кН	Кількість кіл ПЛ 0,38 кВ	Кількість кіл освітлення	Кількість кіл ВО/ІЗ	Максимальний кут повороту α , град.
1	0.5	0	0	1	1	90
					2	75
					1	60
					2	45
1	0.5	0	0	1	1	90
					2	75
					1	60
					2	45

Прив'язаний			
Інв. №			

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк	Маса од. кз	Примітка
Залізобетонні елементи:					
СВ	ТУ У В.2.6-00113997.003-94	Стяж СВ105-5	1	1180	
Арматура для магістралі ПЛ-0,38 кВ з неізолюваним проводом					
ТН9	117/3-03	Траверса ТН9	4	3,67	
X1	180.2н/5-28	Хомут X1	2	1,3	
3П	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0.5 п.м.	3	0,03	
1	SICAME	Затискач плашкобій PGA 101	3	0,055	
42	ОСТ 34-13-939-87	Ізолятор ТФ-20	8	0,43	
43	ГОСТ 18380-80	Ковпачок К-5	8	0,01	
86**	SICAME	Затискач плашкобій PGA 101 GCFM	13	0,06	16-70 мм ²
		Затискач плашкобій PGA 402 GCFM		0,14	95-120 мм ²
Доповнення при підвісці лінії освітлення ЛО***					
КР15	117/3-01	Кронштейн КР15	1	5,14	
3П	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0.5 п.м.	2	0,03	
1	SICAME	Затискач плашкобій PGA 101	2	0,055	
2	SICAME	Затискач прокалюючий абонентський TTD 151 NEO	4	0,11	
5	SICAME	Затискач для повторних заземлень TND 151	1	0,18	
21	SICAME	Затискач натяжний GUKp4	2	0,20	
36	ГОСТ 17677-82	Ліхтар вуличного освітлення	1	8	
37	SICAME	Затискач прокалюючий ліхтарний TTD 051	2	0,075	
Доповнення при підвісці двох/чотирьох кіл волоконно оптичних ліній зв'язку ВО/ІЗ			2 кола		
ТОК1	202.3н/5-04	Траверса ТОК1	2	0,56	
ХОК1	202.3н/5-07	Хомут ХОК1	1	0,28	
3П	ГОСТ839-80	Провід А16, L=0.5 п.м.	1	0,03	
1	SICAME	Затискач плашкобій PGA 101	1	0,055	
40	SICAME	Затискач для ВО/ІЗ PAB FO 160 D3-6	4	0,08	
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
1.17/2-15					Арк.
					2