


Погоджено:			
Інв. № орг.	Підпис і дата	Зам. інв. №	

Несуча здатність, М, закріплення одностоякової опори при заглибленні в ґрунті га 2,5 м з бетонуванням пазухи котловану (800 мм), кН·м

Найменування ґрунтів	Види ґрунтів	Коефіцієнт пористості ґрунту "е"						
		0,45	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05
Піски	Гравіюватий крупний	205,03	164,81	153,04	-	-	-	-
	Середньої крупності	152,06	139,3	110,85	-	-	-	-
	Мілкий	151,07	124,59	92,21	-	-	-	-
	Пилуватий	138,32	117,72	86,32	48,07	-	-	-
Супіски	0<I _л <0,25	177,56	153,04	136,36	116,7	-	-	-
	0,25<I _л <0,75	132,44	116,74	99,08	78,48	63,77	-	-
Суглинки	0<I _л <0,25	223,67	182,47	156,96	129,5	115,8	98,1	-
	0,25<I _л <0,50	177,56	154,02	129,49	112,8	91,23	76,52	-
	0,50<I _л <0,75	-	-	94,17	81,42	63,77	59,84	51,01
Глини	0<I _л <0,25	-	-	219,74	181,5	157	128,5	111,8
	0,25<I _л <0,50	-	-	178,54	155	130,5	110,9	87,31
	0,50<I _л <0,75	-	-	112,82	98,1	84,37	75,54	57,88

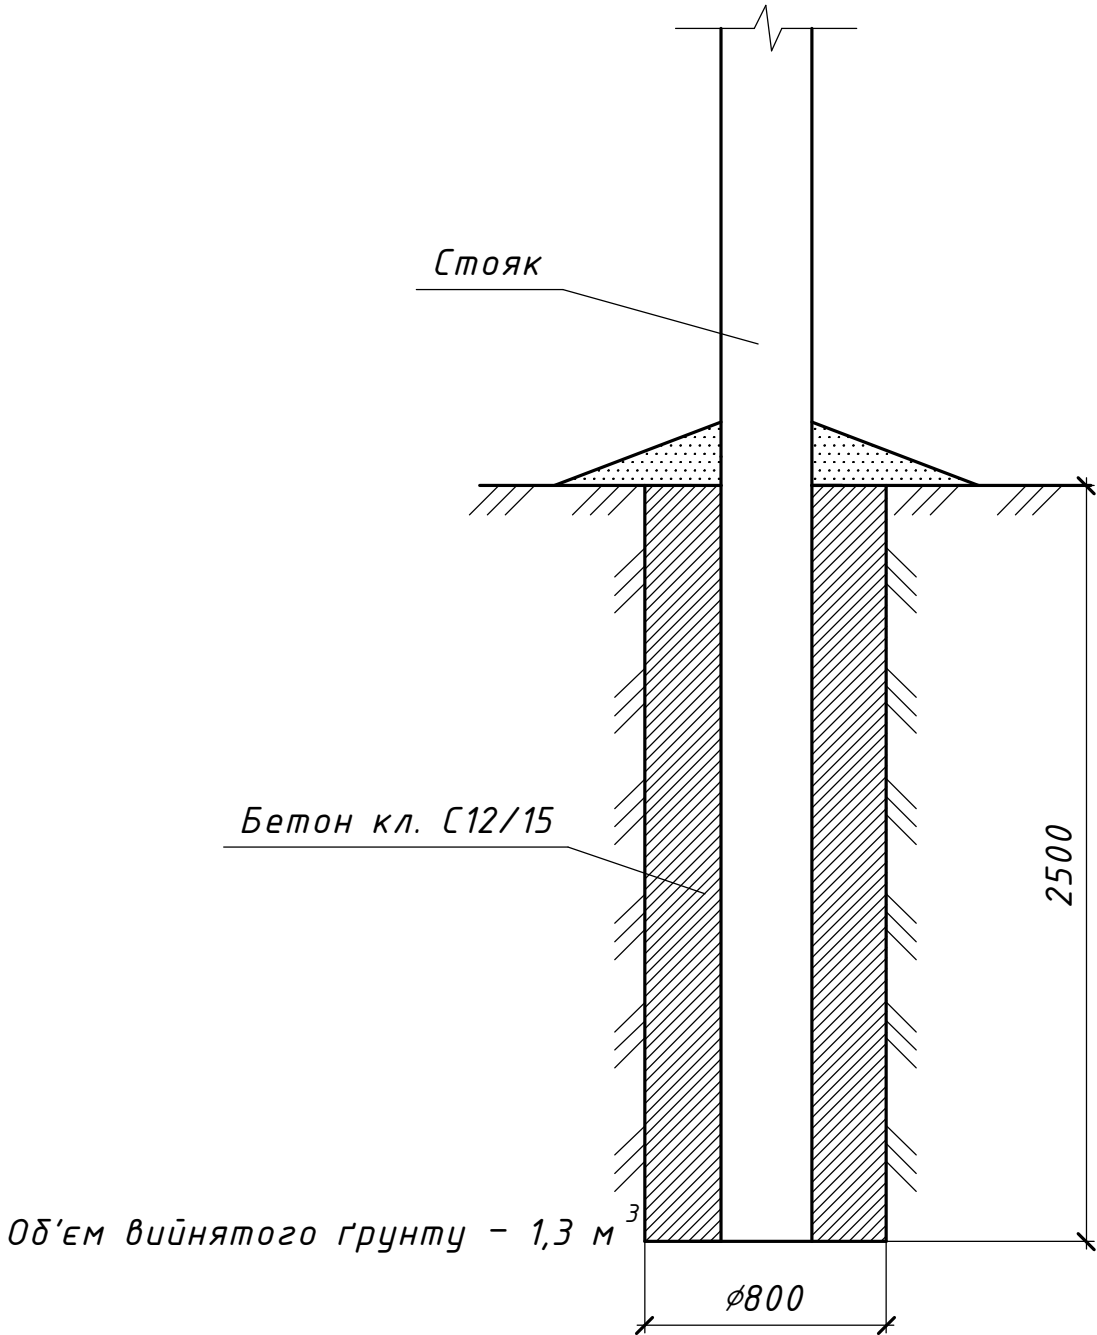

Об'єм виїнятого ґрунту - 1,3 м³

Марка поз.	Позначення					Найменування	Кільк.	Маса	Примітка
С12/15	ДСТУ Б В.2.7-221:2009					Бетон кл. С12/15	1,17		м ³
						20.24.ПЛІ/РЧ-7-05			
						Повітряні лінії напругою 0,4 кВ з самоутримними ізольованими проводами			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Закріплення опор у ґрунті	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив	Ястреба				04.24		Р	-	1
Перевірів	Воєвода				04.24				
Н.контр.	Велещук				04.24				
						Закріплення ЗГ1х2,5БТ-2		ТОВ "ЕНЕРГОЛІГА"	
ГІП	Корсак				04.24			Київ 2024	