



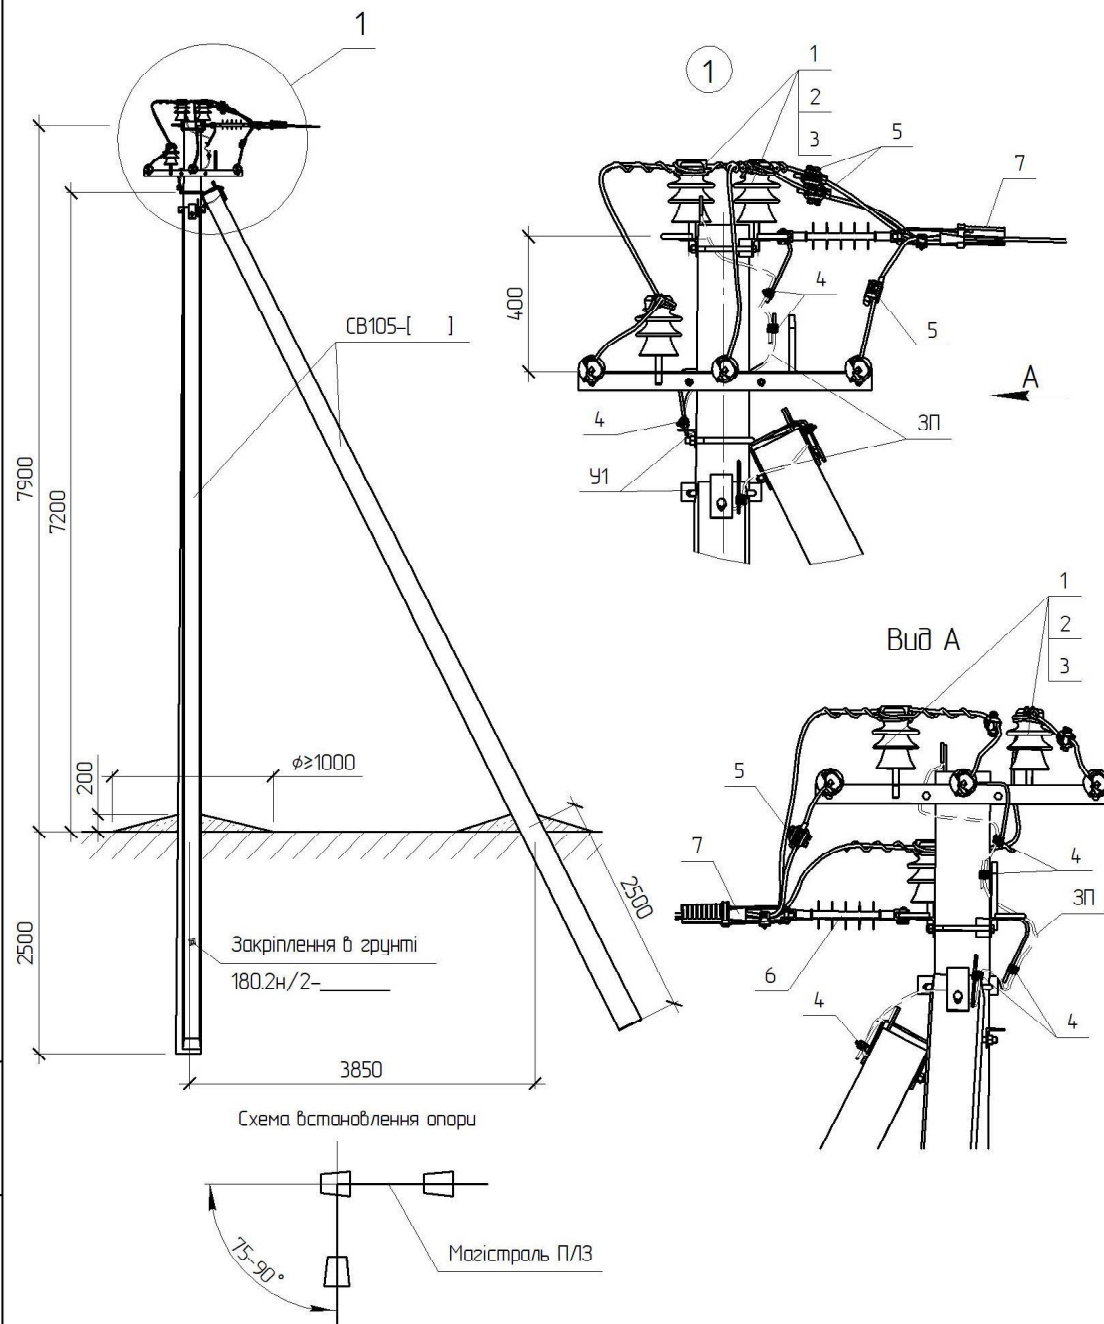

Прізвище				Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Датум
				ГІП		Власюк			
Ім'я				Нконтр.		Галюк			
				Перевір.		Борисенки			
Посада				Розроб.		Скварцова			
Інб. №									

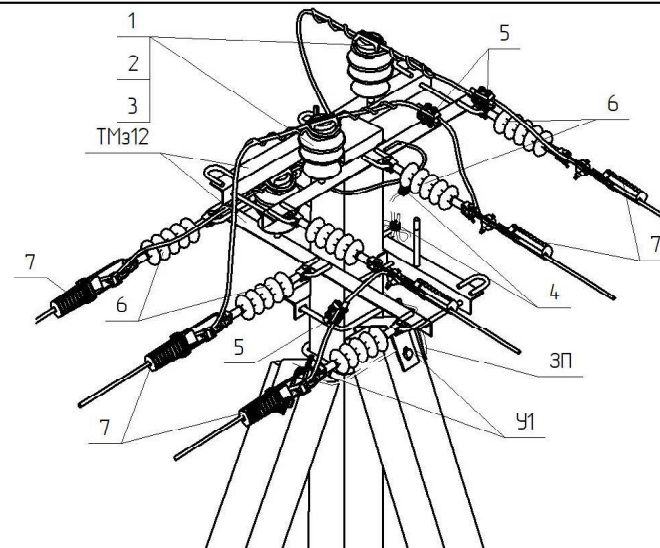

Максимальная тяжина T_{max} , кН	Сжимающая сила на грунт N , кН
2	26
4	44
6	63

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од. кз	Примітки
		Злизобетонні елементи:			
СВ105-[]	ТУ.У.В2.6.00113997.004-94	Стойк СВ105-[]	3	1180	
		Сталеві конструкції:			
ТМз12	180.2ч./5-15	Траверса ТМз12	2	18,24	
У1	180.2ч./5-1	Кронштейн У1	2	6,9	
ЗП	ДСТУ 4738:2007 ISO 1461:2009	Ст. круг. Ø10 В2 з цинковим покриттям, L=2,2 м.	1	1,36	
	Всього на опору, кг			51,64	
		Лінійна арматура:			
1	SICAME	Ізолятор ШФ20-Г1	3	3,8	
2	ТУ 35-2036-90	Ковпачок К-6	3	0,03	
3 *1	SICAME	В'язка спіральна діелектрична PLDT2 R	3	0,18	50-70 мм²
		В'язка спіральна діелектрична PLDT3 R		0,185	95-120 мм²
4	SICAME	Затискач плашковий PGA 101	5	0,055	
5 *1	SICAME	Затискач проколюючий TTDC28401 FP2A	3	0,39	50-120 мм²
6	SICAME	Ізолятор натяжний PSI15CC	6	1,34	
7 *1	SICAME	Затискач натяжний PA2870	6	0,54	50-70 мм²
		Затискач натяжний PA28120		0,82	95-120 мм²
	Додаткове обладнання				
-	180.2ч./4-01	Захисний апарат П/З ASIC 150u	1	2,1	
-	180.2ч./4-03 (04)	Встановлення обмежувача перенапруг ОПН	1	25	

180.2H/3-14

1	-	Зам.	10-1	02.19	180.2Н/3-14			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Стаття	Аркуш	Аркушів
ГІП	Власюк					РП	1	1
Нконтр.	Галюк							
Перевір.	Борисенко							
Розроб.	Скворцова							
Кутова анкерна опора КА10-1(3хСВ105-3.6)-1 КА10-1(3хСВ105-5)-1						ВП НТЦЕ ДП НЕК „УКРЕНЕРГО” Київ		